Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Lage Vaartkant te Etten-Leur

(2600179JJA-01, versie C)



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

in opdracht van
Rho Adviseurs
T.a.v. mevrouw D. Gooijers
Postbus 150
3000 AD ROTTERDAM

betreffende locatie
Lage Vaartkant
Etten-Leur

documentkenmerk
2600179JJA-01

versie
C

vestiging
Nuenen

datum
11 juni 2026

opgesteld door:
ing. R.A.H. Jansen
Projectleider Geluid & Energie

gecontroleerd door:
ir. J.W.P. Jansen
Projectleider Geluid & Energie

Tritium Advies heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau.

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies.

Op dit rapport is een disclaimer van toepassing; zie https://www.tritium.nl/algemene-disclaimer/

Tritium Advies B.V.
Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl
I. www.tritium.nl
KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:
Breda ›› Nuenen ›› Rijkevoort

Inhoudsopgave

pagina

1 Inleiding 1

2 Uitgangspunten 2

2.1 Locatiegegevens 2
2.2 Gegevens wegverkeer 2
2.3 Modellering 5

3 Wet- en regelgeving 6

3.1 Berekeningsmethode 6
3.2 Randvoorwaarden 6
3.2.1 Inleiding 6
3.2.2 Geluidbronsoorten 6
3.2.3 Instructieregels geluid 7

4 Rekenresultaten en toetsing 9

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai 9
4.1.1 Bronmaatregelen 11
4.1.2 Overdrachtsmaatregelen 12
4.2 Geluidluwe gevels 12
4.3 Gecumuleerd geluid 13
4.4 Gezamenlijk geluid 14
4.5 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$) 14

5 Indirecte akoestische effecten op omliggende bebouwing 15

5.1 Rekenresultaten en toetsing 15

6 Variant 2: Oostelijke randweg 16

7 Samenvatting en conclusie 17

Bijlagen

Bijlage 1: Stedenbouwkundige verkaveling van het plangebied
Bijlage 2: Verkeersgegevens wegverkeer
Bijlage 3: Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai
Bijlage 4: Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaai
Bijlage 5: Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer
Bijlage 6: Aanvullend onderzoek: bronmaatregelen
Bijlage 7: Documentatie gebouwgebonden maatregelen
Bijlage 8: Gecumuleerd en gezamenlijk geluid
Bijlage 9: Gegevens en rekenresultaten variant 2
Bijlage 10: Indirecte akoestische effecten

1 Inleiding

In opdracht van Rho Adviseurs is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van plan Lage Vaartkant te Etten-Leur. Beoogd wordt om circa 300 nieuwe woningen te realiseren op de locatie. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor noodzakelijke ruimtelijke procedure.

In onderhavige rapportage is de ontwikkeling getoetst aan de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving (verder: Bkl) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met het geluid door wegen op de nieuwe geluidgevoelige gebouwen en wordt erin voorzien dat het geluid op de nieuwe geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied aanvaardbaar is. Op basis van de resultaten wordt beoordeeld of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en is vervolgens beoordeeld of voor de ontwikkeling extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De onderhavige locatie is niet gelegen binnen de geluidsaandachtsgebieden van spoorwegen, luchthavens. Derhalve zijn deze aspecten in onderhavig onderzoek niet nader beschouwd.

De geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai is beschouwd in de gelijktijdig door ons opgestelde rapporten “Akoestisch onderzoek industrielawaai Lage Vaarkant 7B te Etten-Leur”, met kenmerk 2500311MCL-01, versie D, “Akoestisch onderzoek industrielawaai Lage Vaarkant 25 te Etten-Leur”, met kenmerk 2500979MCL-01, versie B en “Akoestisch onderzoek industrielawaai Intratuin Bredaseweg – Lage Vaartkant te Etten-Leur”, met kenmerk 2500979MCL-02, versie B (verder: onderzoeken industrielawaai). De geluidbelastingen zijn in onderliggend rapport meegenomen in de beschouwing van het gecumuleerd en gezamenlijk geluid.

2 Uitgangspunten

2.1 Locatiegegevens

Het plangebied is gelegen in Etten-Leur en is kadastraal gelegen in sectie M van de gemeente Etten-Leur. In bijlage 1 is een stedenbouwkundige verkaveling van het plangebied opgenomen.

Conform Omgevingsregeling artikel 17.5 is het plan voor wegverkeerslawaai gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van de gemeentewegen Bredaseweg, Lage Vaartkant, Trivium, Nachtegaal, Wintertaling, Zwaluw en de nieuwe wijkontsluiting genaamd 'TuincentrumWeg'. Voor wegverkeerslawaai is het plan tevens gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van de Rijksweg A58.

2.2 Gegevens wegverkeer

De toekomstige verkeersgegevens voor de Rijksweg A58 zijn afkomstig uit het Centrale Voorziening GeluidGegevens (verder: CVGG), zoals deze beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierbij is gebruik gemaakt van de versie d.d. 19 februari 2026 van het Geluidregister Hoofdwegennet. Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct overgenomen in het akoestisch rekenmodel.

Vanwege het ontbreken van gegevens in het CVGG voor de gemeentewegen zijn deze verkeersgegevens door Goudappel aangeleverd middels een in Geomilieu in te voeren shape-bestand. Van de wegen zijn prognosegegevens van het jaar 2036 voorhanden. De nieuwe wijkontsluiting TuincentrumWeg bevat een twee- en éénrichtingsgedeelte. Deze weg maakt een ronde door het plangebied. Voor de westelijke verkeersontsluiting, de tweerichtingsweg, is worst-case de volledige etmaalintensiteit van de TuincentrumWeg aangehouden. De oostelijke verkeersontsluiting is een éénrichtingsweg waar naar verwachting enkel de woningen gelegen aan die lus gebruik van zullen maken. Voor de éénrichtingsweg is derhalve 15% van de volledige etmaalintensiteit van de TuincentrumWeg aangehouden.

Alle verstrekte verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens inclusief de maximumsnelheid en wegdektype zijn weergegeven in navolgende tabel 2.1 tot en met 2.8.

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Rijksweg A58

Rijksweg A58*						
maximumsnelheid: 120 km/uur						
wegdek: 1- en 2-laags ZOAB						
jaar: 2036					etmaalintensiteit oost: 37.647 mvt.	
					etmaalintensiteit west: 39.612 mvt.	
	dag		avond		nacht	
	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west
gemiddeld per uur (%)	6,47	6,40	3,09	3,30	1,25	1,24
lichte mvt. (%)	90,14	89,27	92,79	93,28	86,99	84,11
middelzware mvt. (%)	4,19	4,55	2,43	2,32	4,50	5,66
zware mvt. (%)	5,67	6,18	4,78	4,40	8,51	10,23

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het plangebied gelegen wegvak.

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer nieuwe wijkontsluiting (TuincentrumWeg)

nieuwe wijkontsluiting (TuincentrumWeg)*			
maximumsnelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2036			etmaalintensiteit tweerichtingsweg: 1.560 mvt.
			etmaalintensiteit eenrichtingsweg: 234 mvt.
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,66	3,45	0,78
lichte mvt. (%)	99,85	99,92	99,87
middelzware mvt. (%)	0,10	0,05	0,10
zware mvt. (%)	0,05	0,02	0,04

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het plangebied gelegen wegvak.

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Bredaseweg

Bredaseweg*			
maximumsnelheid: 30, 50 en 60 km/uur			
wegdek: asfalt (referentiewegdek)			
jaar: 2036			etmaalintensiteit: 4.087 mvt.
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,74	3,42	0,68
lichte mvt. (%)	95,96	97,69	96,38
middelzware mvt. (%)	2,63	1,55	2,82
zware mvt. (%)	1,41	0,76	0,80

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het plangebied gelegen wegvak.

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Trivium

Trivium			
maximumsnelheid: 50 km/uur			
wegdek: asfalt (referentiewegdek)			
jaar: 2036			etmaalintensiteit: 4.463 mvt.
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,74	3,42	0,68
lichte mvt. (%)	96,34	97,91	96,73
middelzware mvt. (%)	2,38	1,40	2,55
zware mvt. (%)	1,28	0,69	0,72

Tabel 2.5: gegevens wegverkeer Lage Vaartkant

Lage Vaartkant*			
maximumsnelheid: 50 km/uur			
wegdek: asfalt (referentiewegdek)			
jaar: 2036			etmaalintensiteit: 9.624 mvt.
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,68	3,38	0,78
lichte mvt. (%)	94,76	97,20	95,18
middelzware mvt. (%)	3,61	1,96	3,42
zware mvt. (%)	1,62	0,84	1,40

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het plangebied gelegen wegvak.

Tabel 2.6: gegevens wegverkeer Nachtegaal

Nachtegaal*			
maximumsnelheid: 30 km/uur			
wegdek: asfalt (referentiewegdek)			
jaar: 2036			etmaalintensiteit: 1.998 mvt.
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,73	3,43	0,68
lichte mvt. (%)	97,13	98,37	97,44
middelzware mvt. (%)	1,86	1,09	2,00
zware mvt. (%)	1,00	0,54	0,56

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het plangebied gelegen wegvak.

Tabel 2.7: gegevens wegverkeer Wintertaling

Wintertaling*			
maximumsnelheid: 30 km/uur			
wegdek: asfalt (referentiewegdek)			
jaar: 2036			etmaalintensiteit: 755 mvt.
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,72	3,47	0,68
lichte mvt. (%)	99,79	99,88	99,81
middelzware mvt. (%)	0,14	0,08	0,15
zware mvt. (%)	0,07	0,04	0,04

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het plangebied gelegen wegvak.

Tabel 2.8: gegevens wegverkeer Zwaluw

Zwaluw*			
maximumsnelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2036			etmaalintensiteit: 332 mvt.
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,72	3,47	0,68
lichte mvt. (%)	99,73	99,85	99,76
middelzware mvt. (%)	0,18	0,10	0,19
zware mvt. (%)	0,09	0,05	0,05

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het plangebied gelegen wegvak.

2.3 Modellering

Voor de locatie en afmetingen van de nieuwe woningen is uitgegaan van de in bijlage 1 opgenomen stedenbouwkundige verkaveling.

Conform artikel 3.2, eerste lid, onder a van de Omgevingsregeling (verder: OR) dient als maatgevende toetshoogte twee derde van de hoogte van een bouwlaag te worden aangehouden. Voor de verdiepingshoogte is 3 meter per bouwlaag aangehouden. Voor de begane grond van de nieuwe woningen is derhalve 2 meter boven maaiveld aangehouden. Voor de eerste t/m vijfde verdieping is respectievelijk 5, 8, 11, 14 en 17 meter gehanteerd. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.

Voor de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van een akoestisch model in Geomilieu, versie V2025.2. Alle bodemgebieden en gebouwen zijn verkregen uit de dataset 3D geluid zoals beschikbaar gesteld op PDOK. De invoergegevens van deze objecten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd of aangevuld.

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De akoestisch zachte bodemgebieden betreffen groenvoorzieningen. De akoestisch half harde/zachte bodemgebieden betreffen tuinen. Bij wegdektypen welke significant absorberende eigenschappen hebben, zoals het ZOAB op de Rijksweg A58, dient conform Bijlage IVe van de OR een bodem absorptiefactor van 0,50 te worden aangehouden.

Voor het lokale maaiveld ter hoogte van het plangebied is 4 meter +NAP aangehouden. Significante hoogteverschillen in het maaiveld zijn gemodelleerd middels hoogtelijnen conform de hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast. Tevens zijn er geen akoestisch relevante kruispunten of rotondes in de directe omgeving van het bouwplan aanwezig.

Ten behoeve van de modellering van het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Rijksweg A58 zijn alle gegevens direct overgenomen vanuit het CVGG. Hierin zijn tevens alle (toekomstige) geluidschermen opgenomen.

3 Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van de meet- en rekenmethoden zoals beschreven in de Omgevingsregeling.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaai zijn weergegeven in bijlage 3. Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4.

3.2 Randvoorwaarden

3.2.1 Inleiding

De maat voor geluid van een weg wordt uitgedrukt in de L_{den}-waarde. L_{den} is het tijdgewogen jaargemiddelde geluidniveau in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een dag.

Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw binnen een geluidaandachtsgebied in het omgevingsplan wordt geluid beoordeeld door het bevoegd gezag. Hiervoor gelden instructieregels zoals gesteld in paragraaf 5.1.4.2a van het Bkl.

3.2.2 Geluidbronsoorten

De instructieregels voor geluid zijn van toepassing op een geluidgevoelig gebouw dat is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en dat geheel of gedeeltelijk ligt in een geluidaandachtsgebied van:

a. wegen met geluidproductieplafonds (geluidbronsoorten provinciale wegen en rijkswegen);
b. verharde gemeentewegen en waterschapswegen zonder geluidproductieplafonds, niet zijnde een erf in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal als kalenderjaargemiddelde (geluidbronsoorten gemeentewegen en waterschapswegen).

Binnen de voornoemde categorieën is het geluid:

a. bij wegen met geluidproductieplafonds als omgevingswaarden: het geluid bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds;
b. bij wegen zonder geluidproductieplafonds als omgevingswaarden: het geluid in een voor het verkeer op die weg maatgevend jaar.

Bij het bepalen van geluid door wegen wordt het geluid door alle tot die geluidbronsoort behorende wegen betrokken.

Het geluid van een geluidbronsoort is de belasting door de geluidbronsoort als geheel. Dat wil zeggen van alle te onderscheiden delen van de betreffende geluidbronsoort. Hiermee wordt, door bepaling van één geluidbelasting voor de totale geluidbronsoort, cumulatie binnen één geluidbronsoort onder de regulering en normering gebracht.

3.2.3 Instructieregels geluid

Aangezien de gemeente Etten-Leur geen aanvullende beleidsregels geluid heeft opgesteld worden de instructieregels conform het Bkl gehanteerd.

Artikel 5.78r tot en met 5.78ad van het Bkl geven nadere uitleg met betrekking tot de instructieregels op het toelaten van geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied.

Artikel 5.78s Bkl:
In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het geluid door wegen en spoorwegen op geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied. Daarnaast wordt erin voorzien dat het geluid door een weg of spoorweg op geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied aanvaardbaar is.

Artikel 5.78t Bkl:
Een omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, voorziet erin dat het geluid op dat gebouw niet hoger is dan de standaardwaarde, zoals bedoeld in tabel 3.1.

Tabel 3.1: normwaarden geluidgevoelige gebouwen

geluidbronsoort	**standaardwaarde (dB)**	**grenswaarde (dB)**
provinciale wegen rijkswegen	50 L_{den}	60 L_{den}
gemeentewegen waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}
lokale spoorwegen hoofdspoorwegen	55 L_{den}	65 L_{den}

Artikel 5.78u Bkl:
Een omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de standaardwaarde als:

a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
b. de overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt;
c. het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, zoals bedoeld in tabel 3.1.

Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

In de artikelen 5.78v, 5.78w, 5.78x, 5.78y en 5.78aa worden specifieke (steden)bouwkundige situaties omschreven waarin het bevoegd gezag een overschrijding van de grenswaarde op geluidgevoelige gebouwen onder voorwaarden kan toelaten.

Artikel 5.78ab Bkl:
Bij een overschrijding van de standaardwaarde wordt het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken. Bij een overschrijding van de grenswaarde wordt rekening gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel.

Definitie geluidluwe gevel conform Bkl: *'Een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid.'*

Artikel 5.78ac Bkl:
Bij een overschrijding van de standaardwaarde en/of de grenswaarde wordt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld.

Artikel 5.78ad Bkl:
Bij een overschrijding van de standaardwaarde en/of de grenswaarde wordt het gezamenlijke geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgelegd.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai

In de navolgende tabellen 4.1 en 4.2 zijn voor respectievelijk de gemeente- en rijkswegen de berekeningsresultaten van de toetspunten samengevat weergegeven. In de tabellen is per bouwblok het toetspunt met de hoogste geluidbelasting weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Tabel 4.1: geluid ten gevolge van alle gemeentewegen

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting (dB)	standaardwaarde (dB)	grenswaarde (dB)
t001 t/m t004			53	70
t004	2 en 5	64		
t005 t/m t008				
t008	2 en 5	64		
t009 t/m t012				
t012	2	65		
t218 t/m t221				
t221	2 en 5	60		
t301 t/m t310				
t310	2	56		
t311 t/m t466				
alle	alle	≤53		
t467 t/m t470				
t470	2 t/m 8	63		
t471 t/m t476				
t476	2 t/m 8	57		
t477 t/m t482				
alle	alle	≤53		
t483 t/m t486				
t485	5 en 8	55		
t487 t/m t494				
t488 t/m t490	2 en 5	54		
t495 t/m t502				
t499	5 en 8	54		
t503 t/m t510				
t508 t/m t510	alle	63		
t511 t/m t542				
alle	alle	≤53		

Tabel 4.2: geluid ten gevolge van alle rijkswegen

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting (dB)	standaardwaarde (dB)	grenswaarde (dB)
t001 t/m t012			50	60
alle	alle	≤50		
t218 t/m t221				
alle	alle	≤50		
t301 t/m t348				
alle	alle	≤50		
t349 t/m t358				
t352 en t353	8	55		
t359 t/m t380				
alle	alle	≤50		
t381 t/m t390				
t385	5 en 8	53		
t391 t/m t404				
alle	alle	≤50		
t405 t/m t414				
t406 t/m t410	5 en 8	56		
t415 t/m t432				
alle	alle	≤50		
t433 t/m t442				
t437 en t438	8	54		
t443 t/m t450				
t447 t/m t449	8	51		
t451 t/m t456				
alle	alle	≤50		
t457 t/m t466				
t458 t/m t462	5 en 8	56		
t467 t/m t510				
alle	alle	≤50		
t511 t/m t516				
t514 en t515	8	53		
t517 t/m t540				
t523	17	**61**		
t529	2 t/m 8	**62**		
	11	**63**		
t530	2 t/m 8	**63**		
	11	**64**		
t531 en t532	alle	**63**		

Tabel 4.2: geluid ten gevolge van alle rijkswegen (vervolg)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting (dB)	standaardwaarde (dB)	grenswaarde (dB)
t533	2 en 11	**63**	50	60
	5 en 8	**62**		
t541	17	**61**		

Voor de gemeentewegen geldt dat het geluid op de gevels van de nieuwe woningen de standaardwaarde van 53 dB met maximaal 12 dB overschrijdt ter plaatse van de woningen gelegen aan de Lage Vaartkant. De grenswaarde van 70 dB wordt nergens overschreden.

Voor de rijkswegen geldt dat het geluid op de gevels van de nieuwe woningen de standaardwaarde van 50 dB met maximaal 14 dB overschrijdt ter plaatse van de zuidgevel van het zuidelijke appartementengebouw. De grenswaarde van 60 dB wordt tevens overschreden ter plaatse van de zuid- en oostgevel van het zuidelijke appartementengebouw. Een overschrijding van de grenswaarde wordt in principe niet toegestaan in de instructieregels van het Bkl.

Conform opgave opdrachtgever komt de galerij van het appartementengebouw aan de zuidzijde van het pand. Indien deze gesloten uitgevoerd wordt middels een hoge borstwering (10% open aan de bovenzijde), zoals een glazen balustrade, in combinatie met een akoestisch absorberend plafond (100% absorptie) kan er voor de gevel achter de galerij, conform NPR 5272, een geluidreductie van 6 dB gehanteerd worden. De geluidbelasting op de gevel achter de gesloten galerij (toetspunt t530 t/m t533) overschrijdt daarmee niet langer de grenswaarde.

Op de overige toetspunten waar tevens de grenswaarde wordt overschreden (toetspunt t529 op alle toetshoogten en t523 en t541 op enkel de 5^{e} verdieping) dient hier met het planontwerp rekening te worden gehouden. Conform opgave opdrachtgever wordt er ter plaatse van de toetspunten t523 en t541 op de 5^{e} verdieping geen woonfunctie beoogd. Ter plaatse van toetspunt t519 wordt een “niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen” conform artikel 5.78y, lid 1 van het Bkl toegepast. Een “niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen” is een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang of een uitwendige scheidingsconstructie die borgt dat het geluid op de te openen delen die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.

Bij toepassing van bovengenoemde maatregelen kan toch woningbouw gerealiseerd worden. Wel wordt geadviseerd deze maatregelen in een vroeg stadium af te stemmen met de controlerende instantie.

Om te voorzien dat het geluid op de nieuwe woningen aanvaardbaar is, wordt in de navolgende paragrafen nader onderzoek gedaan naar de toepassing van geluidbeperkende maatregelen, de aanwezigheid van geluidluwe gevels, het gecumuleerde geluid en het gezamenlijk geluid.

4.1.1 Bronmaatregelen

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid kan worden gereduceerd. Er zijn twee oorzaken van geluidproductie bij voertuigen, namelijk de mechanische geluiden van de motorvoertuigen en het geluid dat de banden op het wegdek

maken. Mogelijke maatregelen zijn stillere voertuigen, verlaging van de maximumsnelheid of een geluidreducerend wegdek.

- stillere voertuigen: een vermindering van mechanische geluiden kan alleen plaatsvinden door de ontwikkeling van nieuwe technieken. De initiatiefnemer van een ontwikkeling kan hier geen invloed op uitoefenen;
- verlaging van de maximumsnelheid: de verlaging van het snelheidsregime op een weg gaat doorgaans gepaard met diverse verkeerskundige afwegingen. Het is niet realistisch dat deze maatregel wordt afgewogen door de initiatiefnemer van een ontwikkeling;
- geluidreducerend wegdek: een vermindering van het geluid dat de banden op het wegdek veroorzaken is te realiseren door het toepassen van een geluidreducerend wegdek. Op de Rijksweg A58 is reeds het stille wegdek 1- of 2-laags ZOAB toegepast. Het verder akoestisch verbeteren van dit wegdek is niet realistisch. De rekenresultaten na toepassing van een stiller wegdek SMA-NL 8G+ op de Lage Vaartkant en stille elementenverharding op de interne weg zijn in bijlage 6 opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat na toepassing van deze bronmaatregelen het geluid ten gevolge van de gemeentewegen met maximaal 2,5 dB afneemt. Hiermee wordt de standaardwaarde voor de woningen gelegen aan de interne weg nog maar op 1 toetspunt overschreden. Voor de woningen gelegen aan de Lage Vaarkant, wordt de standaardwaarde nog altijd overschreden. Aangezien de interne weg nog niet is aangelegd dient te worden beoordeeld of het toepassen van stille elementenverharding financieel doelmatig en haalbaar is. De praktische- en financiële gevolgen met betrekking tot de realisatie hiervan dienen te worden afgestemd met de gemeente.

4.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger kan worden belemmerd. Het aanleggen van een geluidscherm gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de standaardwaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Om doelmatig te zijn dient het scherm namelijk dicht bij de bron of dicht bij de ontvanger te worden geplaatst. Tevens dient het scherm relatief hoog te zijn om doelmatig te zijn voor de 1^{e} t/m 5^{e} verdieping.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is normaal gesproken het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. In de onderhavige situatie is echter al sprake van een afstand van circa 230 meter tot de wegas van de Rijksweg A58 (maatgevende bron). Aangezien een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert, is het vergroten van deze afstand niet doeltreffend als maatregel.

4.2 Geluidluwe gevels

Aangezien voor het merendeel van de woningen en appartementen in onderhavig plan de standaardwaarde wordt overschreden dient conform het Bkl het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel te worden betrokken. Uit de rekenresultaten blijkt dat voor alle woningen, met uitzondering van één of twee woningen (toetspunt t464 en t460) en één of twee appartementen op de derde verdieping in het zuidelijke appartementengebouw (toetspunt t524 en t536), geldt dat deze de beschikking hebben over ten minste één gevel waarvoor de geluidbelasting de standaardwaarde niet overschrijdt. Indien voor iedere woning en appartement aan deze geluidluwe gevels een verblijfsruimte met ten minste één te openen geluidluw geveldeel wordt gesitueerd, wordt voldaan aan de eisen conform het omgevingsplan.

Voor de woningen in het bouwvlak van toetspunt t464 en t460 geldt dat, wanneer de bouwvolumes in plaats van de bouwvlakken worden meegenomen in het rekenmodel, het zeer aannemelijk is dat de noordgevel van de woningen geluidluw zal zijn. De geluidbelasting op de woningen en appartementen (toetspunt t464, t460, t524 en t536) welke niet zondermeer beschikken over een geluidluwe gevel kan worden gereduceerd tot de standaardwaarde middels één van de navolgende principeoplossingen:

- **Afgeschermde balkons/loggia's**: door de appartementen te voorzien van een balkon of loggia en deze (gedeeltelijk) af te schermen kan de geluidbelasting op het achterliggende geveldeel worden gereduceerd. Uit aanvullende berekeningen zal moeten blijken welke afscherming benodigd is om de geluidbelasting te reduceren tot de standaardwaarde. Indien een gedeeltelijke afscherming niet voldoende blijkt, kan worden geadviseerd om een buitenruimte volledig afsluitbaar uit te voeren. Hiermee zou tevens een geluidluwe buitenruimte gecreëerd kunnen worden;
- **SilentAir gevelschermen** (zie bijlage 7): met behulp van de toepassing van een SilentAir gevelscherm voor een te openen raam kan de geluidbelasting op dit achterliggende geveldeel te worden gereduceerd tot de standaardwaarde. Via het afgeschermde raam kan de achterliggende verblijfsruimte vervolgens geluidluw worden gespuid. Met behulp van een SilentAir gevelscherm kan een reductie van maximaal 15 dB worden behaald;
- **Hafencity-Fenster** (zie bijlage 7): Een Hafencity-Fenster bestaat uit een dubbel kozijn met ramen in zowel het binnenste als het buitenste kozijndeel. De twee kozijndelen worden gescheiden met geluidabsorberende cassettes. Doordat de raamdelen niet recht tegenover elkaar worden geopend, ontstaat een hoog geluidniveauverschil tussen het buitenste en het binnenste raam van de kozijndelen;
- **Comfortbox** (zie bijlage 7): De "comfortbox" bestaat uit een geluidreducerend ventilatierooster in de buitengevel met aan de binnenzijde een omkasting met een te openen deur. Doordat het geluid van buiten wordt gereduceerd is de hierachter geplaatste deur minder geluidbelast of zelfs geluidluw. Hiermee kan een te openen deel in een geluidluw geveldeel worden gerealiseerd.

Geadviseerd wordt om de toepassing van de gewenste oplossing in een vroeg stadium af te stemmen met de controlerende instantie. Indien iedere woning kan beschikken over ten minste één te openen geluidluw geveldeel, wordt voldaan aan de eisen conform het omgevingsplan.

4.3 Gecumuleerd geluid

Om te voorzien dat het geluid op de nieuwe woningen aanvaardbaar is, dient het gecumuleerd geluid op de gevels van de nieuwe woningen te worden beoordeeld. Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met een correctie voor de verschillen in hinderlijkheid (conform artikel 3.25 van de Omgevingsregeling).

De nieuwe woningen worden beoogd in het geluidaandachtsgebied van gemeentewegen en rijkswegen. Tevens is het plan gelegen binnen de invloed van de activiteiten van industrie. De geluidbelastingen ten gevolge van industrielawaai zijn meegenomen in de beschouwing van het gecumuleerd geluid. Hierbij is (worst-case) de L_{etmaal} waarde van deze activiteiten aangehouden. Het gecumuleerd geluid op de gevels van de beoogde nieuwe woningen is opgenomen in bijlage 8 en bedraagt maximaal 65 dB en minimaal 40 dB. Conform de methode Miedema (zie tabel 4.3) kan het gecumuleerd geluid worden gekwalificeerd als "tamelijk slecht" tot "zeer goed". Het bevoegd gezag dient te beoordelen of het geluid op de nieuwe woningen aanvaardbaar is.

Tabel 4.3: kwalificatie gecumuleerd geluid conform methode Miedema

gecumuleerd geluid L_{cum} (dB)	kwalificatie
≤ 45	zeer goed
46 – 50	goed
51 – 55	redelijk
56 – 60	matig
61 – 65	tamelijk slecht
66 – 70	slecht
≥ 71	zeer slecht

4.4 Gezamenlijk geluid

Bij een overschrijding van de standaardwaarde dient het gezamenlijk geluid op de gevels van de nieuwe woningen te worden bepaald. Het gezamenlijk geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld, zonder correctie voor verschillen in hinderlijkheid (conform artikel 3.26 van de Omgevingsregeling). Het gezamenlijk geluid wordt gebruikt bij de beoordeling van het binnenniveau, dan wel het bepalen van de eisen aan de geluidswering van de gevel. Dit geluid dient te worden vastgelegd in het omgevingsplan.

De nieuwe woningen worden beoogd in het geluidaandachtsgebied van gemeentewegen en rijkswegen. Tevens is het plan gelegen binnen de invloed van de activiteiten van industrie. Het gezamenlijk geluid op de gevels van de beoogde nieuwe woningen is opgenomen in bijlage 8 en bedraagt maximaal 65 dB ter plaatse van de zuidgevel van het zuidelijke appartementengebouw.

4.5 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)

Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dient de karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A;k}$ voor verblijfsgebieden in een woning minimaal het in het omgevingsplan bepaalde gezamenlijk geluid minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning dient bovendien minimaal een $G_{A;k}$ van 20 dB te hebben. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele aanvullende eisen vanwege maximale geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten van de omliggende bedrijven. Deze aanvullende eisen zijn omschreven in voornoemde akoestische onderzoeken industrielawaai.

Voor het merendeel van de woningen en appartementen in onderhavig plan bedraagt het gezamenlijk geluid meer dan 53 dB. Middels een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels dient te worden aangetoond dat aan de voornoemde nieuwbouweis kan worden voldaan. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een aanvaardbaar geluidbinnenniveau gewaarborgd.

5 Indirecte akoestische effecten op omliggende bebouwing

In het kader van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving dient tevens te worden onderzocht in hoeverre de verkeersgeneratie ten gevolge van onderhavig plan leidt tot een toename van geluidgevelbelastingen ter hoogte van bestaande woningen in de directe omgeving van het plan. Hiervoor is geluidbelasting op de omliggende bebouwing in de huidige situatie vergeleken met de beoogde situatie waarin de verkeersgeneratie van het planvoornemen en de invloed van eventuele reflecties is meegenomen. Door Goudappel is een verkeersnotitie aangeleverd welke de verkeerstoename of -afname voor de omliggende wegvakken inzichtelijk maakt. De verkeersnotitie is opgenomen in bijlage 10.

Conform artikel 5.78af van het Bkl voorziet een omgevingsplan dat een toename van de verkeersintensiteit veroorzaakt op een weg of spoorweg erin dat het geluid door die weg of spoorweg op geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 1,5 dB toeneemt als gevolg van die toename van de verkeersintensiteit. De toename van het geluid wordt bepaald door de situatie in een voor die weg of spoorweg maatgevend jaar na de wijziging te vergelijken met de situatie in datzelfde jaar zonder die wijziging.

5.1 Rekenresultaten en toetsing

De invoergegevens van de toetspunten en de berekeningsresultaten van het geluid ten gevolge van gemeentewegen zijn opgenomen in bijlage 10.

Ter vergelijking worden twee situaties doorgerekend:

- De situatie met de beoogde bebouwing met de verkeersgegevens van 2036 inclusief de verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling van onderhavig planvoornemen, zoals weergegeven in paragraaf 2.2;
- De situatie met de huidige bebouwing met de verkeersgegevens van 2036, zonder de verkeersgeneratie van onderhavig planvoornemen, zoals opgenomen in de verkeersnotitie van Goudappel (zie bijlage 10);

In de navolgende tabel 5.1 is het verschil in geluidbelasting voor beide situaties weergegeven voor de toetspunten op de bestaande woningen. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 10.

Tabel 5.1: verschil in geluidgevelbelasting bij bestaande woningen mét en zonder plan

toetspunt	toetshoogte (m)	toename geluidbelasting t.g.v. gemeentewegen door situatie met plan (dB)	maximaal toelaatbare toename geluidbelasting na realisatie planvoornemen (dB)
alle	alle	≤1,5	1,5

Uit de vergelijking tussen de twee situaties blijkt dat voor alle omliggende woningen geldt dat er geen sprake is van een significante toename in geluid (≤1,5 dB). De toename in geluidbelasting bedraagt namelijk maximaal 0,9 dB. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het geluid op de bestaande woningen ten gevolge van deze geluidbronsoort aanvaardbaar is.

6 Variant 2: Oostelijke randweg

Er is een mogelijkheid dat er in de toekomst een nieuwe 'Oostelijke randweg' wordt aangelegd ten oosten van het plangebied. Conform opgave opdrachtgever is daarom een tweede variant doorgerekend waarbij de 'Oostelijke randweg' en de daarbij behorende verkeersgeneratie en -afwikkeling is onderzocht. De toevoeging van de nieuwe weg leidt tevens tot wijzigingen bij de aansluiting op de Bredaseweg. De Bredaseweg zal door middel van rotondes verbonden worden met de nieuwe 'Oostelijke randweg'.

De verkeersgegevens van deze variant zijn wederom door Goudappel aangeleverd middels een in Geomilieu in te voeren shape-bestand. Hierin is tevens de situering van de Oostelijke randweg in aangeleverd. In het akoestisch model is de nieuwe Oostelijke randweg gemodelleerd met hoogtelijnen conform het meegeleverde hoogtelijnenprofiel. Ter plaatse van de nieuwe rotonden op de nieuwe Oostelijke randweg zijn rotondecorrecties toegepast. De invoergegevens, grafische weergave en volledige rekenresultaten van variant 2 zijn opgenomen in bijlage 9.

Uit de rekenresultaten blijkt dat het geluid ten gevolge van de gemeentewegen met maximaal 7 dB afneemt. De afname geldt met name voor de woningen gelegen aan de Lage Vaarkant. De Lage Vaartkant heeft door de nieuwe weg namelijk een lagere etmaalintensiteit. Voor de gemeentewegen geldt dat het geluid op de gevels van de nieuwe woningen die met name gelegen zijn aan de Lage Vaartkant de standaardwaarde van 53 dB nu nog met maximaal 5 dB overschrijdt. De grenswaarde van 70 dB wordt nergens overschreden.

Voor het geluid ten gevolge van de rijkswegen blijven de resultaten ongewijzigd ten opzichte van variant 1. De daarvoor besproken mogelijke maatregelen in hoofdstuk 4 blijven voor deze variant dus van kracht.

Het gecumuleerd en gezamenlijk geluid zal tevens veranderen. Het gecumuleerd geluid op de gevels van de beoogde nieuwe woningen bedraagt maximaal 64 dB en minimaal 40 dB. Conform de methode Miedema kan het gecumuleerd geluid dan nog steeds worden gekwalificeerd als "tamelijk slecht" tot "zeer goed". Het gezamenlijk geluid op de gevels van de beoogde nieuwe woningen bedraagt in variant 2 maximaal 64 dB. De volledige rekenresultaten van het gecumuleerd en gezamenlijk geluid zijn tevens weergegeven in bijlage 9.

7 Samenvatting en conclusie

In opdracht van Rho Adviseurs is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van plan Lage Vaartkant te Etten-Leur. Beoogd wordt om circa 300 nieuwe woningen te realiseren op de locatie. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor noodzakelijke ruimtelijke procedure.

Conform Omgevingsregeling artikel 17.5 is het plan voor wegverkeerslawaai gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van de gemeentewegen Bredaseweg, Lage Vaartkant, Trivium, Nachtegaal, Wintertaling, Zwaluw en de nieuwe wijkontsluiting genaamd 'TuincentrumWeg'. Voor wegverkeerslawaai is het plan tevens gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van de Rijksweg A58.

Voor de gemeentewegen geldt dat het geluid op de gevels van de nieuwe woningen de standaardwaarde van 53 dB met maximaal 12 dB overschrijdt ter plaatse van de woningen gelegen aan de Lage Vaartkant. De grenswaarde van 70 dB wordt nergens overschreden.

Voor de rijkswegen geldt dat het geluid op de gevels van de nieuwe woningen de standaardwaarde van 50 dB met maximaal 14 dB overschrijdt ter plaatse van de zuidgevel van het zuidelijke appartementengebouw. De grenswaarde van 60 dB wordt tevens overschreden ter plaatse van de zuid- en oostgevel van het zuidelijke appartementengebouw. Een overschrijding van de grenswaarde wordt in principe niet toegestaan in de instructieregels van het Bkl.

Conform opgave opdrachtgever komt de galerij van het appartementengebouw aan de zuidzijde van het pand. Indien deze gesloten uitgevoerd wordt middels een hoge borstwering (10% open aan de bovenzijde), zoals een glazen balustrade, in combinatie met een akoestisch absorberend plafond (100% absorptie) kan er voor de gevel achter de galerij, conform NPR 5272, een geluidreductie van 6 dB gehanteerd worden. De geluidbelasting op de gevel achter de gesloten galerij (toetspunt t530 t/m t533) overschrijdt daarmee niet langer de grenswaarde.

Op de overige toetspunten waar tevens de grenswaarde wordt overschreden (toetspunt t529 op alle toetshoogten en t523 en t541 op enkel de 5^{e} verdieping) dient hier met het planontwerp rekening te worden gehouden. Conform opgave opdrachtgever wordt er ter plaatse van de toetspunten t523 en t541 op de 5^{e} verdieping geen woonfunctie beoogd. Ter plaatse van toetspunt t519 wordt een "niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen" conform artikel 5.78y, lid 1 van het Bkl toegepast. Een "niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen" is een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang of een uitwendige scheidingsconstructie die borgt dat het geluid op de te openen delen die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.

Bij toepassing van bovengenoemde maatregelen kan toch woningbouw gerealiseerd worden. Wel wordt geadviseerd deze maatregelen in een vroeg stadium af te stemmen met de controlerende instantie.

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer tot de standaardwaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige,

landschappelijke en financiële aard. Het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger is in onderhavige situatie niet doeltreffend.

Voor het toepassen van stiller wegdek (bronmaatregel) geldt dat op de Rijksweg A58 al het stille wegdek 1- of 2-laags ZOAB is toegepast. Het verder akoestisch verbeteren van dit wegdek is niet realistisch. De rekenresultaten na toepassing van een stiller wegdek SMA-NL 8G+ op de Lage Vaartkant en stille elementenverharding op de interne weg zijn wel opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat na toepassing van deze bronmaatregelen het geluid ten gevolge van de gemeentewegen met maximaal 2,5 dB afneemt. Hiermee wordt de standaardwaarde voor de woningen gelegen aan de interne weg nog maar op 1 toetspunt overschreden. Voor de woningen gelegen aan de Lage Vaarkant, wordt de standaardwaarde nog altijd overschreden. Aangezien de interne weg nog niet is aangelegd dient te worden beoordeeld of het toepassen van stille elementenverharding financieel doelmatig en haalbaar is. De praktische- en financiële gevolgen met betrekking tot de realisatie hiervan dienen te worden afgestemd met de gemeente.

Aangezien voor het merendeel van de woningen en appartementen in onderhavig plan de standaardwaarde wordt overschreden dient conform het Bkl het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel te worden betrokken. Uit de rekenresultaten blijkt dat voor alle woningen, met uitzondering van één of twee woningen (toetspunt t464 en t460) en één of twee appartementen op de derde verdieping in het zuidelijke appartementengebouw (toetspunt t524 en t536), geldt dat deze de beschikking hebben over ten minste één gevel waarvoor de geluidbelasting de standaardwaarde niet overschrijdt. Indien voor iedere woning en appartement aan deze geluidluwe gevels een verblijfsruimte met ten minste één te openen geluidluw geveldeel wordt gesitueerd, wordt voldaan aan de eisen conform het omgevingsplan.

Voor de woningen in het bouwvlak van toetspunt t464 en t460 geldt dat, wanneer de bouwvolumes in plaats van de bouwvlakken worden meegenomen in het rekenmodel, het zeer aannemelijk is dat de noordgevel van de woningen geluidluw zal zijn. De geluidbelasting op de woningen en appartementen (toetspunt t464, t460, t524 en t536) welke niet zondermeer beschikken over een geluidluwe gevel kan worden gereduceerd tot de standaardwaarde middels één van de in paragraaf 4.3 genoemde principeoplossingen.

De nieuwe woningen worden beoogd in het geluidaandachtsgebied van gemeentewegen en rijkswegen. Tevens is het plan gelegen binnen de invloed van de activiteiten van industrie. De geluidbelastingen ten gevolge van industrielawaai zijn meegenomen in de beschouwing van het gecumuleerd geluid. Hierbij is (worst-case) de L_{etmaal} waarde van deze activiteiten aangehouden. Het gecumuleerd geluid op de gevels van de beoogde nieuwe woningen bedraagt maximaal 65 dB en minimaal 40 dB. Conform de methode Miedema kan het gecumuleerd geluid worden gekwalificeerd als “tamelijk slecht” tot “zeer goed”. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of het geluid op de nieuwe woningen aanvaardbaar is.

Voor het merendeel van de woningen en appartementen in onderhavig plan bedraagt het gezamenlijk geluid maximaal 65 ter plaatse van de zuidgevel van het zuidelijke appartementengebouw. Middels een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels dient te worden aangetoond dat aan de voornoemde nieuwbouweis kan worden voldaan. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een aanvaardbaar geluidbinnenniveau gewaarborgd.

In het kader van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is tevens onderzocht in hoeverre de verkeersgeneratie ten gevolge van onderhavig plan leidt tot een toename van geluidgevelbelastingen ter hoogte van bestaande woningen in de directe omgeving van het plan. Hiervoor is geluidbelasting op de omliggende bebouwing in de huidige situatie vergeleken met de beoogde situatie waarin de verkeersgeneratie van het planvoornemen en de invloed van eventuele reflecties is meegenomen.

Uit de vergelijking tussen de twee situaties blijkt dat voor alle omliggende woningen geldt dat er geen sprake is van een significante toename in geluid (≤1,5 dB). De toename in geluidbelasting bedraagt namelijk maximaal 0,9 dB. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het geluid op de bestaande woningen ten gevolge van deze geluidbronsoort aanvaardbaar is.

Er is een mogelijkheid dat er in de toekomst een nieuwe 'Oostelijke randweg' wordt aangelegd ten oosten van het plangebied. Conform opgave opdrachtgever is daarom een tweede variant doorgerekend waarbij de 'Oostelijke randweg' en de daarbij behorende verkeersgeneratie en -afwikkeling is onderzocht. De toevoeging van de nieuwe weg leidt tevens tot wijzigingen bij de aansluiting op de Bredaseweg. De Bredaseweg zal door middel van rotondes verbonden worden met de nieuwe 'Oostelijke randweg'.

Uit de rekenresultaten blijkt dat het geluid ten gevolge van de gemeentewegen met maximaal 7 dB afneemt. De afname geldt met name voor de woningen gelegen aan de Lage Vaarkant. De Lage Vaartkant heeft door de nieuwe weg namelijk een lagere etmaalintensiteit. Voor de gemeentewegen geldt dat het geluid op de gevels van de nieuwe woningen die met name gelegen zijn aan de Lage Vaartkant de standaardwaarde van 53 dB nu nog met maximaal 5 dB overschrijdt. De grenswaarde van 70 dB wordt nergens overschreden.

Voor het geluid ten gevolge van de rijkswegen blijven de resultaten ongewijzigd ten opzichte van variant 1. De daarvoor besproken mogelijke maatregelen in hoofdstuk 4 blijven voor deze variant dus van kracht.

Het gecumuleerd en gezamenlijk geluid zal tevens veranderen. Het gecumuleerd geluid op de gevels van de beoogde nieuwe woningen bedraagt maximaal 64 dB en minimaal 40 dB. Conform de methode Miedema kan het gecumuleerd geluid dan nog steeds worden gekwalificeerd als "tamelijk slecht" tot "zeer goed". Het gezamenlijk geluid op de gevels van de beoogde nieuwe woningen bedraagt in variant 2 maximaal 64 dB.

Bijlage 1: Stedenbouwkundige verkaveling van het plangebied



Bijlage 2: Verkeersgegevens wegverkeer

Gemotoriseerd verkeer

De wijkontsluiting voor gemotoriseerd verkeer verloopt via de Bredaseweg, met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierop sluit ook het parkeerterrein van de Intratuin aan. De wijk heeft een lusvormige stratenstructuur met eenrichtings- en tweerichtingsverkeer. De landwinkel is direct ontsloten op de Lage Vaartkant. Parkeren gebeurt bij de zuidelijke appartementencomplexen en de grondgebonden woningen grotendeels op eigen terrein. Voor het appartementencomplex in het noorden van het plangebied zijn de parkeerplaatsen in het openbaar gebied.



Bijlage 3: Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model met geg variant 1

Model eigenschap	
Omschrijving	model met geg variant 1
Verantwoordelijke	r.jansen
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	r.jansen op 18-2-2026
Laatst ingezien door	r.jansen op 16-4-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	4
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	0,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Model: model met geg variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	Type	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
w01	interne weg 15%	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	234,12	6,66
w02	TuincentrumWeg	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	1560,82	6,66
w03	TuincentrumWeg	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	1560,82	6,66
w04	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1488,00	6,72
w05	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	2984,57	6,66
w06	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	11,61	7,52
w07	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1572,42	6,66
w08	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	489,21	6,69
w09	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7133,01	6,67
w10	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7228,12	6,69
w11	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7133,01	6,69
w12	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1523,12	6,67
w13	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	1450,44	6,84
w14	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1450,44	6,68
w15	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	4087,43	6,74
w16	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	14361,13	6,69
w17	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	642,11	6,81
w18	Trivium	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	4463,43	6,74
w19	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	8648,81	6,69
w20	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	10146,96	6,69
w21	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	8616,78	6,68
w22	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	8890,97	6,68
w23	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	9623,56	6,68
w24	Nachtegaal	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1998,07	6,73
w25	Nachtegaal	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1868,35	6,73
w26	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	200,96	6,72
w27	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	755,06	6,72
w28	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	529,14	6,72
w29	Zwaluw	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	292,76	6,72
w30	Zwaluw	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	331,93	6,72
6301	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	80	80	80	12925,88	6,30
19041	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	37647,04	6,40
20095	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	24745,48	6,46
20095	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	24745,48	6,46
20095	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	24745,48	6,46
22179	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	65	65	65	4669,80	6,55
22214	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	25784,52	6,58
22214	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	25784,52	6,58
40224	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	50	50	50	13833,72	6,26
43413	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	50	50	50	12925,88	6,30
51877	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	30449,40	6,58
62479	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	39612,16	6,47
62479	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	39612,16	6,47
76315	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	65	65	65	12925,88	6,30
76315	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	65	65	65	12925,88	6,30
78403	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	65	65	65	13833,72	6,26
78403	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	65	65	65	13833,72	6,26
87976	Basisnetwerk	W4	2L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	39612,16	6,47
127171	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	50	50	50	5373,16	6,39
138855	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	80	80	80	5373,16	6,39
151556	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	80	80	80	4669,80	6,55
156868	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	65	65	65	5373,16	6,39
167461	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	50	50	50	4669,80	6,55
216284	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	30099,80	6,45
218325	Basisnetwerk	W2	1L ZOAB	Intensiteit	80	80	80	13833,72	6,26
232169	Basisnetwerk	W4	2L ZOAB	Intensiteit	115	115	115	37647,04	6,40

Model: model met geg variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
w01	3,45	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w02	3,45	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w03	3,45	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w04	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	False	1,5
w05	3,44	0,78	99,50	99,74	99,55	0,34	0,18	0,32	0,15	0,08	0,13	False	1,5
w06	0,82	0,81	--	--	--	61,00	72,00	63,00	39,00	28,00	37,00	False	1,5
w07	3,44	0,78	99,06	99,51	99,14	0,65	0,35	0,61	0,29	0,15	0,25	False	1,5
w08	3,37	0,78	94,30	96,94	94,75	3,93	2,14	3,73	1,77	0,92	1,52	False	1,5
w09	3,37	0,82	94,40	97,20	94,09	3,81	1,96	3,90	1,79	0,84	2,01	False	1,5
w10	3,37	0,78	94,14	96,85	94,60	4,04	2,20	3,83	1,82	0,94	1,57	False	1,5
w11	3,37	0,78	94,38	96,98	94,82	3,88	2,11	3,68	1,74	0,90	1,50	False	1,5
w12	3,43	0,78	98,57	99,25	98,69	0,99	0,53	0,93	0,44	0,23	0,38	False	1,5
w13	2,91	0,78	91,40	95,61	91,43	5,16	2,72	5,23	3,44	1,67	3,34	False	1,5
w14	3,33	0,82	91,37	95,62	90,90	5,87	3,07	6,01	2,76	1,32	3,09	False	1,5
w15	3,42	0,68	95,96	97,69	96,38	2,63	1,55	2,82	1,41	0,76	0,80	False	1,5
w16	3,37	0,78	94,26	96,92	94,71	3,96	2,16	3,76	1,78	0,92	1,53	False	1,5
w17	2,98	0,78	96,62	98,32	96,63	2,03	1,04	2,06	1,35	0,64	1,32	False	1,5
w18	3,42	0,68	96,34	97,91	96,73	2,38	1,40	2,55	1,28	0,69	0,72	False	1,5
w19	3,37	0,78	94,64	97,13	95,06	3,70	2,01	3,51	1,66	0,86	1,43	False	1,5
w20	3,37	0,78	94,05	96,80	94,52	4,10	2,24	3,89	1,84	0,96	1,59	False	1,5
w21	3,38	0,78	94,80	97,21	95,21	3,59	1,95	3,40	1,61	0,84	1,39	False	1,5
w22	3,38	0,78	94,77	97,20	95,18	3,61	1,96	3,42	1,62	0,84	1,40	False	1,5
w23	3,38	0,78	94,76	97,20	95,18	3,61	1,96	3,42	1,62	0,84	1,40	False	1,5
w24	3,43	0,68	97,13	98,37	97,44	1,86	1,09	2,00	1,00	0,54	0,56	False	1,5
w25	3,43	0,68	96,95	98,27	97,28	1,98	1,16	2,12	1,07	0,57	0,60	False	1,5
w26	3,47	0,68	99,76	99,86	99,78	0,16	0,09	0,17	0,09	0,05	0,05	False	1,5
w27	3,47	0,68	99,79	99,88	99,81	0,14	0,08	0,15	0,07	0,04	0,04	False	1,5
w28	3,47	0,68	99,71	99,84	99,74	0,19	0,11	0,20	0,10	0,05	0,06	False	1,5
w29	3,47	0,68	99,98	99,99	99,98	0,01	0,01	0,02	0,01	--	--	False	1,5
w30	3,47	0,68	99,73	99,85	99,76	0,18	0,10	0,19	0,09	0,05	0,05	False	1,5
6301	3,39	1,36	93,66	94,30	92,27	2,42	1,76	2,37	3,92	3,94	5,36	True	1,5
19041	3,30	1,24	89,27	93,28	84,11	4,55	2,32	5,66	6,18	4,40	10,23	True	1,5
20095	3,25	1,18	87,05	92,73	79,22	5,63	2,62	7,63	7,32	4,65	13,14	True	1,5
20095	3,25	1,18	87,05	92,73	79,22	5,63	2,62	7,63	7,32	4,65	13,14	True	1,5
20095	3,25	1,18	87,05	92,73	79,22	5,63	2,62	7,63	7,32	4,65	13,14	True	1,5
22179	3,03	1,16	91,48	94,04	92,48	5,15	3,23	4,00	3,36	2,73	3,52	True	1,5
22214	2,93	1,16	87,91	91,78	82,90	5,26	2,91	6,03	6,82	5,31	11,07	True	1,5
22214	2,93	1,16	87,91	91,78	82,90	5,26	2,91	6,03	6,82	5,31	11,07	True	1,5
40224	3,37	1,42	94,52	94,43	93,19	2,08	1,66	2,18	3,40	3,91	4,62	True	1,5
43413	3,39	1,36	93,66	94,30	92,27	2,42	1,76	2,37	3,92	3,94	5,36	True	1,5
51877	2,95	1,16	88,46	92,14	84,37	5,25	2,96	5,72	6,30	4,91	9,91	True	1,5
62479	3,09	1,25	90,14	92,79	86,99	4,19	2,43	4,50	5,67	4,78	8,51	True	1,5
62479	3,09	1,25	90,14	92,79	86,99	4,19	2,43	4,50	5,67	4,78	8,51	True	1,5
76315	3,39	1,36	93,66	94,30	92,27	2,42	1,76	2,37	3,92	3,94	5,36	True	1,5
76315	3,39	1,36	93,66	94,30	92,27	2,42	1,76	2,37	3,92	3,94	5,36	True	1,5
78403	3,37	1,42	94,52	94,43	93,19	2,08	1,66	2,18	3,40	3,91	4,62	True	1,5
78403	3,37	1,42	94,52	94,43	93,19	2,08	1,66	2,18	3,40	3,91	4,62	True	1,5
87976	3,09	1,25	90,14	92,79	86,99	4,19	2,43	4,50	5,67	4,78	8,51	True	1,5
127171	3,51	1,16	90,82	94,07	91,05	5,73	3,27	4,70	3,46	2,66	4,25	True	1,5
138855	3,51	1,16	90,82	94,07	91,05	5,73	3,27	4,70	3,46	2,66	4,25	True	1,5
151556	3,03	1,16	91,48	94,04	92,48	5,15	3,23	4,00	3,36	2,73	3,52	True	1,5
156868	3,51	1,16	90,82	94,07	91,05	5,73	3,27	4,70	3,46	2,66	4,25	True	1,5
167461	3,03	1,16	91,48	94,04	92,48	5,15	3,23	4,00	3,36	2,73	3,52	True	1,5
216284	3,30	1,18	87,71	92,98	81,29	5,65	2,74	7,12	6,64	4,27	11,59	True	1,5
218325	3,37	1,42	94,52	94,43	93,19	2,08	1,66	2,18	3,40	3,91	4,62	True	1,5
232169	3,30	1,24	89,27	93,28	84,11	4,55	2,32	5,66	6,18	4,40	10,23	True	1,5

Model: model met geg variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
t001	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104745,03	398862,89
t002	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104755,32	398858,55
t003	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104750,92	398848,82
t004	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104740,60	398852,84
t005	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104768,97	398799,58
t006	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104778,48	398797,81
t007	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104774,15	398789,73
t008	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104763,94	398791,22
t009	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104780,71	398770,03
t010	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104792,29	398761,15
t011	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104788,72	398748,07
t012	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104777,49	398755,02
t218	toetspunt plan	3,87	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	104882,50	398538,62
t219	toetspunt plan	3,84	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	104892,38	398534,88
t220	toetspunt plan	3,94	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	104885,84	398524,59
t221	toetspunt plan	3,96	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja	104876,42	398529,10
t301	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104848,64	398866,51
t302	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104864,09	398868,96
t303	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104879,93	398875,11
t304	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104894,49	398880,76
t305	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104905,77	398875,75
t306	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104900,07	398865,66
t307	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104886,25	398860,37
t308	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104869,37	398853,91
t309	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104854,93	398848,38
t310	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104843,13	398851,37
t311	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104855,82	398830,85
t312	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104864,48	398826,64
t313	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104868,24	398813,19
t314	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104864,22	398806,95
t315	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104856,73	398809,11
t316	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104852,82	398820,26
t317	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104876,59	398838,94
t318	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104888,52	398843,40
t319	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104900,21	398847,77
t320	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104909,66	398844,76
t321	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104904,45	398835,43
t322	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104892,14	398830,74
t323	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104881,55	398826,71
t324	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104871,74	398829,99
t325	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104923,54	398856,58
t326	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104934,03	398850,63
t327	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104938,49	398838,88
t328	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104943,06	398826,84
t329	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104947,73	398814,57
t330	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104943,75	398802,55
t331	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104932,50	398809,12
t332	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104928,17	398820,60
t333	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104923,23	398833,67
t334	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104919,14	398844,50
t335	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104892,97	398797,04
t336	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104904,38	398801,37
t337	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104916,09	398805,82
t338	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104925,51	398802,27
t339	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104922,24	398793,80
t340	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104909,58	398788,81
t341	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104898,14	398784,29
t342	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104887,96	398787,30
t343	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104866,40	398800,50
t344	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104874,30	398797,81
t345	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104879,61	398787,39
t346	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104877,24	398776,79
t347	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104868,43	398780,83
t348	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104862,14	398793,26
t349	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104955,65	398868,56
t350	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104966,66	398862,54
t351	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104971,78	398849,07
t352	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104975,73	398838,69

Model: model met geg variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
t353	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104980,44	398826,31
t354	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104976,22	398814,53
t355	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104965,85	398820,37
t356	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104960,82	398833,51
t357	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104956,74	398844,18
t358	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104951,43	398858,04
t359	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104822,75	398816,82
t360	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104834,98	398807,10
t361	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104841,00	398791,51
t362	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104847,06	398775,83
t363	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104843,27	398764,06
t364	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104832,53	398768,81
t365	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104826,16	398785,38
t366	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104819,65	398802,29
t367	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104887,80	398749,24
t368	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104896,39	398743,74
t369	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104898,98	398731,80
t370	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104894,69	398724,91
t371	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104886,82	398727,86
t372	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104883,49	398740,57
t373	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104909,94	398756,40
t374	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104922,51	398760,19
t375	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104936,33	398764,36
t376	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104947,35	398760,97
t377	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104940,80	398752,28
t378	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104927,14	398748,08
t379	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104914,58	398744,23
t380	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104903,67	398747,27
t381	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104961,83	398772,00
t382	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104971,93	398765,97
t383	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104975,60	398753,84
t384	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104979,78	398740,03
t385	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104983,54	398727,59
t386	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104979,12	398717,37
t387	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104968,80	398722,31
t388	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104964,57	398735,88
t389	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104960,43	398749,17
t390	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104956,60	398761,48
t391	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104923,72	398713,29
t392	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104937,36	398717,56
t393	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104951,00	398721,83
t394	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104960,16	398718,39
t395	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104955,42	398709,68
t396	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104942,98	398705,94
t397	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104928,23	398701,52
t398	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104917,10	398703,94
t399	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104896,39	398717,84
t400	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104903,74	398714,89
t401	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104907,94	398705,32
t402	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104904,48	398694,55
t403	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104896,12	398700,45
t404	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104891,45	398712,09
t405	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104995,43	398782,16
t406	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105005,31	398775,94
t407	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105009,52	398762,02
t408	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105013,09	398750,23
t409	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105016,93	398737,55
t410	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105012,39	398727,43
t411	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105001,99	398733,22
t412	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104998,12	398745,88
t413	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104994,62	398757,34
t414	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104990,89	398769,52
t415	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104870,07	398685,07
t416	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104879,07	398680,49
t417	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104873,34	398670,75
t418	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104864,01	398675,19
t419	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104907,88	398676,93
t420	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104915,62	398670,01

Model: model met geg variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
t421	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104916,69	398657,36
t422	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104911,43	398652,01
t423	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104904,17	398654,92
t424	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104902,60	398667,61
t425	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104930,28	398680,90
t426	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104944,01	398683,40
t427	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104957,92	398685,94
t428	toetspunt plan	3,98	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104968,25	398681,72
t429	toetspunt plan	3,98	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104961,22	398673,76
t430	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104946,81	398671,14
t431	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104932,97	398668,62
t432	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104923,41	398672,69
t433	toetspunt plan	3,97	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104984,70	398690,30
t434	toetspunt plan	3,95	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104993,16	398685,71
t435	toetspunt plan	3,91	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104995,52	398672,03
t436	toetspunt plan	3,87	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104998,10	398657,03
t437	toetspunt plan	3,83	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105000,58	398642,68
t438	toetspunt plan	3,82	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104994,17	398634,14
t439	toetspunt plan	3,85	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104984,86	398640,30
t440	toetspunt plan	3,89	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104982,31	398654,62
t441	toetspunt plan	3,93	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104979,74	398669,07
t442	toetspunt plan	3,97	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104977,43	398682,10
t443	toetspunt plan	3,93	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104938,88	398636,98
t444	toetspunt plan	3,91	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104953,17	398639,52
t445	toetspunt plan	3,89	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104966,63	398641,91
t446	toetspunt plan	3,86	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104976,20	398637,33
t447	toetspunt plan	3,85	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104969,26	398629,50
t448	toetspunt plan	3,87	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104955,72	398627,21
t449	toetspunt plan	3,89	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104941,48	398624,79
t450	toetspunt plan	3,92	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104931,28	398628,82
t451	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104912,57	398645,05
t452	toetspunt plan	3,97	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104919,66	398640,91
t453	toetspunt plan	3,94	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104922,50	398629,96
t454	toetspunt plan	3,93	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104917,53	398620,61
t455	toetspunt plan	3,96	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104909,91	398627,19
t456	toetspunt plan	3,99	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104907,20	398639,14
t457	toetspunt plan	3,93	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105017,90	398696,72
t458	toetspunt plan	3,89	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105027,35	398689,57
t459	toetspunt plan	3,85	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105029,94	398675,85
t460	toetspunt plan	3,82	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105032,45	398662,50
t461	toetspunt plan	3,78	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105035,02	398648,83
t462	toetspunt plan	3,77	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105029,02	398640,46
t463	toetspunt plan	3,80	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105019,19	398646,06
t464	toetspunt plan	3,84	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105016,76	398659,19
t465	toetspunt plan	3,87	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105014,30	398672,45
t466	toetspunt plan	3,91	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	105011,64	398686,80
t467	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104804,78	398710,86
t468	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104817,03	398695,88
t468	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104813,13	398705,15
t469	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104815,11	398685,12
t470	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104805,61	398689,49
t470	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104801,34	398700,08
t471	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104818,33	398723,01
t472	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104833,11	398729,04
t473	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104845,13	398727,59
t474	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104837,31	398718,33
t475	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104823,17	398712,83
t476	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104811,34	398714,51
t477	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104853,67	398730,14
t478	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104862,30	398723,02
t479	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104867,35	398710,12
t480	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104864,89	398700,48
t481	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104855,29	398706,87
t482	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104850,33	398719,64
t483	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104844,37	398700,13
t483	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104829,70	398697,87
t484	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104854,01	398696,13
t485	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104831,89	398686,70

Model: model met geg variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
t485	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104847,19	398689,40
t486	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104821,79	398690,93
t487	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104878,24	398649,81
t488	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104887,00	398643,39
t489	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104888,63	398633,73
t490	toetspunt plan	3,98	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104890,37	398623,37
t491	toetspunt plan	3,98	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104883,64	398616,40
t492	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104874,76	398620,92
t493	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104872,79	398631,70
t494	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104871,07	398641,10
t495	toetspunt plan	3,96	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104877,82	398605,95
t496	toetspunt plan	3,93	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104887,41	398600,94
t497	toetspunt plan	3,91	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104889,44	398591,96
t498	toetspunt plan	3,88	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104891,77	398581,70
t499	toetspunt plan	3,87	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104885,66	398572,36
t500	toetspunt plan	3,90	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104876,40	398577,07
t501	toetspunt plan	3,93	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104873,92	398587,90
t502	toetspunt plan	3,96	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104871,62	398597,94
t503	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104848,39	398600,71
t504	toetspunt plan	3,98	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104857,69	398597,19
t505	toetspunt plan	3,95	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104861,18	398587,10
t506	toetspunt plan	3,92	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104864,31	398578,03
t507	toetspunt plan	3,90	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104860,05	398566,42
t508	toetspunt plan	3,94	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104849,15	398572,90
t509	toetspunt plan	3,97	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104845,85	398582,28
t510	toetspunt plan	4,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104841,99	398593,26
t511	toetspunt plan	3,80	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104943,78	398587,18
t512	toetspunt plan	3,78	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104957,25	398590,63
t513	toetspunt plan	3,75	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104967,14	398584,49
t514	toetspunt plan	3,74	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104960,86	398576,15
t515	toetspunt plan	3,76	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104946,52	398572,61
t516	toetspunt plan	3,78	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja	104937,89	398576,87
t517	toetspunt plan	3,75	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	104981,94	398596,46
t518	toetspunt plan	3,73	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	104996,65	398599,96
t519	toetspunt plan	3,71	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105014,32	398604,17
t520	toetspunt plan	3,68	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja	105032,52	398608,32
t521	toetspunt plan	3,66	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja	105040,04	398605,47
t522	toetspunt plan	3,65	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja	105043,68	398601,38
t523	toetspunt plan	3,63	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja	105047,33	398598,77
t524	toetspunt plan	3,61	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105049,10	398588,85
t525	toetspunt plan	3,58	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105051,39	398578,91
t526	toetspunt plan	3,55	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105061,32	398574,02
t527	toetspunt plan	3,53	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105076,30	398577,61
t528	toetspunt plan	3,51	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105092,46	398581,48
t529	toetspunt plan	3,47	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105106,34	398575,55
t530	toetspunt plan	3,46	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105097,34	398563,77
t531	toetspunt plan	3,48	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105080,98	398559,76
t532	toetspunt plan	3,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105063,89	398555,58
t533	toetspunt plan	3,52	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105049,60	398552,08
t534	toetspunt plan	3,55	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105038,32	398557,90
t535	toetspunt plan	3,59	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105035,21	398570,97
t536	toetspunt plan	3,63	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105032,19	398583,71
t537	toetspunt plan	3,67	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105017,98	398590,13
t538	toetspunt plan	3,69	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	105000,40	398585,96
t539	toetspunt plan	3,71	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	104984,85	398582,27
t540	toetspunt plan	3,73	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja	104974,42	398584,78
t541	toetspunt plan	3,64	Relatief	--	--	--	--	14,00	17,00	Ja	105038,99	398592,90
t542	toetspunt plan	3,67	Relatief	--	--	--	--	14,00	17,00	Ja	105028,42	398599,69

Model: model met geg variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Lengte
0	2,9 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	Scherp	25,66
0	5,1 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	127,72
0	3,5 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	21,34
0	1,6 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	195,57
0	7,1 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	Scherp	29,27
0	3 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	171,02
0	2,8 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	197,93
0	6,8 [geluidscherm]	--	7,15	Eigen waarde	Scherp	42,52
0	2,7 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	75,21
0	5,5 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	48,63
0	5 [geluidscherm]	5,00	--	Eigen waarde	Scherp	150,29
0	7,6 [geluidscherm]	--	6,78	Eigen waarde	Scherp	27,11
0	3,1 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	235,49
0	5,2 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	176,03
0	3,4 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	296,80
0	5 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	313,85
0	7,1 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	Scherp	48,10
0	3,5 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	150,10
0	3,1 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	229,53
0	7 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	Scherp	39,76
0	1,5 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	Scherp	297,04
0	5 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	515,72
0	6,9 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	Scherp	46,30
0	7 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	Scherp	58,20
0	3,1 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	412,98
0	4,3 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	Stomp	122,91
0	7 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	Scherp	36,74
s01	scherm viaduct	7,00	4,00	Eigen waarde	Scherp	47,41
s02	scherm viaduct	7,00	4,00	Eigen waarde	Scherp	48,64
s03	scherm viaduct	7,00	4,00	Eigen waarde	Scherp	36,61
s04	scherm viaduct	7,00	4,00	Eigen waarde	Scherp	37,26


Model: model met geg variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H
229988	27364178 (teentaludlijn)	--
130300	27364178 (teentaludlijn)	--
66615	27364178 (teentaludlijn)	--
120674	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
218186	27364178 (kantaardebaanlijn)	4,00
24258	27364178 (teentaludlijn)	--
81561	27364178 (teentaludlijn)	--
211853	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
217213	27364178 (teentaludlijn)	--
85747	27364178 (teentaludlijn)	--
217236	27364178 (teentaludlijn)	--
230969	27364178 (teentaludlijn)	--
107934	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
169535	27364178 (teentaludlijn)	--
83589	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
156785	27364178 (teentaludlijn)	--
42264	27364178 (teentaludlijn)	--
122797	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
172682	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
132354	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
85703	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
250039	27364178 (teentaludlijn)	--
157761	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
76168	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
1942	27364178 (teentaludlijn)	--
129244	27364178 (teentaludlijn)	--
164231	27364178 (teentaludlijn)	--
7226	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
191789	27364178 (teentaludlijn)	8,94
185470	27364178 (teentaludlijn)	--
118547	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
		--
		6,00
185470	27364178 (teentaludlijn)	--
		--
229988	27364178 (teentaludlijn)	--
130300	27364178 (teentaludlijn)	--
120674	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
217213	27364178 (teentaludlijn)	--
83589	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
120674	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
218186	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
211853	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
169535	27364178 (teentaludlijn)	--
132354	27364178 (kantaardebaanlijn)	--
229988	27364178 (teentaludlijn)	--
		11,00
1		11,00
169535	27364178 (teentaludlijn)	--
169535	27364178 (teentaludlijn)	--
		--

Rapport: Groepenbeheer
Model: model met geg variant 1
versie 0+ - Tritium, Lage Vaartkant Etten-Leur
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
gemeentewegen	Weg	w01	interne weg 15%
gemeentewegen	Weg	w02	TuincentrumWeg
gemeentewegen	Weg	w03	TuincentrumWeg
gemeentewegen	Weg	w04	TuincentrumWeg
gemeentewegen	Weg	w05	TuincentrumWeg
gemeentewegen	Weg	w06	TuincentrumWeg
gemeentewegen	Weg	w07	TuincentrumWeg
gemeentewegen	Weg	w08	Bredaseweg
gemeentewegen	Weg	w09	Bredaseweg
gemeentewegen	Weg	w10	Bredaseweg
gemeentewegen	Weg	w11	Bredaseweg
gemeentewegen	Weg	w12	Bredaseweg
gemeentewegen	Weg	w13	Bredaseweg
gemeentewegen	Weg	w14	Bredaseweg
gemeentewegen	Weg	w15	Bredaseweg
gemeentewegen	Weg	w16	Bredaseweg
gemeentewegen	Weg	w17	Bredaseweg
gemeentewegen	Weg	w18	Trivium
gemeentewegen	Weg	w19	Lage Vaartkant
gemeentewegen	Weg	w20	Lage Vaartkant
gemeentewegen	Weg	w21	Lage Vaartkant
gemeentewegen	Weg	w22	Lage Vaartkant
gemeentewegen	Weg	w23	Lage Vaartkant
gemeentewegen	Weg	w24	Nachtegaal
gemeentewegen	Weg	w25	Nachtegaal
gemeentewegen	Weg	w26	Wintertaling
gemeentewegen	Weg	w27	Wintertaling
gemeentewegen	Weg	w28	Wintertaling
gemeentewegen	Weg	w29	Zwaluw
gemeentewegen	Weg	w30	Zwaluw
rijkswegen	Weg	127171	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	138855	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	151556	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	156868	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	167461	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	19041	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	20095	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	20095	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	20095	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	216284	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	218325	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	22179	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	22214	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	22214	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	232169	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	40224	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	43413	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	51877	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	62479	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	62479	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	6301	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	76315	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	76315	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	78403	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	78403	Basisnetwerk
rijkswegen	Weg	87976	Basisnetwerk

Bijlage 4: Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaai

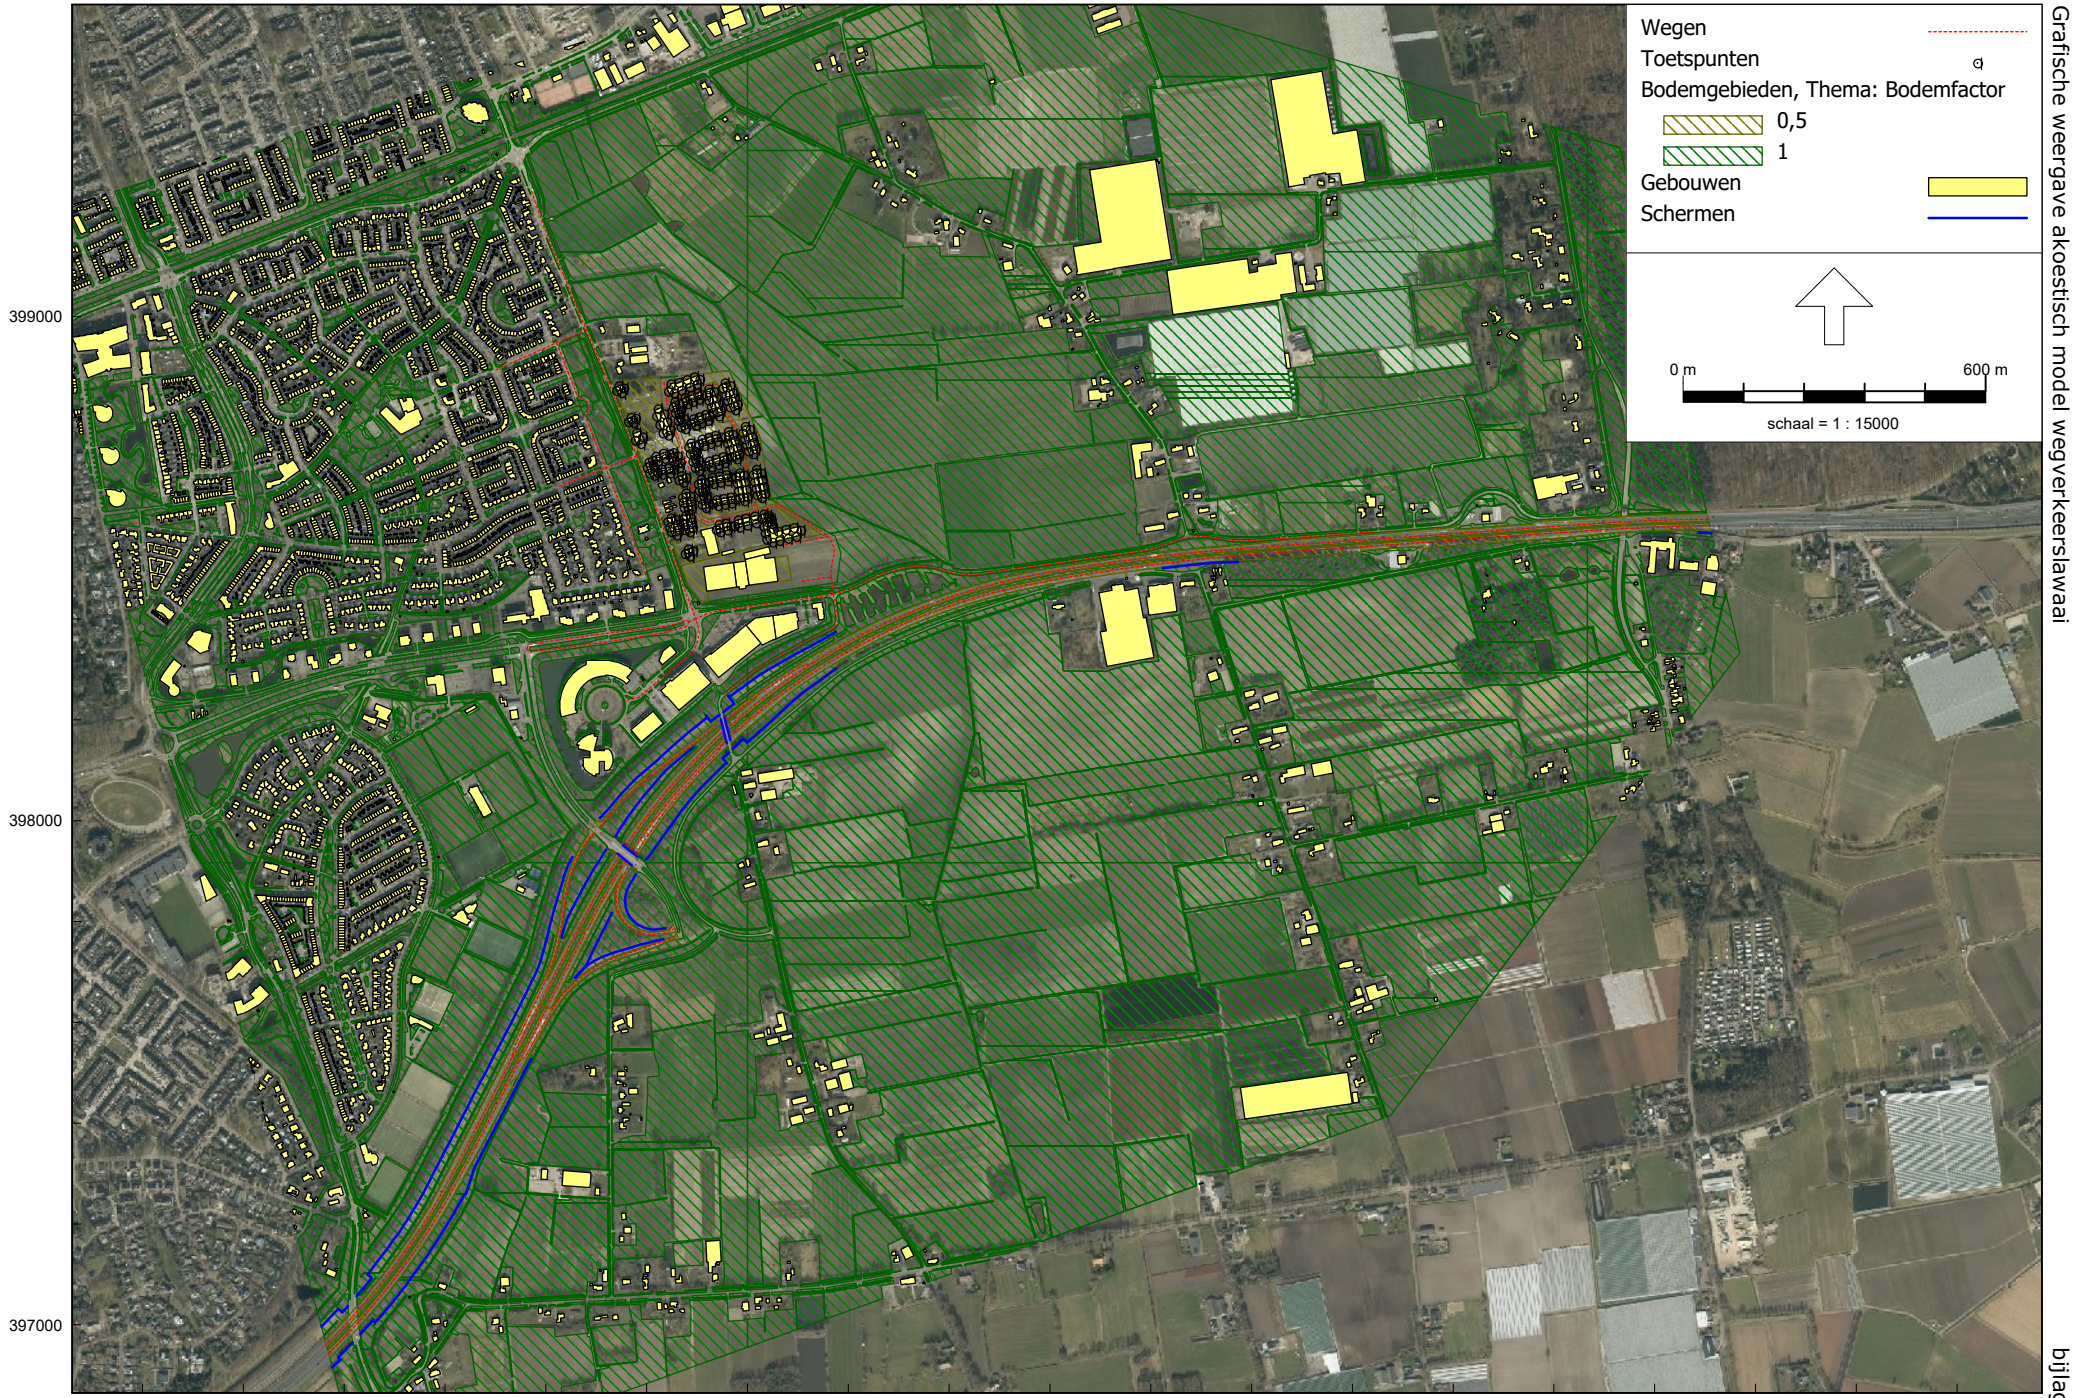


Tritium Advies

Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaai


260017911A

bijlage 4

Omgevingswet, [versie 0 - model met geg variant 1] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen

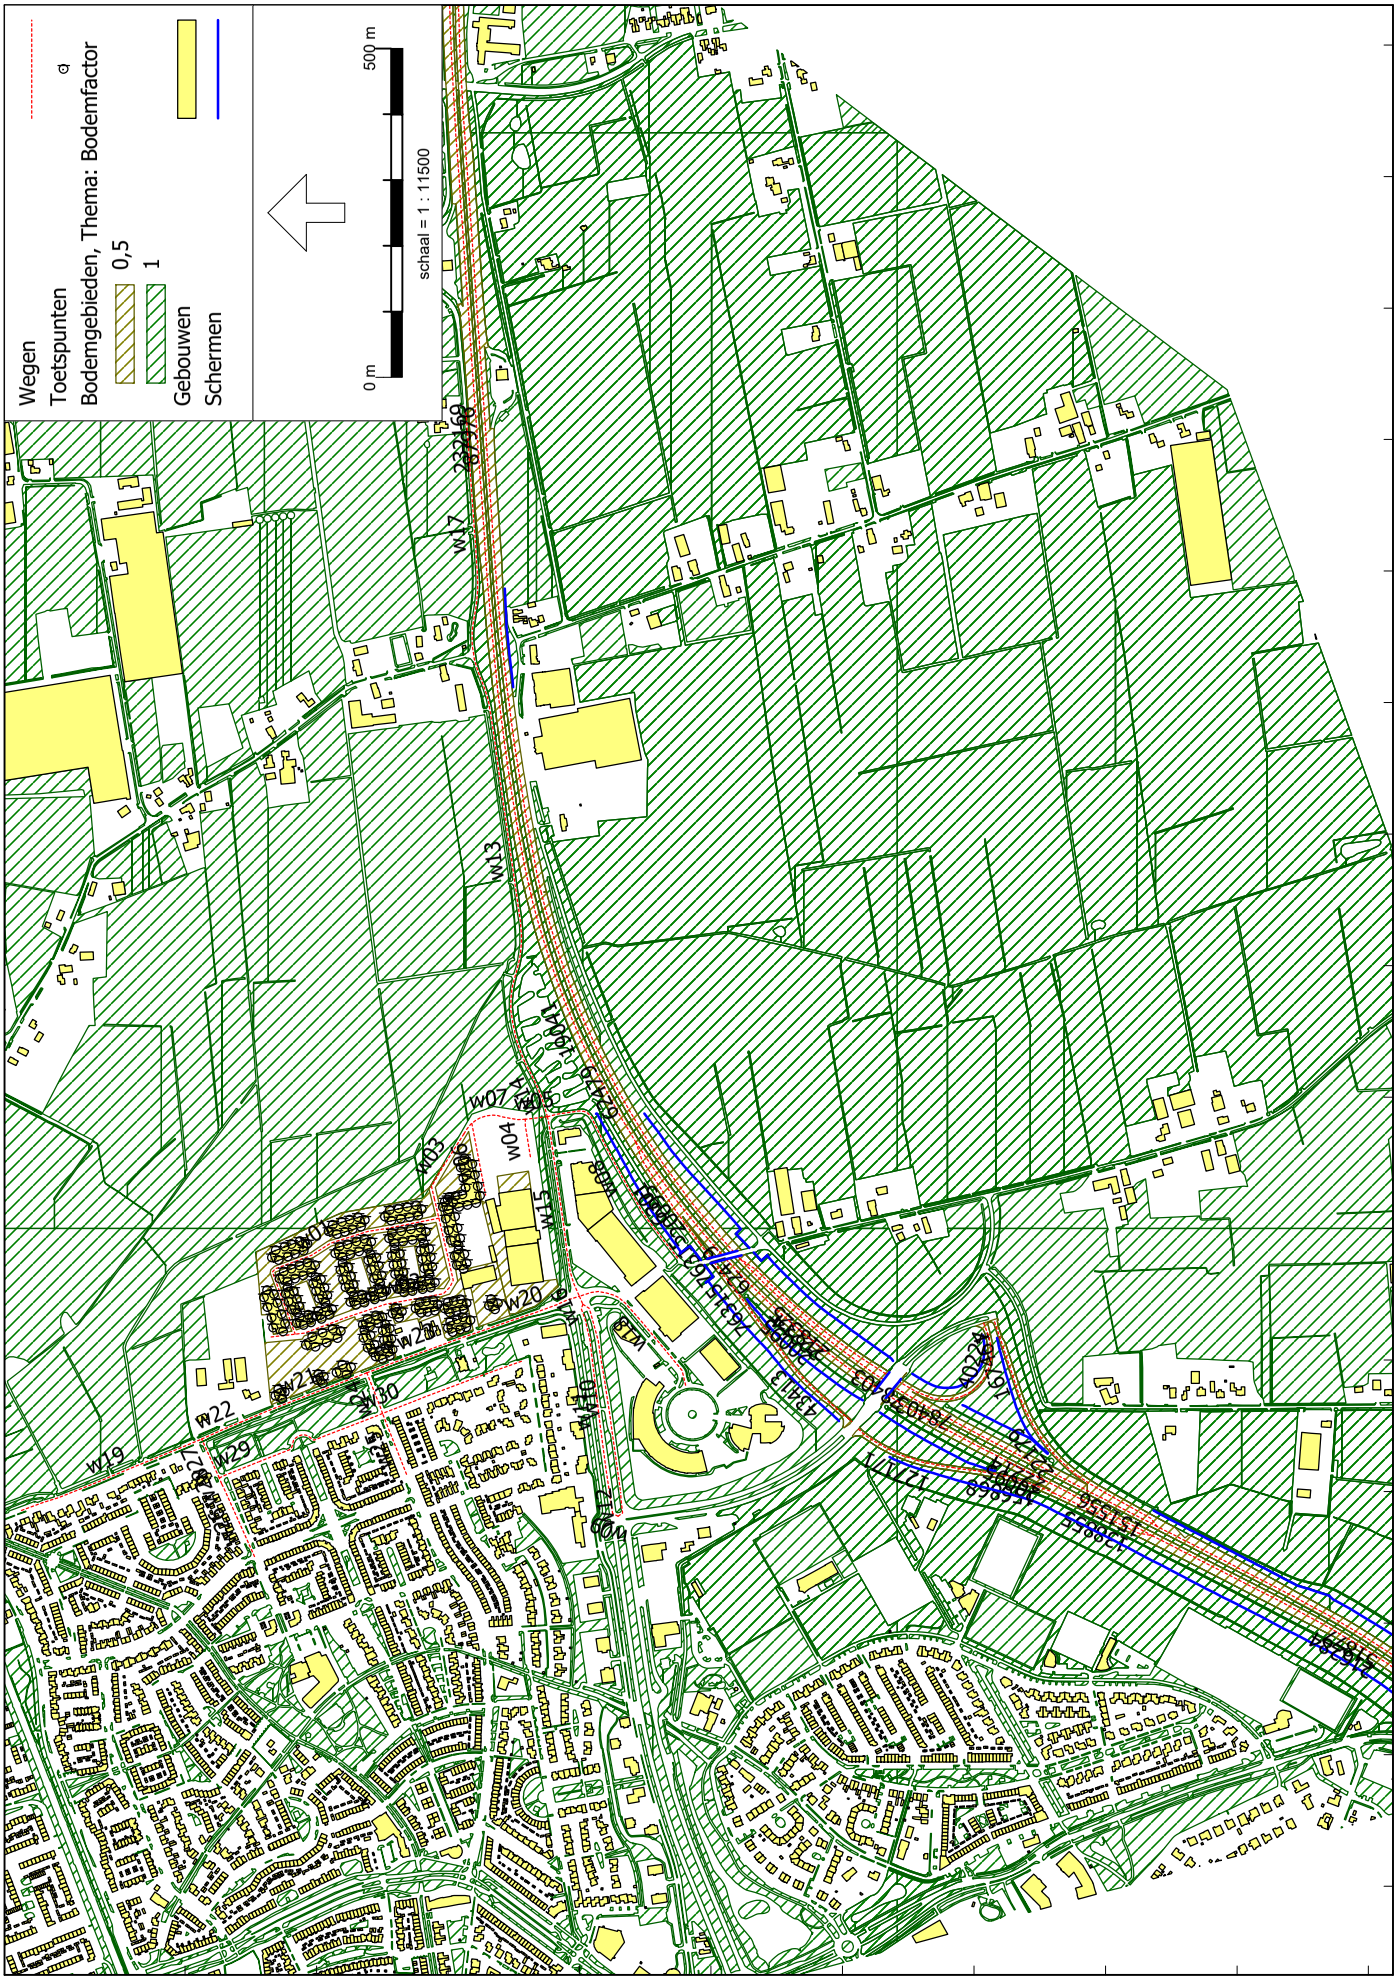

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0,5
1
Gebouwen
Schermen
0 m
500 m
schaal = 1 : 11500
399000
398000
106000
105000
104000
Omgevingswet, [versie 0 - model met geg variant 1] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen

Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaai

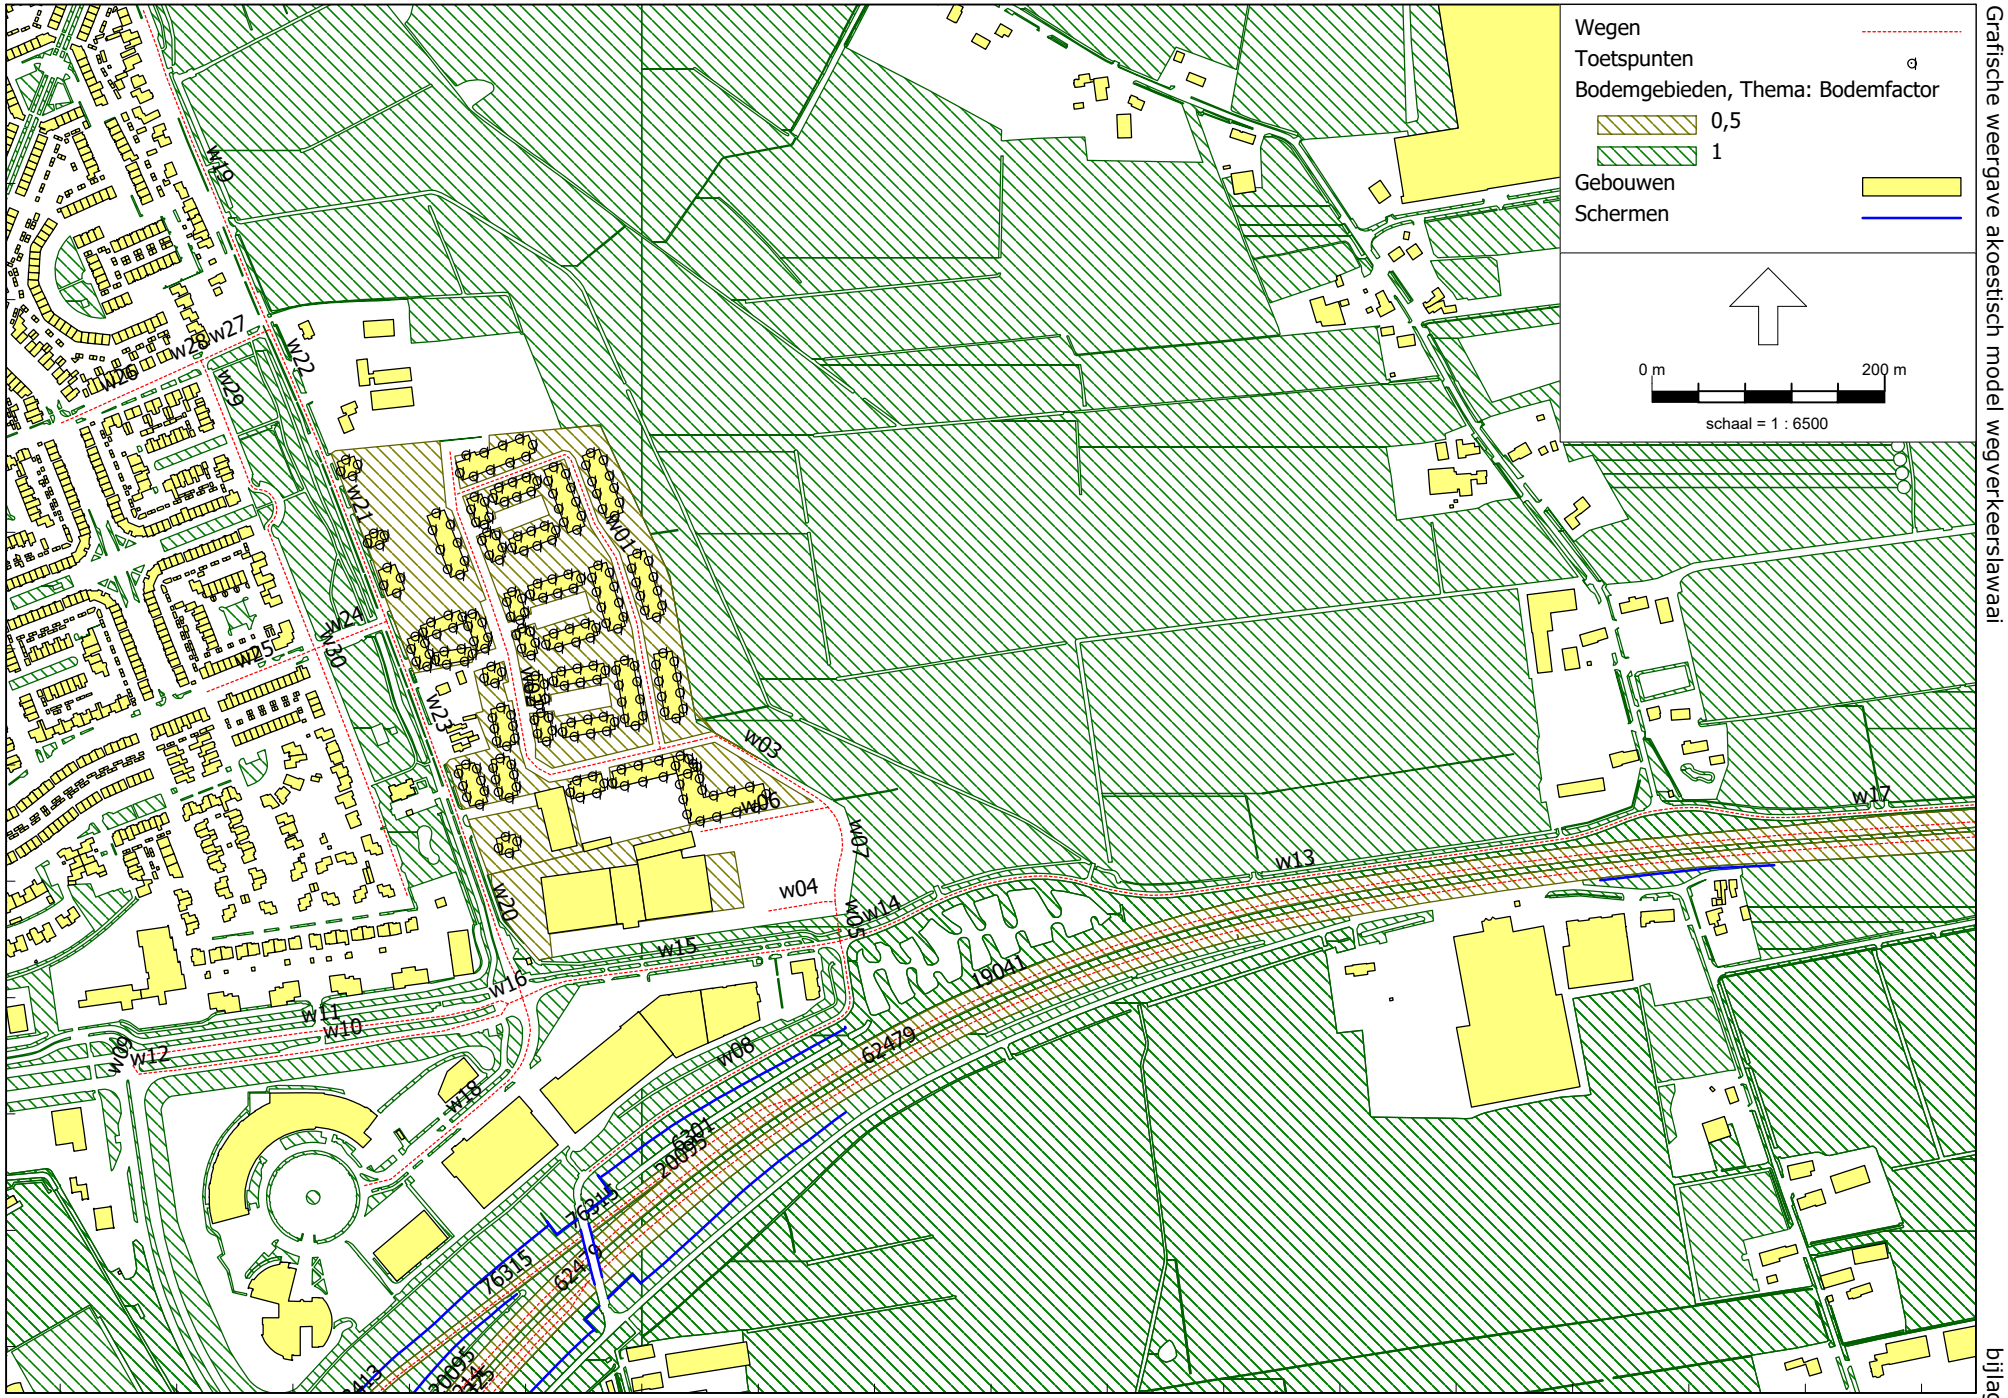

Tritium Advies

Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaai

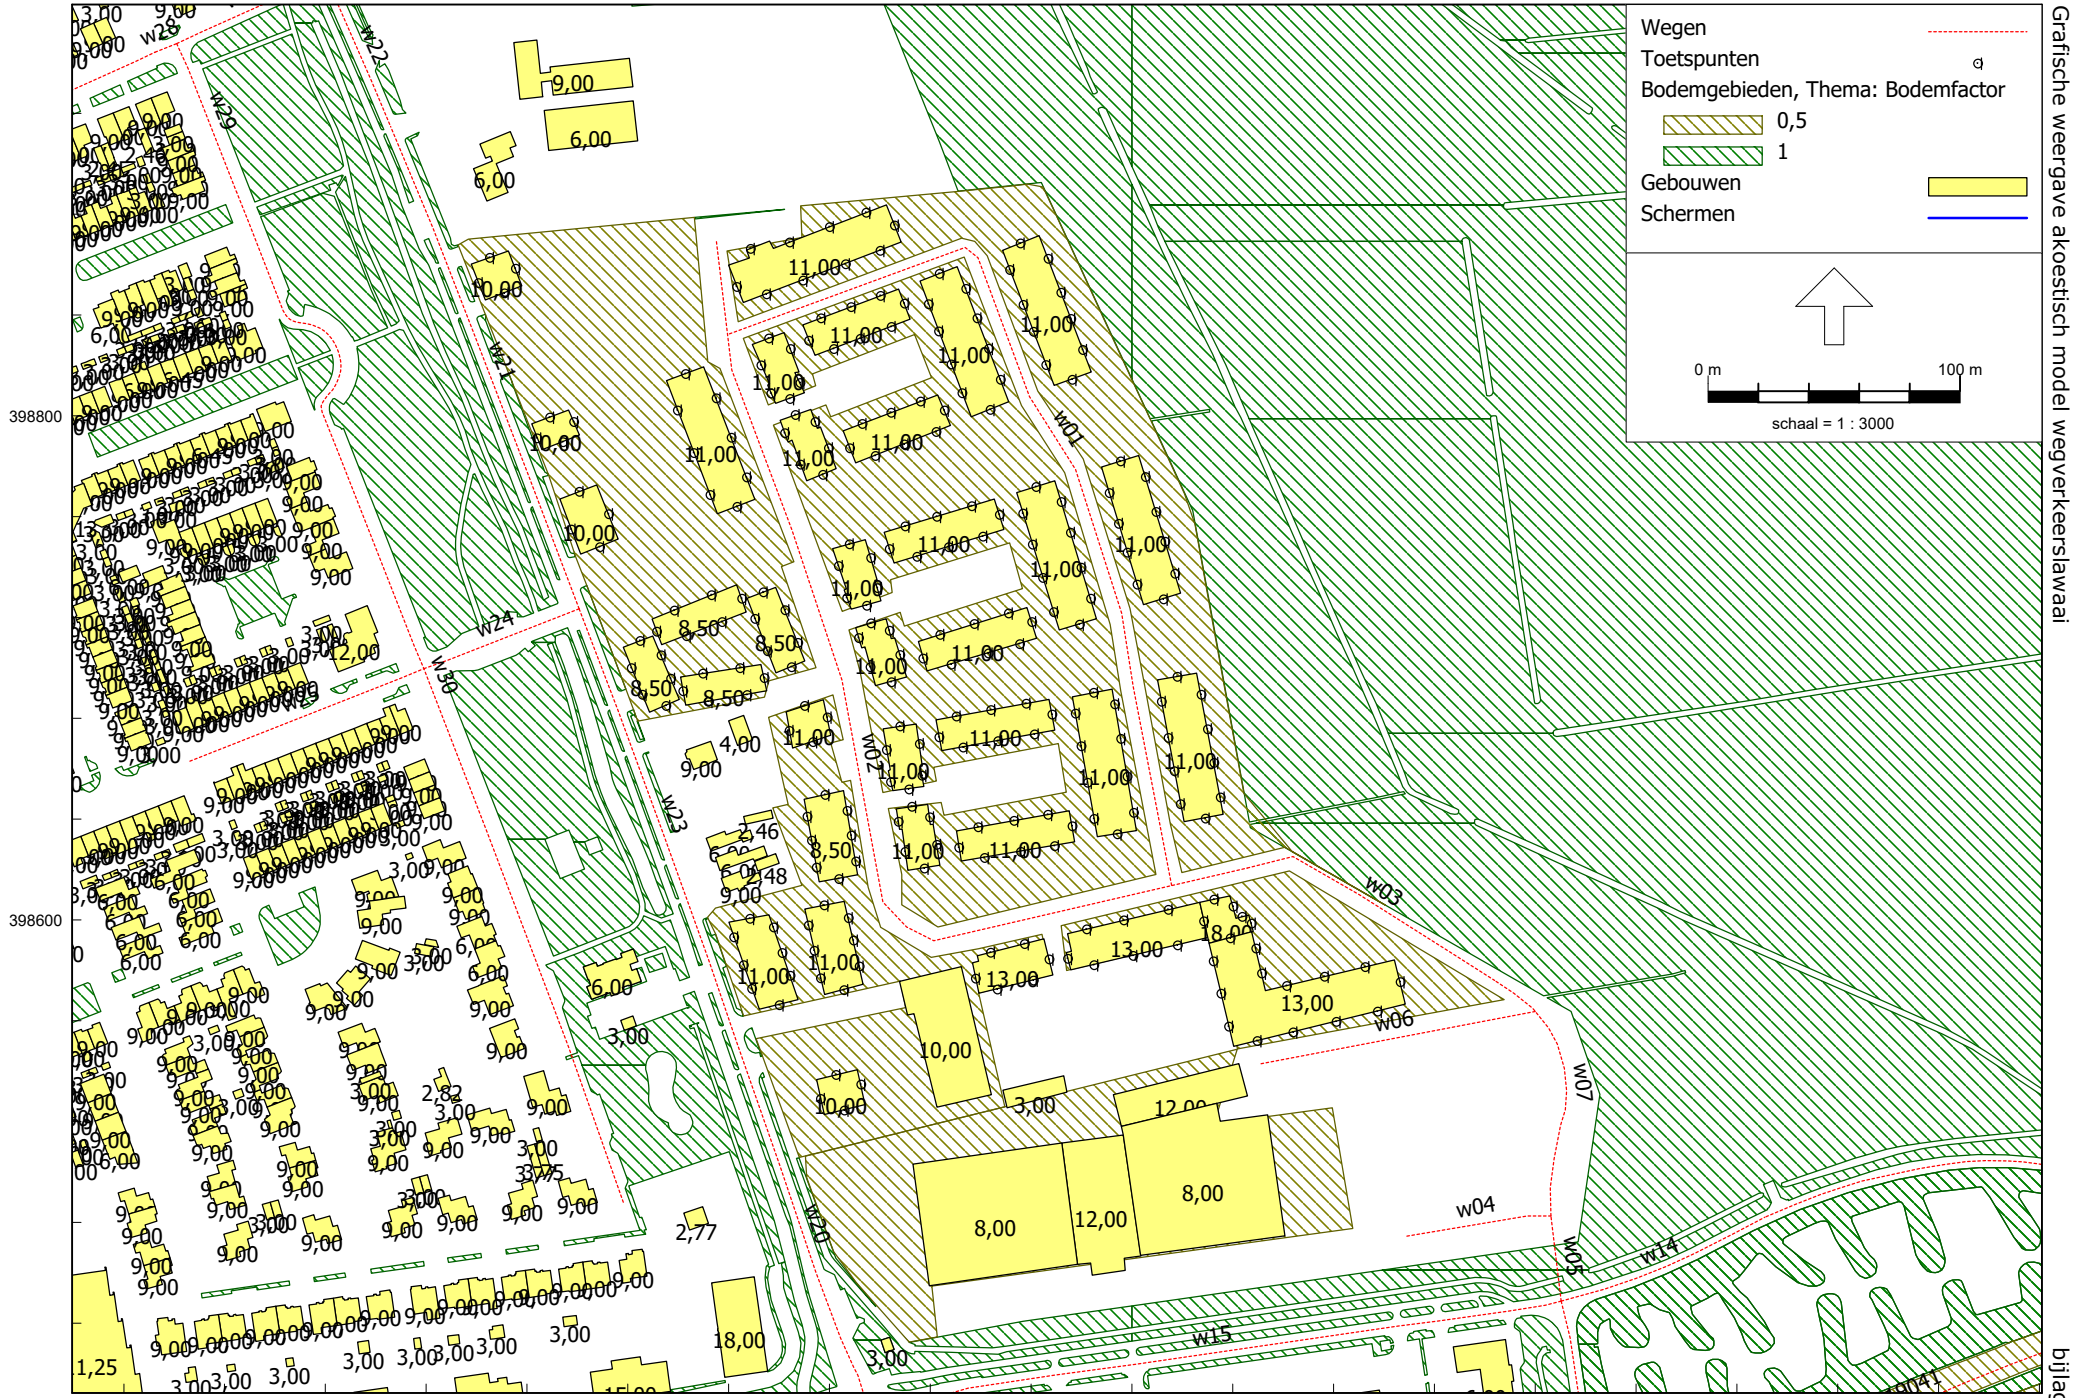

Omgevingswet, [versie 0 - model met geg variant 1] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen

260017911A

bijlage 4




Tritium Advies

Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaai

260017911A

bijlage 4



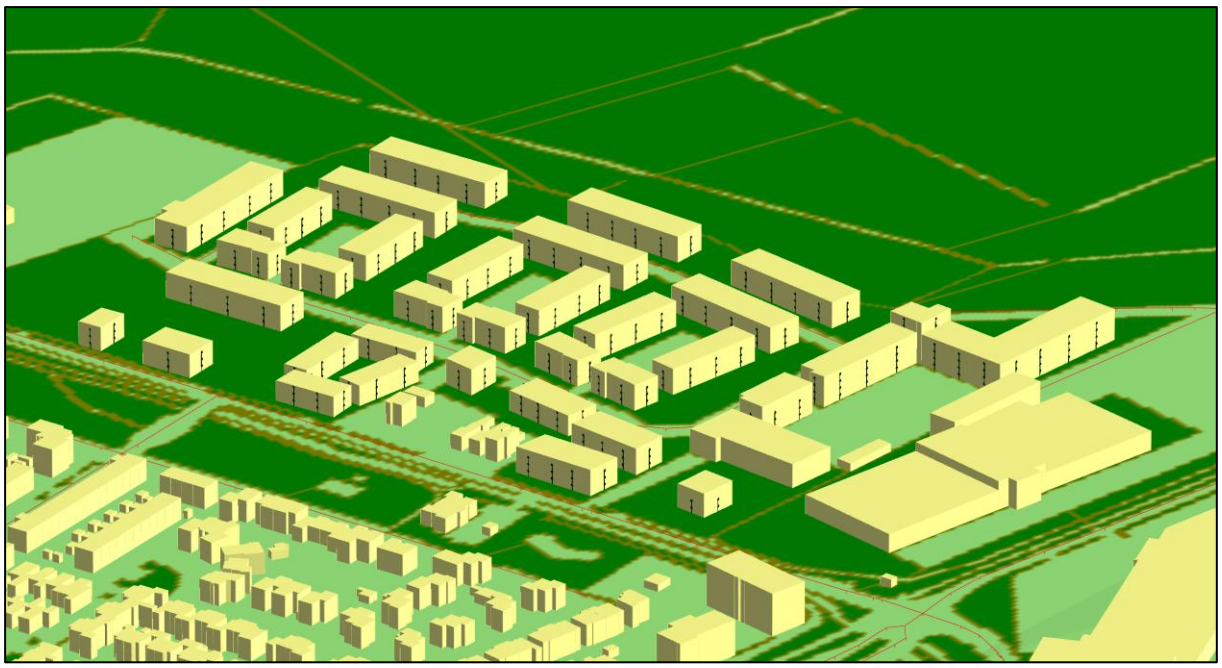

Bijlage 5: Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	toetspunt plan	104745,03	398862,89	2,00	57,38	54,16	48,04	57,95
t001_B	toetspunt plan	104745,03	398862,89	5,00	57,63	54,38	48,27	58,18
t001_C	toetspunt plan	104745,03	398862,89	8,00	57,39	54,13	48,01	57,93
t002_A	toetspunt plan	104755,32	398858,55	2,00	36,61	34,40	28,08	37,70
t002_B	toetspunt plan	104755,32	398858,55	5,00	37,50	35,06	28,73	38,44
t002_C	toetspunt plan	104755,32	398858,55	8,00	38,17	35,48	29,14	38,96
t003_A	toetspunt plan	104750,92	398848,82	2,00	57,02	53,87	47,74	57,62
t003_B	toetspunt plan	104750,92	398848,82	5,00	57,23	54,00	47,88	57,79
t003_C	toetspunt plan	104750,92	398848,82	8,00	57,05	53,81	47,69	57,60
t004_A	toetspunt plan	104740,60	398852,84	2,00	63,75	60,52	54,41	64,31
t004_B	toetspunt plan	104740,60	398852,84	5,00	63,50	60,24	54,14	64,05
t004_C	toetspunt plan	104740,60	398852,84	8,00	62,84	59,58	53,46	63,38
t005_A	toetspunt plan	104768,97	398799,58	2,00	56,95	53,74	47,62	57,52
t005_B	toetspunt plan	104768,97	398799,58	5,00	57,20	53,96	47,84	57,75
t005_C	toetspunt plan	104768,97	398799,58	8,00	57,02	53,78	47,65	57,57
t006_A	toetspunt plan	104778,48	398797,81	2,00	40,94	38,39	32,17	41,86
t006_B	toetspunt plan	104778,48	398797,81	5,00	41,90	39,15	32,93	42,70
t006_C	toetspunt plan	104778,48	398797,81	8,00	42,68	39,74	33,52	43,37
t007_A	toetspunt plan	104774,15	398789,73	2,00	56,50	53,31	47,18	57,08
t007_B	toetspunt plan	104774,15	398789,73	5,00	56,70	53,46	47,33	57,25
t007_C	toetspunt plan	104774,15	398789,73	8,00	56,52	53,28	47,15	57,07
t008_A	toetspunt plan	104763,94	398791,22	2,00	63,40	60,19	54,07	63,97
t008_B	toetspunt plan	104763,94	398791,22	5,00	63,14	59,90	53,78	63,69
t008_C	toetspunt plan	104763,94	398791,22	8,00	62,45	59,20	53,08	63,00
t009_A	toetspunt plan	104780,71	398770,03	2,00	56,87	53,65	47,52	57,43
t009_B	toetspunt plan	104780,71	398770,03	5,00	57,03	53,78	47,66	57,58
t009_C	toetspunt plan	104780,71	398770,03	8,00	56,82	53,56	47,44	57,36
t010_A	toetspunt plan	104792,29	398761,15	2,00	42,85	40,08	33,88	43,65
t010_B	toetspunt plan	104792,29	398761,15	5,00	43,80	40,87	34,68	44,51
t010_C	toetspunt plan	104792,29	398761,15	8,00	44,68	41,63	35,44	45,32
t011_A	toetspunt plan	104788,72	398748,07	2,00	57,54	54,39	48,25	58,14
t011_B	toetspunt plan	104788,72	398748,07	5,00	57,74	54,51	48,38	58,30
t011_C	toetspunt plan	104788,72	398748,07	8,00	57,57	54,33	48,19	58,12
t012_A	toetspunt plan	104777,49	398755,02	2,00	64,13	60,90	54,78	64,69
t012_B	toetspunt plan	104777,49	398755,02	5,00	63,81	60,56	54,44	64,36
t012_C	toetspunt plan	104777,49	398755,02	8,00	63,07	59,82	53,70	63,62
t218_A	toetspunt plan	104882,50	398538,62	2,00	53,32	50,11	44,00	53,89
t218_B	toetspunt plan	104882,50	398538,62	5,00	54,36	51,09	44,99	54,90
t219_A	toetspunt plan	104892,38	398534,88	2,00	45,44	42,64	36,39	46,20
t219_B	toetspunt plan	104892,38	398534,88	5,00	46,47	43,52	37,29	47,15
t220_A	toetspunt plan	104885,84	398524,59	2,00	55,29	52,30	46,16	55,98
t220_B	toetspunt plan	104885,84	398524,59	5,00	56,02	52,86	46,73	56,62
t221_A	toetspunt plan	104876,42	398529,10	2,00	59,08	55,92	49,81	59,68
t221_B	toetspunt plan	104876,42	398529,10	5,00	59,56	56,32	50,22	60,12
t301_A	toetspunt plan	104848,64	398866,51	2,00	46,14	43,12	36,82	46,76
t301_B	toetspunt plan	104848,64	398866,51	5,00	46,16	43,12	36,83	46,77
t301_C	toetspunt plan	104848,64	398866,51	8,00	46,10	43,03	36,77	46,70
t302_A	toetspunt plan	104864,09	398868,96	2,00	39,62	36,40	30,30	40,19
t302_B	toetspunt plan	104864,09	398868,96	5,00	39,17	35,94	29,84	39,74
t302_C	toetspunt plan	104864,09	398868,96	8,00	39,38	36,14	30,04	39,94
t303_A	toetspunt plan	104879,93	398875,11	2,00	41,51	38,35	32,21	42,10
t303_B	toetspunt plan	104879,93	398875,11	5,00	41,21	38,03	31,89	41,79
t303_C	toetspunt plan	104879,93	398875,11	8,00	41,46	38,27	32,13	42,04
t304_A	toetspunt plan	104894,49	398880,76	2,00	41,41	38,26	32,13	42,01
t304_B	toetspunt plan	104894,49	398880,76	5,00	41,26	38,10	31,96	41,85
t304_C	toetspunt plan	104894,49	398880,76	8,00	41,44	38,26	32,13	42,02
t305_A	toetspunt plan	104905,77	398875,75	2,00	36,85	34,07	27,64	37,56
t305_B	toetspunt plan	104905,77	398875,75	5,00	37,34	34,48	28,04	38,00
t305_C	toetspunt plan	104905,77	398875,75	8,00	37,23	34,36	27,93	37,89
t306_A	toetspunt plan	104900,07	398865,66	2,00	44,59	41,71	35,32	45,26
t306_B	toetspunt plan	104900,07	398865,66	5,00	44,70	41,79	35,40	45,35
t306_C	toetspunt plan	104900,07	398865,66	8,00	44,61	41,70	35,33	45,27
t307_A	toetspunt plan	104886,25	398860,37	2,00	45,22	42,33	35,95	45,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t307_B	toetspunt plan	104886,25	398860,37	5,00	45,40	42,47	36,10	46,04
t307_C	toetspunt plan	104886,25	398860,37	8,00	45,32	42,38	36,02	45,96
t308_A	toetspunt plan	104869,37	398853,91	2,00	45,99	43,11	36,73	46,66
t308_B	toetspunt plan	104869,37	398853,91	5,00	46,34	43,41	37,04	46,98
t308_C	toetspunt plan	104869,37	398853,91	8,00	46,27	43,34	36,98	46,92
t309_A	toetspunt plan	104854,93	398848,38	2,00	47,99	45,12	38,73	48,66
t309_B	toetspunt plan	104854,93	398848,38	5,00	48,30	45,39	39,01	48,95
t309_C	toetspunt plan	104854,93	398848,38	8,00	48,25	45,31	38,95	48,89
t310_A	toetspunt plan	104843,13	398851,37	2,00	54,95	52,07	45,67	55,61
t310_B	toetspunt plan	104843,13	398851,37	5,00	54,36	51,45	45,06	55,01
t310_C	toetspunt plan	104843,13	398851,37	8,00	53,57	50,64	44,27	54,21
t311_A	toetspunt plan	104855,82	398830,85	2,00	49,83	46,90	40,52	50,47
t311_B	toetspunt plan	104855,82	398830,85	5,00	49,74	46,79	40,42	50,37
t311_C	toetspunt plan	104855,82	398830,85	8,00	49,51	46,52	40,18	50,13
t312_A	toetspunt plan	104864,48	398826,64	2,00	40,69	37,75	31,40	41,34
t312_B	toetspunt plan	104864,48	398826,64	5,00	41,12	38,16	31,81	41,75
t312_C	toetspunt plan	104864,48	398826,64	8,00	41,21	38,23	31,89	41,84
t313_A	toetspunt plan	104868,24	398813,19	2,00	32,10	29,33	22,97	32,84
t313_B	toetspunt plan	104868,24	398813,19	5,00	33,45	30,59	24,24	34,14
t313_C	toetspunt plan	104868,24	398813,19	8,00	34,21	31,32	25,00	34,89
t314_A	toetspunt plan	104864,22	398806,95	2,00	46,61	43,76	37,34	47,28
t314_B	toetspunt plan	104864,22	398806,95	5,00	46,81	43,92	37,50	47,46
t314_C	toetspunt plan	104864,22	398806,95	8,00	46,71	43,82	37,41	47,36
t315_A	toetspunt plan	104856,73	398809,11	2,00	52,19	49,36	42,93	52,87
t315_B	toetspunt plan	104856,73	398809,11	5,00	52,24	49,37	42,94	52,90
t315_C	toetspunt plan	104856,73	398809,11	8,00	51,97	49,08	42,67	52,62
t316_A	toetspunt plan	104852,82	398820,26	2,00	52,46	49,60	43,20	53,13
t316_B	toetspunt plan	104852,82	398820,26	5,00	52,50	49,60	43,20	53,15
t316_C	toetspunt plan	104852,82	398820,26	8,00	52,27	49,35	42,96	52,91
t317_A	toetspunt plan	104876,59	398838,94	2,00	47,57	44,65	38,27	48,22
t317_B	toetspunt plan	104876,59	398838,94	5,00	47,53	44,59	38,22	48,17
t317_C	toetspunt plan	104876,59	398838,94	8,00	47,19	44,22	37,86	47,82
t318_A	toetspunt plan	104888,52	398843,40	2,00	47,21	44,30	37,91	47,86
t318_B	toetspunt plan	104888,52	398843,40	5,00	46,99	44,05	37,67	47,63
t318_C	toetspunt plan	104888,52	398843,40	8,00	46,53	43,57	37,21	47,16
t319_A	toetspunt plan	104900,21	398847,77	2,00	46,93	44,02	37,62	47,58
t319_B	toetspunt plan	104900,21	398847,77	5,00	46,58	43,65	37,26	47,22
t319_C	toetspunt plan	104900,21	398847,77	8,00	46,03	43,08	36,71	46,66
t320_A	toetspunt plan	104909,66	398844,76	2,00	38,58	35,72	29,29	39,24
t320_B	toetspunt plan	104909,66	398844,76	5,00	38,66	35,79	29,37	39,32
t320_C	toetspunt plan	104909,66	398844,76	8,00	38,46	35,58	29,17	39,12
t321_A	toetspunt plan	104904,45	398835,43	2,00	33,67	30,92	24,66	34,46
t321_B	toetspunt plan	104904,45	398835,43	5,00	35,29	32,44	26,20	36,03
t321_C	toetspunt plan	104904,45	398835,43	8,00	36,78	33,88	27,65	37,49
t322_A	toetspunt plan	104892,14	398830,74	2,00	33,31	30,56	24,30	34,10
t322_B	toetspunt plan	104892,14	398830,74	5,00	34,99	32,15	25,90	35,73
t322_C	toetspunt plan	104892,14	398830,74	8,00	36,36	33,47	27,24	37,08
t323_A	toetspunt plan	104881,55	398826,71	2,00	33,14	30,40	24,11	33,92
t323_B	toetspunt plan	104881,55	398826,71	5,00	34,81	31,98	25,70	35,54
t323_C	toetspunt plan	104881,55	398826,71	8,00	36,24	33,37	27,13	36,96
t324_A	toetspunt plan	104871,74	398829,99	2,00	42,13	39,19	32,85	42,78
t324_B	toetspunt plan	104871,74	398829,99	5,00	42,66	39,71	33,37	43,30
t324_C	toetspunt plan	104871,74	398829,99	8,00	43,09	40,11	33,80	43,73
t325_A	toetspunt plan	104923,54	398856,58	2,00	46,30	43,40	36,99	46,95
t325_B	toetspunt plan	104923,54	398856,58	5,00	45,68	42,77	36,37	46,33
t325_C	toetspunt plan	104923,54	398856,58	8,00	44,86	41,94	35,55	45,50
t326_A	toetspunt plan	104934,03	398850,63	2,00	44,31	41,49	35,05	44,99
t326_B	toetspunt plan	104934,03	398850,63	5,00	44,18	41,32	34,88	44,84
t326_C	toetspunt plan	104934,03	398850,63	8,00	43,56	40,69	34,25	44,22
t327_A	toetspunt plan	104938,49	398838,88	2,00	44,42	41,59	35,15	45,10
t327_B	toetspunt plan	104938,49	398838,88	5,00	44,31	41,44	35,00	44,97
t327_C	toetspunt plan	104938,49	398838,88	8,00	43,73	40,84	34,41	44,38
t328_A	toetspunt plan	104943,06	398826,84	2,00	44,61	41,77	35,34	45,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t328_B	toetspunt plan	104943,06	398826,84	5,00	44,50	41,63	35,20	45,16
t328_C	toetspunt plan	104943,06	398826,84	8,00	43,91	41,02	34,60	44,56
t329_A	toetspunt plan	104947,73	398814,57	2,00	44,57	41,73	35,30	45,25
t329_B	toetspunt plan	104947,73	398814,57	5,00	44,46	41,58	35,16	45,12
t329_C	toetspunt plan	104947,73	398814,57	8,00	43,88	40,98	34,56	44,53
t330_A	toetspunt plan	104943,75	398802,55	2,00	40,53	37,67	31,32	41,22
t330_B	toetspunt plan	104943,75	398802,55	5,00	40,93	38,02	31,67	41,59
t330_C	toetspunt plan	104943,75	398802,55	8,00	41,29	38,34	32,01	41,94
t331_A	toetspunt plan	104932,50	398809,12	2,00	33,20	30,38	24,14	33,95
t331_B	toetspunt plan	104932,50	398809,12	5,00	35,04	32,11	25,88	35,73
t331_C	toetspunt plan	104932,50	398809,12	8,00	36,80	33,83	27,62	37,48
t332_A	toetspunt plan	104928,17	398820,60	2,00	33,99	31,13	24,86	34,71
t332_B	toetspunt plan	104928,17	398820,60	5,00	35,65	32,73	26,48	36,34
t332_C	toetspunt plan	104928,17	398820,60	8,00	37,34	34,36	28,14	38,01
t333_A	toetspunt plan	104923,23	398833,67	2,00	35,38	32,52	26,20	36,08
t333_B	toetspunt plan	104923,23	398833,67	5,00	36,65	33,74	27,44	37,33
t333_C	toetspunt plan	104923,23	398833,67	8,00	37,94	34,99	28,72	38,61
t334_A	toetspunt plan	104919,14	398844,50	2,00	37,78	34,90	28,54	38,46
t334_B	toetspunt plan	104919,14	398844,50	5,00	38,43	35,53	29,19	39,10
t334_C	toetspunt plan	104919,14	398844,50	8,00	39,07	36,13	29,83	39,73
t335_A	toetspunt plan	104892,97	398797,04	2,00	32,47	29,56	23,25	33,15
t335_B	toetspunt plan	104892,97	398797,04	5,00	34,27	31,32	25,01	34,92
t335_C	toetspunt plan	104892,97	398797,04	8,00	35,58	32,56	26,30	36,21
t336_A	toetspunt plan	104904,38	398801,37	2,00	32,96	30,06	23,77	33,65
t336_B	toetspunt plan	104904,38	398801,37	5,00	34,76	31,80	25,52	35,42
t336_C	toetspunt plan	104904,38	398801,37	8,00	35,96	32,94	26,69	36,59
t337_A	toetspunt plan	104916,09	398805,82	2,00	33,36	30,46	24,17	34,05
t337_B	toetspunt plan	104916,09	398805,82	5,00	35,03	32,07	25,79	35,69
t337_C	toetspunt plan	104916,09	398805,82	8,00	36,33	33,32	27,06	36,97
t338_A	toetspunt plan	104925,51	398802,27	2,00	30,55	27,96	21,62	31,40
t338_B	toetspunt plan	104925,51	398802,27	5,00	32,63	29,78	23,44	33,33
t338_C	toetspunt plan	104925,51	398802,27	8,00	33,74	30,78	24,48	34,39
t339_A	toetspunt plan	104922,24	398793,80	2,00	40,25	37,37	31,07	40,95
t339_B	toetspunt plan	104922,24	398793,80	5,00	40,87	37,91	31,61	41,52
t339_C	toetspunt plan	104922,24	398793,80	8,00	41,54	38,55	32,26	42,18
t340_A	toetspunt plan	104909,58	398788,81	2,00	41,76	38,86	32,58	42,45
t340_B	toetspunt plan	104909,58	398788,81	5,00	42,36	39,39	33,10	43,01
t340_C	toetspunt plan	104909,58	398788,81	8,00	42,89	39,88	33,60	43,52
t341_A	toetspunt plan	104898,14	398784,29	2,00	42,84	39,97	33,67	43,54
t341_B	toetspunt plan	104898,14	398784,29	5,00	43,76	40,80	34,50	44,41
t341_C	toetspunt plan	104898,14	398784,29	8,00	44,28	41,28	34,99	44,91
t342_A	toetspunt plan	104887,96	398787,30	2,00	38,44	35,81	29,44	39,26
t342_B	toetspunt plan	104887,96	398787,30	5,00	39,94	37,11	30,75	40,65
t342_C	toetspunt plan	104887,96	398787,30	8,00	41,01	38,10	31,77	41,68
t343_A	toetspunt plan	104866,40	398800,50	2,00	46,58	43,72	37,29	47,24
t343_B	toetspunt plan	104866,40	398800,50	5,00	46,81	43,92	37,49	47,46
t343_C	toetspunt plan	104866,40	398800,50	8,00	46,69	43,79	37,37	47,34
t344_A	toetspunt plan	104874,30	398797,81	2,00	31,87	29,30	22,94	32,73
t344_B	toetspunt plan	104874,30	398797,81	5,00	33,53	30,75	24,40	34,27
t344_C	toetspunt plan	104874,30	398797,81	8,00	34,38	31,50	25,17	35,07
t345_A	toetspunt plan	104879,61	398787,39	2,00	34,19	31,62	25,24	35,04
t345_B	toetspunt plan	104879,61	398787,39	5,00	35,86	33,01	26,64	36,55
t345_C	toetspunt plan	104879,61	398787,39	8,00	36,35	33,45	27,11	37,02
t346_A	toetspunt plan	104877,24	398776,79	2,00	46,83	43,99	37,64	47,53
t346_B	toetspunt plan	104877,24	398776,79	5,00	47,39	44,48	38,13	48,05
t346_C	toetspunt plan	104877,24	398776,79	8,00	47,66	44,69	38,35	48,29
t347_A	toetspunt plan	104868,43	398780,83	2,00	51,61	48,77	42,36	52,29
t347_B	toetspunt plan	104868,43	398780,83	5,00	51,81	48,94	42,53	52,48
t347_C	toetspunt plan	104868,43	398780,83	8,00	51,64	48,75	42,35	52,30
t348_A	toetspunt plan	104862,14	398793,26	2,00	52,30	49,47	43,04	52,98
t348_B	toetspunt plan	104862,14	398793,26	5,00	52,36	49,49	43,06	53,02
t348_C	toetspunt plan	104862,14	398793,26	8,00	52,01	49,12	42,70	52,66
t349_A	toetspunt plan	104955,65	398868,56	2,00	40,49	37,46	31,21	41,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t349_B	toetspunt plan	104955,65	398868,56	5,00	40,69	37,64	31,39	41,31
t349_C	toetspunt plan	104955,65	398868,56	8,00	40,70	37,65	31,39	41,31
t350_A	toetspunt plan	104966,66	398862,54	2,00	27,02	24,50	18,80	28,15
t350_B	toetspunt plan	104966,66	398862,54	5,00	27,44	24,83	19,14	28,52
t350_C	toetspunt plan	104966,66	398862,54	8,00	27,66	24,97	19,28	28,69
t351_A	toetspunt plan	104971,78	398849,07	2,00	27,46	24,94	19,23	28,59
t351_B	toetspunt plan	104971,78	398849,07	5,00	27,88	25,27	19,57	28,96
t351_C	toetspunt plan	104971,78	398849,07	8,00	28,11	25,41	19,72	29,13
t352_A	toetspunt plan	104975,73	398838,69	2,00	27,57	25,01	19,34	28,69
t352_B	toetspunt plan	104975,73	398838,69	5,00	27,99	25,34	19,68	29,06
t352_C	toetspunt plan	104975,73	398838,69	8,00	28,22	25,49	19,83	29,24
t353_A	toetspunt plan	104980,44	398826,31	2,00	27,40	24,80	19,18	28,51
t353_B	toetspunt plan	104980,44	398826,31	5,00	27,83	25,13	19,52	28,88
t353_C	toetspunt plan	104980,44	398826,31	8,00	28,10	25,32	19,71	29,11
t354_A	toetspunt plan	104976,22	398814,53	2,00	40,31	37,50	31,16	41,03
t354_B	toetspunt plan	104976,22	398814,53	5,00	40,65	37,77	31,44	41,34
t354_C	toetspunt plan	104976,22	398814,53	8,00	40,81	37,90	31,58	41,48
t355_A	toetspunt plan	104965,85	398820,37	2,00	43,60	40,79	34,36	44,29
t355_B	toetspunt plan	104965,85	398820,37	5,00	43,75	40,89	34,47	44,42
t355_C	toetspunt plan	104965,85	398820,37	8,00	43,54	40,66	34,25	44,20
t356_A	toetspunt plan	104960,82	398833,51	2,00	43,76	40,92	34,50	44,44
t356_B	toetspunt plan	104960,82	398833,51	5,00	43,88	41,01	34,60	44,55
t356_C	toetspunt plan	104960,82	398833,51	8,00	43,70	40,81	34,42	44,36
t357_A	toetspunt plan	104956,74	398844,18	2,00	43,84	41,00	34,58	44,52
t357_B	toetspunt plan	104956,74	398844,18	5,00	43,93	41,06	34,65	44,60
t357_C	toetspunt plan	104956,74	398844,18	8,00	43,71	40,81	34,42	44,37
t358_A	toetspunt plan	104951,43	398858,04	2,00	44,16	41,30	34,90	44,83
t358_B	toetspunt plan	104951,43	398858,04	5,00	44,22	41,32	34,93	44,88
t358_C	toetspunt plan	104951,43	398858,04	8,00	43,98	41,07	34,69	44,63
t359_A	toetspunt plan	104822,75	398816,82	2,00	48,54	45,51	39,25	49,17
t359_B	toetspunt plan	104822,75	398816,82	5,00	49,36	46,28	40,03	49,96
t359_C	toetspunt plan	104822,75	398816,82	8,00	49,81	46,70	40,46	50,40
t360_A	toetspunt plan	104834,98	398807,10	2,00	51,99	49,17	42,74	52,68
t360_B	toetspunt plan	104834,98	398807,10	5,00	52,06	49,19	42,76	52,72
t360_C	toetspunt plan	104834,98	398807,10	8,00	51,60	48,71	42,29	52,25
t361_A	toetspunt plan	104841,00	398791,51	2,00	52,04	49,22	42,78	52,72
t361_B	toetspunt plan	104841,00	398791,51	5,00	52,08	49,22	42,78	52,74
t361_C	toetspunt plan	104841,00	398791,51	8,00	51,60	48,73	42,30	52,26
t362_A	toetspunt plan	104847,06	398775,83	2,00	52,13	49,31	42,88	52,82
t362_B	toetspunt plan	104847,06	398775,83	5,00	52,16	49,29	42,87	52,82
t362_C	toetspunt plan	104847,06	398775,83	8,00	51,69	48,82	42,39	52,35
t363_A	toetspunt plan	104843,27	398764,06	2,00	48,80	45,94	39,63	49,51
t363_B	toetspunt plan	104843,27	398764,06	5,00	49,59	46,61	40,32	50,23
t363_C	toetspunt plan	104843,27	398764,06	8,00	49,98	46,93	40,65	50,59
t364_A	toetspunt plan	104832,53	398768,81	2,00	49,20	46,17	40,00	49,86
t364_B	toetspunt plan	104832,53	398768,81	5,00	50,21	47,07	40,92	50,81
t364_C	toetspunt plan	104832,53	398768,81	8,00	50,83	47,64	41,48	51,40
t365_A	toetspunt plan	104826,16	398785,38	2,00	48,98	45,95	39,80	49,64
t365_B	toetspunt plan	104826,16	398785,38	5,00	50,01	46,88	40,73	50,62
t365_C	toetspunt plan	104826,16	398785,38	8,00	50,70	47,52	41,37	51,28
t366_A	toetspunt plan	104819,65	398802,29	2,00	49,14	46,10	39,95	49,80
t366_B	toetspunt plan	104819,65	398802,29	5,00	50,21	47,07	40,93	50,81
t366_C	toetspunt plan	104819,65	398802,29	8,00	50,89	47,71	41,57	51,47
t367_A	toetspunt plan	104887,80	398749,24	2,00	45,82	42,90	36,53	46,47
t367_B	toetspunt plan	104887,80	398749,24	5,00	46,44	43,49	37,12	47,07
t367_C	toetspunt plan	104887,80	398749,24	8,00	46,64	43,66	37,30	47,26
t368_A	toetspunt plan	104896,39	398743,74	2,00	33,30	30,50	24,13	34,02
t368_B	toetspunt plan	104896,39	398743,74	5,00	35,20	32,33	25,96	35,88
t368_C	toetspunt plan	104896,39	398743,74	8,00	35,71	32,80	26,46	36,38
t369_A	toetspunt plan	104898,98	398731,80	2,00	29,59	26,82	20,54	30,36
t369_B	toetspunt plan	104898,98	398731,80	5,00	31,28	28,43	22,16	32,00
t369_C	toetspunt plan	104898,98	398731,80	8,00	32,72	29,81	23,55	33,41
t370_A	toetspunt plan	104894,69	398724,91	2,00	46,55	43,69	37,29	47,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t370_B	toetspunt plan	104894,69	398724,91	5,00	46,82	43,93	37,54	47,48
t370_C	toetspunt plan	104894,69	398724,91	8,00	46,91	44,00	37,62	47,56
t371_A	toetspunt plan	104886,82	398727,86	2,00	51,72	48,90	42,48	52,41
t371_B	toetspunt plan	104886,82	398727,86	5,00	51,92	49,04	42,63	52,58
t371_C	toetspunt plan	104886,82	398727,86	8,00	51,78	48,87	42,47	52,43
t372_A	toetspunt plan	104883,49	398740,57	2,00	51,29	48,45	42,04	51,97
t372_B	toetspunt plan	104883,49	398740,57	5,00	51,58	48,69	42,28	52,23
t372_C	toetspunt plan	104883,49	398740,57	8,00	51,52	48,60	42,21	52,16
t373_A	toetspunt plan	104909,94	398756,40	2,00	41,70	38,73	32,41	42,34
t373_B	toetspunt plan	104909,94	398756,40	5,00	42,72	39,72	33,41	43,35
t373_C	toetspunt plan	104909,94	398756,40	8,00	43,22	40,19	33,88	43,83
t374_A	toetspunt plan	104922,51	398760,19	2,00	40,34	37,34	31,06	40,98
t374_B	toetspunt plan	104922,51	398760,19	5,00	41,12	38,10	31,80	41,74
t374_C	toetspunt plan	104922,51	398760,19	8,00	41,66	38,61	32,32	42,26
t375_A	toetspunt plan	104936,33	398764,36	2,00	39,55	36,57	30,28	40,19
t375_B	toetspunt plan	104936,33	398764,36	5,00	40,19	37,18	30,89	40,82
t375_C	toetspunt plan	104936,33	398764,36	8,00	40,81	37,78	31,48	41,42
t376_A	toetspunt plan	104947,35	398760,97	2,00	32,52	29,79	23,52	33,31
t376_B	toetspunt plan	104947,35	398760,97	5,00	34,01	31,15	24,86	34,72
t376_C	toetspunt plan	104947,35	398760,97	8,00	34,74	31,84	25,55	35,43
t377_A	toetspunt plan	104940,80	398752,28	2,00	33,71	30,91	24,67	34,47
t377_B	toetspunt plan	104940,80	398752,28	5,00	35,14	32,27	26,04	35,87
t377_C	toetspunt plan	104940,80	398752,28	8,00	36,57	33,65	27,43	37,27
t378_A	toetspunt plan	104927,14	398748,08	2,00	33,87	31,08	24,83	34,64
t378_B	toetspunt plan	104927,14	398748,08	5,00	35,45	32,57	26,33	36,17
t378_C	toetspunt plan	104927,14	398748,08	8,00	36,75	33,84	27,61	37,45
t379_A	toetspunt plan	104914,58	398744,23	2,00	33,62	30,85	24,58	34,39
t379_B	toetspunt plan	104914,58	398744,23	5,00	35,29	32,44	26,17	36,01
t379_C	toetspunt plan	104914,58	398744,23	8,00	36,62	33,73	27,49	37,33
t380_A	toetspunt plan	104903,67	398747,27	2,00	37,74	34,99	28,61	38,48
t380_B	toetspunt plan	104903,67	398747,27	5,00	39,46	36,64	30,26	40,16
t380_C	toetspunt plan	104903,67	398747,27	8,00	40,69	37,79	31,45	41,36
t381_A	toetspunt plan	104961,83	398772,00	2,00	40,74	37,80	31,46	41,39
t381_B	toetspunt plan	104961,83	398772,00	5,00	41,06	38,10	31,77	41,70
t381_C	toetspunt plan	104961,83	398772,00	8,00	41,22	38,23	31,91	41,85
t382_A	toetspunt plan	104971,93	398765,97	2,00	44,11	41,30	34,87	44,80
t382_B	toetspunt plan	104971,93	398765,97	5,00	44,04	41,19	34,76	44,71
t382_C	toetspunt plan	104971,93	398765,97	8,00	43,54	40,66	34,23	44,19
t383_A	toetspunt plan	104975,60	398753,84	2,00	44,12	41,30	34,87	44,81
t383_B	toetspunt plan	104975,60	398753,84	5,00	44,13	41,27	34,84	44,79
t383_C	toetspunt plan	104975,60	398753,84	8,00	43,65	40,78	34,35	44,31
t384_A	toetspunt plan	104979,78	398740,03	2,00	44,06	41,25	34,82	44,75
t384_B	toetspunt plan	104979,78	398740,03	5,00	44,12	41,26	34,83	44,78
t384_C	toetspunt plan	104979,78	398740,03	8,00	43,70	40,82	34,40	44,36
t385_A	toetspunt plan	104983,54	398727,59	2,00	43,97	41,15	34,73	44,66
t385_B	toetspunt plan	104983,54	398727,59	5,00	44,04	41,18	34,76	44,71
t385_C	toetspunt plan	104983,54	398727,59	8,00	43,64	40,77	34,35	44,30
t386_A	toetspunt plan	104979,12	398717,37	2,00	39,85	37,03	30,70	40,57
t386_B	toetspunt plan	104979,12	398717,37	5,00	40,35	37,47	31,15	41,04
t386_C	toetspunt plan	104979,12	398717,37	8,00	40,74	37,82	31,51	41,41
t387_A	toetspunt plan	104968,80	398722,31	2,00	32,69	29,92	23,73	33,49
t387_B	toetspunt plan	104968,80	398722,31	5,00	34,43	31,54	25,35	35,16
t387_C	toetspunt plan	104968,80	398722,31	8,00	36,31	33,34	27,16	37,00
t388_A	toetspunt plan	104964,57	398735,88	2,00	34,20	31,39	25,12	34,95
t388_B	toetspunt plan	104964,57	398735,88	5,00	35,69	32,80	26,55	36,40
t388_C	toetspunt plan	104964,57	398735,88	8,00	37,39	34,43	28,20	38,07
t389_A	toetspunt plan	104960,43	398749,17	2,00	34,02	31,21	24,96	34,77
t389_B	toetspunt plan	104960,43	398749,17	5,00	35,55	32,65	26,42	36,26
t389_C	toetspunt plan	104960,43	398749,17	8,00	37,26	34,29	28,07	37,93
t390_A	toetspunt plan	104956,60	398761,48	2,00	32,55	29,75	23,56	33,33
t390_B	toetspunt plan	104956,60	398761,48	5,00	34,23	31,33	25,16	34,96
t390_C	toetspunt plan	104956,60	398761,48	8,00	36,05	33,09	26,92	36,75
t391_A	toetspunt plan	104923,72	398713,29	2,00	35,93	33,08	26,81	36,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t391_B	toetspunt plan	104923,72	398713,29	5,00	36,61	33,70	27,42	37,30
t391_C	toetspunt plan	104923,72	398713,29	8,00	37,56	34,58	28,33	38,22
t392_A	toetspunt plan	104937,36	398717,56	2,00	33,15	30,23	23,93	33,82
t392_B	toetspunt plan	104937,36	398717,56	5,00	34,79	31,84	25,54	35,45
t392_C	toetspunt plan	104937,36	398717,56	8,00	35,99	33,01	26,73	36,64
t393_A	toetspunt plan	104951,00	398721,83	2,00	32,93	30,00	23,72	33,61
t393_B	toetspunt plan	104951,00	398721,83	5,00	34,36	31,41	25,13	35,02
t393_C	toetspunt plan	104951,00	398721,83	8,00	35,74	32,74	26,48	36,38
t394_A	toetspunt plan	104960,16	398718,39	2,00	30,83	28,31	21,97	31,72
t394_B	toetspunt plan	104960,16	398718,39	5,00	32,81	29,99	23,66	33,53
t394_C	toetspunt plan	104960,16	398718,39	8,00	34,00	31,07	24,77	34,67
t395_A	toetspunt plan	104955,42	398709,68	2,00	38,63	35,74	29,51	39,35
t395_B	toetspunt plan	104955,42	398709,68	5,00	39,28	36,32	30,08	39,95
t395_C	toetspunt plan	104955,42	398709,68	8,00	40,06	37,06	30,82	40,71
t396_A	toetspunt plan	104942,98	398705,94	2,00	39,27	36,37	30,14	39,98
t396_B	toetspunt plan	104942,98	398705,94	5,00	39,97	37,00	30,76	40,64
t396_C	toetspunt plan	104942,98	398705,94	8,00	40,73	37,73	31,49	41,38
t397_A	toetspunt plan	104928,23	398701,52	2,00	40,32	37,45	31,17	41,03
t397_B	toetspunt plan	104928,23	398701,52	5,00	41,40	38,45	32,16	42,06
t397_C	toetspunt plan	104928,23	398701,52	8,00	41,98	39,00	32,72	42,63
t398_A	toetspunt plan	104917,10	398703,94	2,00	37,23	34,51	28,15	38,00
t398_B	toetspunt plan	104917,10	398703,94	5,00	38,84	35,98	29,63	39,53
t398_C	toetspunt plan	104917,10	398703,94	8,00	40,11	37,19	30,88	40,78
t399_A	toetspunt plan	104896,39	398717,84	2,00	46,52	43,64	37,22	47,18
t399_B	toetspunt plan	104896,39	398717,84	5,00	46,74	43,85	37,43	47,39
t399_C	toetspunt plan	104896,39	398717,84	8,00	46,67	43,77	37,36	47,32
t400_A	toetspunt plan	104903,74	398714,89	2,00	27,93	25,12	18,92	28,70
t400_B	toetspunt plan	104903,74	398714,89	5,00	29,34	26,46	20,30	30,09
t400_C	toetspunt plan	104903,74	398714,89	8,00	30,78	27,87	21,72	31,51
t401_A	toetspunt plan	104907,94	398705,32	2,00	31,40	28,74	22,41	32,21
t401_B	toetspunt plan	104907,94	398705,32	5,00	33,14	30,25	23,94	33,83
t401_C	toetspunt plan	104907,94	398705,32	8,00	34,10	31,17	24,89	34,78
t402_A	toetspunt plan	104904,48	398694,55	2,00	45,33	42,55	36,13	46,04
t402_B	toetspunt plan	104904,48	398694,55	5,00	45,82	42,96	36,55	46,49
t402_C	toetspunt plan	104904,48	398694,55	8,00	45,99	43,09	36,69	46,64
t403_A	toetspunt plan	104896,12	398700,45	2,00	51,58	48,73	42,33	52,26
t403_B	toetspunt plan	104896,12	398700,45	5,00	51,86	48,96	42,56	52,51
t403_C	toetspunt plan	104896,12	398700,45	8,00	51,83	48,90	42,52	52,47
t404_A	toetspunt plan	104891,45	398712,09	2,00	51,94	49,10	42,68	52,62
t404_B	toetspunt plan	104891,45	398712,09	5,00	52,08	49,20	42,78	52,74
t404_C	toetspunt plan	104891,45	398712,09	8,00	51,92	49,02	42,61	52,57
t405_A	toetspunt plan	104995,43	398782,16	2,00	38,80	35,88	29,52	39,45
t405_B	toetspunt plan	104995,43	398782,16	5,00	39,22	36,27	29,92	39,86
t405_C	toetspunt plan	104995,43	398782,16	8,00	39,33	36,36	30,02	39,96
t406_A	toetspunt plan	105005,31	398775,94	2,00	29,92	27,53	21,66	31,06
t406_B	toetspunt plan	105005,31	398775,94	5,00	30,41	27,90	22,04	31,48
t406_C	toetspunt plan	105005,31	398775,94	8,00	30,76	28,14	22,27	31,76
t407_A	toetspunt plan	105009,52	398762,02	2,00	30,03	27,60	21,74	31,15
t407_B	toetspunt plan	105009,52	398762,02	5,00	30,57	28,02	22,16	31,62
t407_C	toetspunt plan	105009,52	398762,02	8,00	31,00	28,34	22,46	31,98
t408_A	toetspunt plan	105013,09	398750,23	2,00	30,37	27,97	22,09	31,50
t408_B	toetspunt plan	105013,09	398750,23	5,00	30,97	28,44	22,55	32,02
t408_C	toetspunt plan	105013,09	398750,23	8,00	31,43	28,77	22,86	32,40
t409_A	toetspunt plan	105016,93	398737,55	2,00	30,99	28,61	22,70	32,13
t409_B	toetspunt plan	105016,93	398737,55	5,00	31,62	29,10	23,19	32,67
t409_C	toetspunt plan	105016,93	398737,55	8,00	32,11	29,45	23,51	33,06
t410_A	toetspunt plan	105012,39	398727,43	2,00	39,11	36,38	30,10	39,90
t410_B	toetspunt plan	105012,39	398727,43	5,00	39,70	36,88	30,60	40,44
t410_C	toetspunt plan	105012,39	398727,43	8,00	40,04	37,17	30,90	40,75
t411_A	toetspunt plan	105001,99	398733,22	2,00	44,23	41,41	34,98	44,92
t411_B	toetspunt plan	105001,99	398733,22	5,00	44,33	41,49	35,06	45,01
t411_C	toetspunt plan	105001,99	398733,22	8,00	44,11	41,24	34,83	44,78
t412_A	toetspunt plan	104998,12	398745,88	2,00	44,23	41,42	34,99	44,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t412_B	toetspunt plan	104998,12	398745,88	5,00	44,37	41,51	35,10	45,04
t412_C	toetspunt plan	104998,12	398745,88	8,00	44,13	41,26	34,85	44,80
t413_A	toetspunt plan	104994,62	398757,34	2,00	44,19	41,39	34,97	44,89
t413_B	toetspunt plan	104994,62	398757,34	5,00	44,33	41,47	35,06	45,00
t413_C	toetspunt plan	104994,62	398757,34	8,00	44,12	41,24	34,84	44,78
t414_A	toetspunt plan	104990,89	398769,52	2,00	44,05	41,24	34,82	44,75
t414_B	toetspunt plan	104990,89	398769,52	5,00	44,16	41,32	34,90	44,84
t414_C	toetspunt plan	104990,89	398769,52	8,00	43,95	41,07	34,67	44,61
t415_A	toetspunt plan	104870,07	398685,07	2,00	49,20	46,25	39,94	49,85
t415_B	toetspunt plan	104870,07	398685,07	5,00	50,08	47,04	40,75	50,69
t415_C	toetspunt plan	104870,07	398685,07	8,00	50,74	47,65	41,39	51,33
t416_A	toetspunt plan	104879,07	398680,49	2,00	52,73	49,91	43,47	53,41
t416_B	toetspunt plan	104879,07	398680,49	5,00	52,65	49,78	43,35	53,31
t416_C	toetspunt plan	104879,07	398680,49	8,00	52,05	49,18	42,74	52,71
t417_A	toetspunt plan	104873,34	398670,75	2,00	50,06	47,11	40,84	50,73
t417_B	toetspunt plan	104873,34	398670,75	5,00	50,82	47,77	41,51	51,43
t417_C	toetspunt plan	104873,34	398670,75	8,00	51,19	48,10	41,86	51,79
t418_A	toetspunt plan	104864,01	398675,19	2,00	49,58	46,54	40,42	50,25
t418_B	toetspunt plan	104864,01	398675,19	5,00	51,16	47,97	41,86	51,75
t418_C	toetspunt plan	104864,01	398675,19	8,00	52,73	49,50	43,38	53,29
t419_A	toetspunt plan	104907,88	398676,93	2,00	45,37	42,52	36,10	46,04
t419_B	toetspunt plan	104907,88	398676,93	5,00	45,98	43,10	36,68	46,64
t419_C	toetspunt plan	104907,88	398676,93	8,00	46,09	43,19	36,78	46,74
t420_A	toetspunt plan	104915,62	398670,01	2,00	33,83	31,22	24,84	34,66
t420_B	toetspunt plan	104915,62	398670,01	5,00	35,71	32,92	26,55	36,44
t420_C	toetspunt plan	104915,62	398670,01	8,00	36,74	33,84	27,50	37,41
t421_A	toetspunt plan	104916,69	398657,36	2,00	33,36	30,94	24,56	34,30
t421_B	toetspunt plan	104916,69	398657,36	5,00	35,12	32,40	26,03	35,89
t421_C	toetspunt plan	104916,69	398657,36	8,00	36,38	33,52	27,16	37,07
t422_A	toetspunt plan	104911,43	398652,01	2,00	46,78	43,95	37,51	47,46
t422_B	toetspunt plan	104911,43	398652,01	5,00	47,10	44,22	37,80	47,76
t422_C	toetspunt plan	104911,43	398652,01	8,00	47,12	44,23	37,82	47,77
t423_A	toetspunt plan	104904,17	398654,92	2,00	52,36	49,51	43,10	53,04
t423_B	toetspunt plan	104904,17	398654,92	5,00	52,53	49,62	43,23	53,18
t423_C	toetspunt plan	104904,17	398654,92	8,00	52,47	49,54	43,16	53,11
t424_A	toetspunt plan	104902,60	398667,61	2,00	52,14	49,26	42,88	52,81
t424_B	toetspunt plan	104902,60	398667,61	5,00	52,45	49,52	43,15	53,09
t424_C	toetspunt plan	104902,60	398667,61	8,00	52,45	49,49	43,13	53,08
t425_A	toetspunt plan	104930,28	398680,90	2,00	38,72	35,87	29,48	39,40
t425_B	toetspunt plan	104930,28	398680,90	5,00	40,26	37,36	30,97	40,92
t425_C	toetspunt plan	104930,28	398680,90	8,00	40,98	38,04	31,68	41,62
t426_A	toetspunt plan	104944,01	398683,40	2,00	36,99	34,07	27,76	37,66
t426_B	toetspunt plan	104944,01	398683,40	5,00	38,34	35,39	29,06	38,99
t426_C	toetspunt plan	104944,01	398683,40	8,00	39,08	36,10	29,79	39,72
t427_A	toetspunt plan	104957,92	398685,94	2,00	36,83	33,89	27,62	37,50
t427_B	toetspunt plan	104957,92	398685,94	5,00	37,89	34,91	28,62	38,53
t427_C	toetspunt plan	104957,92	398685,94	8,00	38,78	35,76	29,48	39,40
t428_A	toetspunt plan	104968,25	398681,72	2,00	33,09	30,62	24,27	34,01
t428_B	toetspunt plan	104968,25	398681,72	5,00	35,00	32,25	25,90	35,76
t428_C	toetspunt plan	104968,25	398681,72	8,00	36,18	33,28	26,94	36,85
t429_A	toetspunt plan	104961,22	398673,76	2,00	35,30	32,66	26,36	36,14
t429_B	toetspunt plan	104961,22	398673,76	5,00	36,84	34,04	27,74	37,58
t429_C	toetspunt plan	104961,22	398673,76	8,00	38,34	35,41	29,14	39,02
t430_A	toetspunt plan	104946,81	398671,14	2,00	36,39	33,56	27,30	37,13
t430_B	toetspunt plan	104946,81	398671,14	5,00	37,59	34,69	28,43	38,29
t430_C	toetspunt plan	104946,81	398671,14	8,00	38,92	35,94	29,70	39,58
t431_A	toetspunt plan	104932,97	398668,62	2,00	35,09	32,48	26,15	35,93
t431_B	toetspunt plan	104932,97	398668,62	5,00	36,76	33,98	27,66	37,51
t431_C	toetspunt plan	104932,97	398668,62	8,00	38,21	35,31	29,02	38,90
t432_A	toetspunt plan	104923,41	398672,69	2,00	37,55	34,84	28,47	38,32
t432_B	toetspunt plan	104923,41	398672,69	5,00	39,26	36,43	30,07	39,97
t432_C	toetspunt plan	104923,41	398672,69	8,00	40,68	37,76	31,44	41,35
t433_A	toetspunt plan	104984,70	398690,30	2,00	38,91	36,05	29,68	39,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t433_B	toetspunt plan	104984,70	398690,30	5,00	39,54	36,63	30,27	40,20
t433_C	toetspunt plan	104984,70	398690,30	8,00	39,83	36,89	30,54	40,48
t434_A	toetspunt plan	104993,16	398685,71	2,00	45,05	42,28	35,84	45,76
t434_B	toetspunt plan	104993,16	398685,71	5,00	45,08	42,25	35,82	45,76
t434_C	toetspunt plan	104993,16	398685,71	8,00	44,73	41,86	35,43	45,39
t435_A	toetspunt plan	104995,52	398672,03	2,00	45,17	42,42	35,98	45,89
t435_B	toetspunt plan	104995,52	398672,03	5,00	45,37	42,54	36,10	46,05
t435_C	toetspunt plan	104995,52	398672,03	8,00	45,07	42,19	35,76	45,72
t436_A	toetspunt plan	104998,10	398657,03	2,00	45,44	42,72	36,28	46,18
t436_B	toetspunt plan	104998,10	398657,03	5,00	45,88	43,03	36,60	46,55
t436_C	toetspunt plan	104998,10	398657,03	8,00	45,61	42,74	36,31	46,27
t437_A	toetspunt plan	105000,58	398642,68	2,00	46,42	43,72	37,30	47,18
t437_B	toetspunt plan	105000,58	398642,68	5,00	47,01	44,16	37,73	47,68
t437_C	toetspunt plan	105000,58	398642,68	8,00	46,84	43,96	37,54	47,50
t438_A	toetspunt plan	104994,17	398634,14	2,00	47,50	44,77	38,36	48,25
t438_B	toetspunt plan	104994,17	398634,14	5,00	48,30	45,44	39,02	48,97
t438_C	toetspunt plan	104994,17	398634,14	8,00	48,38	45,50	39,09	49,04
t439_A	toetspunt plan	104984,86	398640,30	2,00	41,80	39,18	32,78	42,61
t439_B	toetspunt plan	104984,86	398640,30	5,00	43,10	40,24	33,85	43,78
t439_C	toetspunt plan	104984,86	398640,30	8,00	43,51	40,62	34,24	44,17
t440_A	toetspunt plan	104982,31	398654,62	2,00	38,04	35,45	29,08	38,88
t440_B	toetspunt plan	104982,31	398654,62	5,00	39,75	36,85	30,48	40,41
t440_C	toetspunt plan	104982,31	398654,62	8,00	40,62	37,68	31,34	41,27
t441_A	toetspunt plan	104979,74	398669,07	2,00	35,95	33,28	26,97	36,77
t441_B	toetspunt plan	104979,74	398669,07	5,00	37,55	34,68	28,37	38,25
t441_C	toetspunt plan	104979,74	398669,07	8,00	38,87	35,90	29,62	39,52
t442_A	toetspunt plan	104977,43	398682,10	2,00	33,94	31,28	25,01	34,78
t442_B	toetspunt plan	104977,43	398682,10	5,00	35,65	32,81	26,54	36,38
t442_C	toetspunt plan	104977,43	398682,10	8,00	37,39	34,43	28,18	38,06
t443_A	toetspunt plan	104938,88	398636,98	2,00	33,72	30,85	24,53	34,42
t443_B	toetspunt plan	104938,88	398636,98	5,00	35,40	32,47	26,16	36,07
t443_C	toetspunt plan	104938,88	398636,98	8,00	36,58	33,58	27,30	37,22
t444_A	toetspunt plan	104953,17	398639,52	2,00	33,56	30,64	24,37	34,24
t444_B	toetspunt plan	104953,17	398639,52	5,00	35,22	32,25	25,98	35,88
t444_C	toetspunt plan	104953,17	398639,52	8,00	36,52	33,51	27,26	37,16
t445_A	toetspunt plan	104966,63	398641,91	2,00	35,98	32,94	26,73	36,62
t445_B	toetspunt plan	104966,63	398641,91	5,00	36,69	33,64	27,42	37,32
t445_C	toetspunt plan	104966,63	398641,91	8,00	37,78	34,70	28,49	38,39
t446_A	toetspunt plan	104976,20	398637,33	2,00	42,02	39,45	33,04	42,86
t446_B	toetspunt plan	104976,20	398637,33	5,00	43,37	40,50	34,09	44,04
t446_C	toetspunt plan	104976,20	398637,33	8,00	43,58	40,67	34,26	44,22
t447_A	toetspunt plan	104969,26	398629,50	2,00	47,04	44,31	37,92	47,79
t447_B	toetspunt plan	104969,26	398629,50	5,00	47,92	45,05	38,65	48,59
t447_C	toetspunt plan	104969,26	398629,50	8,00	48,10	45,20	38,81	48,76
t448_A	toetspunt plan	104955,72	398627,21	2,00	46,79	44,07	37,68	47,55
t448_B	toetspunt plan	104955,72	398627,21	5,00	47,74	44,87	38,47	48,41
t448_C	toetspunt plan	104955,72	398627,21	8,00	47,95	45,04	38,65	48,60
t449_A	toetspunt plan	104941,48	398624,79	2,00	47,06	44,34	37,96	47,82
t449_B	toetspunt plan	104941,48	398624,79	5,00	48,03	45,15	38,77	48,70
t449_C	toetspunt plan	104941,48	398624,79	8,00	48,30	45,38	39,00	48,95
t450_A	toetspunt plan	104931,28	398628,82	2,00	42,70	39,96	33,63	43,47
t450_B	toetspunt plan	104931,28	398628,82	5,00	43,63	40,73	34,40	44,31
t450_C	toetspunt plan	104931,28	398628,82	8,00	44,28	41,32	35,00	44,92
t451_A	toetspunt plan	104912,57	398645,05	2,00	46,32	43,43	37,02	46,97
t451_B	toetspunt plan	104912,57	398645,05	5,00	46,35	43,45	37,04	47,00
t451_C	toetspunt plan	104912,57	398645,05	8,00	46,61	43,66	37,28	47,24
t452_A	toetspunt plan	104919,66	398640,91	2,00	35,45	32,90	26,59	36,34
t452_B	toetspunt plan	104919,66	398640,91	5,00	36,89	34,03	27,70	37,59
t452_C	toetspunt plan	104919,66	398640,91	8,00	37,53	34,61	28,30	38,20
t453_A	toetspunt plan	104922,50	398629,96	2,00	40,10	37,58	31,17	40,97
t453_B	toetspunt plan	104922,50	398629,96	5,00	41,66	38,79	32,38	42,33
t453_C	toetspunt plan	104922,50	398629,96	8,00	41,97	39,07	32,68	42,63
t454_A	toetspunt plan	104917,53	398620,61	2,00	48,48	45,71	39,32	49,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t454_B	toetspunt plan	104917,53	398620,61	5,00	49,12	46,25	39,86	49,79
t454_C	toetspunt plan	104917,53	398620,61	8,00	49,35	46,42	40,05	49,99
t455_A	toetspunt plan	104909,91	398627,19	2,00	51,76	48,93	42,51	52,45
t455_B	toetspunt plan	104909,91	398627,19	5,00	51,87	49,01	42,59	52,54
t455_C	toetspunt plan	104909,91	398627,19	8,00	51,69	48,81	42,40	52,35
t456_A	toetspunt plan	104907,20	398639,14	2,00	52,00	49,17	42,74	52,68
t456_B	toetspunt plan	104907,20	398639,14	5,00	52,06	49,21	42,78	52,73
t456_C	toetspunt plan	104907,20	398639,14	8,00	51,92	49,04	42,62	52,58
t457_A	toetspunt plan	105017,90	398696,72	2,00	38,21	35,37	29,00	38,91
t457_B	toetspunt plan	105017,90	398696,72	5,00	38,80	35,92	29,55	39,47
t457_C	toetspunt plan	105017,90	398696,72	8,00	38,95	36,05	29,69	39,62
t458_A	toetspunt plan	105027,35	398689,57	2,00	34,15	31,88	25,73	35,26
t458_B	toetspunt plan	105027,35	398689,57	5,00	35,30	32,74	26,56	36,23
t458_C	toetspunt plan	105027,35	398689,57	8,00	36,08	33,30	27,10	36,87
t459_A	toetspunt plan	105029,94	398675,85	2,00	35,55	33,25	27,03	36,62
t459_B	toetspunt plan	105029,94	398675,85	5,00	37,07	34,38	28,12	37,89
t459_C	toetspunt plan	105029,94	398675,85	8,00	37,56	34,75	28,49	38,31
t460_A	toetspunt plan	105032,45	398662,50	2,00	37,54	35,17	28,88	38,54
t460_B	toetspunt plan	105032,45	398662,50	5,00	39,11	36,35	30,03	39,87
t460_C	toetspunt plan	105032,45	398662,50	8,00	39,44	36,59	30,28	40,15
t461_A	toetspunt plan	105035,02	398648,83	2,00	40,99	38,43	32,07	41,85
t461_B	toetspunt plan	105035,02	398648,83	5,00	42,07	39,26	32,89	42,78
t461_C	toetspunt plan	105035,02	398648,83	8,00	42,26	39,39	33,02	42,94
t462_A	toetspunt plan	105029,02	398640,46	2,00	47,64	44,89	38,48	48,37
t462_B	toetspunt plan	105029,02	398640,46	5,00	48,30	45,45	39,04	48,98
t462_C	toetspunt plan	105029,02	398640,46	8,00	48,38	45,50	39,10	49,04
t463_A	toetspunt plan	105019,19	398646,06	2,00	46,49	43,70	37,28	47,20
t463_B	toetspunt plan	105019,19	398646,06	5,00	46,99	44,12	37,69	47,65
t463_C	toetspunt plan	105019,19	398646,06	8,00	46,90	44,01	37,59	47,55
t464_A	toetspunt plan	105016,76	398659,19	2,00	45,47	42,73	36,31	46,21
t464_B	toetspunt plan	105016,76	398659,19	5,00	45,99	43,15	36,73	46,67
t464_C	toetspunt plan	105016,76	398659,19	8,00	45,95	43,07	36,66	46,61
t465_A	toetspunt plan	105014,30	398672,45	2,00	44,81	42,05	35,62	45,53
t465_B	toetspunt plan	105014,30	398672,45	5,00	45,20	42,35	35,92	45,87
t465_C	toetspunt plan	105014,30	398672,45	8,00	45,15	42,26	35,85	45,80
t466_A	toetspunt plan	105011,64	398686,80	2,00	44,45	41,67	35,24	45,16
t466_B	toetspunt plan	105011,64	398686,80	5,00	44,72	41,87	35,45	45,39
t466_C	toetspunt plan	105011,64	398686,80	8,00	44,66	41,76	35,35	45,31
t467_A	toetspunt plan	104804,78	398710,86	2,00	57,53	54,33	48,18	58,10
t467_B	toetspunt plan	104804,78	398710,86	5,00	57,90	54,67	48,52	58,45
t467_C	toetspunt plan	104804,78	398710,86	8,00	57,76	54,52	48,37	58,30
t468_A	toetspunt plan	104817,03	398695,88	2,00	45,38	42,52	36,40	46,15
t468_A	toetspunt plan	104813,13	398705,15	2,00	42,57	39,75	33,61	43,36
t468_B	toetspunt plan	104817,03	398695,88	5,00	46,88	43,64	37,52	47,43
t468_B	toetspunt plan	104813,13	398705,15	5,00	44,22	41,11	34,98	44,84
t468_C	toetspunt plan	104817,03	398695,88	8,00	47,17	43,92	37,80	47,72
t468_C	toetspunt plan	104813,13	398705,15	8,00	44,99	41,76	35,63	45,55
t469_A	toetspunt plan	104815,11	398685,12	2,00	57,94	54,84	48,72	58,57
t469_B	toetspunt plan	104815,11	398685,12	5,00	58,19	54,98	48,87	58,76
t469_C	toetspunt plan	104815,11	398685,12	8,00	58,12	54,88	48,77	58,68
t470_A	toetspunt plan	104801,34	398700,08	2,00	62,71	59,50	53,38	63,28
t470_A	toetspunt plan	104805,61	398689,49	2,00	62,92	59,71	53,59	63,49
t470_B	toetspunt plan	104801,34	398700,08	5,00	62,65	59,41	53,28	63,20
t470_B	toetspunt plan	104805,61	398689,49	5,00	62,84	59,60	53,48	63,39
t470_C	toetspunt plan	104801,34	398700,08	8,00	62,20	58,95	52,82	62,75
t470_C	toetspunt plan	104805,61	398689,49	8,00	62,39	59,14	53,02	62,94
t471_A	toetspunt plan	104818,33	398723,01	2,00	52,34	49,17	43,00	52,92
t471_B	toetspunt plan	104818,33	398723,01	5,00	53,35	50,13	43,97	53,90
t471_C	toetspunt plan	104818,33	398723,01	8,00	53,42	50,19	44,03	53,97
t472_A	toetspunt plan	104833,11	398729,04	2,00	49,42	46,29	40,10	50,01
t472_B	toetspunt plan	104833,11	398729,04	5,00	50,75	47,56	41,36	51,31
t472_C	toetspunt plan	104833,11	398729,04	8,00	50,93	47,73	41,54	51,48
t473_A	toetspunt plan	104845,13	398727,59	2,00	43,46	40,68	34,27	44,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t473_B	toetspunt plan	104845,13	398727,59	5,00	44,50	41,63	35,23	45,17
t473_C	toetspunt plan	104845,13	398727,59	8,00	44,86	41,96	35,56	45,51
t474_A	toetspunt plan	104837,31	398718,33	2,00	35,33	32,55	26,43	36,15
t474_B	toetspunt plan	104837,31	398718,33	5,00	37,96	35,03	28,92	38,69
t474_C	toetspunt plan	104837,31	398718,33	8,00	40,63	37,60	31,47	41,30
t475_A	toetspunt plan	104823,17	398712,83	2,00	34,57	31,77	25,68	35,39
t475_B	toetspunt plan	104823,17	398712,83	5,00	37,37	34,43	28,35	38,11
t475_C	toetspunt plan	104823,17	398712,83	8,00	40,60	37,59	31,48	41,29
t476_A	toetspunt plan	104811,34	398714,51	2,00	55,99	52,77	46,62	56,55
t476_B	toetspunt plan	104811,34	398714,51	5,00	56,43	53,19	47,03	56,97
t476_C	toetspunt plan	104811,34	398714,51	8,00	56,43	53,20	47,05	56,98
t477_A	toetspunt plan	104853,67	398730,14	2,00	46,96	44,06	37,71	47,63
t477_B	toetspunt plan	104853,67	398730,14	5,00	47,71	44,76	38,41	48,35
t477_C	toetspunt plan	104853,67	398730,14	8,00	48,08	45,08	38,75	48,70
t478_A	toetspunt plan	104862,30	398723,02	2,00	51,07	48,27	41,84	51,77
t478_B	toetspunt plan	104862,30	398723,02	5,00	51,31	48,45	42,02	51,97
t478_C	toetspunt plan	104862,30	398723,02	8,00	51,06	48,18	41,75	51,71
t479_A	toetspunt plan	104867,35	398710,12	2,00	51,42	48,62	42,19	52,12
t479_B	toetspunt plan	104867,35	398710,12	5,00	51,62	48,75	42,32	52,28
t479_C	toetspunt plan	104867,35	398710,12	8,00	51,31	48,44	42,01	51,97
t480_A	toetspunt plan	104864,89	398700,48	2,00	47,71	44,88	38,52	48,42
t480_B	toetspunt plan	104864,89	398700,48	5,00	48,64	45,70	39,36	49,29
t480_C	toetspunt plan	104864,89	398700,48	8,00	49,65	46,63	40,34	50,27
t481_A	toetspunt plan	104855,29	398706,87	2,00	39,24	36,63	30,50	40,15
t481_B	toetspunt plan	104855,29	398706,87	5,00	40,44	37,63	31,52	41,24
t481_C	toetspunt plan	104855,29	398706,87	8,00	42,88	39,88	33,76	43,57
t482_A	toetspunt plan	104850,33	398719,64	2,00	35,42	32,47	26,37	36,15
t482_B	toetspunt plan	104850,33	398719,64	5,00	37,91	34,86	28,77	38,58
t482_C	toetspunt plan	104850,33	398719,64	8,00	41,33	38,21	32,10	41,96
t483_A	toetspunt plan	104844,37	398700,13	2,00	33,35	30,36	24,24	34,05
t483_A	toetspunt plan	104829,70	398697,87	2,00	37,75	35,06	28,95	38,62
t483_B	toetspunt plan	104844,37	398700,13	5,00	36,16	33,06	26,95	36,80
t483_B	toetspunt plan	104829,70	398697,87	5,00	39,61	36,70	30,60	40,36
t483_C	toetspunt plan	104844,37	398700,13	8,00	38,60	35,44	29,29	39,19
t483_C	toetspunt plan	104829,70	398697,87	8,00	41,33	38,24	32,12	41,97
t484_A	toetspunt plan	104854,01	398696,13	2,00	42,97	40,24	33,84	43,72
t484_B	toetspunt plan	104854,01	398696,13	5,00	44,11	41,22	34,82	44,77
t484_C	toetspunt plan	104854,01	398696,13	8,00	44,35	41,44	35,05	45,00
t485_A	toetspunt plan	104831,89	398686,70	2,00	53,83	50,69	44,57	54,44
t485_A	toetspunt plan	104847,19	398689,40	2,00	50,79	47,72	41,58	51,43
t485_B	toetspunt plan	104831,89	398686,70	5,00	54,68	51,44	45,32	55,23
t485_B	toetspunt plan	104847,19	398689,40	5,00	52,58	49,39	43,25	53,16
t485_C	toetspunt plan	104831,89	398686,70	8,00	54,79	51,54	45,42	55,34
t485_C	toetspunt plan	104847,19	398689,40	8,00	53,24	50,01	43,87	53,79
t486_A	toetspunt plan	104821,79	398690,93	2,00	49,97	47,14	41,02	50,76
t486_B	toetspunt plan	104821,79	398690,93	5,00	51,26	48,07	41,96	51,85
t486_C	toetspunt plan	104821,79	398690,93	8,00	51,80	48,55	42,44	52,35
t487_A	toetspunt plan	104878,24	398649,81	2,00	50,23	47,21	40,95	50,86
t487_B	toetspunt plan	104878,24	398649,81	5,00	51,10	48,02	41,77	51,70
t487_C	toetspunt plan	104878,24	398649,81	8,00	51,66	48,53	42,31	52,24
t488_A	toetspunt plan	104887,00	398643,39	2,00	53,46	50,63	44,19	54,14
t488_B	toetspunt plan	104887,00	398643,39	5,00	53,21	50,34	43,91	53,87
t488_C	toetspunt plan	104887,00	398643,39	8,00	52,51	49,62	43,19	53,16
t489_A	toetspunt plan	104888,63	398633,73	2,00	53,34	50,51	44,07	54,02
t489_B	toetspunt plan	104888,63	398633,73	5,00	53,10	50,22	43,78	53,75
t489_C	toetspunt plan	104888,63	398633,73	8,00	52,40	49,51	43,08	53,05
t490_A	toetspunt plan	104890,37	398623,37	2,00	53,28	50,45	44,01	53,96
t490_B	toetspunt plan	104890,37	398623,37	5,00	53,07	50,21	43,77	53,73
t490_C	toetspunt plan	104890,37	398623,37	8,00	52,43	49,56	43,12	53,09
t491_A	toetspunt plan	104883,64	398616,40	2,00	48,00	45,12	38,78	48,68
t491_B	toetspunt plan	104883,64	398616,40	5,00	48,93	45,94	39,63	49,56
t491_C	toetspunt plan	104883,64	398616,40	8,00	49,18	46,16	39,86	49,80
t492_A	toetspunt plan	104874,76	398620,92	2,00	48,59	45,45	39,32	49,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t492_B	toetspunt plan	104874,76	398620,92	5,00	50,67	47,45	41,33	51,24
t492_C	toetspunt plan	104874,76	398620,92	8,00	51,50	48,25	42,13	52,05
t493_A	toetspunt plan	104872,79	398631,70	2,00	48,75	45,59	39,47	49,35
t493_B	toetspunt plan	104872,79	398631,70	5,00	51,38	48,14	42,01	51,93
t493_C	toetspunt plan	104872,79	398631,70	8,00	52,29	49,03	42,91	52,83
t494_A	toetspunt plan	104871,07	398641,10	2,00	49,29	46,13	40,01	49,89
t494_B	toetspunt plan	104871,07	398641,10	5,00	51,62	48,38	42,26	52,17
t494_C	toetspunt plan	104871,07	398641,10	8,00	52,41	49,16	43,04	52,96
t495_A	toetspunt plan	104877,82	398605,95	2,00	48,16	45,10	38,88	48,78
t495_B	toetspunt plan	104877,82	398605,95	5,00	49,58	46,45	40,24	50,17
t495_C	toetspunt plan	104877,82	398605,95	8,00	49,95	46,79	40,60	50,53
t496_A	toetspunt plan	104887,41	398600,94	2,00	48,69	45,96	39,54	49,43
t496_B	toetspunt plan	104887,41	398600,94	5,00	49,16	46,34	39,93	49,85
t496_C	toetspunt plan	104887,41	398600,94	8,00	49,18	46,34	39,93	49,86
t497_A	toetspunt plan	104889,44	398591,96	2,00	48,01	45,31	38,92	48,78
t497_B	toetspunt plan	104889,44	398591,96	5,00	48,70	45,89	39,49	49,40
t497_C	toetspunt plan	104889,44	398591,96	8,00	48,89	46,04	39,65	49,57
t498_A	toetspunt plan	104891,77	398581,70	2,00	47,02	44,37	38,00	47,83
t498_B	toetspunt plan	104891,77	398581,70	5,00	47,97	45,16	38,79	48,68
t498_C	toetspunt plan	104891,77	398581,70	8,00	48,31	45,45	39,08	48,99
t499_A	toetspunt plan	104885,66	398572,36	2,00	52,35	49,32	43,21	53,03
t499_B	toetspunt plan	104885,66	398572,36	5,00	53,42	50,21	44,11	54,00
t499_C	toetspunt plan	104885,66	398572,36	8,00	53,65	50,40	44,30	54,21
t500_A	toetspunt plan	104876,40	398577,07	2,00	50,34	47,41	41,31	51,08
t500_B	toetspunt plan	104876,40	398577,07	5,00	51,52	48,31	42,21	52,10
t500_C	toetspunt plan	104876,40	398577,07	8,00	51,82	48,55	42,46	52,37
t501_A	toetspunt plan	104873,92	398587,90	2,00	46,70	43,99	37,87	47,56
t501_B	toetspunt plan	104873,92	398587,90	5,00	47,72	44,74	38,63	48,43
t501_C	toetspunt plan	104873,92	398587,90	8,00	48,58	45,41	39,30	49,18
t502_A	toetspunt plan	104871,62	398597,94	2,00	46,79	43,91	37,77	47,54
t502_B	toetspunt plan	104871,62	398597,94	5,00	47,99	44,94	38,82	48,65
t502_C	toetspunt plan	104871,62	398597,94	8,00	48,84	45,70	39,58	49,45
t503_A	toetspunt plan	104848,39	398600,71	2,00	55,74	52,52	46,39	56,30
t503_B	toetspunt plan	104848,39	398600,71	5,00	56,18	52,92	46,80	56,72
t503_C	toetspunt plan	104848,39	398600,71	8,00	56,09	52,82	46,70	56,63
t504_A	toetspunt plan	104857,69	398597,19	2,00	44,00	41,19	35,05	44,79
t504_B	toetspunt plan	104857,69	398597,19	5,00	45,74	42,71	36,57	46,41
t504_C	toetspunt plan	104857,69	398597,19	8,00	46,68	43,51	37,36	47,26
t505_A	toetspunt plan	104861,18	398587,10	2,00	44,18	41,34	35,23	44,97
t505_B	toetspunt plan	104861,18	398587,10	5,00	45,62	42,49	36,38	46,24
t505_C	toetspunt plan	104861,18	398587,10	8,00	46,35	43,08	36,97	46,89
t506_A	toetspunt plan	104864,31	398578,03	2,00	45,44	42,58	36,47	46,21
t506_B	toetspunt plan	104864,31	398578,03	5,00	46,68	43,51	37,42	47,28
t506_C	toetspunt plan	104864,31	398578,03	8,00	46,97	43,77	37,66	47,55
t507_A	toetspunt plan	104860,05	398566,42	2,00	57,91	54,76	48,67	58,53
t507_B	toetspunt plan	104860,05	398566,42	5,00	58,19	54,95	48,85	58,75
t507_C	toetspunt plan	104860,05	398566,42	8,00	58,14	54,87	48,78	58,69
t508_A	toetspunt plan	104849,15	398572,90	2,00	62,43	59,22	53,10	63,00
t508_B	toetspunt plan	104849,15	398572,90	5,00	62,46	59,21	53,10	63,01
t508_C	toetspunt plan	104849,15	398572,90	8,00	62,14	58,88	52,77	62,69
t509_A	toetspunt plan	104845,85	398582,28	2,00	62,32	59,12	52,99	62,89
t509_B	toetspunt plan	104845,85	398582,28	5,00	62,38	59,13	53,01	62,93
t509_C	toetspunt plan	104845,85	398582,28	8,00	62,05	58,79	52,68	62,60
t510_A	toetspunt plan	104841,99	398593,26	2,00	62,30	59,09	52,97	62,87
t510_B	toetspunt plan	104841,99	398593,26	5,00	62,37	59,12	53,00	62,92
t510_C	toetspunt plan	104841,99	398593,26	8,00	62,04	58,78	52,66	62,58
t511_A	toetspunt plan	104943,78	398587,18	2,00	52,30	49,45	43,01	52,97
t511_B	toetspunt plan	104943,78	398587,18	5,00	52,24	49,37	42,94	52,90
t511_C	toetspunt plan	104943,78	398587,18	8,00	51,77	48,89	42,46	52,42
t512_A	toetspunt plan	104957,25	398590,63	2,00	52,54	49,69	43,25	53,21
t512_B	toetspunt plan	104957,25	398590,63	5,00	52,44	49,56	43,13	53,09
t512_C	toetspunt plan	104957,25	398590,63	8,00	51,91	49,04	42,60	52,57
t513_A	toetspunt plan	104967,14	398584,49	2,00	45,86	43,00	36,56	46,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t513_B	toetspunt plan	104967,14	398584,49	5,00	45,99	43,12	36,69	46,65
t513_C	toetspunt plan	104967,14	398584,49	8,00	45,88	43,00	36,57	46,53
t514_A	toetspunt plan	104960,86	398576,15	2,00	33,95	31,05	25,05	34,74
t514_B	toetspunt plan	104960,86	398576,15	5,00	35,59	32,63	26,58	36,33
t514_C	toetspunt plan	104960,86	398576,15	8,00	38,97	36,01	29,86	39,67
t515_A	toetspunt plan	104946,52	398572,61	2,00	33,16	30,25	24,31	33,97
t515_B	toetspunt plan	104946,52	398572,61	5,00	34,87	31,90	25,89	35,62
t515_C	toetspunt plan	104946,52	398572,61	8,00	38,84	35,86	29,75	39,55
t516_A	toetspunt plan	104937,89	398576,87	2,00	45,16	42,31	35,89	45,83
t516_B	toetspunt plan	104937,89	398576,87	5,00	45,56	42,69	36,28	46,23
t516_C	toetspunt plan	104937,89	398576,87	8,00	45,92	43,01	36,62	46,57
t517_A	toetspunt plan	104981,94	398596,46	2,00	52,35	49,49	43,05	53,01
t517_B	toetspunt plan	104981,94	398596,46	5,00	52,24	49,37	42,94	52,90
t517_C	toetspunt plan	104981,94	398596,46	8,00	51,71	48,84	42,40	52,37
t517_D	toetspunt plan	104981,94	398596,46	11,00	51,05	48,17	41,74	51,70
t518_A	toetspunt plan	104996,65	398599,96	2,00	52,43	49,57	43,14	53,09
t518_B	toetspunt plan	104996,65	398599,96	5,00	52,30	49,43	43,00	52,96
t518_C	toetspunt plan	104996,65	398599,96	8,00	51,76	48,87	42,44	52,41
t518_D	toetspunt plan	104996,65	398599,96	11,00	51,09	48,21	41,78	51,74
t519_A	toetspunt plan	105014,32	398604,17	2,00	52,54	49,67	43,24	53,20
t519_B	toetspunt plan	105014,32	398604,17	5,00	52,38	49,50	43,06	53,03
t519_C	toetspunt plan	105014,32	398604,17	8,00	51,78	48,89	42,46	52,43
t519_D	toetspunt plan	105014,32	398604,17	11,00	51,08	48,19	41,76	51,73
t520_A	toetspunt plan	105032,52	398608,32	2,00	52,32	49,45	43,02	52,98
t520_B	toetspunt plan	105032,52	398608,32	5,00	52,14	49,26	42,83	52,79
t520_C	toetspunt plan	105032,52	398608,32	8,00	51,52	48,64	42,21	52,17
t520_D	toetspunt plan	105032,52	398608,32	11,00	50,81	47,93	41,50	51,46
t520_E	toetspunt plan	105032,52	398608,32	14,00	50,11	47,21	40,78	50,75
t520_F	toetspunt plan	105032,52	398608,32	17,00	49,48	46,58	40,15	50,12
t521_A	toetspunt plan	105040,04	398605,47	2,00	47,75	44,93	38,49	48,43
t521_B	toetspunt plan	105040,04	398605,47	5,00	48,01	45,14	38,71	48,67
t521_C	toetspunt plan	105040,04	398605,47	8,00	47,75	44,87	38,44	48,40
t521_D	toetspunt plan	105040,04	398605,47	11,00	47,33	44,44	38,01	47,98
t521_E	toetspunt plan	105040,04	398605,47	14,00	46,85	43,96	37,54	47,50
t521_F	toetspunt plan	105040,04	398605,47	17,00	46,41	43,51	37,10	47,06
t522_A	toetspunt plan	105043,68	398601,38	2,00	47,29	44,45	38,01	47,96
t522_B	toetspunt plan	105043,68	398601,38	5,00	47,64	44,75	38,31	48,28
t522_C	toetspunt plan	105043,68	398601,38	8,00	47,41	44,54	38,10	48,07
t522_D	toetspunt plan	105043,68	398601,38	11,00	47,07	44,19	37,75	47,72
t522_E	toetspunt plan	105043,68	398601,38	14,00	46,66	43,79	37,34	47,31
t522_F	toetspunt plan	105043,68	398601,38	17,00	46,31	43,42	36,98	46,95
t523_A	toetspunt plan	105047,33	398598,77	2,00	44,42	41,66	35,23	45,14
t523_B	toetspunt plan	105047,33	398598,77	5,00	45,23	42,39	35,96	45,91
t523_C	toetspunt plan	105047,33	398598,77	8,00	45,29	42,41	35,98	45,94
t523_D	toetspunt plan	105047,33	398598,77	11,00	45,10	42,22	35,80	45,76
t523_E	toetspunt plan	105047,33	398598,77	14,00	44,93	42,03	35,62	45,58
t523_F	toetspunt plan	105047,33	398598,77	17,00	45,02	42,09	35,71	45,66
t524_A	toetspunt plan	105049,10	398588,85	2,00	41,68	39,06	32,63	42,48
t524_B	toetspunt plan	105049,10	398588,85	5,00	43,47	40,62	34,19	44,14
t524_C	toetspunt plan	105049,10	398588,85	8,00	43,64	40,77	34,33	44,30
t524_D	toetspunt plan	105049,10	398588,85	11,00	43,58	40,69	34,26	44,23
t525_A	toetspunt plan	105051,39	398578,91	2,00	40,44	37,88	31,44	41,27
t525_B	toetspunt plan	105051,39	398578,91	5,00	42,83	39,97	33,53	43,49
t525_C	toetspunt plan	105051,39	398578,91	8,00	42,94	40,06	33,62	43,59
t525_D	toetspunt plan	105051,39	398578,91	11,00	42,91	40,03	33,59	43,56
t526_A	toetspunt plan	105061,32	398574,02	2,00	40,71	38,13	31,69	41,53
t526_B	toetspunt plan	105061,32	398574,02	5,00	43,05	40,19	33,75	43,71
t526_C	toetspunt plan	105061,32	398574,02	8,00	43,20	40,31	33,87	43,84
t526_D	toetspunt plan	105061,32	398574,02	11,00	43,28	40,38	33,95	43,92
t527_A	toetspunt plan	105076,30	398577,61	2,00	42,42	39,73	33,30	43,18
t527_B	toetspunt plan	105076,30	398577,61	5,00	44,14	41,27	34,83	44,80
t527_C	toetspunt plan	105076,30	398577,61	8,00	44,28	41,40	34,97	44,93
t527_D	toetspunt plan	105076,30	398577,61	11,00	44,31	41,42	34,99	44,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t528_A	toetspunt plan	105092,46	398581,48	2,00	45,60	42,75	36,31	46,27
t528_B	toetspunt plan	105092,46	398581,48	5,00	46,15	43,27	36,84	46,80
t528_C	toetspunt plan	105092,46	398581,48	8,00	46,12	43,24	36,80	46,77
t528_D	toetspunt plan	105092,46	398581,48	11,00	45,96	43,07	36,64	46,61
t529_A	toetspunt plan	105106,34	398575,55	2,00	46,64	43,82	37,49	47,36
t529_B	toetspunt plan	105106,34	398575,55	5,00	46,92	44,03	37,70	47,60
t529_C	toetspunt plan	105106,34	398575,55	8,00	46,91	43,97	37,65	47,57
t529_D	toetspunt plan	105106,34	398575,55	11,00	46,77	43,80	37,48	47,41
t530_A	toetspunt plan	105097,34	398563,77	2,00	42,96	39,87	34,02	43,69
t530_B	toetspunt plan	105097,34	398563,77	5,00	43,52	40,28	34,36	44,14
t530_C	toetspunt plan	105097,34	398563,77	8,00	44,35	41,07	35,00	44,90
t530_D	toetspunt plan	105097,34	398563,77	11,00	44,75	41,41	35,28	45,25
t531_A	toetspunt plan	105080,98	398559,76	2,00	42,83	39,62	33,89	43,54
t531_B	toetspunt plan	105080,98	398559,76	5,00	43,22	39,89	34,09	43,83
t531_C	toetspunt plan	105080,98	398559,76	8,00	43,93	40,56	34,61	44,47
t531_D	toetspunt plan	105080,98	398559,76	11,00	44,33	40,93	34,88	44,82
t532_A	toetspunt plan	105063,89	398555,58	2,00	42,52	39,23	33,60	43,22
t532_B	toetspunt plan	105063,89	398555,58	5,00	42,79	39,41	33,70	43,41
t532_C	toetspunt plan	105063,89	398555,58	8,00	43,49	40,11	34,21	44,04
t532_D	toetspunt plan	105063,89	398555,58	11,00	44,06	40,67	34,65	44,56
t533_A	toetspunt plan	105049,60	398552,08	2,00	41,90	38,79	33,01	42,65
t533_B	toetspunt plan	105049,60	398552,08	5,00	42,10	38,86	33,02	42,75
t533_C	toetspunt plan	105049,60	398552,08	8,00	42,69	39,42	33,46	43,28
t533_D	toetspunt plan	105049,60	398552,08	11,00	43,65	40,35	34,27	44,18
t534_A	toetspunt plan	105038,32	398557,90	2,00	37,31	34,17	28,05	37,92
t534_B	toetspunt plan	105038,32	398557,90	5,00	38,21	35,04	28,92	38,80
t534_C	toetspunt plan	105038,32	398557,90	8,00	39,19	36,02	29,87	39,77
t534_D	toetspunt plan	105038,32	398557,90	11,00	40,61	37,45	31,25	41,18
t535_A	toetspunt plan	105035,21	398570,97	2,00	37,11	33,99	27,88	37,74
t535_B	toetspunt plan	105035,21	398570,97	5,00	38,21	35,08	28,96	38,83
t535_C	toetspunt plan	105035,21	398570,97	8,00	39,44	36,30	30,16	40,04
t535_D	toetspunt plan	105035,21	398570,97	11,00	41,08	37,94	31,76	41,67
t536_A	toetspunt plan	105032,19	398583,71	2,00	37,07	34,03	27,91	37,74
t536_B	toetspunt plan	105032,19	398583,71	5,00	37,98	34,90	28,77	38,62
t536_C	toetspunt plan	105032,19	398583,71	8,00	39,32	36,23	30,09	39,95
t536_D	toetspunt plan	105032,19	398583,71	11,00	40,96	37,85	31,69	41,57
t537_A	toetspunt plan	105017,98	398590,13	2,00	34,79	31,74	25,66	35,47
t537_B	toetspunt plan	105017,98	398590,13	5,00	35,92	32,85	26,75	36,58
t537_C	toetspunt plan	105017,98	398590,13	8,00	37,54	34,48	28,33	38,19
t537_D	toetspunt plan	105017,98	398590,13	11,00	40,18	37,13	30,95	40,82
t538_A	toetspunt plan	105000,40	398585,96	2,00	34,54	31,61	25,47	35,26
t538_B	toetspunt plan	105000,40	398585,96	5,00	35,73	32,75	26,60	36,42
t538_C	toetspunt plan	105000,40	398585,96	8,00	37,82	34,85	28,63	38,49
t538_D	toetspunt plan	105000,40	398585,96	11,00	40,68	37,69	31,41	41,32
t539_A	toetspunt plan	104984,85	398582,27	2,00	34,88	32,06	25,96	35,68
t539_B	toetspunt plan	104984,85	398582,27	5,00	36,07	33,16	27,02	36,81
t539_C	toetspunt plan	104984,85	398582,27	8,00	38,33	35,42	29,17	39,03
t539_D	toetspunt plan	104984,85	398582,27	11,00	41,38	38,42	32,12	42,03
t540_A	toetspunt plan	104974,42	398584,78	2,00	45,07	42,21	35,78	45,73
t540_B	toetspunt plan	104974,42	398584,78	5,00	45,31	42,43	36,01	45,97
t540_C	toetspunt plan	104974,42	398584,78	8,00	45,64	42,74	36,34	46,29
t540_D	toetspunt plan	104974,42	398584,78	11,00	46,20	43,28	36,88	46,84
t541_E	toetspunt plan	105038,99	398592,90	14,00	41,20	38,14	31,90	41,82
t541_F	toetspunt plan	105038,99	398592,90	17,00	44,43	41,35	35,04	45,01
t542_E	toetspunt plan	105028,42	398599,69	14,00	41,83	38,78	32,51	42,44
t542_F	toetspunt plan	105028,42	398599,69	17,00	44,48	41,44	35,11	45,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

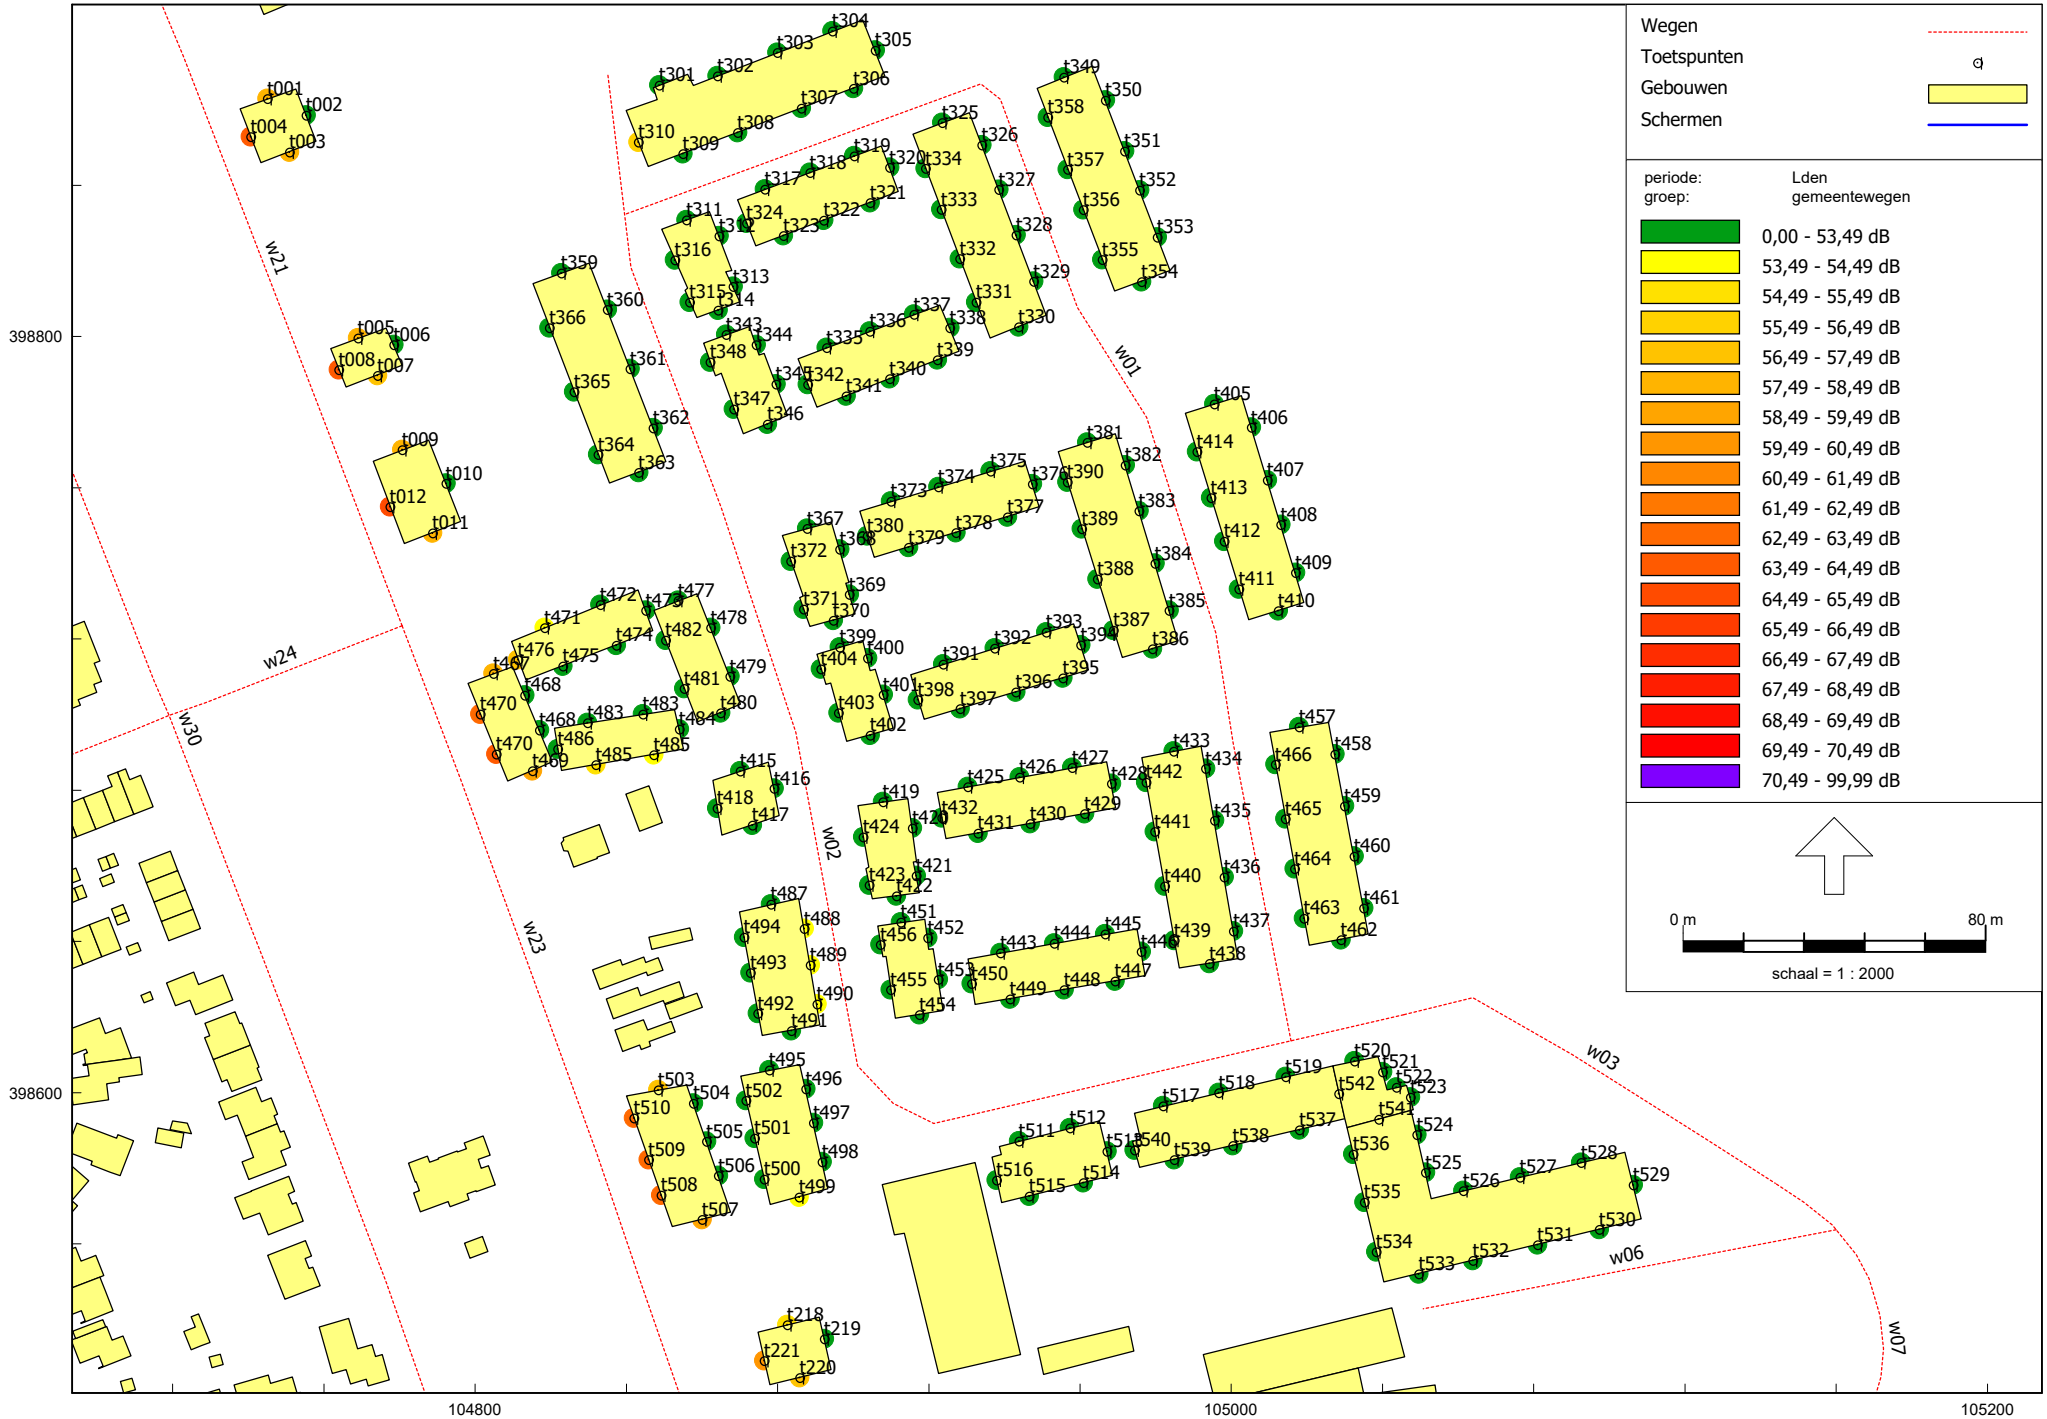

Tritium Advies

Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - gemeentewegen

260017911A

bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	toetspunt plan	104745,03	398862,89	2,00	39,98	37,66	34,25	42,28
t001_B	toetspunt plan	104745,03	398862,89	5,00	38,45	36,08	32,64	40,70
t001_C	toetspunt plan	104745,03	398862,89	8,00	33,68	31,23	27,85	35,91
t002_A	toetspunt plan	104755,32	398858,55	2,00	41,73	39,42	36,00	44,04
t002_B	toetspunt plan	104755,32	398858,55	5,00	41,71	39,34	35,93	43,98
t002_C	toetspunt plan	104755,32	398858,55	8,00	43,35	41,03	37,51	45,60
t003_A	toetspunt plan	104750,92	398848,82	2,00	43,02	40,60	37,05	45,18
t003_B	toetspunt plan	104750,92	398848,82	5,00	45,21	42,70	39,12	47,29
t003_C	toetspunt plan	104750,92	398848,82	8,00	45,99	43,50	39,93	48,09
t004_A	toetspunt plan	104740,60	398852,84	2,00	40,34	37,88	34,39	42,50
t004_B	toetspunt plan	104740,60	398852,84	5,00	43,25	40,73	37,10	45,30
t004_C	toetspunt plan	104740,60	398852,84	8,00	42,87	40,22	36,61	44,84
t005_A	toetspunt plan	104768,97	398799,58	2,00	34,89	32,45	29,03	37,10
t005_B	toetspunt plan	104768,97	398799,58	5,00	33,19	30,63	27,40	35,42
t005_C	toetspunt plan	104768,97	398799,58	8,00	29,31	26,67	23,47	31,50
t006_A	toetspunt plan	104778,48	398797,81	2,00	39,54	37,15	33,73	41,79
t006_B	toetspunt plan	104778,48	398797,81	5,00	40,87	38,43	35,01	43,08
t006_C	toetspunt plan	104778,48	398797,81	8,00	42,10	39,71	36,24	44,32
t007_A	toetspunt plan	104774,15	398789,73	2,00	41,65	39,29	35,81	43,89
t007_B	toetspunt plan	104774,15	398789,73	5,00	44,20	41,72	38,17	46,32
t007_C	toetspunt plan	104774,15	398789,73	8,00	45,60	43,11	39,56	47,71
t008_A	toetspunt plan	104763,94	398791,22	2,00	40,78	38,38	34,86	42,97
t008_B	toetspunt plan	104763,94	398791,22	5,00	43,33	40,82	37,22	45,40
t008_C	toetspunt plan	104763,94	398791,22	8,00	43,16	40,54	36,93	45,15
t009_A	toetspunt plan	104780,71	398770,03	2,00	35,76	33,32	29,86	37,95
t009_B	toetspunt plan	104780,71	398770,03	5,00	36,38	33,92	30,58	38,62
t009_C	toetspunt plan	104780,71	398770,03	8,00	36,18	33,75	30,30	38,39
t010_A	toetspunt plan	104792,29	398761,15	2,00	39,03	36,66	33,24	41,29
t010_B	toetspunt plan	104792,29	398761,15	5,00	41,27	38,90	35,48	43,53
t010_C	toetspunt plan	104792,29	398761,15	8,00	43,46	41,11	37,61	45,70
t011_A	toetspunt plan	104788,72	398748,07	2,00	42,63	40,25	36,78	44,86
t011_B	toetspunt plan	104788,72	398748,07	5,00	44,75	42,28	38,78	46,90
t011_C	toetspunt plan	104788,72	398748,07	8,00	46,14	43,67	40,13	48,27
t012_A	toetspunt plan	104777,49	398755,02	2,00	41,31	38,90	35,41	43,51
t012_B	toetspunt plan	104777,49	398755,02	5,00	42,74	40,19	36,64	44,81
t012_C	toetspunt plan	104777,49	398755,02	8,00	42,79	40,14	36,55	44,77
t218_A	toetspunt plan	104882,50	398538,62	2,00	42,96	40,44	36,88	45,05
t218_B	toetspunt plan	104882,50	398538,62	5,00	44,07	41,53	38,02	46,17
t219_A	toetspunt plan	104892,38	398534,88	2,00	43,10	40,79	37,31	45,37
t219_B	toetspunt plan	104892,38	398534,88	5,00	45,15	42,76	39,30	47,38
t220_A	toetspunt plan	104885,84	398524,59	2,00	44,56	42,15	38,66	46,76
t220_B	toetspunt plan	104885,84	398524,59	5,00	47,31	44,82	41,25	49,41
t221_A	toetspunt plan	104876,42	398529,10	2,00	41,37	38,91	35,44	43,54
t221_B	toetspunt plan	104876,42	398529,10	5,00	42,00	39,44	36,04	44,14
t301_A	toetspunt plan	104848,64	398866,51	2,00	27,46	24,73	21,52	29,58
t301_B	toetspunt plan	104848,64	398866,51	5,00	26,32	23,53	20,40	28,44
t301_C	toetspunt plan	104848,64	398866,51	8,00	24,71	21,87	18,74	26,80
t302_A	toetspunt plan	104864,09	398868,96	2,00	25,44	22,59	19,45	27,52
t302_B	toetspunt plan	104864,09	398868,96	5,00	24,48	21,63	18,53	26,58
t302_C	toetspunt plan	104864,09	398868,96	8,00	23,41	20,54	17,42	25,48
t303_A	toetspunt plan	104879,93	398875,11	2,00	25,70	22,85	19,75	27,80
t303_B	toetspunt plan	104879,93	398875,11	5,00	24,45	21,60	18,53	26,56
t303_C	toetspunt plan	104879,93	398875,11	8,00	22,58	19,72	16,67	24,70
t304_A	toetspunt plan	104894,49	398880,76	2,00	25,16	22,48	19,34	27,35
t304_B	toetspunt plan	104894,49	398880,76	5,00	23,45	20,76	17,68	25,67
t304_C	toetspunt plan	104894,49	398880,76	8,00	21,46	18,75	15,69	23,67
t305_A	toetspunt plan	104905,77	398875,75	2,00	34,89	32,47	29,10	37,14
t305_B	toetspunt plan	104905,77	398875,75	5,00	37,74	35,28	31,91	39,97
t305_C	toetspunt plan	104905,77	398875,75	8,00	41,23	38,84	35,38	43,46
t306_A	toetspunt plan	104900,07	398865,66	2,00	37,37	34,96	31,57	39,62
t306_B	toetspunt plan	104900,07	398865,66	5,00	39,74	37,28	33,92	41,97
t306_C	toetspunt plan	104900,07	398865,66	8,00	42,98	40,51	37,11	45,18
t307_A	toetspunt plan	104886,25	398860,37	2,00	36,07	33,65	30,27	38,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t307_B	toetspunt plan	104886,25	398860,37	5,00	38,60	36,13	32,77	40,82
t307_C	toetspunt plan	104886,25	398860,37	8,00	42,68	40,20	36,80	44,88
t308_A	toetspunt plan	104869,37	398853,91	2,00	37,23	34,85	31,46	39,50
t308_B	toetspunt plan	104869,37	398853,91	5,00	39,75	37,33	33,96	42,00
t308_C	toetspunt plan	104869,37	398853,91	8,00	43,64	41,23	37,79	45,87
t309_A	toetspunt plan	104854,93	398848,38	2,00	37,73	35,36	31,96	40,00
t309_B	toetspunt plan	104854,93	398848,38	5,00	40,07	37,65	34,29	42,33
t309_C	toetspunt plan	104854,93	398848,38	8,00	43,27	40,85	37,41	45,49
t310_A	toetspunt plan	104843,13	398851,37	2,00	38,58	36,18	32,81	40,85
t310_B	toetspunt plan	104843,13	398851,37	5,00	39,78	37,33	33,97	42,02
t310_C	toetspunt plan	104843,13	398851,37	8,00	41,20	38,74	35,29	43,39
t311_A	toetspunt plan	104855,82	398830,85	2,00	34,23	31,83	28,48	36,51
t311_B	toetspunt plan	104855,82	398830,85	5,00	36,73	34,36	30,99	39,02
t311_C	toetspunt plan	104855,82	398830,85	8,00	40,42	38,07	34,61	42,68
t312_A	toetspunt plan	104864,48	398826,64	2,00	37,92	35,58	32,18	40,22
t312_B	toetspunt plan	104864,48	398826,64	5,00	40,45	38,08	34,70	42,73
t312_C	toetspunt plan	104864,48	398826,64	8,00	43,70	41,37	37,89	45,96
t313_A	toetspunt plan	104868,24	398813,19	2,00	36,55	34,20	30,79	38,83
t313_B	toetspunt plan	104868,24	398813,19	5,00	39,25	36,87	33,49	41,53
t313_C	toetspunt plan	104868,24	398813,19	8,00	42,81	40,45	36,98	45,05
t314_A	toetspunt plan	104864,22	398806,95	2,00	35,27	32,92	29,43	37,51
t314_B	toetspunt plan	104864,22	398806,95	5,00	37,21	34,78	31,39	39,45
t314_C	toetspunt plan	104864,22	398806,95	8,00	41,60	39,18	35,70	43,80
t315_A	toetspunt plan	104856,73	398809,11	2,00	39,45	37,00	33,58	41,66
t315_B	toetspunt plan	104856,73	398809,11	5,00	40,53	38,04	34,67	42,74
t315_C	toetspunt plan	104856,73	398809,11	8,00	42,16	39,67	36,23	44,33
t316_A	toetspunt plan	104852,82	398820,26	2,00	39,13	36,68	33,27	41,34
t316_B	toetspunt plan	104852,82	398820,26	5,00	40,03	37,55	34,20	42,25
t316_C	toetspunt plan	104852,82	398820,26	8,00	41,95	39,50	36,04	44,14
t317_A	toetspunt plan	104876,59	398838,94	2,00	33,79	31,38	28,01	36,05
t317_B	toetspunt plan	104876,59	398838,94	5,00	37,19	34,72	31,39	39,43
t317_C	toetspunt plan	104876,59	398838,94	8,00	41,15	38,73	35,28	43,36
t318_A	toetspunt plan	104888,52	398843,40	2,00	33,98	31,57	28,19	36,24
t318_B	toetspunt plan	104888,52	398843,40	5,00	37,25	34,79	31,45	39,49
t318_C	toetspunt plan	104888,52	398843,40	8,00	41,14	38,72	35,27	43,35
t319_A	toetspunt plan	104900,21	398847,77	2,00	33,69	31,29	27,91	35,95
t319_B	toetspunt plan	104900,21	398847,77	5,00	36,98	34,52	31,17	39,22
t319_C	toetspunt plan	104900,21	398847,77	8,00	40,81	38,37	34,93	43,01
t320_A	toetspunt plan	104909,66	398844,76	2,00	37,20	34,82	31,40	39,46
t320_B	toetspunt plan	104909,66	398844,76	5,00	39,55	37,10	33,73	41,78
t320_C	toetspunt plan	104909,66	398844,76	8,00	42,25	39,79	36,38	44,46
t321_A	toetspunt plan	104904,45	398835,43	2,00	38,75	36,33	32,93	40,99
t321_B	toetspunt plan	104904,45	398835,43	5,00	41,41	38,94	35,56	43,62
t321_C	toetspunt plan	104904,45	398835,43	8,00	44,45	41,98	38,54	46,63
t322_A	toetspunt plan	104892,14	398830,74	2,00	39,18	36,73	33,33	41,40
t322_B	toetspunt plan	104892,14	398830,74	5,00	41,61	39,13	35,74	43,81
t322_C	toetspunt plan	104892,14	398830,74	8,00	44,77	42,33	38,86	46,96
t323_A	toetspunt plan	104881,55	398826,71	2,00	38,71	36,33	32,93	40,98
t323_B	toetspunt plan	104881,55	398826,71	5,00	41,13	38,70	35,33	43,38
t323_C	toetspunt plan	104881,55	398826,71	8,00	44,38	41,96	38,52	46,60
t324_A	toetspunt plan	104871,74	398829,99	2,00	37,50	35,07	31,67	39,73
t324_B	toetspunt plan	104871,74	398829,99	5,00	39,80	37,31	33,95	42,01
t324_C	toetspunt plan	104871,74	398829,99	8,00	42,39	39,90	36,46	44,56
t325_A	toetspunt plan	104923,54	398856,58	2,00	26,43	23,58	20,32	28,44
t325_B	toetspunt plan	104923,54	398856,58	5,00	29,67	26,73	23,53	31,65
t325_C	toetspunt plan	104923,54	398856,58	8,00	32,69	29,79	26,44	34,62
t326_A	toetspunt plan	104934,03	398850,63	2,00	37,73	35,34	31,96	40,00
t326_B	toetspunt plan	104934,03	398850,63	5,00	39,86	37,41	34,04	42,09
t326_C	toetspunt plan	104934,03	398850,63	8,00	42,60	40,19	36,71	44,80
t327_A	toetspunt plan	104938,49	398838,88	2,00	37,74	35,34	31,97	40,01
t327_B	toetspunt plan	104938,49	398838,88	5,00	39,99	37,54	34,16	42,22
t327_C	toetspunt plan	104938,49	398838,88	8,00	42,88	40,47	36,98	45,08
t328_A	toetspunt plan	104943,06	398826,84	2,00	42,63	40,49	36,82	44,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t328_B	toetspunt plan	104943,06	398826,84	5,00	43,66	41,43	37,82	45,92
t328_C	toetspunt plan	104943,06	398826,84	8,00	45,17	42,89	39,28	47,40
t329_A	toetspunt plan	104947,73	398814,57	2,00	45,27	43,06	39,41	47,53
t329_B	toetspunt plan	104947,73	398814,57	5,00	46,06	43,80	40,20	48,31
t329_C	toetspunt plan	104947,73	398814,57	8,00	46,95	44,66	41,05	49,17
t330_A	toetspunt plan	104943,75	398802,55	2,00	43,53	41,22	37,67	45,77
t330_B	toetspunt plan	104943,75	398802,55	5,00	45,08	42,70	39,20	47,30
t330_C	toetspunt plan	104943,75	398802,55	8,00	46,91	44,50	40,98	49,09
t331_A	toetspunt plan	104932,50	398809,12	2,00	40,49	38,07	34,58	42,68
t331_B	toetspunt plan	104932,50	398809,12	5,00	42,40	39,89	36,48	44,57
t331_C	toetspunt plan	104932,50	398809,12	8,00	43,61	41,08	37,63	45,75
t332_A	toetspunt plan	104928,17	398820,60	2,00	37,88	35,43	32,01	40,09
t332_B	toetspunt plan	104928,17	398820,60	5,00	40,52	37,98	34,63	42,70
t332_C	toetspunt plan	104928,17	398820,60	8,00	42,91	40,38	36,94	45,05
t333_A	toetspunt plan	104923,23	398833,67	2,00	37,56	35,17	31,74	39,80
t333_B	toetspunt plan	104923,23	398833,67	5,00	40,07	37,60	34,22	42,28
t333_C	toetspunt plan	104923,23	398833,67	8,00	42,33	39,81	36,40	44,49
t334_A	toetspunt plan	104919,14	398844,50	2,00	38,29	35,87	32,47	40,53
t334_B	toetspunt plan	104919,14	398844,50	5,00	40,77	38,25	34,91	42,97
t334_C	toetspunt plan	104919,14	398844,50	8,00	42,49	39,93	36,53	44,63
t335_A	toetspunt plan	104892,97	398797,04	2,00	36,30	34,02	30,61	38,63
t335_B	toetspunt plan	104892,97	398797,04	5,00	39,35	37,02	33,62	41,65
t335_C	toetspunt plan	104892,97	398797,04	8,00	42,06	39,76	36,22	44,31
t336_A	toetspunt plan	104904,38	398801,37	2,00	36,31	33,96	30,57	38,60
t336_B	toetspunt plan	104904,38	398801,37	5,00	39,40	36,98	33,62	41,66
t336_C	toetspunt plan	104904,38	398801,37	8,00	41,70	39,32	35,82	43,92
t337_A	toetspunt plan	104916,09	398805,82	2,00	35,63	33,11	29,73	37,81
t337_B	toetspunt plan	104916,09	398805,82	5,00	38,50	35,93	32,59	40,67
t337_C	toetspunt plan	104916,09	398805,82	8,00	39,83	37,30	33,84	41,96
t338_A	toetspunt plan	104925,51	398802,27	2,00	37,35	34,97	31,57	39,62
t338_B	toetspunt plan	104925,51	398802,27	5,00	39,93	37,51	34,12	42,17
t338_C	toetspunt plan	104925,51	398802,27	8,00	42,75	40,38	36,88	44,97
t339_A	toetspunt plan	104922,24	398793,80	2,00	40,18	37,79	34,37	42,43
t339_B	toetspunt plan	104922,24	398793,80	5,00	42,58	40,14	36,73	44,80
t339_C	toetspunt plan	104922,24	398793,80	8,00	45,59	43,15	39,68	47,78
t340_A	toetspunt plan	104909,58	398788,81	2,00	39,60	37,20	33,80	41,85
t340_B	toetspunt plan	104909,58	398788,81	5,00	41,88	39,43	36,04	44,10
t340_C	toetspunt plan	104909,58	398788,81	8,00	44,94	42,49	39,04	47,13
t341_A	toetspunt plan	104898,14	398784,29	2,00	39,92	37,55	34,13	42,18
t341_B	toetspunt plan	104898,14	398784,29	5,00	41,86	39,44	36,03	44,09
t341_C	toetspunt plan	104898,14	398784,29	8,00	44,73	42,29	38,84	46,93
t342_A	toetspunt plan	104887,96	398787,30	2,00	39,33	36,91	33,49	41,56
t342_B	toetspunt plan	104887,96	398787,30	5,00	40,78	38,26	34,87	42,95
t342_C	toetspunt plan	104887,96	398787,30	8,00	42,07	39,45	36,05	44,17
t343_A	toetspunt plan	104866,40	398800,50	2,00	35,17	32,71	29,32	37,39
t343_B	toetspunt plan	104866,40	398800,50	5,00	37,85	35,36	31,98	40,05
t343_C	toetspunt plan	104866,40	398800,50	8,00	41,76	39,32	35,86	43,95
t344_A	toetspunt plan	104874,30	398797,81	2,00	37,53	35,12	31,73	39,78
t344_B	toetspunt plan	104874,30	398797,81	5,00	40,20	37,77	34,39	42,44
t344_C	toetspunt plan	104874,30	398797,81	8,00	43,45	41,05	37,56	45,66
t345_A	toetspunt plan	104879,61	398787,39	2,00	39,01	36,67	33,26	41,30
t345_B	toetspunt plan	104879,61	398787,39	5,00	41,77	39,41	36,01	44,05
t345_C	toetspunt plan	104879,61	398787,39	8,00	44,50	42,16	38,64	46,73
t346_A	toetspunt plan	104877,24	398776,79	2,00	40,67	38,27	34,87	42,92
t346_B	toetspunt plan	104877,24	398776,79	5,00	42,38	39,93	36,53	44,60
t346_C	toetspunt plan	104877,24	398776,79	8,00	44,40	41,92	38,50	46,59
t347_A	toetspunt plan	104868,43	398780,83	2,00	40,15	37,74	34,35	42,40
t347_B	toetspunt plan	104868,43	398780,83	5,00	41,11	38,63	35,24	43,31
t347_C	toetspunt plan	104868,43	398780,83	8,00	41,17	38,55	35,17	43,28
t348_A	toetspunt plan	104862,14	398793,26	2,00	40,15	37,64	34,18	42,30
t348_B	toetspunt plan	104862,14	398793,26	5,00	40,58	38,03	34,65	42,74
t348_C	toetspunt plan	104862,14	398793,26	8,00	42,37	39,83	36,36	44,49
t349_A	toetspunt plan	104955,65	398868,56	2,00	20,65	17,95	14,86	22,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t349_B	toetspunt plan	104955,65	398868,56	5,00	19,29	16,60	13,56	21,53
t349_C	toetspunt plan	104955,65	398868,56	8,00	18,43	15,68	12,68	20,65
t350_A	toetspunt plan	104966,66	398862,54	2,00	50,92	48,83	45,08	53,21
t350_B	toetspunt plan	104966,66	398862,54	5,00	51,52	49,33	45,66	53,78
t350_C	toetspunt plan	104966,66	398862,54	8,00	51,71	49,46	45,81	53,94
t351_A	toetspunt plan	104971,78	398849,07	2,00	51,29	49,20	45,45	53,58
t351_B	toetspunt plan	104971,78	398849,07	5,00	51,86	49,68	46,01	54,13
t351_C	toetspunt plan	104971,78	398849,07	8,00	52,07	49,82	46,16	54,29
t352_A	toetspunt plan	104975,73	398838,69	2,00	51,58	49,49	45,74	53,87
t352_B	toetspunt plan	104975,73	398838,69	5,00	52,14	49,95	46,29	54,41
t352_C	toetspunt plan	104975,73	398838,69	8,00	52,35	50,09	46,43	54,57
t353_A	toetspunt plan	104980,44	398826,31	2,00	51,71	49,61	45,86	53,99
t353_B	toetspunt plan	104980,44	398826,31	5,00	52,26	50,06	46,39	54,51
t353_C	toetspunt plan	104980,44	398826,31	8,00	52,45	50,20	46,53	54,67
t354_A	toetspunt plan	104976,22	398814,53	2,00	50,07	47,94	44,22	52,35
t354_B	toetspunt plan	104976,22	398814,53	5,00	50,86	48,64	44,99	53,11
t354_C	toetspunt plan	104976,22	398814,53	8,00	51,43	49,14	45,51	53,64
t355_A	toetspunt plan	104965,85	398820,37	2,00	38,86	36,46	33,03	41,10
t355_B	toetspunt plan	104965,85	398820,37	5,00	41,20	38,72	35,31	43,39
t355_C	toetspunt plan	104965,85	398820,37	8,00	42,57	40,03	36,60	44,71
t356_A	toetspunt plan	104960,82	398833,51	2,00	43,52	41,29	37,65	45,77
t356_B	toetspunt plan	104960,82	398833,51	5,00	44,58	42,26	38,69	46,80
t356_C	toetspunt plan	104960,82	398833,51	8,00	45,22	42,85	39,28	47,41
t357_A	toetspunt plan	104956,74	398844,18	2,00	42,41	40,19	36,58	44,68
t357_B	toetspunt plan	104956,74	398844,18	5,00	43,56	41,26	37,71	45,81
t357_C	toetspunt plan	104956,74	398844,18	8,00	44,74	42,37	38,82	46,94
t358_A	toetspunt plan	104951,43	398858,04	2,00	41,34	39,14	35,53	43,62
t358_B	toetspunt plan	104951,43	398858,04	5,00	42,72	40,42	36,88	44,97
t358_C	toetspunt plan	104951,43	398858,04	8,00	44,34	41,98	38,42	46,54
t359_A	toetspunt plan	104822,75	398816,82	2,00	36,31	33,62	30,03	38,27
t359_B	toetspunt plan	104822,75	398816,82	5,00	34,57	31,84	28,35	36,55
t359_C	toetspunt plan	104822,75	398816,82	8,00	29,05	26,31	23,06	31,14
t360_A	toetspunt plan	104834,98	398807,10	2,00	38,99	36,56	33,15	41,22
t360_B	toetspunt plan	104834,98	398807,10	5,00	41,08	38,62	35,22	43,29
t360_C	toetspunt plan	104834,98	398807,10	8,00	43,22	40,81	37,31	45,41
t361_A	toetspunt plan	104841,00	398791,51	2,00	38,55	36,22	32,80	40,84
t361_B	toetspunt plan	104841,00	398791,51	5,00	40,75	38,39	34,99	43,03
t361_C	toetspunt plan	104841,00	398791,51	8,00	43,13	40,78	37,29	45,37
t362_A	toetspunt plan	104847,06	398775,83	2,00	39,11	36,76	33,35	41,39
t362_B	toetspunt plan	104847,06	398775,83	5,00	41,55	39,17	35,76	43,81
t362_C	toetspunt plan	104847,06	398775,83	8,00	44,11	41,74	38,24	46,33
t363_A	toetspunt plan	104843,27	398764,06	2,00	42,04	39,63	36,20	44,27
t363_B	toetspunt plan	104843,27	398764,06	5,00	43,78	41,31	37,91	45,98
t363_C	toetspunt plan	104843,27	398764,06	8,00	45,16	42,66	39,21	47,32
t364_A	toetspunt plan	104832,53	398768,81	2,00	40,83	38,44	34,94	43,04
t364_B	toetspunt plan	104832,53	398768,81	5,00	40,79	38,28	34,90	42,98
t364_C	toetspunt plan	104832,53	398768,81	8,00	40,89	38,23	34,79	42,94
t365_A	toetspunt plan	104826,16	398785,38	2,00	41,19	38,71	35,18	43,32
t365_B	toetspunt plan	104826,16	398785,38	5,00	41,36	38,79	35,32	43,46
t365_C	toetspunt plan	104826,16	398785,38	8,00	41,51	38,84	35,34	43,52
t366_A	toetspunt plan	104819,65	398802,29	2,00	42,62	40,05	36,41	44,63
t366_B	toetspunt plan	104819,65	398802,29	5,00	43,70	41,08	37,47	45,69
t366_C	toetspunt plan	104819,65	398802,29	8,00	43,16	40,58	37,02	45,21
t367_A	toetspunt plan	104887,80	398749,24	2,00	37,71	35,42	31,97	40,01
t367_B	toetspunt plan	104887,80	398749,24	5,00	40,27	37,95	34,51	42,56
t367_C	toetspunt plan	104887,80	398749,24	8,00	42,77	40,47	36,89	45,00
t368_A	toetspunt plan	104896,39	398743,74	2,00	39,51	37,21	33,79	41,82
t368_B	toetspunt plan	104896,39	398743,74	5,00	42,27	39,93	36,50	44,55
t368_C	toetspunt plan	104896,39	398743,74	8,00	45,15	42,81	39,29	47,38
t369_A	toetspunt plan	104898,98	398731,80	2,00	38,23	35,92	32,50	40,54
t369_B	toetspunt plan	104898,98	398731,80	5,00	41,14	38,78	35,37	43,42
t369_C	toetspunt plan	104898,98	398731,80	8,00	44,46	42,10	38,60	46,69
t370_A	toetspunt plan	104894,69	398724,91	2,00	38,19	35,87	32,38	40,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t370_B	toetspunt plan	104894,69	398724,91	5,00	39,39	36,98	33,56	41,63
t370_C	toetspunt plan	104894,69	398724,91	8,00	42,57	40,10	36,66	44,75
t371_A	toetspunt plan	104886,82	398727,86	2,00	39,86	37,35	33,94	42,03
t371_B	toetspunt plan	104886,82	398727,86	5,00	41,03	38,47	35,11	43,19
t371_C	toetspunt plan	104886,82	398727,86	8,00	41,18	38,56	35,18	43,29
t372_A	toetspunt plan	104883,49	398740,57	2,00	40,09	37,60	34,19	42,27
t372_B	toetspunt plan	104883,49	398740,57	5,00	41,50	38,98	35,60	43,68
t372_C	toetspunt plan	104883,49	398740,57	8,00	41,78	39,14	35,72	43,86
t373_A	toetspunt plan	104909,94	398756,40	2,00	40,61	38,27	34,75	42,84
t373_B	toetspunt plan	104909,94	398756,40	5,00	42,55	40,16	36,69	44,77
t373_C	toetspunt plan	104909,94	398756,40	8,00	43,83	41,45	37,89	46,01
t374_A	toetspunt plan	104922,51	398760,19	2,00	40,10	37,80	34,24	42,34
t374_B	toetspunt plan	104922,51	398760,19	5,00	42,16	39,78	36,29	44,38
t374_C	toetspunt plan	104922,51	398760,19	8,00	43,01	40,63	37,08	45,20
t375_A	toetspunt plan	104936,33	398764,36	2,00	39,71	37,35	33,81	41,92
t375_B	toetspunt plan	104936,33	398764,36	5,00	41,65	39,22	35,75	43,85
t375_C	toetspunt plan	104936,33	398764,36	8,00	42,36	39,94	36,38	44,52
t376_A	toetspunt plan	104947,35	398760,97	2,00	42,51	40,27	36,65	44,76
t376_B	toetspunt plan	104947,35	398760,97	5,00	43,91	41,58	38,04	46,14
t376_C	toetspunt plan	104947,35	398760,97	8,00	45,04	42,65	39,11	47,23
t377_A	toetspunt plan	104940,80	398752,28	2,00	40,09	37,67	34,26	42,32
t377_B	toetspunt plan	104940,80	398752,28	5,00	42,53	40,06	36,66	44,73
t377_C	toetspunt plan	104940,80	398752,28	8,00	45,57	43,08	39,62	47,73
t378_A	toetspunt plan	104927,14	398748,08	2,00	40,28	37,87	34,46	42,52
t378_B	toetspunt plan	104927,14	398748,08	5,00	42,93	40,47	37,07	45,14
t378_C	toetspunt plan	104927,14	398748,08	8,00	46,07	43,63	40,15	48,25
t379_A	toetspunt plan	104914,58	398744,23	2,00	39,80	37,42	34,01	42,06
t379_B	toetspunt plan	104914,58	398744,23	5,00	42,51	40,08	36,68	44,74
t379_C	toetspunt plan	104914,58	398744,23	8,00	45,86	43,42	39,96	48,05
t380_A	toetspunt plan	104903,67	398747,27	2,00	38,57	36,20	32,77	40,83
t380_B	toetspunt plan	104903,67	398747,27	5,00	41,04	38,60	35,22	43,28
t380_C	toetspunt plan	104903,67	398747,27	8,00	43,55	41,08	37,64	45,73
t381_A	toetspunt plan	104961,83	398772,00	2,00	44,40	42,25	38,52	46,66
t381_B	toetspunt plan	104961,83	398772,00	5,00	45,13	42,88	39,22	47,35
t381_C	toetspunt plan	104961,83	398772,00	8,00	44,93	42,67	38,94	47,11
t382_A	toetspunt plan	104971,93	398765,97	2,00	45,35	43,19	39,53	47,64
t382_B	toetspunt plan	104971,93	398765,97	5,00	46,33	44,07	40,48	48,58
t382_C	toetspunt plan	104971,93	398765,97	8,00	47,43	45,09	41,44	49,60
t383_A	toetspunt plan	104975,60	398753,84	2,00	46,62	44,48	40,82	48,92
t383_B	toetspunt plan	104975,60	398753,84	5,00	47,40	45,15	41,56	49,66
t383_C	toetspunt plan	104975,60	398753,84	8,00	47,87	45,55	41,93	50,07
t384_A	toetspunt plan	104979,78	398740,03	2,00	48,89	46,78	43,07	51,19
t384_B	toetspunt plan	104979,78	398740,03	5,00	49,55	47,33	43,69	51,81
t384_C	toetspunt plan	104979,78	398740,03	8,00	49,82	47,54	43,90	52,03
t385_A	toetspunt plan	104983,54	398727,59	2,00	49,70	47,56	43,83	51,97
t385_B	toetspunt plan	104983,54	398727,59	5,00	50,30	48,08	44,41	52,54
t385_C	toetspunt plan	104983,54	398727,59	8,00	50,52	48,24	44,57	52,72
t386_A	toetspunt plan	104979,12	398717,37	2,00	47,45	45,20	41,56	49,68
t386_B	toetspunt plan	104979,12	398717,37	5,00	48,43	46,10	42,53	50,64
t386_C	toetspunt plan	104979,12	398717,37	8,00	49,51	47,12	43,56	51,69
t387_A	toetspunt plan	104968,80	398722,31	2,00	43,77	41,42	37,83	45,96
t387_B	toetspunt plan	104968,80	398722,31	5,00	45,02	42,59	39,08	47,20
t387_C	toetspunt plan	104968,80	398722,31	8,00	45,94	43,47	39,95	48,08
t388_A	toetspunt plan	104964,57	398735,88	2,00	39,82	37,38	33,95	42,03
t388_B	toetspunt plan	104964,57	398735,88	5,00	42,22	39,69	36,31	44,39
t388_C	toetspunt plan	104964,57	398735,88	8,00	44,34	41,79	38,37	46,48
t389_A	toetspunt plan	104960,43	398749,17	2,00	39,52	37,13	33,68	41,75
t389_B	toetspunt plan	104960,43	398749,17	5,00	41,62	39,15	35,75	43,82
t389_C	toetspunt plan	104960,43	398749,17	8,00	43,22	40,68	37,26	45,37
t390_A	toetspunt plan	104956,60	398761,48	2,00	39,96	37,50	34,07	42,16
t390_B	toetspunt plan	104956,60	398761,48	5,00	42,05	39,52	36,12	44,21
t390_C	toetspunt plan	104956,60	398761,48	8,00	43,17	40,59	37,15	45,28
t391_A	toetspunt plan	104923,72	398713,29	2,00	38,25	35,94	32,52	40,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t391_B	toetspunt plan	104923,72	398713,29	5,00	40,98	38,62	35,20	43,25
t391_C	toetspunt plan	104923,72	398713,29	8,00	42,91	40,55	37,03	45,13
t392_A	toetspunt plan	104937,36	398717,56	2,00	37,83	35,45	32,03	40,09
t392_B	toetspunt plan	104937,36	398717,56	5,00	40,68	38,23	34,84	42,90
t392_C	toetspunt plan	104937,36	398717,56	8,00	42,18	39,75	36,27	44,37
t393_A	toetspunt plan	104951,00	398721,83	2,00	37,29	34,80	31,39	39,47
t393_B	toetspunt plan	104951,00	398721,83	5,00	40,01	37,48	34,10	42,18
t393_C	toetspunt plan	104951,00	398721,83	8,00	40,90	38,40	34,92	43,04
t394_A	toetspunt plan	104960,16	398718,39	2,00	38,77	36,44	33,01	41,06
t394_B	toetspunt plan	104960,16	398718,39	5,00	41,37	38,98	35,56	43,62
t394_C	toetspunt plan	104960,16	398718,39	8,00	44,23	41,84	38,34	46,44
t395_A	toetspunt plan	104955,42	398709,68	2,00	43,42	41,09	37,56	45,65
t395_B	toetspunt plan	104955,42	398709,68	5,00	45,02	42,60	39,13	47,22
t395_C	toetspunt plan	104955,42	398709,68	8,00	47,48	45,02	41,52	49,64
t396_A	toetspunt plan	104942,98	398705,94	2,00	41,33	38,97	35,51	43,58
t396_B	toetspunt plan	104942,98	398705,94	5,00	43,29	40,87	37,44	45,51
t396_C	toetspunt plan	104942,98	398705,94	8,00	46,48	44,02	40,55	48,65
t397_A	toetspunt plan	104928,23	398701,52	2,00	40,02	37,67	34,23	42,29
t397_B	toetspunt plan	104928,23	398701,52	5,00	42,32	39,91	36,48	44,55
t397_C	toetspunt plan	104928,23	398701,52	8,00	45,75	43,29	39,83	47,93
t398_A	toetspunt plan	104917,10	398703,94	2,00	39,38	36,99	33,54	41,61
t398_B	toetspunt plan	104917,10	398703,94	5,00	41,26	38,77	35,37	43,45
t398_C	toetspunt plan	104917,10	398703,94	8,00	43,13	40,55	37,14	45,25
t399_A	toetspunt plan	104896,39	398717,84	2,00	37,74	35,25	31,77	39,89
t399_B	toetspunt plan	104896,39	398717,84	5,00	39,58	37,09	33,68	41,76
t399_C	toetspunt plan	104896,39	398717,84	8,00	42,96	40,51	37,03	45,14
t400_A	toetspunt plan	104903,74	398714,89	2,00	39,12	36,80	33,39	41,42
t400_B	toetspunt plan	104903,74	398714,89	5,00	41,86	39,49	36,07	44,12
t400_C	toetspunt plan	104903,74	398714,89	8,00	44,62	42,22	38,73	46,83
t401_A	toetspunt plan	104907,94	398705,32	2,00	39,79	37,49	34,07	42,10
t401_B	toetspunt plan	104907,94	398705,32	5,00	42,33	39,98	36,55	44,60
t401_C	toetspunt plan	104907,94	398705,32	8,00	45,01	42,64	39,13	47,23
t402_A	toetspunt plan	104904,48	398694,55	2,00	41,43	39,05	35,61	43,68
t402_B	toetspunt plan	104904,48	398694,55	5,00	43,34	40,89	37,47	45,55
t402_C	toetspunt plan	104904,48	398694,55	8,00	45,50	43,01	39,56	47,66
t403_A	toetspunt plan	104896,12	398700,45	2,00	40,78	38,30	34,90	42,98
t403_B	toetspunt plan	104896,12	398700,45	5,00	42,24	39,74	36,34	44,42
t403_C	toetspunt plan	104896,12	398700,45	8,00	43,24	40,69	37,25	45,37
t404_A	toetspunt plan	104891,45	398712,09	2,00	41,76	39,25	35,75	43,88
t404_B	toetspunt plan	104891,45	398712,09	5,00	41,91	39,37	35,97	44,07
t404_C	toetspunt plan	104891,45	398712,09	8,00	42,60	40,00	36,55	44,69
t405_A	toetspunt plan	104995,43	398782,16	2,00	34,38	31,77	28,39	36,50
t405_B	toetspunt plan	104995,43	398782,16	5,00	35,96	33,31	29,95	38,06
t405_C	toetspunt plan	104995,43	398782,16	8,00	36,16	33,57	30,13	38,26
t406_A	toetspunt plan	105005,31	398775,94	2,00	52,68	50,58	46,81	54,95
t406_B	toetspunt plan	105005,31	398775,94	5,00	53,28	51,06	47,39	55,52
t406_C	toetspunt plan	105005,31	398775,94	8,00	53,46	51,19	47,52	55,66
t407_A	toetspunt plan	105009,52	398762,02	2,00	52,70	50,60	46,83	54,97
t407_B	toetspunt plan	105009,52	398762,02	5,00	53,31	51,11	47,42	55,55
t407_C	toetspunt plan	105009,52	398762,02	8,00	53,51	51,24	47,56	55,71
t408_A	toetspunt plan	105013,09	398750,23	2,00	52,91	50,80	47,03	55,18
t408_B	toetspunt plan	105013,09	398750,23	5,00	53,52	51,30	47,62	55,75
t408_C	toetspunt plan	105013,09	398750,23	8,00	53,71	51,43	47,75	55,90
t409_A	toetspunt plan	105016,93	398737,55	2,00	53,14	51,03	47,25	55,40
t409_B	toetspunt plan	105016,93	398737,55	5,00	53,75	51,53	47,85	55,98
t409_C	toetspunt plan	105016,93	398737,55	8,00	53,94	51,65	47,97	56,13
t410_A	toetspunt plan	105012,39	398727,43	2,00	53,28	51,15	47,40	55,54
t410_B	toetspunt plan	105012,39	398727,43	5,00	53,96	51,72	48,06	56,19
t410_C	toetspunt plan	105012,39	398727,43	8,00	54,29	51,98	48,32	56,47
t411_A	toetspunt plan	105001,99	398733,22	2,00	42,08	39,68	36,20	44,29
t411_B	toetspunt plan	105001,99	398733,22	5,00	43,63	41,16	37,72	45,81
t411_C	toetspunt plan	105001,99	398733,22	8,00	44,72	42,21	38,74	46,86
t412_A	toetspunt plan	104998,12	398745,88	2,00	46,08	43,88	40,20	48,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t412_B	toetspunt plan	104998,12	398745,88	5,00	46,99	44,69	41,07	49,20
t412_C	toetspunt plan	104998,12	398745,88	8,00	48,08	45,69	42,06	50,22
t413_A	toetspunt plan	104994,62	398757,34	2,00	46,56	44,39	40,70	48,82
t413_B	toetspunt plan	104994,62	398757,34	5,00	47,41	45,14	41,52	49,64
t413_C	toetspunt plan	104994,62	398757,34	8,00	48,10	45,77	42,14	50,28
t414_A	toetspunt plan	104990,89	398769,52	2,00	45,63	43,42	39,79	47,90
t414_B	toetspunt plan	104990,89	398769,52	5,00	46,63	44,32	40,76	48,86
t414_C	toetspunt plan	104990,89	398769,52	8,00	47,54	45,18	41,59	49,72
t415_A	toetspunt plan	104870,07	398685,07	2,00	38,66	36,30	32,88	40,93
t415_B	toetspunt plan	104870,07	398685,07	5,00	41,18	38,79	35,35	43,42
t415_C	toetspunt plan	104870,07	398685,07	8,00	40,96	38,60	35,09	43,18
t416_A	toetspunt plan	104879,07	398680,49	2,00	41,16	38,78	35,37	43,42
t416_B	toetspunt plan	104879,07	398680,49	5,00	43,17	40,75	37,33	45,40
t416_C	toetspunt plan	104879,07	398680,49	8,00	45,11	42,68	39,21	47,31
t417_A	toetspunt plan	104873,34	398670,75	2,00	41,93	39,60	36,14	44,20
t417_B	toetspunt plan	104873,34	398670,75	5,00	43,81	41,39	37,97	46,04
t417_C	toetspunt plan	104873,34	398670,75	8,00	45,22	42,74	39,30	47,40
t418_A	toetspunt plan	104864,01	398675,19	2,00	41,91	39,49	36,05	44,13
t418_B	toetspunt plan	104864,01	398675,19	5,00	42,70	40,20	36,77	44,87
t418_C	toetspunt plan	104864,01	398675,19	8,00	40,78	38,12	34,77	42,88
t419_A	toetspunt plan	104907,88	398676,93	2,00	40,01	37,57	34,12	42,21
t419_B	toetspunt plan	104907,88	398676,93	5,00	41,83	39,40	35,96	44,04
t419_C	toetspunt plan	104907,88	398676,93	8,00	43,85	41,48	37,93	46,05
t420_A	toetspunt plan	104915,62	398670,01	2,00	40,64	38,32	34,89	42,93
t420_B	toetspunt plan	104915,62	398670,01	5,00	43,08	40,71	37,28	45,34
t420_C	toetspunt plan	104915,62	398670,01	8,00	45,45	43,06	39,57	47,66
t421_A	toetspunt plan	104916,69	398657,36	2,00	40,38	38,03	34,62	42,66
t421_B	toetspunt plan	104916,69	398657,36	5,00	42,93	40,54	37,12	45,18
t421_C	toetspunt plan	104916,69	398657,36	8,00	46,08	43,68	40,19	48,29
t422_A	toetspunt plan	104911,43	398652,01	2,00	40,32	37,97	34,53	42,59
t422_B	toetspunt plan	104911,43	398652,01	5,00	42,63	40,21	36,81	44,87
t422_C	toetspunt plan	104911,43	398652,01	8,00	44,83	42,37	38,90	47,00
t423_A	toetspunt plan	104904,17	398654,92	2,00	41,95	39,52	36,11	44,18
t423_B	toetspunt plan	104904,17	398654,92	5,00	43,74	41,27	37,88	45,95
t423_C	toetspunt plan	104904,17	398654,92	8,00	43,61	41,07	37,64	45,75
t424_A	toetspunt plan	104902,60	398667,61	2,00	41,39	38,96	35,54	43,61
t424_B	toetspunt plan	104902,60	398667,61	5,00	43,19	40,74	37,33	45,40
t424_C	toetspunt plan	104902,60	398667,61	8,00	42,47	39,94	36,52	44,62
t425_A	toetspunt plan	104930,28	398680,90	2,00	39,48	37,15	33,66	41,74
t425_B	toetspunt plan	104930,28	398680,90	5,00	41,77	39,38	35,94	44,01
t425_C	toetspunt plan	104930,28	398680,90	8,00	44,18	41,78	38,27	46,38
t426_A	toetspunt plan	104944,01	398683,40	2,00	42,63	40,35	36,73	44,85
t426_B	toetspunt plan	104944,01	398683,40	5,00	44,15	41,77	38,23	46,34
t426_C	toetspunt plan	104944,01	398683,40	8,00	45,39	42,98	39,43	47,56
t427_A	toetspunt plan	104957,92	398685,94	2,00	42,24	39,97	36,34	44,47
t427_B	toetspunt plan	104957,92	398685,94	5,00	43,57	41,20	37,65	45,77
t427_C	toetspunt plan	104957,92	398685,94	8,00	44,58	42,16	38,59	46,73
t428_A	toetspunt plan	104968,25	398681,72	2,00	42,50	40,21	36,61	44,73
t428_B	toetspunt plan	104968,25	398681,72	5,00	43,90	41,54	38,00	46,11
t428_C	toetspunt plan	104968,25	398681,72	8,00	45,52	43,08	39,56	47,68
t429_A	toetspunt plan	104961,22	398673,76	2,00	41,53	39,14	35,72	43,78
t429_B	toetspunt plan	104961,22	398673,76	5,00	43,89	41,44	38,02	46,10
t429_C	toetspunt plan	104961,22	398673,76	8,00	46,61	44,10	40,64	48,76
t430_A	toetspunt plan	104946,81	398671,14	2,00	41,58	39,18	35,77	43,83
t430_B	toetspunt plan	104946,81	398671,14	5,00	44,11	41,67	38,26	46,33
t430_C	toetspunt plan	104946,81	398671,14	8,00	47,16	44,69	41,21	49,32
t431_A	toetspunt plan	104932,97	398668,62	2,00	41,40	39,00	35,59	43,65
t431_B	toetspunt plan	104932,97	398668,62	5,00	44,08	41,64	38,21	46,29
t431_C	toetspunt plan	104932,97	398668,62	8,00	47,18	44,72	41,24	49,35
t432_A	toetspunt plan	104923,41	398672,69	2,00	41,09	38,66	35,23	43,31
t432_B	toetspunt plan	104923,41	398672,69	5,00	43,00	40,52	37,12	45,20
t432_C	toetspunt plan	104923,41	398672,69	8,00	45,12	42,60	39,15	47,26
t433_A	toetspunt plan	104984,70	398690,30	2,00	43,88	41,63	37,96	46,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t433_B	toetspunt plan	104984,70	398690,30	5,00	44,67	42,33	38,72	46,86
t433_C	toetspunt plan	104984,70	398690,30	8,00	44,91	42,53	38,88	47,05
t434_A	toetspunt plan	104993,16	398685,71	2,00	46,86	44,71	40,99	49,12
t434_B	toetspunt plan	104993,16	398685,71	5,00	47,61	45,36	41,71	49,84
t434_C	toetspunt plan	104993,16	398685,71	8,00	48,45	46,14	42,47	50,63
t435_A	toetspunt plan	104995,52	398672,03	2,00	47,96	45,81	42,12	50,24
t435_B	toetspunt plan	104995,52	398672,03	5,00	48,62	46,37	42,74	50,86
t435_C	toetspunt plan	104995,52	398672,03	8,00	48,89	46,59	42,92	51,07
t436_A	toetspunt plan	104998,10	398657,03	2,00	47,62	45,48	41,80	49,91
t436_B	toetspunt plan	104998,10	398657,03	5,00	48,08	45,84	42,21	50,33
t436_C	toetspunt plan	104998,10	398657,03	8,00	47,78	45,46	41,82	49,97
t437_A	toetspunt plan	105000,58	398642,68	2,00	51,72	49,57	45,84	53,98
t437_B	toetspunt plan	105000,58	398642,68	5,00	52,01	49,77	46,08	54,23
t437_C	toetspunt plan	105000,58	398642,68	8,00	51,84	49,53	45,83	54,00
t438_A	toetspunt plan	104994,17	398634,14	2,00	50,56	48,34	44,64	52,78
t438_B	toetspunt plan	104994,17	398634,14	5,00	51,02	48,72	45,06	53,21
t438_C	toetspunt plan	104994,17	398634,14	8,00	51,44	49,07	45,44	53,60
t439_A	toetspunt plan	104984,86	398640,30	2,00	46,23	43,98	40,29	48,44
t439_B	toetspunt plan	104984,86	398640,30	5,00	47,13	44,78	41,16	49,30
t439_C	toetspunt plan	104984,86	398640,30	8,00	47,88	45,44	41,83	50,00
t440_A	toetspunt plan	104982,31	398654,62	2,00	40,12	37,62	34,20	42,29
t440_B	toetspunt plan	104982,31	398654,62	5,00	42,35	39,78	36,37	44,48
t440_C	toetspunt plan	104982,31	398654,62	8,00	44,59	41,96	38,54	46,67
t441_A	toetspunt plan	104979,74	398669,07	2,00	40,29	37,88	34,42	42,50
t441_B	toetspunt plan	104979,74	398669,07	5,00	42,69	40,19	36,78	44,87
t441_C	toetspunt plan	104979,74	398669,07	8,00	44,18	41,62	38,18	46,30
t442_A	toetspunt plan	104977,43	398682,10	2,00	40,76	38,28	34,85	42,94
t442_B	toetspunt plan	104977,43	398682,10	5,00	43,30	40,75	37,35	45,45
t442_C	toetspunt plan	104977,43	398682,10	8,00	44,70	42,10	38,67	46,80
t443_A	toetspunt plan	104938,88	398636,98	2,00	39,33	37,00	33,55	41,61
t443_B	toetspunt plan	104938,88	398636,98	5,00	41,64	39,26	35,84	43,90
t443_C	toetspunt plan	104938,88	398636,98	8,00	43,21	40,81	37,31	45,41
t444_A	toetspunt plan	104953,17	398639,52	2,00	39,18	36,73	33,28	41,37
t444_B	toetspunt plan	104953,17	398639,52	5,00	41,59	39,08	35,67	43,76
t444_C	toetspunt plan	104953,17	398639,52	8,00	42,97	40,46	36,97	45,10
t445_A	toetspunt plan	104966,63	398641,91	2,00	39,01	36,47	33,06	41,16
t445_B	toetspunt plan	104966,63	398641,91	5,00	41,37	38,78	35,39	43,50
t445_C	toetspunt plan	104966,63	398641,91	8,00	42,68	40,10	36,62	44,77
t446_A	toetspunt plan	104976,20	398637,33	2,00	37,30	34,97	31,52	39,58
t446_B	toetspunt plan	104976,20	398637,33	5,00	39,30	36,89	33,46	41,53
t446_C	toetspunt plan	104976,20	398637,33	8,00	41,98	39,51	36,04	44,15
t447_A	toetspunt plan	104969,26	398629,50	2,00	47,97	45,68	42,05	50,18
t447_B	toetspunt plan	104969,26	398629,50	5,00	48,63	46,27	42,70	50,82
t447_C	toetspunt plan	104969,26	398629,50	8,00	49,22	46,80	43,24	51,38
t448_A	toetspunt plan	104955,72	398627,21	2,00	46,97	44,66	41,06	49,18
t448_B	toetspunt plan	104955,72	398627,21	5,00	47,84	45,46	41,92	50,03
t448_C	toetspunt plan	104955,72	398627,21	8,00	48,76	46,32	42,78	50,91
t449_A	toetspunt plan	104941,48	398624,79	2,00	45,87	43,54	39,97	48,08
t449_B	toetspunt plan	104941,48	398624,79	5,00	47,04	44,63	41,12	49,23
t449_C	toetspunt plan	104941,48	398624,79	8,00	48,46	45,98	42,45	50,59
t450_A	toetspunt plan	104931,28	398628,82	2,00	40,83	38,40	34,97	43,05
t450_B	toetspunt plan	104931,28	398628,82	5,00	43,03	40,51	37,12	45,20
t450_C	toetspunt plan	104931,28	398628,82	8,00	44,92	42,31	38,84	46,99
t451_A	toetspunt plan	104912,57	398645,05	2,00	38,94	36,44	32,99	41,10
t451_B	toetspunt plan	104912,57	398645,05	5,00	40,80	38,28	34,87	42,96
t451_C	toetspunt plan	104912,57	398645,05	8,00	43,64	41,16	37,67	45,79
t452_A	toetspunt plan	104919,66	398640,91	2,00	40,44	38,12	34,67	42,72
t452_B	toetspunt plan	104919,66	398640,91	5,00	43,00	40,60	37,16	45,23
t452_C	toetspunt plan	104919,66	398640,91	8,00	46,61	44,14	40,57	48,73
t453_A	toetspunt plan	104922,50	398629,96	2,00	41,01	38,73	35,28	43,32
t453_B	toetspunt plan	104922,50	398629,96	5,00	43,16	40,81	37,37	45,43
t453_C	toetspunt plan	104922,50	398629,96	8,00	45,18	42,78	39,28	47,38
t454_A	toetspunt plan	104917,53	398620,61	2,00	44,94	42,59	39,07	47,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t454_B	toetspunt plan	104917,53	398620,61	5,00	46,54	44,11	40,66	48,75
t454_C	toetspunt plan	104917,53	398620,61	8,00	48,16	45,68	42,18	50,31
t455_A	toetspunt plan	104909,91	398627,19	2,00	42,75	40,36	36,89	44,97
t455_B	toetspunt plan	104909,91	398627,19	5,00	44,12	41,66	38,24	46,32
t455_C	toetspunt plan	104909,91	398627,19	8,00	44,41	41,88	38,44	46,55
t456_A	toetspunt plan	104907,20	398639,14	2,00	41,95	39,50	36,09	44,16
t456_B	toetspunt plan	104907,20	398639,14	5,00	43,68	41,18	37,80	45,87
t456_C	toetspunt plan	104907,20	398639,14	8,00	44,09	41,53	38,07	46,20
t457_A	toetspunt plan	105017,90	398696,72	2,00	45,72	43,57	39,86	47,99
t457_B	toetspunt plan	105017,90	398696,72	5,00	46,26	43,99	40,36	48,49
t457_C	toetspunt plan	105017,90	398696,72	8,00	46,32	43,99	40,35	48,50
t458_A	toetspunt plan	105027,35	398689,57	2,00	53,34	51,23	47,44	55,60
t458_B	toetspunt plan	105027,35	398689,57	5,00	53,97	51,73	48,04	56,19
t458_C	toetspunt plan	105027,35	398689,57	8,00	54,17	51,86	48,17	56,34
t459_A	toetspunt plan	105029,94	398675,85	2,00	53,51	51,39	47,60	55,76
t459_B	toetspunt plan	105029,94	398675,85	5,00	54,12	51,87	48,19	56,33
t459_C	toetspunt plan	105029,94	398675,85	8,00	54,31	51,99	48,31	56,47
t460_A	toetspunt plan	105032,45	398662,50	2,00	53,22	51,09	47,30	55,46
t460_B	toetspunt plan	105032,45	398662,50	5,00	53,81	51,57	47,87	56,02
t460_C	toetspunt plan	105032,45	398662,50	8,00	54,02	51,70	48,02	56,18
t461_A	toetspunt plan	105035,02	398648,83	2,00	53,37	51,23	47,46	55,61
t461_B	toetspunt plan	105035,02	398648,83	5,00	53,86	51,60	47,91	56,06
t461_C	toetspunt plan	105035,02	398648,83	8,00	54,06	51,73	48,04	56,21
t462_A	toetspunt plan	105029,02	398640,46	2,00	52,90	50,73	46,99	55,14
t462_B	toetspunt plan	105029,02	398640,46	5,00	53,35	51,08	47,40	55,55
t462_C	toetspunt plan	105029,02	398640,46	8,00	53,65	51,30	47,63	55,80
t463_A	toetspunt plan	105019,19	398646,06	2,00	45,25	42,91	39,32	47,45
t463_B	toetspunt plan	105019,19	398646,06	5,00	46,00	43,58	40,05	48,17
t463_C	toetspunt plan	105019,19	398646,06	8,00	46,53	44,07	40,55	48,68
t464_A	toetspunt plan	105016,76	398659,19	2,00	48,36	46,17	42,47	50,61
t464_B	toetspunt plan	105016,76	398659,19	5,00	48,92	46,63	42,99	51,13
t464_C	toetspunt plan	105016,76	398659,19	8,00	49,55	47,17	43,54	51,70
t465_A	toetspunt plan	105014,30	398672,45	2,00	43,91	41,57	38,02	46,13
t465_B	toetspunt plan	105014,30	398672,45	5,00	45,19	42,76	39,26	47,37
t465_C	toetspunt plan	105014,30	398672,45	8,00	46,81	44,33	40,83	48,96
t466_A	toetspunt plan	105011,64	398686,80	2,00	41,52	39,01	35,62	43,70
t466_B	toetspunt plan	105011,64	398686,80	5,00	43,84	41,28	37,90	45,99
t466_C	toetspunt plan	105011,64	398686,80	8,00	46,09	43,56	40,09	48,22
t467_A	toetspunt plan	104804,78	398710,86	2,00	35,30	32,76	29,31	37,43
t467_B	toetspunt plan	104804,78	398710,86	5,00	34,97	32,43	29,13	37,18
t467_C	toetspunt plan	104804,78	398710,86	8,00	34,27	31,80	28,38	36,46
t468_A	toetspunt plan	104817,03	398695,88	2,00	38,75	36,35	32,94	41,00
t468_A	toetspunt plan	104813,13	398705,15	2,00	38,32	35,92	32,54	40,58
t468_B	toetspunt plan	104817,03	398695,88	5,00	42,02	39,61	36,19	44,26
t468_B	toetspunt plan	104813,13	398705,15	5,00	41,81	39,39	36,00	44,05
t468_C	toetspunt plan	104817,03	398695,88	8,00	44,66	42,27	38,78	46,87
t468_C	toetspunt plan	104813,13	398705,15	8,00	45,42	43,07	39,53	47,64
t469_A	toetspunt plan	104815,11	398685,12	2,00	42,12	39,72	36,29	44,36
t469_B	toetspunt plan	104815,11	398685,12	5,00	43,38	40,91	37,50	45,58
t469_C	toetspunt plan	104815,11	398685,12	8,00	45,22	42,73	39,26	47,37
t470_A	toetspunt plan	104801,34	398700,08	2,00	41,56	39,15	35,66	43,76
t470_A	toetspunt plan	104805,61	398689,49	2,00	41,55	39,11	35,64	43,74
t470_B	toetspunt plan	104801,34	398700,08	5,00	42,34	39,77	36,29	44,43
t470_B	toetspunt plan	104805,61	398689,49	5,00	42,02	39,46	36,00	44,13
t470_C	toetspunt plan	104801,34	398700,08	8,00	42,44	39,78	36,25	44,45
t470_C	toetspunt plan	104805,61	398689,49	8,00	42,14	39,49	35,99	44,17
t471_A	toetspunt plan	104818,33	398723,01	2,00	36,73	34,13	30,61	38,78
t471_B	toetspunt plan	104818,33	398723,01	5,00	39,98	37,36	33,70	41,95
t471_C	toetspunt plan	104818,33	398723,01	8,00	38,82	36,30	32,63	40,85
t472_A	toetspunt plan	104833,11	398729,04	2,00	36,85	34,34	30,88	39,00
t472_B	toetspunt plan	104833,11	398729,04	5,00	38,49	35,98	32,53	40,64
t472_C	toetspunt plan	104833,11	398729,04	8,00	39,16	36,78	33,24	41,35
t473_A	toetspunt plan	104845,13	398727,59	2,00	38,81	36,46	33,02	41,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t473_B	toetspunt plan	104845,13	398727,59	5,00	41,52	39,10	35,69	43,75
t473_C	toetspunt plan	104845,13	398727,59	8,00	45,09	42,70	39,19	47,29
t474_A	toetspunt plan	104837,31	398718,33	2,00	39,43	36,98	33,56	41,64
t474_B	toetspunt plan	104837,31	398718,33	5,00	42,81	40,30	36,92	45,00
t474_C	toetspunt plan	104837,31	398718,33	8,00	45,34	42,86	39,41	47,51
t475_A	toetspunt plan	104823,17	398712,83	2,00	39,32	36,94	33,53	41,58
t475_B	toetspunt plan	104823,17	398712,83	5,00	42,96	40,54	37,15	45,20
t475_C	toetspunt plan	104823,17	398712,83	8,00	45,51	43,06	39,58	47,69
t476_A	toetspunt plan	104811,34	398714,51	2,00	37,96	35,52	32,06	40,15
t476_B	toetspunt plan	104811,34	398714,51	5,00	40,21	37,78	34,39	42,45
t476_C	toetspunt plan	104811,34	398714,51	8,00	42,99	40,52	37,04	45,15
t477_A	toetspunt plan	104853,67	398730,14	2,00	39,87	37,38	33,78	41,96
t477_B	toetspunt plan	104853,67	398730,14	5,00	40,81	38,35	34,81	42,95
t477_C	toetspunt plan	104853,67	398730,14	8,00	40,52	38,16	34,61	42,72
t478_A	toetspunt plan	104862,30	398723,02	2,00	40,38	38,00	34,60	42,65
t478_B	toetspunt plan	104862,30	398723,02	5,00	42,91	40,52	37,10	45,16
t478_C	toetspunt plan	104862,30	398723,02	8,00	44,80	42,42	38,90	47,00
t479_A	toetspunt plan	104867,35	398710,12	2,00	40,46	38,07	34,68	42,73
t479_B	toetspunt plan	104867,35	398710,12	5,00	42,69	40,29	36,87	44,93
t479_C	toetspunt plan	104867,35	398710,12	8,00	44,30	41,91	38,41	46,51
t480_A	toetspunt plan	104864,89	398700,48	2,00	41,26	38,84	35,43	43,49
t480_B	toetspunt plan	104864,89	398700,48	5,00	42,52	40,04	36,64	44,72
t480_C	toetspunt plan	104864,89	398700,48	8,00	44,95	42,47	39,01	47,12
t481_A	toetspunt plan	104855,29	398706,87	2,00	38,52	36,04	32,61	40,70
t481_B	toetspunt plan	104855,29	398706,87	5,00	40,63	38,06	34,68	42,77
t481_C	toetspunt plan	104855,29	398706,87	8,00	41,71	39,08	35,69	43,81
t482_A	toetspunt plan	104850,33	398719,64	2,00	37,55	35,06	31,63	39,72
t482_B	toetspunt plan	104850,33	398719,64	5,00	39,83	37,23	33,90	41,98
t482_C	toetspunt plan	104850,33	398719,64	8,00	41,11	38,42	35,04	43,17
t483_A	toetspunt plan	104844,37	398700,13	2,00	37,40	34,97	31,56	39,63
t483_A	toetspunt plan	104829,70	398697,87	2,00	37,83	35,49	32,08	40,12
t483_B	toetspunt plan	104844,37	398700,13	5,00	40,72	38,26	34,85	42,93
t483_B	toetspunt plan	104829,70	398697,87	5,00	41,11	38,72	35,31	43,37
t483_C	toetspunt plan	104844,37	398700,13	8,00	39,69	37,29	33,78	41,89
t483_C	toetspunt plan	104829,70	398697,87	8,00	39,68	37,29	33,80	41,89
t484_A	toetspunt plan	104854,01	398696,13	2,00	37,90	35,52	32,11	40,16
t484_B	toetspunt plan	104854,01	398696,13	5,00	40,61	38,19	34,79	42,85
t484_C	toetspunt plan	104854,01	398696,13	8,00	44,39	42,00	38,50	46,60
t485_A	toetspunt plan	104831,89	398686,70	2,00	43,00	40,62	37,19	45,25
t485_A	toetspunt plan	104847,19	398689,40	2,00	41,96	39,58	36,16	44,22
t485_B	toetspunt plan	104831,89	398686,70	5,00	43,76	41,33	37,91	45,98
t485_B	toetspunt plan	104847,19	398689,40	5,00	42,92	40,46	37,07	45,14
t485_C	toetspunt plan	104831,89	398686,70	8,00	45,26	42,77	39,31	47,42
t485_C	toetspunt plan	104847,19	398689,40	8,00	44,57	42,06	38,64	46,74
t486_A	toetspunt plan	104821,79	398690,93	2,00	37,69	35,16	31,77	39,86
t486_B	toetspunt plan	104821,79	398690,93	5,00	39,16	36,54	33,17	41,28
t486_C	toetspunt plan	104821,79	398690,93	8,00	40,99	38,34	34,87	43,03
t487_A	toetspunt plan	104878,24	398649,81	2,00	40,07	37,62	34,19	42,27
t487_B	toetspunt plan	104878,24	398649,81	5,00	41,59	39,16	35,71	43,80
t487_C	toetspunt plan	104878,24	398649,81	8,00	41,71	39,31	35,83	43,92
t488_A	toetspunt plan	104887,00	398643,39	2,00	41,46	39,16	35,72	43,76
t488_B	toetspunt plan	104887,00	398643,39	5,00	43,47	41,10	37,66	45,72
t488_C	toetspunt plan	104887,00	398643,39	8,00	45,70	43,30	39,82	47,91
t489_A	toetspunt plan	104888,63	398633,73	2,00	41,96	39,64	36,20	44,25
t489_B	toetspunt plan	104888,63	398633,73	5,00	44,00	41,63	38,19	46,25
t489_C	toetspunt plan	104888,63	398633,73	8,00	45,97	43,55	40,06	48,16
t490_A	toetspunt plan	104890,37	398623,37	2,00	42,15	39,82	36,38	44,43
t490_B	toetspunt plan	104890,37	398623,37	5,00	44,39	41,99	38,55	46,62
t490_C	toetspunt plan	104890,37	398623,37	8,00	46,99	44,52	40,96	49,11
t491_A	toetspunt plan	104883,64	398616,40	2,00	42,47	40,10	36,63	44,71
t491_B	toetspunt plan	104883,64	398616,40	5,00	44,04	41,61	38,19	46,26
t491_C	toetspunt plan	104883,64	398616,40	8,00	46,09	43,62	40,17	48,27
t492_A	toetspunt plan	104874,76	398620,92	2,00	40,66	38,15	34,73	42,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t492_B	toetspunt plan	104874,76	398620,92	5,00	41,53	39,01	35,59	43,69
t492_C	toetspunt plan	104874,76	398620,92	8,00	43,03	40,53	37,07	45,18
t493_A	toetspunt plan	104872,79	398631,70	2,00	41,51	39,05	35,61	43,70
t493_B	toetspunt plan	104872,79	398631,70	5,00	41,97	39,43	36,02	44,12
t493_C	toetspunt plan	104872,79	398631,70	8,00	42,16	39,61	36,17	44,29
t494_A	toetspunt plan	104871,07	398641,10	2,00	40,85	38,35	34,94	43,03
t494_B	toetspunt plan	104871,07	398641,10	5,00	41,77	39,22	35,82	43,92
t494_C	toetspunt plan	104871,07	398641,10	8,00	41,52	38,93	35,51	43,63
t495_A	toetspunt plan	104877,82	398605,95	2,00	43,35	40,92	37,43	45,54
t495_B	toetspunt plan	104877,82	398605,95	5,00	44,26	41,85	38,39	46,47
t495_C	toetspunt plan	104877,82	398605,95	8,00	44,12	41,73	38,21	46,32
t496_A	toetspunt plan	104887,41	398600,94	2,00	44,83	42,50	38,97	47,06
t496_B	toetspunt plan	104887,41	398600,94	5,00	46,24	43,87	40,37	48,46
t496_C	toetspunt plan	104887,41	398600,94	8,00	46,93	44,53	41,02	49,13
t497_A	toetspunt plan	104889,44	398591,96	2,00	45,66	43,32	39,76	47,87
t497_B	toetspunt plan	104889,44	398591,96	5,00	47,20	44,77	41,23	49,36
t497_C	toetspunt plan	104889,44	398591,96	8,00	47,59	45,12	41,58	49,72
t498_A	toetspunt plan	104891,77	398581,70	2,00	46,29	43,87	40,23	48,41
t498_B	toetspunt plan	104891,77	398581,70	5,00	48,02	45,52	41,92	50,10
t498_C	toetspunt plan	104891,77	398581,70	8,00	48,34	45,85	42,26	50,43
t499_A	toetspunt plan	104885,66	398572,36	2,00	44,39	41,94	38,38	46,53
t499_B	toetspunt plan	104885,66	398572,36	5,00	47,79	45,23	41,62	49,82
t499_C	toetspunt plan	104885,66	398572,36	8,00	47,86	45,34	41,81	49,96
t500_A	toetspunt plan	104876,40	398577,07	2,00	39,32	36,86	33,41	41,51
t500_B	toetspunt plan	104876,40	398577,07	5,00	39,72	37,16	33,80	41,88
t500_C	toetspunt plan	104876,40	398577,07	8,00	41,55	38,98	35,58	43,68
t501_A	toetspunt plan	104873,92	398587,90	2,00	40,43	37,97	34,53	42,62
t501_B	toetspunt plan	104873,92	398587,90	5,00	41,40	38,88	35,48	43,57
t501_C	toetspunt plan	104873,92	398587,90	8,00	43,49	40,96	37,51	45,63
t502_A	toetspunt plan	104871,62	398597,94	2,00	40,60	38,12	34,68	42,78
t502_B	toetspunt plan	104871,62	398597,94	5,00	41,52	38,98	35,60	43,69
t502_C	toetspunt plan	104871,62	398597,94	8,00	43,45	40,91	37,48	45,59
t503_A	toetspunt plan	104848,39	398600,71	2,00	41,93	39,52	36,04	44,13
t503_B	toetspunt plan	104848,39	398600,71	5,00	42,66	40,27	36,79	44,88
t503_C	toetspunt plan	104848,39	398600,71	8,00	41,34	38,91	35,42	43,53
t504_A	toetspunt plan	104857,69	398597,19	2,00	42,19	39,85	36,41	44,46
t504_B	toetspunt plan	104857,69	398597,19	5,00	43,71	41,31	37,87	45,94
t504_C	toetspunt plan	104857,69	398597,19	8,00	44,65	42,20	38,75	46,84
t505_A	toetspunt plan	104861,18	398587,10	2,00	41,65	39,36	35,89	43,94
t505_B	toetspunt plan	104861,18	398587,10	5,00	43,15	40,78	37,34	45,40
t505_C	toetspunt plan	104861,18	398587,10	8,00	44,29	41,83	38,40	46,49
t506_A	toetspunt plan	104864,31	398578,03	2,00	43,02	40,65	37,04	45,19
t506_B	toetspunt plan	104864,31	398578,03	5,00	44,67	42,24	38,66	46,81
t506_C	toetspunt plan	104864,31	398578,03	8,00	44,54	42,08	38,63	46,73
t507_A	toetspunt plan	104860,05	398566,42	2,00	45,00	42,54	38,97	47,12
t507_B	toetspunt plan	104860,05	398566,42	5,00	46,37	43,88	40,35	48,49
t507_C	toetspunt plan	104860,05	398566,42	8,00	47,85	45,34	41,80	49,95
t508_A	toetspunt plan	104849,15	398572,90	2,00	43,81	41,44	37,84	45,98
t508_B	toetspunt plan	104849,15	398572,90	5,00	44,20	41,72	38,19	46,33
t508_C	toetspunt plan	104849,15	398572,90	8,00	42,32	39,67	36,29	44,41
t509_A	toetspunt plan	104845,85	398582,28	2,00	42,95	40,48	36,98	45,10
t509_B	toetspunt plan	104845,85	398582,28	5,00	44,02	41,50	38,00	46,14
t509_C	toetspunt plan	104845,85	398582,28	8,00	42,43	39,79	36,39	44,52
t510_A	toetspunt plan	104841,99	398593,26	2,00	42,73	40,27	36,79	44,90
t510_B	toetspunt plan	104841,99	398593,26	5,00	43,31	40,78	37,30	45,43
t510_C	toetspunt plan	104841,99	398593,26	8,00	42,05	39,41	36,01	44,14
t511_A	toetspunt plan	104943,78	398587,18	2,00	45,29	43,00	39,35	47,49
t511_B	toetspunt plan	104943,78	398587,18	5,00	46,20	43,83	40,23	48,37
t511_C	toetspunt plan	104943,78	398587,18	8,00	46,42	43,95	40,30	48,50
t512_A	toetspunt plan	104957,25	398590,63	2,00	42,64	40,33	36,73	44,85
t512_B	toetspunt plan	104957,25	398590,63	5,00	43,98	41,58	38,03	46,16
t512_C	toetspunt plan	104957,25	398590,63	8,00	44,54	42,04	38,49	46,65
t513_A	toetspunt plan	104967,14	398584,49	2,00	44,82	42,62	39,00	47,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t513_B	toetspunt plan	104967,14	398584,49	5,00	45,63	43,32	39,73	47,85
t513_C	toetspunt plan	104967,14	398584,49	8,00	47,02	44,62	41,04	49,18
t514_A	toetspunt plan	104960,86	398576,15	2,00	48,61	46,34	42,73	50,85
t514_B	toetspunt plan	104960,86	398576,15	5,00	49,45	47,08	43,51	51,64
t514_C	toetspunt plan	104960,86	398576,15	8,00	50,52	48,08	44,50	52,65
t515_A	toetspunt plan	104946,52	398572,61	2,00	49,06	46,80	43,16	51,29
t515_B	toetspunt plan	104946,52	398572,61	5,00	49,82	47,47	43,87	52,00
t515_C	toetspunt plan	104946,52	398572,61	8,00	51,18	48,76	45,16	53,32
t516_A	toetspunt plan	104937,89	398576,87	2,00	40,93	38,53	35,04	43,14
t516_B	toetspunt plan	104937,89	398576,87	5,00	42,82	40,34	36,90	45,00
t516_C	toetspunt plan	104937,89	398576,87	8,00	45,70	43,19	39,70	47,83
t517_A	toetspunt plan	104981,94	398596,46	2,00	45,72	43,46	39,76	47,92
t517_B	toetspunt plan	104981,94	398596,46	5,00	46,45	44,10	40,46	48,61
t517_C	toetspunt plan	104981,94	398596,46	8,00	46,31	43,89	40,20	48,40
t517_D	toetspunt plan	104981,94	398596,46	11,00	39,57	36,97	33,55	41,67
t518_A	toetspunt plan	104996,65	398599,96	2,00	47,66	45,42	41,75	49,89
t518_B	toetspunt plan	104996,65	398599,96	5,00	48,14	45,80	42,18	50,32
t518_C	toetspunt plan	104996,65	398599,96	8,00	47,92	45,54	41,85	50,04
t518_D	toetspunt plan	104996,65	398599,96	11,00	41,04	38,46	35,00	43,14
t519_A	toetspunt plan	105014,32	398604,17	2,00	44,23	41,92	38,33	46,45
t519_B	toetspunt plan	105014,32	398604,17	5,00	44,94	42,52	38,99	47,11
t519_C	toetspunt plan	105014,32	398604,17	8,00	45,19	42,72	39,16	47,31
t519_D	toetspunt plan	105014,32	398604,17	11,00	39,52	36,90	33,48	41,61
t520_A	toetspunt plan	105032,52	398608,32	2,00	36,42	33,87	30,45	38,56
t520_B	toetspunt plan	105032,52	398608,32	5,00	37,36	34,78	31,38	39,49
t520_C	toetspunt plan	105032,52	398608,32	8,00	37,51	34,95	31,49	39,62
t520_D	toetspunt plan	105032,52	398608,32	11,00	33,49	30,78	27,44	35,56
t520_E	toetspunt plan	105032,52	398608,32	14,00	24,57	21,67	18,65	26,67
t520_F	toetspunt plan	105032,52	398608,32	17,00	17,15	14,38	11,33	19,33
t521_A	toetspunt plan	105040,04	398605,47	2,00	48,95	46,72	42,99	51,15
t521_B	toetspunt plan	105040,04	398605,47	5,00	49,36	47,07	43,39	51,55
t521_C	toetspunt plan	105040,04	398605,47	8,00	49,63	47,28	43,61	51,78
t521_D	toetspunt plan	105040,04	398605,47	11,00	50,04	47,63	43,96	52,15
t521_E	toetspunt plan	105040,04	398605,47	14,00	52,49	50,03	46,30	54,53
t521_F	toetspunt plan	105040,04	398605,47	17,00	53,89	51,32	47,60	55,86
t522_A	toetspunt plan	105043,68	398601,38	2,00	32,31	29,81	26,24	34,41
t522_B	toetspunt plan	105043,68	398601,38	5,00	33,77	31,26	27,74	35,88
t522_C	toetspunt plan	105043,68	398601,38	8,00	34,50	31,93	28,46	36,60
t522_D	toetspunt plan	105043,68	398601,38	11,00	28,60	25,90	22,62	30,71
t522_E	toetspunt plan	105043,68	398601,38	14,00	20,71	17,95	14,86	22,87
t522_F	toetspunt plan	105043,68	398601,38	17,00	15,72	12,90	9,89	17,88
t523_A	toetspunt plan	105047,33	398598,77	2,00	48,10	45,84	42,16	50,31
t523_B	toetspunt plan	105047,33	398598,77	5,00	48,62	46,30	42,67	50,81
t523_C	toetspunt plan	105047,33	398598,77	8,00	49,18	46,79	43,18	51,33
t523_D	toetspunt plan	105047,33	398598,77	11,00	50,67	48,21	44,59	52,77
t523_E	toetspunt plan	105047,33	398598,77	14,00	56,80	54,25	50,48	58,76
t523_F	toetspunt plan	105047,33	398598,77	17,00	58,69	56,04	52,24	60,57
t524_A	toetspunt plan	105049,10	398588,85	2,00	44,48	42,17	38,56	46,69
t524_B	toetspunt plan	105049,10	398588,85	5,00	45,17	42,78	39,25	47,36
t524_C	toetspunt plan	105049,10	398588,85	8,00	46,08	43,64	40,12	48,24
t524_D	toetspunt plan	105049,10	398588,85	11,00	48,85	46,33	42,78	50,94
t525_A	toetspunt plan	105051,39	398578,91	2,00	35,08	32,84	29,21	37,33
t525_B	toetspunt plan	105051,39	398578,91	5,00	35,98	33,57	30,08	38,18
t525_C	toetspunt plan	105051,39	398578,91	8,00	38,87	36,33	32,91	41,02
t525_D	toetspunt plan	105051,39	398578,91	11,00	45,37	42,77	39,27	47,43
t526_A	toetspunt plan	105061,32	398574,02	2,00	34,00	31,41	27,89	36,06
t526_B	toetspunt plan	105061,32	398574,02	5,00	35,42	32,73	29,34	37,48
t526_C	toetspunt plan	105061,32	398574,02	8,00	36,57	33,73	30,40	38,55
t526_D	toetspunt plan	105061,32	398574,02	11,00	39,30	36,37	33,03	41,22
t527_A	toetspunt plan	105076,30	398577,61	2,00	34,50	31,70	28,33	36,49
t527_B	toetspunt plan	105076,30	398577,61	5,00	34,72	31,85	28,56	36,70
t527_C	toetspunt plan	105076,30	398577,61	8,00	32,97	30,04	26,78	34,93
t527_D	toetspunt plan	105076,30	398577,61	11,00	28,45	25,39	22,34	30,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t528_A	toetspunt plan	105092,46	398581,48	2,00	35,66	32,68	29,45	37,60
t528_B	toetspunt plan	105092,46	398581,48	5,00	35,38	32,34	29,16	37,30
t528_C	toetspunt plan	105092,46	398581,48	8,00	32,62	29,51	26,44	34,55
t528_D	toetspunt plan	105092,46	398581,48	11,00	29,24	26,03	23,06	31,16
t529_A	toetspunt plan	105106,34	398575,55	2,00	59,79	57,59	53,85	62,01
t529_B	toetspunt plan	105106,34	398575,55	5,00	59,89	57,55	53,83	62,02
t529_C	toetspunt plan	105106,34	398575,55	8,00	60,11	57,66	53,94	62,16
t529_D	toetspunt plan	105106,34	398575,55	11,00	60,60	58,03	54,30	62,57
t530_A	toetspunt plan	105097,34	398563,77	2,00	60,93	58,71	55,00	63,15
t530_B	toetspunt plan	105097,34	398563,77	5,00	60,96	58,61	54,90	63,09
t530_C	toetspunt plan	105097,34	398563,77	8,00	61,15	58,67	54,96	63,19
t530_D	toetspunt plan	105097,34	398563,77	11,00	61,59	58,99	55,27	63,54
t531_A	toetspunt plan	105080,98	398559,76	2,00	60,44	58,21	54,51	62,66
t531_B	toetspunt plan	105080,98	398559,76	5,00	60,53	58,19	54,49	62,67
t531_C	toetspunt plan	105080,98	398559,76	8,00	60,82	58,36	54,65	62,87
t531_D	toetspunt plan	105080,98	398559,76	11,00	61,20	58,61	54,90	63,16
t532_A	toetspunt plan	105063,89	398555,58	2,00	60,35	58,13	54,42	62,57
t532_B	toetspunt plan	105063,89	398555,58	5,00	60,40	58,07	54,37	62,55
t532_C	toetspunt plan	105063,89	398555,58	8,00	60,64	58,22	54,50	62,72
t532_D	toetspunt plan	105063,89	398555,58	11,00	60,88	58,35	54,61	62,87
t533_A	toetspunt plan	105049,60	398552,08	2,00	60,30	58,09	54,37	62,52
t533_B	toetspunt plan	105049,60	398552,08	5,00	60,28	57,95	54,25	62,43
t533_C	toetspunt plan	105049,60	398552,08	8,00	60,43	57,99	54,29	62,50
t533_D	toetspunt plan	105049,60	398552,08	11,00	60,98	58,45	54,71	62,97
t534_A	toetspunt plan	105038,32	398557,90	2,00	42,67	40,18	36,70	44,82
t534_B	toetspunt plan	105038,32	398557,90	5,00	43,64	41,02	37,62	45,74
t534_C	toetspunt plan	105038,32	398557,90	8,00	45,22	42,56	39,14	47,28
t534_D	toetspunt plan	105038,32	398557,90	11,00	48,54	45,93	42,37	50,57
t535_A	toetspunt plan	105035,21	398570,97	2,00	42,59	40,09	36,64	44,75
t535_B	toetspunt plan	105035,21	398570,97	5,00	43,83	41,21	37,81	45,93
t535_C	toetspunt plan	105035,21	398570,97	8,00	45,79	43,14	39,71	47,85
t535_D	toetspunt plan	105035,21	398570,97	11,00	48,83	46,22	42,68	50,87
t536_A	toetspunt plan	105032,19	398583,71	2,00	42,56	40,00	36,60	44,70
t536_B	toetspunt plan	105032,19	398583,71	5,00	44,03	41,43	38,02	46,14
t536_C	toetspunt plan	105032,19	398583,71	8,00	46,35	43,72	40,28	48,42
t536_D	toetspunt plan	105032,19	398583,71	11,00	49,29	46,73	43,16	51,34
t537_A	toetspunt plan	105017,98	398590,13	2,00	44,79	42,36	38,88	46,98
t537_B	toetspunt plan	105017,98	398590,13	5,00	45,96	43,49	40,00	48,12
t537_C	toetspunt plan	105017,98	398590,13	8,00	47,67	45,10	41,64	49,77
t537_D	toetspunt plan	105017,98	398590,13	11,00	50,98	48,46	44,88	53,06
t538_A	toetspunt plan	105000,40	398585,96	2,00	47,45	45,16	41,57	49,68
t538_B	toetspunt plan	105000,40	398585,96	5,00	48,38	45,99	42,42	50,55
t538_C	toetspunt plan	105000,40	398585,96	8,00	49,31	46,83	43,29	51,44
t538_D	toetspunt plan	105000,40	398585,96	11,00	51,26	48,72	45,15	53,33
t539_A	toetspunt plan	104984,85	398582,27	2,00	49,97	47,72	44,09	52,21
t539_B	toetspunt plan	104984,85	398582,27	5,00	50,53	48,19	44,58	52,72
t539_C	toetspunt plan	104984,85	398582,27	8,00	51,14	48,70	45,10	53,26
t539_D	toetspunt plan	104984,85	398582,27	11,00	52,16	49,64	46,04	54,23
t540_A	toetspunt plan	104974,42	398584,78	2,00	42,91	40,37	36,96	45,06
t540_B	toetspunt plan	104974,42	398584,78	5,00	45,17	42,58	39,16	47,28
t540_C	toetspunt plan	104974,42	398584,78	8,00	47,93	45,33	41,72	49,94
t540_D	toetspunt plan	104974,42	398584,78	11,00	46,95	44,34	40,83	49,00
t541_E	toetspunt plan	105038,99	398592,90	14,00	57,50	54,96	51,20	59,47
t541_F	toetspunt plan	105038,99	398592,90	17,00	59,39	56,76	52,98	61,29
t542_E	toetspunt plan	105028,42	398599,69	14,00	49,49	46,98	43,33	51,54
t542_F	toetspunt plan	105028,42	398599,69	17,00	50,36	47,81	44,13	52,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

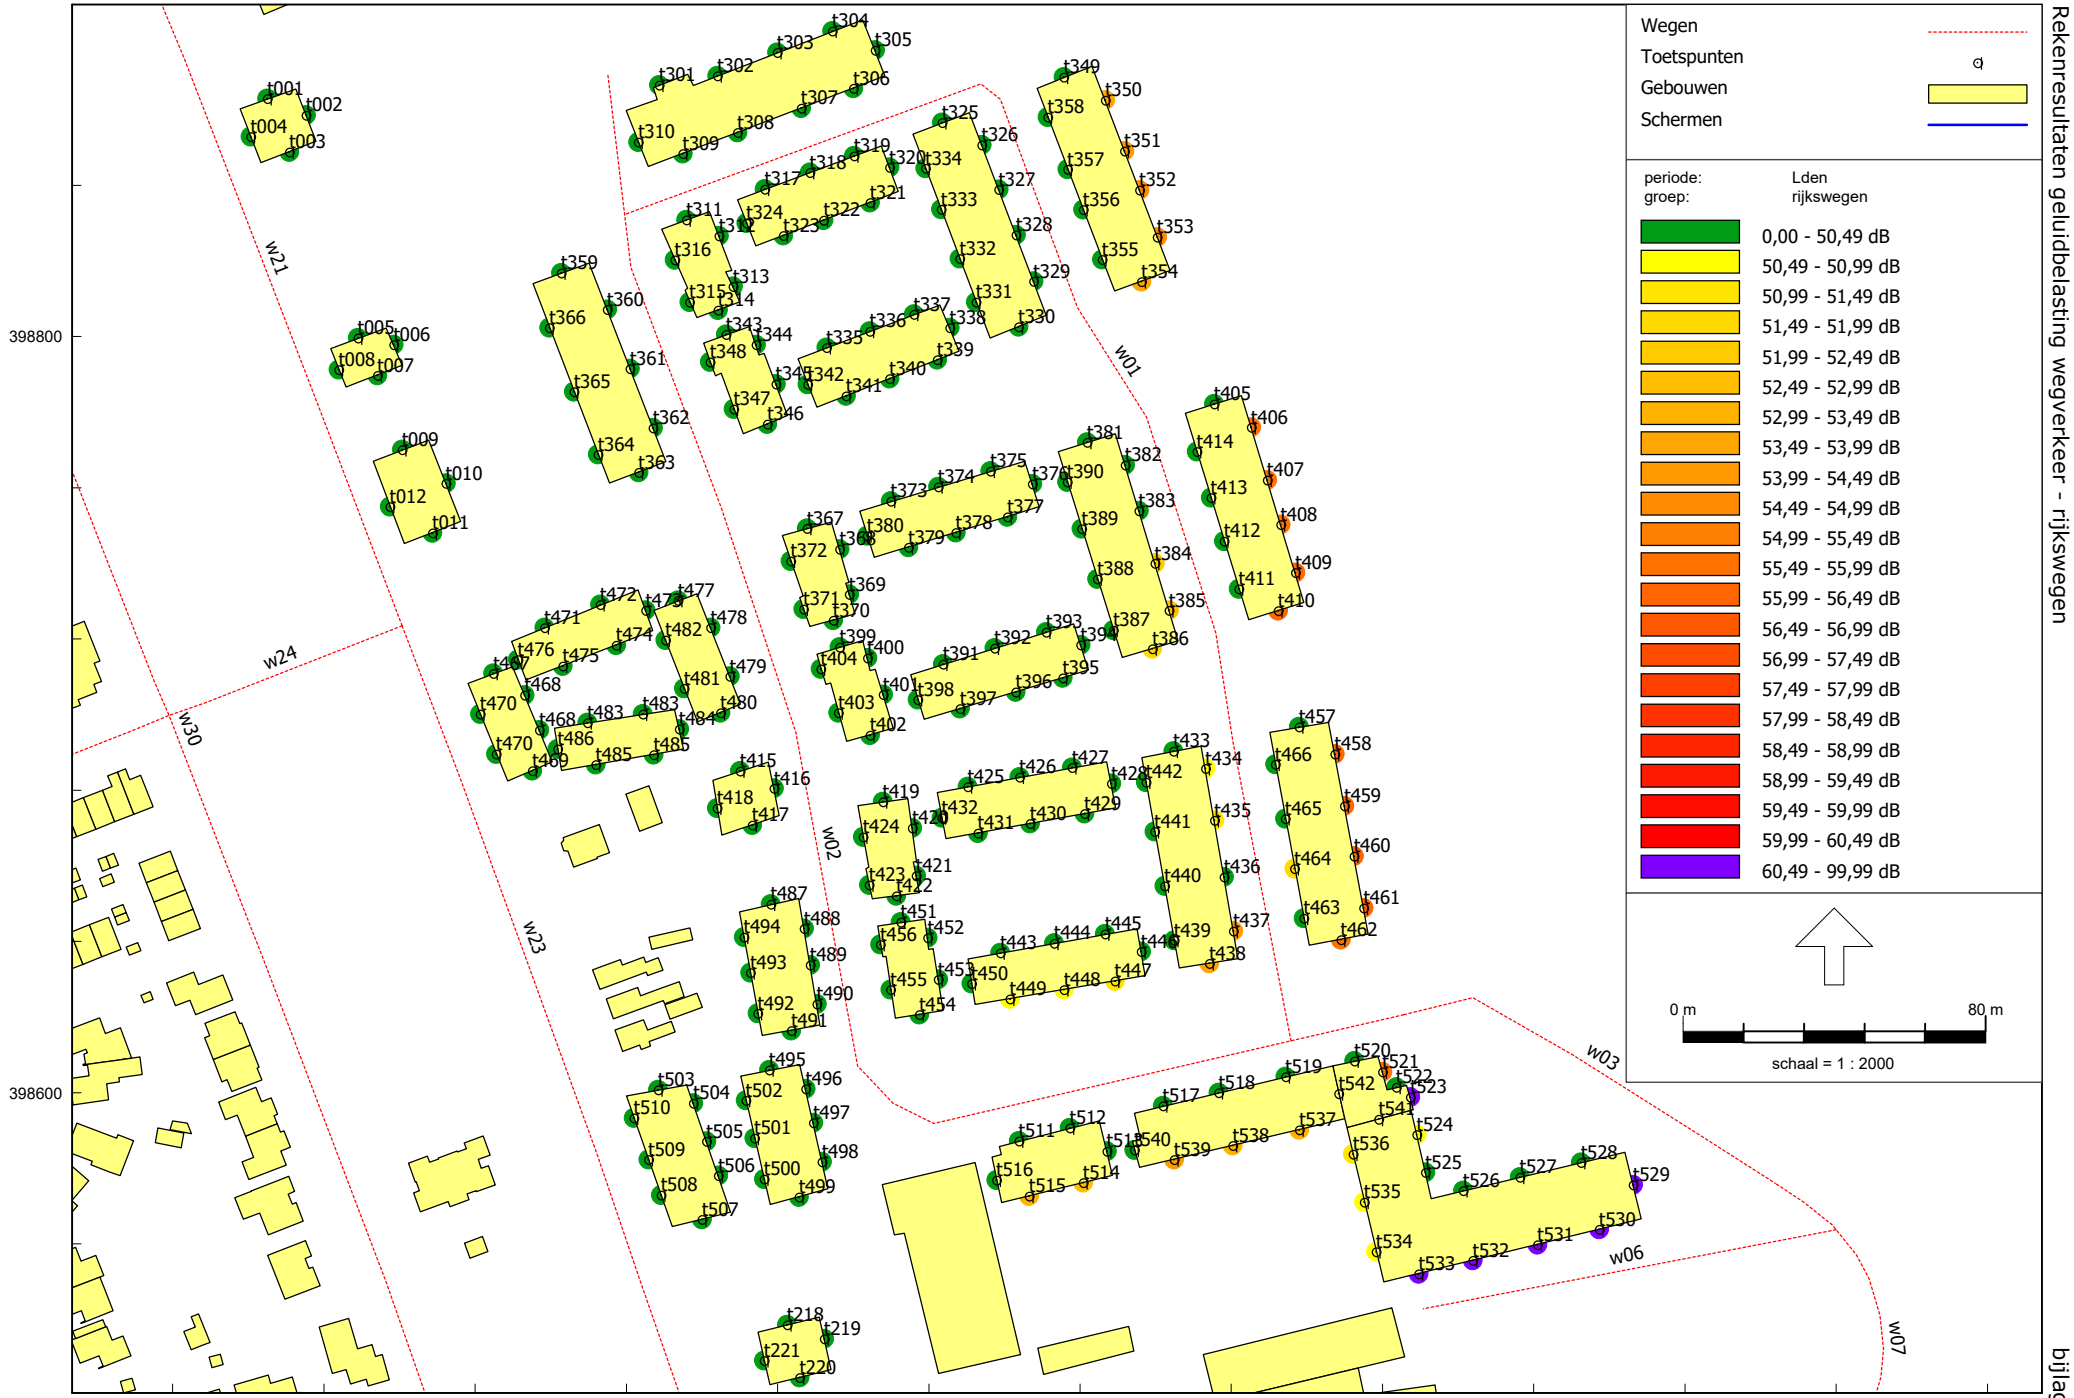

Tritium Advies

Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - rijkswegen

260017911A

bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	toetspunt plan	104745,03	398862,89	2,00	57,46	54,26	48,22	58,06
t001_B	toetspunt plan	104745,03	398862,89	5,00	57,68	54,44	48,38	58,26
t001_C	toetspunt plan	104745,03	398862,89	8,00	57,41	54,15	48,05	57,96
t002_A	toetspunt plan	104755,32	398858,55	2,00	42,89	40,61	36,65	44,94
t002_B	toetspunt plan	104755,32	398858,55	5,00	43,10	40,72	36,69	45,05
t002_C	toetspunt plan	104755,32	398858,55	8,00	44,50	42,09	38,10	46,45
t003_A	toetspunt plan	104750,92	398848,82	2,00	57,19	54,07	48,10	57,86
t003_B	toetspunt plan	104750,92	398848,82	5,00	57,49	54,31	48,42	58,16
t003_C	toetspunt plan	104750,92	398848,82	8,00	57,37	54,20	48,36	58,06
t004_A	toetspunt plan	104740,60	398852,84	2,00	63,77	60,55	54,45	64,34
t004_B	toetspunt plan	104740,60	398852,84	5,00	63,54	60,29	54,22	64,11
t004_C	toetspunt plan	104740,60	398852,84	8,00	62,88	59,63	53,55	63,44
t005_A	toetspunt plan	104768,97	398799,58	2,00	56,98	53,78	47,68	57,56
t005_B	toetspunt plan	104768,97	398799,58	5,00	57,22	53,98	47,88	57,78
t005_C	toetspunt plan	104768,97	398799,58	8,00	57,03	53,79	47,67	57,58
t006_A	toetspunt plan	104778,48	398797,81	2,00	43,31	40,82	36,03	44,83
t006_B	toetspunt plan	104778,48	398797,81	5,00	44,43	41,81	37,10	45,91
t006_C	toetspunt plan	104778,48	398797,81	8,00	45,41	42,74	38,10	46,88
t007_A	toetspunt plan	104774,15	398789,73	2,00	56,64	53,48	47,49	57,28
t007_B	toetspunt plan	104774,15	398789,73	5,00	56,94	53,74	47,83	57,59
t007_C	toetspunt plan	104774,15	398789,73	8,00	56,86	53,68	47,85	57,55
t008_A	toetspunt plan	104763,94	398791,22	2,00	63,43	60,21	54,12	64,01
t008_B	toetspunt plan	104763,94	398791,22	5,00	63,19	59,95	53,88	63,76
t008_C	toetspunt plan	104763,94	398791,22	8,00	62,50	59,26	53,18	63,07
t009_A	toetspunt plan	104780,71	398770,03	2,00	56,90	53,69	47,60	57,48
t009_B	toetspunt plan	104780,71	398770,03	5,00	57,07	53,83	47,75	57,64
t009_C	toetspunt plan	104780,71	398770,03	8,00	56,86	53,61	47,52	57,42
t010_A	toetspunt plan	104792,29	398761,15	2,00	44,36	41,71	36,58	45,64
t010_B	toetspunt plan	104792,29	398761,15	5,00	45,72	43,00	38,11	47,05
t010_C	toetspunt plan	104792,29	398761,15	8,00	47,12	44,39	39,67	48,52
t011_A	toetspunt plan	104788,72	398748,07	2,00	57,68	54,56	48,55	58,34
t011_B	toetspunt plan	104788,72	398748,07	5,00	57,95	54,77	48,83	58,60
t011_C	toetspunt plan	104788,72	398748,07	8,00	57,87	54,69	48,82	58,55
t012_A	toetspunt plan	104777,49	398755,02	2,00	64,16	60,93	54,83	64,73
t012_B	toetspunt plan	104777,49	398755,02	5,00	63,85	60,60	54,51	64,41
t012_C	toetspunt plan	104777,49	398755,02	8,00	63,11	59,87	53,79	63,68
t218_A	toetspunt plan	104882,50	398538,62	2,00	53,70	50,55	44,77	54,42
t218_B	toetspunt plan	104882,50	398538,62	5,00	54,75	51,55	45,78	55,45
t219_A	toetspunt plan	104892,38	398534,88	2,00	47,44	44,82	39,88	48,82
t219_B	toetspunt plan	104892,38	398534,88	5,00	48,87	46,17	41,42	50,28
t220_A	toetspunt plan	104885,84	398524,59	2,00	55,64	52,70	46,87	56,47
t220_B	toetspunt plan	104885,84	398524,59	5,00	56,57	53,49	47,81	57,37
t221_A	toetspunt plan	104876,42	398529,10	2,00	59,15	56,01	49,97	59,79
t221_B	toetspunt plan	104876,42	398529,10	5,00	59,64	56,40	50,38	60,23
t301_A	toetspunt plan	104848,64	398866,51	2,00	46,20	43,18	36,94	46,84
t301_B	toetspunt plan	104848,64	398866,51	5,00	46,21	43,16	36,93	46,83
t301_C	toetspunt plan	104848,64	398866,51	8,00	46,13	43,06	36,83	46,74
t302_A	toetspunt plan	104864,09	398868,96	2,00	39,78	36,58	30,64	40,42
t302_B	toetspunt plan	104864,09	398868,96	5,00	39,32	36,10	30,15	39,94
t302_C	toetspunt plan	104864,09	398868,96	8,00	39,49	36,26	30,27	40,09
t303_A	toetspunt plan	104879,93	398875,11	2,00	41,63	38,47	32,45	42,26
t303_B	toetspunt plan	104879,93	398875,11	5,00	41,30	38,13	32,09	41,92
t303_C	toetspunt plan	104879,93	398875,11	8,00	41,51	38,33	32,25	42,11
t304_A	toetspunt plan	104894,49	398880,76	2,00	41,51	38,37	32,35	42,16
t304_B	toetspunt plan	104894,49	398880,76	5,00	41,33	38,17	32,12	41,95
t304_C	toetspunt plan	104894,49	398880,76	8,00	41,48	38,30	32,22	42,08
t305_A	toetspunt plan	104905,77	398875,75	2,00	38,99	36,35	31,44	40,37
t305_B	toetspunt plan	104905,77	398875,75	5,00	40,56	37,90	33,40	42,10
t305_C	toetspunt plan	104905,77	398875,75	8,00	42,68	40,16	36,10	44,52
t306_A	toetspunt plan	104900,07	398865,66	2,00	45,34	42,55	36,85	46,31
t306_B	toetspunt plan	104900,07	398865,66	5,00	45,90	43,11	37,73	46,99
t306_C	toetspunt plan	104900,07	398865,66	8,00	46,88	44,15	39,32	48,23
t307_A	toetspunt plan	104886,25	398860,37	2,00	45,72	42,88	36,99	46,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t307_B	toetspunt plan	104886,25	398860,37	5,00	46,22	43,38	37,76	47,19
t307_C	toetspunt plan	104886,25	398860,37	8,00	47,21	44,44	39,44	48,47
t308_A	toetspunt plan	104869,37	398853,91	2,00	46,53	43,72	37,86	47,42
t308_B	toetspunt plan	104869,37	398853,91	5,00	47,20	44,37	38,78	48,18
t308_C	toetspunt plan	104869,37	398853,91	8,00	48,16	45,42	40,41	49,43
t309_A	toetspunt plan	104854,93	398848,38	2,00	48,38	45,55	39,56	49,22
t309_B	toetspunt plan	104854,93	398848,38	5,00	48,91	46,06	40,27	49,81
t309_C	toetspunt plan	104854,93	398848,38	8,00	49,45	46,64	41,26	50,53
t310_A	toetspunt plan	104843,13	398851,37	2,00	55,05	52,18	45,89	55,76
t310_B	toetspunt plan	104843,13	398851,37	5,00	54,51	51,62	45,39	55,23
t310_C	toetspunt plan	104843,13	398851,37	8,00	53,82	50,91	44,78	54,56
t311_A	toetspunt plan	104855,82	398830,85	2,00	49,95	47,03	40,79	50,64
t311_B	toetspunt plan	104855,82	398830,85	5,00	49,96	47,03	40,89	50,68
t311_C	toetspunt plan	104855,82	398830,85	8,00	50,01	47,10	41,24	50,85
t312_A	toetspunt plan	104864,48	398826,64	2,00	42,53	39,81	34,82	43,82
t312_B	toetspunt plan	104864,48	398826,64	5,00	43,81	41,13	36,50	45,28
t312_C	toetspunt plan	104864,48	398826,64	8,00	45,64	43,09	38,87	47,38
t313_A	toetspunt plan	104868,24	398813,19	2,00	37,88	35,42	31,45	39,80
t313_B	toetspunt plan	104868,24	398813,19	5,00	40,27	37,79	33,98	42,26
t313_C	toetspunt plan	104868,24	398813,19	8,00	43,37	40,95	37,25	45,46
t314_A	toetspunt plan	104864,22	398806,95	2,00	46,92	44,10	37,99	47,72
t314_B	toetspunt plan	104864,22	398806,95	5,00	47,26	44,42	38,45	48,10
t314_C	toetspunt plan	104864,22	398806,95	8,00	47,88	45,10	39,65	48,95
t315_A	toetspunt plan	104856,73	398809,11	2,00	52,41	49,60	43,41	53,19
t315_B	toetspunt plan	104856,73	398809,11	5,00	52,53	49,67	43,55	53,30
t315_C	toetspunt plan	104856,73	398809,11	8,00	52,40	49,56	43,56	53,23
t316_A	toetspunt plan	104852,82	398820,26	2,00	52,66	49,82	43,62	53,41
t316_B	toetspunt plan	104852,82	398820,26	5,00	52,74	49,86	43,71	53,49
t316_C	toetspunt plan	104852,82	398820,26	8,00	52,65	49,78	43,77	53,45
t317_A	toetspunt plan	104876,59	398838,94	2,00	47,75	44,85	38,66	48,47
t317_B	toetspunt plan	104876,59	398838,94	5,00	47,92	45,02	39,04	48,72
t317_C	toetspunt plan	104876,59	398838,94	8,00	48,15	45,30	39,77	49,14
t318_A	toetspunt plan	104888,52	398843,40	2,00	47,41	44,52	38,35	48,15
t318_B	toetspunt plan	104888,52	398843,40	5,00	47,43	44,54	38,60	48,25
t318_C	toetspunt plan	104888,52	398843,40	8,00	47,63	44,80	39,36	48,67
t319_A	toetspunt plan	104900,21	398847,77	2,00	47,13	44,24	38,06	47,86
t319_B	toetspunt plan	104900,21	398847,77	5,00	47,03	44,15	38,22	47,86
t319_C	toetspunt plan	104900,21	398847,77	8,00	47,17	44,35	38,92	48,22
t320_A	toetspunt plan	104909,66	398844,76	2,00	40,95	38,30	33,48	42,36
t320_B	toetspunt plan	104909,66	398844,76	5,00	42,14	39,50	35,09	43,74
t320_C	toetspunt plan	104909,66	398844,76	8,00	43,77	41,19	37,14	45,57
t321_A	toetspunt plan	104904,45	398835,43	2,00	39,92	37,43	33,53	41,86
t321_B	toetspunt plan	104904,45	398835,43	5,00	42,36	39,81	36,04	44,32
t321_C	toetspunt plan	104904,45	398835,43	8,00	45,14	42,60	38,88	47,13
t322_A	toetspunt plan	104892,14	398830,74	2,00	40,18	37,67	33,84	42,14
t322_B	toetspunt plan	104892,14	398830,74	5,00	42,47	39,92	36,17	44,44
t322_C	toetspunt plan	104892,14	398830,74	8,00	45,36	42,86	39,15	47,39
t323_A	toetspunt plan	104881,55	398826,71	2,00	39,77	37,31	33,47	41,76
t323_B	toetspunt plan	104881,55	398826,71	5,00	42,04	39,53	35,78	44,04
t323_C	toetspunt plan	104881,55	398826,71	8,00	45,00	42,52	38,82	47,04
t324_A	toetspunt plan	104871,74	398829,99	2,00	43,41	40,61	35,31	44,53
t324_B	toetspunt plan	104871,74	398829,99	5,00	44,47	41,68	36,68	45,71
t324_C	toetspunt plan	104871,74	398829,99	8,00	45,77	43,02	38,34	47,18
t325_A	toetspunt plan	104923,54	398856,58	2,00	46,34	43,44	37,08	47,01
t325_B	toetspunt plan	104923,54	398856,58	5,00	45,79	42,88	36,59	46,47
t325_C	toetspunt plan	104923,54	398856,58	8,00	45,12	42,20	36,05	45,85
t326_A	toetspunt plan	104934,03	398850,63	2,00	45,17	42,43	36,79	46,19
t326_B	toetspunt plan	104934,03	398850,63	5,00	45,54	42,80	37,49	46,69
t326_C	toetspunt plan	104934,03	398850,63	8,00	46,12	43,46	38,66	47,53
t327_A	toetspunt plan	104938,49	398838,88	2,00	45,26	42,51	36,86	46,27
t327_B	toetspunt plan	104938,49	398838,88	5,00	45,68	42,92	37,61	46,82
t327_C	toetspunt plan	104938,49	398838,88	8,00	46,34	43,67	38,89	47,75
t328_A	toetspunt plan	104943,06	398826,84	2,00	46,74	44,19	39,15	48,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t328_B	toetspunt plan	104943,06	398826,84	5,00	47,11	44,54	39,72	48,57
t328_C	toetspunt plan	104943,06	398826,84	8,00	47,59	45,07	40,56	49,22
t329_A	toetspunt plan	104947,73	398814,57	2,00	47,94	45,46	40,83	49,54
t329_B	toetspunt plan	104947,73	398814,57	5,00	48,35	45,84	41,38	50,01
t329_C	toetspunt plan	104947,73	398814,57	8,00	48,69	46,21	41,93	50,45
t330_A	toetspunt plan	104943,75	398802,55	2,00	45,29	42,81	38,57	47,07
t330_B	toetspunt plan	104943,75	398802,55	5,00	46,49	43,97	39,91	48,33
t330_C	toetspunt plan	104943,75	398802,55	8,00	47,96	45,44	41,50	49,86
t331_A	toetspunt plan	104932,50	398809,12	2,00	41,23	38,75	34,96	43,23
t331_B	toetspunt plan	104932,50	398809,12	5,00	43,13	40,56	36,84	45,10
t331_C	toetspunt plan	104932,50	398809,12	8,00	44,43	41,83	38,04	46,35
t332_A	toetspunt plan	104928,17	398820,60	2,00	39,36	36,80	32,78	41,19
t332_B	toetspunt plan	104928,17	398820,60	5,00	41,75	39,12	35,25	43,61
t332_C	toetspunt plan	104928,17	398820,60	8,00	43,97	41,35	37,48	45,83
t333_A	toetspunt plan	104923,23	398833,67	2,00	39,61	37,06	32,81	41,34
t333_B	toetspunt plan	104923,23	398833,67	5,00	41,70	39,09	35,05	43,49
t333_C	toetspunt plan	104923,23	398833,67	8,00	43,68	41,05	37,08	45,49
t334_A	toetspunt plan	104919,14	398844,50	2,00	41,05	38,42	33,94	42,62
t334_B	toetspunt plan	104919,14	398844,50	5,00	42,76	40,11	35,94	44,46
t334_C	toetspunt plan	104919,14	398844,50	8,00	44,12	41,45	37,37	45,85
t335_A	toetspunt plan	104892,97	398797,04	2,00	37,81	35,35	31,34	39,71
t335_B	toetspunt plan	104892,97	398797,04	5,00	40,53	38,05	34,18	42,49
t335_C	toetspunt plan	104892,97	398797,04	8,00	42,94	40,52	36,64	44,94
t336_A	toetspunt plan	104904,38	398801,37	2,00	37,96	35,44	31,39	39,81
t336_B	toetspunt plan	104904,38	398801,37	5,00	40,68	38,14	34,25	42,59
t336_C	toetspunt plan	104904,38	398801,37	8,00	42,73	40,22	36,32	44,65
t337_A	toetspunt plan	104916,09	398805,82	2,00	37,65	34,99	30,80	39,34
t337_B	toetspunt plan	104916,09	398805,82	5,00	40,11	37,42	33,41	41,86
t337_C	toetspunt plan	104916,09	398805,82	8,00	41,43	38,76	34,67	43,16
t338_A	toetspunt plan	104925,51	398802,27	2,00	38,18	35,76	31,99	40,23
t338_B	toetspunt plan	104925,51	398802,27	5,00	40,67	38,19	34,47	42,70
t338_C	toetspunt plan	104925,51	398802,27	8,00	43,26	40,83	37,13	45,34
t339_A	toetspunt plan	104922,24	398793,80	2,00	43,23	40,59	36,03	44,76
t339_B	toetspunt plan	104922,24	398793,80	5,00	44,82	42,18	37,90	46,48
t339_C	toetspunt plan	104922,24	398793,80	8,00	47,03	44,44	40,40	48,83
t340_A	toetspunt plan	104909,58	398788,81	2,00	43,83	41,12	36,24	45,17
t340_B	toetspunt plan	104909,58	398788,81	5,00	45,14	42,42	37,83	46,60
t340_C	toetspunt plan	104909,58	398788,81	8,00	47,05	44,39	40,13	48,70
t341_A	toetspunt plan	104898,14	398784,29	2,00	44,63	41,94	36,92	45,93
t341_B	toetspunt plan	104898,14	398784,29	5,00	45,92	43,18	38,34	47,26
t341_C	toetspunt plan	104898,14	398784,29	8,00	47,52	44,82	40,33	49,04
t342_A	toetspunt plan	104887,96	398787,30	2,00	41,91	39,40	34,93	43,56
t342_B	toetspunt plan	104887,96	398787,30	5,00	43,39	40,73	36,29	44,96
t342_C	toetspunt plan	104887,96	398787,30	8,00	44,58	41,84	37,43	46,11
t343_A	toetspunt plan	104866,40	398800,50	2,00	46,89	44,06	37,93	47,68
t343_B	toetspunt plan	104866,40	398800,50	5,00	47,33	44,49	38,57	48,18
t343_C	toetspunt plan	104866,40	398800,50	8,00	47,90	45,12	39,69	48,98
t344_A	toetspunt plan	104874,30	398797,81	2,00	38,58	36,13	32,27	40,56
t344_B	toetspunt plan	104874,30	398797,81	5,00	41,05	38,56	34,80	43,06
t344_C	toetspunt plan	104874,30	398797,81	8,00	43,95	41,51	37,81	46,02
t345_A	toetspunt plan	104879,61	398787,39	2,00	40,25	37,85	33,90	42,22
t345_B	toetspunt plan	104879,61	398787,39	5,00	42,77	40,30	36,49	44,77
t345_C	toetspunt plan	104879,61	398787,39	8,00	45,12	42,71	38,93	47,17
t346_A	toetspunt plan	104877,24	398776,79	2,00	47,77	45,02	39,48	48,82
t346_B	toetspunt plan	104877,24	398776,79	5,00	48,58	45,78	40,41	49,67
t346_C	toetspunt plan	104877,24	398776,79	8,00	49,34	46,53	41,43	50,53
t347_A	toetspunt plan	104868,43	398780,83	2,00	51,91	49,10	43,00	52,72
t347_B	toetspunt plan	104868,43	398780,83	5,00	52,16	49,32	43,27	52,97
t347_C	toetspunt plan	104868,43	398780,83	8,00	52,02	49,14	43,11	52,81
t348_A	toetspunt plan	104862,14	398793,26	2,00	52,56	49,75	43,57	53,34
t348_B	toetspunt plan	104862,14	398793,26	5,00	52,64	49,79	43,64	53,41
t348_C	toetspunt plan	104862,14	398793,26	8,00	52,45	49,61	43,61	53,28
t349_A	toetspunt plan	104955,65	398868,56	2,00	40,53	37,51	31,31	41,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t349_B	toetspunt plan	104955,65	398868,56	5,00	40,72	37,68	31,46	41,35
t349_C	toetspunt plan	104955,65	398868,56	8,00	40,73	37,68	31,45	41,35
t350_A	toetspunt plan	104966,66	398862,54	2,00	50,94	48,85	45,09	53,23
t350_B	toetspunt plan	104966,66	398862,54	5,00	51,53	49,34	45,67	53,79
t350_C	toetspunt plan	104966,66	398862,54	8,00	51,73	49,48	45,82	53,95
t351_A	toetspunt plan	104971,78	398849,07	2,00	51,31	49,22	45,46	53,60
t351_B	toetspunt plan	104971,78	398849,07	5,00	51,88	49,69	46,02	54,14
t351_C	toetspunt plan	104971,78	398849,07	8,00	52,08	49,83	46,17	54,30
t352_A	toetspunt plan	104975,73	398838,69	2,00	51,60	49,50	45,75	53,88
t352_B	toetspunt plan	104975,73	398838,69	5,00	52,16	49,97	46,29	54,42
t352_C	toetspunt plan	104975,73	398838,69	8,00	52,36	50,11	46,44	54,58
t353_A	toetspunt plan	104980,44	398826,31	2,00	51,73	49,63	45,87	54,01
t353_B	toetspunt plan	104980,44	398826,31	5,00	52,27	50,08	46,40	54,53
t353_C	toetspunt plan	104980,44	398826,31	8,00	52,46	50,21	46,54	54,68
t354_A	toetspunt plan	104976,22	398814,53	2,00	50,50	48,32	44,43	52,66
t354_B	toetspunt plan	104976,22	398814,53	5,00	51,25	48,98	45,18	53,39
t354_C	toetspunt plan	104976,22	398814,53	8,00	51,79	49,46	45,68	53,90
t355_A	toetspunt plan	104965,85	398820,37	2,00	44,86	42,15	36,76	45,99
t355_B	toetspunt plan	104965,85	398820,37	5,00	45,67	42,95	37,92	46,95
t355_C	toetspunt plan	104965,85	398820,37	8,00	46,09	43,37	38,59	47,47
t356_A	toetspunt plan	104960,82	398833,51	2,00	46,65	44,12	39,37	48,17
t356_B	toetspunt plan	104960,82	398833,51	5,00	47,26	44,69	40,12	48,83
t356_C	toetspunt plan	104960,82	398833,51	8,00	47,54	44,96	40,51	49,16
t357_A	toetspunt plan	104956,74	398844,18	2,00	46,19	43,63	38,71	47,61
t357_B	toetspunt plan	104956,74	398844,18	5,00	46,76	44,17	39,45	48,25
t357_C	toetspunt plan	104956,74	398844,18	8,00	47,27	44,67	40,16	48,85
t358_A	toetspunt plan	104951,43	398858,04	2,00	45,99	43,36	38,24	47,28
t358_B	toetspunt plan	104951,43	398858,04	5,00	46,54	43,91	39,03	47,94
t358_C	toetspunt plan	104951,43	398858,04	8,00	47,17	44,56	39,96	48,70
t359_A	toetspunt plan	104822,75	398816,82	2,00	48,79	45,78	39,74	49,50
t359_B	toetspunt plan	104822,75	398816,82	5,00	49,50	46,43	40,31	50,15
t359_C	toetspunt plan	104822,75	398816,82	8,00	49,85	46,73	40,54	50,45
t360_A	toetspunt plan	104834,98	398807,10	2,00	52,21	49,40	43,19	52,98
t360_B	toetspunt plan	104834,98	398807,10	5,00	52,39	49,55	43,46	53,18
t360_C	toetspunt plan	104834,98	398807,10	8,00	52,19	49,36	43,49	53,07
t361_A	toetspunt plan	104841,00	398791,51	2,00	52,23	49,43	43,20	53,00
t361_B	toetspunt plan	104841,00	398791,51	5,00	52,39	49,56	43,45	53,18
t361_C	toetspunt plan	104841,00	398791,51	8,00	52,18	49,38	43,49	53,07
t362_A	toetspunt plan	104847,06	398775,83	2,00	52,34	49,54	43,34	53,12
t362_B	toetspunt plan	104847,06	398775,83	5,00	52,52	49,70	43,64	53,34
t362_C	toetspunt plan	104847,06	398775,83	8,00	52,39	49,60	43,81	53,32
t363_A	toetspunt plan	104843,27	398764,06	2,00	49,63	46,85	41,26	50,64
t363_B	toetspunt plan	104843,27	398764,06	5,00	50,60	47,73	42,29	51,62
t363_C	toetspunt plan	104843,27	398764,06	8,00	51,22	48,31	43,00	52,26
t364_A	toetspunt plan	104832,53	398768,81	2,00	49,79	46,85	41,18	50,68
t364_B	toetspunt plan	104832,53	398768,81	5,00	50,68	47,61	41,88	51,47
t364_C	toetspunt plan	104832,53	398768,81	8,00	51,25	48,11	42,32	51,98
t365_A	toetspunt plan	104826,16	398785,38	2,00	49,65	46,71	41,09	50,56
t365_B	toetspunt plan	104826,16	398785,38	5,00	50,56	47,50	41,83	51,38
t365_C	toetspunt plan	104826,16	398785,38	8,00	51,20	48,07	42,34	51,95
t366_A	toetspunt plan	104819,65	398802,29	2,00	50,01	47,06	41,54	50,95
t366_B	toetspunt plan	104819,65	398802,29	5,00	51,08	48,05	42,55	51,98
t366_C	toetspunt plan	104819,65	398802,29	8,00	51,57	48,48	42,88	52,40
t367_A	toetspunt plan	104887,80	398749,24	2,00	46,45	43,61	37,83	47,36
t367_B	toetspunt plan	104887,80	398749,24	5,00	47,38	44,56	39,02	48,39
t367_C	toetspunt plan	104887,80	398749,24	8,00	48,13	45,36	40,11	49,28
t368_A	toetspunt plan	104896,39	398743,74	2,00	40,44	38,05	34,24	42,49
t368_B	toetspunt plan	104896,39	398743,74	5,00	43,05	40,63	36,87	45,11
t368_C	toetspunt plan	104896,39	398743,74	8,00	45,62	43,22	39,51	47,71
t369_A	toetspunt plan	104898,98	398731,80	2,00	38,79	36,42	32,77	40,94
t369_B	toetspunt plan	104898,98	398731,80	5,00	41,56	39,17	35,57	43,72
t369_C	toetspunt plan	104898,98	398731,80	8,00	44,74	42,35	38,73	46,89
t370_A	toetspunt plan	104894,69	398724,91	2,00	47,14	44,35	38,51	48,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t370_B	toetspunt plan	104894,69	398724,91	5,00	47,55	44,73	39,00	48,49
t370_C	toetspunt plan	104894,69	398724,91	8,00	48,27	45,48	40,18	49,39
t371_A	toetspunt plan	104886,82	398727,86	2,00	52,00	49,19	43,05	52,79
t371_B	toetspunt plan	104886,82	398727,86	5,00	52,26	49,41	43,34	53,05
t371_C	toetspunt plan	104886,82	398727,86	8,00	52,14	49,26	43,21	52,92
t372_A	toetspunt plan	104883,49	398740,57	2,00	51,61	48,80	42,70	52,42
t372_B	toetspunt plan	104883,49	398740,57	5,00	51,99	49,13	43,13	52,80
t372_C	toetspunt plan	104883,49	398740,57	8,00	51,96	49,07	43,09	52,76
t373_A	toetspunt plan	104909,94	398756,40	2,00	44,20	41,52	36,75	45,61
t373_B	toetspunt plan	104909,94	398756,40	5,00	45,65	42,96	38,36	47,13
t373_C	toetspunt plan	104909,94	398756,40	8,00	46,55	43,87	39,35	48,07
t374_A	toetspunt plan	104922,51	398760,19	2,00	43,23	40,59	35,94	44,72
t374_B	toetspunt plan	104922,51	398760,19	5,00	44,68	42,03	37,61	46,27
t374_C	toetspunt plan	104922,51	398760,19	8,00	45,39	42,75	38,33	46,98
t375_A	toetspunt plan	104936,33	398764,36	2,00	42,64	39,99	35,41	44,15
t375_B	toetspunt plan	104936,33	398764,36	5,00	44,00	41,33	36,97	45,60
t375_C	toetspunt plan	104936,33	398764,36	8,00	44,66	42,00	37,60	46,25
t376_A	toetspunt plan	104947,35	398760,97	2,00	42,92	40,64	36,85	45,06
t376_B	toetspunt plan	104947,35	398760,97	5,00	44,33	41,96	38,24	46,44
t376_C	toetspunt plan	104947,35	398760,97	8,00	45,43	43,00	39,30	47,51
t377_A	toetspunt plan	104940,80	398752,28	2,00	40,99	38,50	34,71	42,98
t377_B	toetspunt plan	104940,80	398752,28	5,00	43,26	40,73	37,02	45,26
t377_C	toetspunt plan	104940,80	398752,28	8,00	46,08	43,55	39,88	48,10
t378_A	toetspunt plan	104927,14	398748,08	2,00	41,17	38,70	34,91	43,18
t378_B	toetspunt plan	104927,14	398748,08	5,00	43,64	41,12	37,42	45,66
t378_C	toetspunt plan	104927,14	398748,08	8,00	46,55	44,06	40,38	48,60
t379_A	toetspunt plan	104914,58	398744,23	2,00	40,74	38,29	34,48	42,75
t379_B	toetspunt plan	104914,58	398744,23	5,00	43,26	40,77	37,05	45,29
t379_C	toetspunt plan	104914,58	398744,23	8,00	46,35	43,86	40,20	48,41
t380_A	toetspunt plan	104903,67	398747,27	2,00	41,19	38,65	34,18	42,83
t380_B	toetspunt plan	104903,67	398747,27	5,00	43,34	40,74	36,42	45,00
t380_C	toetspunt plan	104903,67	398747,27	8,00	45,36	42,75	38,58	47,09
t381_A	toetspunt plan	104961,83	398772,00	2,00	45,95	43,58	39,30	47,79
t381_B	toetspunt plan	104961,83	398772,00	5,00	46,57	44,13	39,94	48,40
t381_C	toetspunt plan	104961,83	398772,00	8,00	46,47	44,00	39,72	48,24
t382_A	toetspunt plan	104971,93	398765,97	2,00	47,78	45,36	40,81	49,46
t382_B	toetspunt plan	104971,93	398765,97	5,00	48,35	45,87	41,51	50,08
t382_C	toetspunt plan	104971,93	398765,97	8,00	48,92	46,43	42,20	50,70
t383_A	toetspunt plan	104975,60	398753,84	2,00	48,56	46,19	41,80	50,34
t383_B	toetspunt plan	104975,60	398753,84	5,00	49,08	46,64	42,39	50,88
t383_C	toetspunt plan	104975,60	398753,84	8,00	49,27	46,80	42,63	51,09
t384_A	toetspunt plan	104979,78	398740,03	2,00	50,13	47,85	43,68	52,08
t384_B	toetspunt plan	104979,78	398740,03	5,00	50,64	48,29	44,22	52,59
t384_C	toetspunt plan	104979,78	398740,03	8,00	50,77	48,38	44,36	52,72
t385_A	toetspunt plan	104983,54	398727,59	2,00	50,73	48,46	44,33	52,71
t385_B	toetspunt plan	104983,54	398727,59	5,00	51,22	48,89	44,86	53,20
t385_C	toetspunt plan	104983,54	398727,59	8,00	51,33	48,95	44,96	53,30
t386_A	toetspunt plan	104979,12	398717,37	2,00	48,14	45,82	41,90	50,18
t386_B	toetspunt plan	104979,12	398717,37	5,00	49,06	46,66	42,83	51,09
t386_C	toetspunt plan	104979,12	398717,37	8,00	50,05	47,60	43,82	52,07
t387_A	toetspunt plan	104968,80	398722,31	2,00	44,09	41,72	38,00	46,20
t387_B	toetspunt plan	104968,80	398722,31	5,00	45,39	42,92	39,26	47,46
t387_C	toetspunt plan	104968,80	398722,31	8,00	46,39	43,87	40,17	48,41
t388_A	toetspunt plan	104964,57	398735,88	2,00	40,88	38,36	34,49	42,81
t388_B	toetspunt plan	104964,57	398735,88	5,00	43,09	40,50	36,74	45,03
t388_C	toetspunt plan	104964,57	398735,88	8,00	45,13	42,53	38,77	47,06
t389_A	toetspunt plan	104960,43	398749,17	2,00	40,60	38,12	34,23	42,55
t389_B	toetspunt plan	104960,43	398749,17	5,00	42,58	40,03	36,23	44,53
t389_C	toetspunt plan	104960,43	398749,17	8,00	44,20	41,58	37,75	46,08
t390_A	toetspunt plan	104956,60	398761,48	2,00	40,68	38,17	34,44	42,69
t390_B	toetspunt plan	104956,60	398761,48	5,00	42,72	40,13	36,45	44,70
t390_C	toetspunt plan	104956,60	398761,48	8,00	43,94	41,30	37,55	45,85
t391_A	toetspunt plan	104923,72	398713,29	2,00	40,26	37,75	33,55	42,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t391_B	toetspunt plan	104923,72	398713,29	5,00	42,33	39,83	35,87	44,23
t391_C	toetspunt plan	104923,72	398713,29	8,00	44,02	41,53	37,58	45,93
t392_A	toetspunt plan	104937,36	398717,56	2,00	39,11	36,59	32,65	41,01
t392_B	toetspunt plan	104937,36	398717,56	5,00	41,68	39,13	35,33	43,63
t392_C	toetspunt plan	104937,36	398717,56	8,00	43,12	40,58	36,73	45,05
t393_A	toetspunt plan	104951,00	398721,83	2,00	38,64	36,04	32,07	40,47
t393_B	toetspunt plan	104951,00	398721,83	5,00	41,06	38,44	34,62	42,95
t393_C	toetspunt plan	104951,00	398721,83	8,00	42,05	39,44	35,50	43,89
t394_A	toetspunt plan	104960,16	398718,39	2,00	39,42	37,06	33,33	41,53
t394_B	toetspunt plan	104960,16	398718,39	5,00	41,94	39,49	35,83	44,02
t394_C	toetspunt plan	104960,16	398718,39	8,00	44,62	42,19	38,52	46,71
t395_A	toetspunt plan	104955,42	398709,68	2,00	44,67	42,20	38,19	46,57
t395_B	toetspunt plan	104955,42	398709,68	5,00	46,04	43,52	39,63	47,96
t395_C	toetspunt plan	104955,42	398709,68	8,00	48,20	45,67	41,87	50,16
t396_A	toetspunt plan	104942,98	398705,94	2,00	43,43	40,87	36,62	45,15
t396_B	toetspunt plan	104942,98	398705,94	5,00	44,95	42,36	38,28	46,73
t396_C	toetspunt plan	104942,98	398705,94	8,00	47,50	44,94	41,06	49,40
t397_A	toetspunt plan	104928,23	398701,52	2,00	43,18	40,57	35,98	44,72
t397_B	toetspunt plan	104928,23	398701,52	5,00	44,89	42,25	37,84	46,49
t397_C	toetspunt plan	104928,23	398701,52	8,00	47,27	44,67	40,60	49,05
t398_A	toetspunt plan	104917,10	398703,94	2,00	41,45	38,93	34,64	43,18
t398_B	toetspunt plan	104917,10	398703,94	5,00	43,23	40,61	36,39	44,93
t398_C	toetspunt plan	104917,10	398703,94	8,00	44,89	42,20	38,06	46,58
t399_A	toetspunt plan	104896,39	398717,84	2,00	47,06	44,23	38,31	47,92
t399_B	toetspunt plan	104896,39	398717,84	5,00	47,51	44,68	38,96	48,44
t399_C	toetspunt plan	104896,39	398717,84	8,00	48,21	45,45	40,21	49,37
t400_A	toetspunt plan	104903,74	398714,89	2,00	39,44	37,09	33,54	41,65
t400_B	toetspunt plan	104903,74	398714,89	5,00	42,10	39,70	36,18	44,29
t400_C	toetspunt plan	104903,74	398714,89	8,00	44,79	42,38	38,81	46,95
t401_A	toetspunt plan	104907,94	398705,32	2,00	40,37	38,03	34,35	42,52
t401_B	toetspunt plan	104907,94	398705,32	5,00	42,82	40,42	36,78	44,95
t401_C	toetspunt plan	104907,94	398705,32	8,00	45,35	42,94	39,29	47,47
t402_A	toetspunt plan	104904,48	398694,55	2,00	46,81	44,15	38,89	48,03
t402_B	toetspunt plan	104904,48	398694,55	5,00	47,77	45,06	40,04	49,06
t402_C	toetspunt plan	104904,48	398694,55	8,00	48,76	46,06	41,37	50,19
t403_A	toetspunt plan	104896,12	398700,45	2,00	51,93	49,11	43,05	52,75
t403_B	toetspunt plan	104896,12	398700,45	5,00	52,31	49,45	43,49	53,14
t403_C	toetspunt plan	104896,12	398700,45	8,00	52,39	49,51	43,65	53,24
t404_A	toetspunt plan	104891,45	398712,09	2,00	52,34	49,53	43,48	53,17
t404_B	toetspunt plan	104891,45	398712,09	5,00	52,48	49,63	43,60	53,29
t404_C	toetspunt plan	104891,45	398712,09	8,00	52,40	49,53	43,57	53,22
t405_A	toetspunt plan	104995,43	398782,16	2,00	40,14	37,30	32,00	41,23
t405_B	toetspunt plan	104995,43	398782,16	5,00	40,90	38,05	32,95	42,07
t405_C	toetspunt plan	104995,43	398782,16	8,00	41,04	38,20	33,08	42,20
t406_A	toetspunt plan	105005,31	398775,94	2,00	52,70	50,60	46,82	54,97
t406_B	toetspunt plan	105005,31	398775,94	5,00	53,30	51,09	47,40	55,54
t406_C	toetspunt plan	105005,31	398775,94	8,00	53,49	51,21	47,53	55,68
t407_A	toetspunt plan	105009,52	398762,02	2,00	52,73	50,63	46,84	54,99
t407_B	toetspunt plan	105009,52	398762,02	5,00	53,34	51,13	47,44	55,58
t407_C	toetspunt plan	105009,52	398762,02	8,00	53,54	51,26	47,57	55,73
t408_A	toetspunt plan	105013,09	398750,23	2,00	52,93	50,83	47,04	55,19
t408_B	toetspunt plan	105013,09	398750,23	5,00	53,54	51,33	47,64	55,78
t408_C	toetspunt plan	105013,09	398750,23	8,00	53,73	51,45	47,76	55,92
t409_A	toetspunt plan	105016,93	398737,55	2,00	53,16	51,05	47,27	55,42
t409_B	toetspunt plan	105016,93	398737,55	5,00	53,78	51,56	47,86	56,00
t409_C	toetspunt plan	105016,93	398737,55	8,00	53,97	51,68	47,98	56,15
t410_A	toetspunt plan	105012,39	398727,43	2,00	53,44	51,30	47,48	55,66
t410_B	toetspunt plan	105012,39	398727,43	5,00	54,12	51,86	48,13	56,30
t410_C	toetspunt plan	105012,39	398727,43	8,00	54,45	52,12	48,40	56,59
t411_A	toetspunt plan	105001,99	398733,22	2,00	46,30	43,64	38,64	47,63
t411_B	toetspunt plan	105001,99	398733,22	5,00	47,01	44,34	39,60	48,44
t411_C	toetspunt plan	105001,99	398733,22	8,00	47,44	44,76	40,22	48,95
t412_A	toetspunt plan	104998,12	398745,88	2,00	48,27	45,83	41,34	49,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t412_B	toetspunt plan	104998,12	398745,88	5,00	48,88	46,39	42,05	50,61
t412_C	toetspunt plan	104998,12	398745,88	8,00	49,55	47,02	42,81	51,31
t413_A	toetspunt plan	104994,62	398757,34	2,00	48,55	46,16	41,73	50,30
t413_B	toetspunt plan	104994,62	398757,34	5,00	49,15	46,69	42,40	50,92
t413_C	toetspunt plan	104994,62	398757,34	8,00	49,56	47,08	42,88	51,36
t414_A	toetspunt plan	104990,89	398769,52	2,00	47,92	45,47	40,99	49,61
t414_B	toetspunt plan	104990,89	398769,52	5,00	48,58	46,08	41,76	50,31
t414_C	toetspunt plan	104990,89	398769,52	8,00	49,12	46,60	42,39	50,89
t415_A	toetspunt plan	104870,07	398685,07	2,00	49,57	46,67	40,72	50,38
t415_B	toetspunt plan	104870,07	398685,07	5,00	50,60	47,65	41,85	51,43
t415_C	toetspunt plan	104870,07	398685,07	8,00	51,17	48,16	42,30	51,95
t416_A	toetspunt plan	104879,07	398680,49	2,00	53,03	50,24	44,10	53,84
t416_B	toetspunt plan	104879,07	398680,49	5,00	53,11	50,30	44,31	53,96
t416_C	toetspunt plan	104879,07	398680,49	8,00	52,85	50,06	44,34	53,81
t417_A	toetspunt plan	104873,34	398670,75	2,00	50,68	47,82	42,10	51,60
t417_B	toetspunt plan	104873,34	398670,75	5,00	51,61	48,67	43,10	52,54
t417_C	toetspunt plan	104873,34	398670,75	8,00	52,17	49,21	43,78	53,14
t418_A	toetspunt plan	104864,01	398675,19	2,00	50,27	47,33	41,78	51,20
t418_B	toetspunt plan	104864,01	398675,19	5,00	51,74	48,64	43,03	52,56
t418_C	toetspunt plan	104864,01	398675,19	8,00	53,00	49,81	43,94	53,67
t419_A	toetspunt plan	104907,88	398676,93	2,00	46,48	43,72	38,23	47,54
t419_B	toetspunt plan	104907,88	398676,93	5,00	47,40	44,64	39,35	48,54
t419_C	toetspunt plan	104907,88	398676,93	8,00	48,13	45,43	40,41	49,42
t420_A	toetspunt plan	104915,62	398670,01	2,00	41,46	39,09	35,30	43,53
t420_B	toetspunt plan	104915,62	398670,01	5,00	43,81	41,38	37,63	45,86
t420_C	toetspunt plan	104915,62	398670,01	8,00	46,00	43,55	39,83	48,05
t421_A	toetspunt plan	104916,69	398657,36	2,00	41,16	38,81	35,02	43,25
t421_B	toetspunt plan	104916,69	398657,36	5,00	43,59	41,16	37,44	45,66
t421_C	toetspunt plan	104916,69	398657,36	8,00	46,53	44,08	40,40	48,60
t422_A	toetspunt plan	104911,43	398652,01	2,00	47,67	44,93	39,28	48,69
t422_B	toetspunt plan	104911,43	398652,01	5,00	48,43	45,68	40,34	49,56
t422_C	toetspunt plan	104911,43	398652,01	8,00	49,14	46,41	41,40	50,42
t423_A	toetspunt plan	104904,17	398654,92	2,00	52,74	49,92	43,90	53,57
t423_B	toetspunt plan	104904,17	398654,92	5,00	53,07	50,22	44,34	53,93
t423_C	toetspunt plan	104904,17	398654,92	8,00	53,00	50,12	44,23	53,84
t424_A	toetspunt plan	104902,60	398667,61	2,00	52,49	49,65	43,61	53,30
t424_B	toetspunt plan	104902,60	398667,61	5,00	52,94	50,06	44,16	53,78
t424_C	toetspunt plan	104902,60	398667,61	8,00	52,87	49,94	43,99	53,66
t425_A	toetspunt plan	104930,28	398680,90	2,00	42,13	39,57	35,07	43,74
t425_B	toetspunt plan	104930,28	398680,90	5,00	44,09	41,50	37,14	45,74
t425_C	toetspunt plan	104930,28	398680,90	8,00	45,88	43,31	39,13	47,63
t426_A	toetspunt plan	104944,01	398683,40	2,00	43,68	41,27	37,25	45,61
t426_B	toetspunt plan	104944,01	398683,40	5,00	45,16	42,67	38,73	47,08
t426_C	toetspunt plan	104944,01	398683,40	8,00	46,30	43,79	39,88	48,22
t427_A	toetspunt plan	104957,92	398685,94	2,00	43,34	40,92	36,89	45,26
t427_B	toetspunt plan	104957,92	398685,94	5,00	44,61	42,12	38,16	46,52
t427_C	toetspunt plan	104957,92	398685,94	8,00	45,59	43,06	39,09	47,47
t428_A	toetspunt plan	104968,25	398681,72	2,00	42,97	40,67	36,86	45,08
t428_B	toetspunt plan	104968,25	398681,72	5,00	44,43	42,02	38,26	46,49
t428_C	toetspunt plan	104968,25	398681,72	8,00	46,00	43,51	39,79	48,03
t429_A	toetspunt plan	104961,22	398673,76	2,00	42,46	40,02	36,20	44,47
t429_B	toetspunt plan	104961,22	398673,76	5,00	44,67	42,16	38,41	46,67
t429_C	toetspunt plan	104961,22	398673,76	8,00	47,21	44,65	40,94	49,19
t430_A	toetspunt plan	104946,81	398671,14	2,00	42,73	40,23	36,35	44,67
t430_B	toetspunt plan	104946,81	398671,14	5,00	44,99	42,46	38,69	46,96
t430_C	toetspunt plan	104946,81	398671,14	8,00	47,77	45,24	41,50	49,76
t431_A	toetspunt plan	104932,97	398668,62	2,00	42,31	39,88	36,05	44,32
t431_B	toetspunt plan	104932,97	398668,62	5,00	44,82	42,33	38,58	46,83
t431_C	toetspunt plan	104932,97	398668,62	8,00	47,70	45,19	41,50	49,73
t432_A	toetspunt plan	104923,41	398672,69	2,00	42,68	40,16	36,06	44,50
t432_B	toetspunt plan	104923,41	398672,69	5,00	44,53	41,95	37,91	46,34
t432_C	toetspunt plan	104923,41	398672,69	8,00	46,45	43,83	39,83	48,25
t433_A	toetspunt plan	104984,70	398690,30	2,00	45,08	42,69	38,56	46,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t433_B	toetspunt plan	104984,70	398690,30	5,00	45,83	43,37	39,30	47,71
t433_C	toetspunt plan	104984,70	398690,30	8,00	46,09	43,58	39,47	47,91
t434_A	toetspunt plan	104993,16	398685,71	2,00	49,06	46,67	42,15	50,77
t434_B	toetspunt plan	104993,16	398685,71	5,00	49,53	47,09	42,70	51,27
t434_C	toetspunt plan	104993,16	398685,71	8,00	49,98	47,52	43,25	51,76
t435_A	toetspunt plan	104995,52	398672,03	2,00	49,80	47,45	43,07	51,60
t435_B	toetspunt plan	104995,52	398672,03	5,00	50,30	47,87	43,59	52,10
t435_C	toetspunt plan	104995,52	398672,03	8,00	50,40	47,93	43,68	52,18
t436_A	toetspunt plan	104998,10	398657,03	2,00	49,68	47,33	42,88	51,45
t436_B	toetspunt plan	104998,10	398657,03	5,00	50,12	47,67	43,26	51,84
t436_C	toetspunt plan	104998,10	398657,03	8,00	49,84	47,32	42,89	51,51
t437_A	toetspunt plan	105000,58	398642,68	2,00	52,84	50,57	46,41	54,80
t437_B	toetspunt plan	105000,58	398642,68	5,00	53,20	50,83	46,67	55,09
t437_C	toetspunt plan	105000,58	398642,68	8,00	53,03	50,59	46,43	54,88
t438_A	toetspunt plan	104994,17	398634,14	2,00	52,30	49,92	45,55	54,09
t438_B	toetspunt plan	104994,17	398634,14	5,00	52,88	50,39	46,03	54,60
t438_C	toetspunt plan	104994,17	398634,14	8,00	53,19	50,66	46,34	54,90
t439_A	toetspunt plan	104984,86	398640,30	2,00	47,57	45,22	41,00	49,45
t439_B	toetspunt plan	104984,86	398640,30	5,00	48,58	46,09	41,90	50,38
t439_C	toetspunt plan	104984,86	398640,30	8,00	49,23	46,68	42,53	51,01
t440_A	toetspunt plan	104982,31	398654,62	2,00	42,22	39,68	35,36	43,92
t440_B	toetspunt plan	104982,31	398654,62	5,00	44,25	41,57	37,37	45,92
t440_C	toetspunt plan	104982,31	398654,62	8,00	46,06	43,34	39,30	47,78
t441_A	toetspunt plan	104979,74	398669,07	2,00	41,65	39,17	35,14	43,53
t441_B	toetspunt plan	104979,74	398669,07	5,00	43,85	41,27	37,36	45,72
t441_C	toetspunt plan	104979,74	398669,07	8,00	45,31	42,66	38,75	47,14
t442_A	toetspunt plan	104977,43	398682,10	2,00	41,58	39,07	35,28	43,56
t442_B	toetspunt plan	104977,43	398682,10	5,00	43,99	41,40	37,70	45,96
t442_C	toetspunt plan	104977,43	398682,10	8,00	45,44	42,78	39,04	47,34
t443_A	toetspunt plan	104938,88	398636,98	2,00	40,38	37,95	34,06	42,36
t443_B	toetspunt plan	104938,88	398636,98	5,00	42,57	40,09	36,29	44,56
t443_C	toetspunt plan	104938,88	398636,98	8,00	44,06	41,56	37,73	46,03
t444_A	toetspunt plan	104953,17	398639,52	2,00	40,23	37,68	33,80	42,14
t444_B	toetspunt plan	104953,17	398639,52	5,00	42,49	39,90	36,11	44,41
t444_C	toetspunt plan	104953,17	398639,52	8,00	43,86	41,26	37,41	45,75
t445_A	toetspunt plan	104966,63	398641,91	2,00	40,77	38,07	33,97	42,47
t445_B	toetspunt plan	104966,63	398641,91	5,00	42,64	39,94	36,04	44,44
t445_C	toetspunt plan	104966,63	398641,91	8,00	43,90	41,20	37,24	45,67
t446_A	toetspunt plan	104976,20	398637,33	2,00	43,28	40,77	35,36	44,53
t446_B	toetspunt plan	104976,20	398637,33	5,00	44,80	42,07	36,79	45,97
t446_C	toetspunt plan	104976,20	398637,33	8,00	45,86	43,14	38,25	47,19
t447_A	toetspunt plan	104969,26	398629,50	2,00	50,54	48,06	43,47	52,16
t447_B	toetspunt plan	104969,26	398629,50	5,00	51,30	48,71	44,14	52,86
t447_C	toetspunt plan	104969,26	398629,50	8,00	51,71	49,09	44,57	53,27
t448_A	toetspunt plan	104955,72	398627,21	2,00	49,89	47,38	42,70	51,45
t448_B	toetspunt plan	104955,72	398627,21	5,00	50,80	48,18	43,54	52,31
t448_C	toetspunt plan	104955,72	398627,21	8,00	51,38	48,74	44,20	52,92
t449_A	toetspunt plan	104941,48	398624,79	2,00	49,52	46,97	42,09	50,97
t449_B	toetspunt plan	104941,48	398624,79	5,00	50,57	47,91	43,12	51,99
t449_C	toetspunt plan	104941,48	398624,79	8,00	51,39	48,70	44,07	52,86
t450_A	toetspunt plan	104931,28	398628,82	2,00	44,88	42,26	37,36	46,27
t450_B	toetspunt plan	104931,28	398628,82	5,00	46,35	43,63	38,98	47,79
t450_C	toetspunt plan	104931,28	398628,82	8,00	47,62	44,85	40,34	49,09
t451_A	toetspunt plan	104912,57	398645,05	2,00	47,05	44,22	38,47	47,97
t451_B	toetspunt plan	104912,57	398645,05	5,00	47,42	44,60	39,10	48,44
t451_C	toetspunt plan	104912,57	398645,05	8,00	48,39	45,60	40,49	49,59
t452_A	toetspunt plan	104919,66	398640,91	2,00	41,64	39,26	35,30	43,62
t452_B	toetspunt plan	104919,66	398640,91	5,00	43,95	41,47	37,63	45,92
t452_C	toetspunt plan	104919,66	398640,91	8,00	47,12	44,60	40,82	49,10
t453_A	toetspunt plan	104922,50	398629,96	2,00	43,59	41,20	36,70	45,31
t453_B	toetspunt plan	104922,50	398629,96	5,00	45,49	42,92	38,57	47,16
t453_C	toetspunt plan	104922,50	398629,96	8,00	46,87	44,32	40,14	48,63
t454_A	toetspunt plan	104917,53	398620,61	2,00	50,07	47,44	42,21	51,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t454_B	toetspunt plan	104917,53	398620,61	5,00	51,03	48,32	43,29	52,31
t454_C	toetspunt plan	104917,53	398620,61	8,00	51,81	49,08	44,25	53,16
t455_A	toetspunt plan	104909,91	398627,19	2,00	52,27	49,50	43,56	53,16
t455_B	toetspunt plan	104909,91	398627,19	5,00	52,54	49,74	43,95	53,47
t455_C	toetspunt plan	104909,91	398627,19	8,00	52,44	49,61	43,87	53,37
t456_A	toetspunt plan	104907,20	398639,14	2,00	52,41	49,61	43,59	53,25
t456_B	toetspunt plan	104907,20	398639,14	5,00	52,65	49,84	43,98	53,54
t456_C	toetspunt plan	104907,20	398639,14	8,00	52,59	49,75	43,93	53,48
t457_A	toetspunt plan	105017,90	398696,72	2,00	46,43	44,18	40,21	48,50
t457_B	toetspunt plan	105017,90	398696,72	5,00	46,97	44,62	40,71	49,00
t457_C	toetspunt plan	105017,90	398696,72	8,00	47,05	44,64	40,71	49,03
t458_A	toetspunt plan	105027,35	398689,57	2,00	53,40	51,28	47,47	55,64
t458_B	toetspunt plan	105027,35	398689,57	5,00	54,02	51,79	48,07	56,23
t458_C	toetspunt plan	105027,35	398689,57	8,00	54,24	51,92	48,21	56,39
t459_A	toetspunt plan	105029,94	398675,85	2,00	53,58	51,46	47,64	55,81
t459_B	toetspunt plan	105029,94	398675,85	5,00	54,20	51,95	48,23	56,39
t459_C	toetspunt plan	105029,94	398675,85	8,00	54,40	52,07	48,35	56,54
t460_A	toetspunt plan	105032,45	398662,50	2,00	53,33	51,20	47,37	55,55
t460_B	toetspunt plan	105032,45	398662,50	5,00	53,96	51,70	47,95	56,13
t460_C	toetspunt plan	105032,45	398662,50	8,00	54,17	51,83	48,09	56,29
t461_A	toetspunt plan	105035,02	398648,83	2,00	53,61	51,45	47,58	55,79
t461_B	toetspunt plan	105035,02	398648,83	5,00	54,14	51,85	48,05	56,27
t461_C	toetspunt plan	105035,02	398648,83	8,00	54,33	51,97	48,17	56,41
t462_A	toetspunt plan	105029,02	398640,46	2,00	54,03	51,73	47,57	55,97
t462_B	toetspunt plan	105029,02	398640,46	5,00	54,53	52,13	47,99	56,41
t462_C	toetspunt plan	105029,02	398640,46	8,00	54,78	52,31	48,20	56,63
t463_A	toetspunt plan	105019,19	398646,06	2,00	48,92	46,34	41,43	50,33
t463_B	toetspunt plan	105019,19	398646,06	5,00	49,53	46,87	42,04	50,93
t463_C	toetspunt plan	105019,19	398646,06	8,00	49,73	47,05	42,33	51,16
t464_A	toetspunt plan	105016,76	398659,19	2,00	50,16	47,79	43,41	51,95
t464_B	toetspunt plan	105016,76	398659,19	5,00	50,71	48,24	43,91	52,46
t464_C	toetspunt plan	105016,76	398659,19	8,00	51,12	48,60	44,35	52,87
t465_A	toetspunt plan	105014,30	398672,45	2,00	47,39	44,83	39,99	48,85
t465_B	toetspunt plan	105014,30	398672,45	5,00	48,21	45,57	40,92	49,70
t465_C	toetspunt plan	105014,30	398672,45	8,00	49,07	46,43	42,03	50,67
t466_A	toetspunt plan	105011,64	398686,80	2,00	46,24	43,55	38,44	47,50
t466_B	toetspunt plan	105011,64	398686,80	5,00	47,31	44,60	39,85	48,71
t466_C	toetspunt plan	105011,64	398686,80	8,00	48,45	45,76	41,35	50,01
t467_A	toetspunt plan	104804,78	398710,86	2,00	57,56	54,36	48,23	58,13
t467_B	toetspunt plan	104804,78	398710,86	5,00	57,92	54,70	48,57	58,48
t467_C	toetspunt plan	104804,78	398710,86	8,00	57,78	54,54	48,41	58,33
t468_A	toetspunt plan	104817,03	398695,88	2,00	46,23	43,46	38,01	47,30
t468_A	toetspunt plan	104813,13	398705,15	2,00	43,95	41,25	36,12	45,20
t468_B	toetspunt plan	104817,03	398695,88	5,00	48,11	45,09	39,92	49,14
t468_B	toetspunt plan	104813,13	398705,15	5,00	46,19	43,35	38,53	47,48
t468_C	toetspunt plan	104817,03	398695,88	8,00	49,10	46,18	41,33	50,33
t468_C	toetspunt plan	104813,13	398705,15	8,00	48,22	45,48	41,01	49,72
t469_A	toetspunt plan	104815,11	398685,12	2,00	58,05	54,97	48,96	58,73
t469_B	toetspunt plan	104815,11	398685,12	5,00	58,33	55,15	49,17	58,97
t469_C	toetspunt plan	104815,11	398685,12	8,00	58,34	55,14	49,23	58,99
t470_A	toetspunt plan	104801,34	398700,08	2,00	62,74	59,54	53,45	63,33
t470_A	toetspunt plan	104805,61	398689,49	2,00	62,95	59,75	53,66	63,54
t470_B	toetspunt plan	104801,34	398700,08	5,00	62,69	59,46	53,37	63,26
t470_B	toetspunt plan	104805,61	398689,49	5,00	62,88	59,64	53,56	63,45
t470_C	toetspunt plan	104801,34	398700,08	8,00	62,25	59,00	52,92	62,81
t470_C	toetspunt plan	104805,61	398689,49	8,00	62,43	59,18	53,10	62,99
t471_A	toetspunt plan	104818,33	398723,01	2,00	52,46	49,31	43,25	53,09
t471_B	toetspunt plan	104818,33	398723,01	5,00	53,54	50,36	44,36	54,17
t471_C	toetspunt plan	104818,33	398723,01	8,00	53,57	50,37	44,33	54,17
t472_A	toetspunt plan	104833,11	398729,04	2,00	49,66	46,56	40,59	50,35
t472_B	toetspunt plan	104833,11	398729,04	5,00	51,00	47,85	41,90	51,66
t472_C	toetspunt plan	104833,11	398729,04	8,00	51,21	48,07	42,14	51,89
t473_A	toetspunt plan	104845,13	398727,59	2,00	44,74	42,07	36,70	45,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t473_B	toetspunt plan	104845,13	398727,59	5,00	46,27	43,56	38,47	47,53
t473_C	toetspunt plan	104845,13	398727,59	8,00	47,99	45,36	40,76	49,51
t474_A	toetspunt plan	104837,31	398718,33	2,00	40,86	38,32	34,33	42,72
t474_B	toetspunt plan	104837,31	398718,33	5,00	44,04	41,43	37,56	45,91
t474_C	toetspunt plan	104837,31	398718,33	8,00	46,61	43,99	40,05	48,44
t475_A	toetspunt plan	104823,17	398712,83	2,00	40,58	38,10	34,19	42,52
t475_B	toetspunt plan	104823,17	398712,83	5,00	44,02	41,49	37,69	45,98
t475_C	toetspunt plan	104823,17	398712,83	8,00	46,72	44,15	40,21	48,58
t476_A	toetspunt plan	104811,34	398714,51	2,00	56,06	52,85	46,77	56,65
t476_B	toetspunt plan	104811,34	398714,51	5,00	56,53	53,31	47,27	57,12
t476_C	toetspunt plan	104811,34	398714,51	8,00	56,63	53,43	47,46	57,26
t477_A	toetspunt plan	104853,67	398730,14	2,00	47,73	44,91	39,19	48,67
t477_B	toetspunt plan	104853,67	398730,14	5,00	48,52	45,65	39,98	49,45
t477_C	toetspunt plan	104853,67	398730,14	8,00	48,78	45,88	40,17	49,68
t478_A	toetspunt plan	104862,30	398723,02	2,00	51,42	48,66	42,59	52,27
t478_B	toetspunt plan	104862,30	398723,02	5,00	51,90	49,09	43,23	52,79
t478_C	toetspunt plan	104862,30	398723,02	8,00	51,98	49,20	43,57	52,98
t479_A	toetspunt plan	104867,35	398710,12	2,00	51,76	48,99	42,90	52,59
t479_B	toetspunt plan	104867,35	398710,12	5,00	52,14	49,33	43,41	53,01
t479_C	toetspunt plan	104867,35	398710,12	8,00	52,10	49,31	43,58	53,05
t480_A	toetspunt plan	104864,89	398700,48	2,00	48,59	45,85	40,26	49,63
t480_B	toetspunt plan	104864,89	398700,48	5,00	49,59	46,74	41,22	50,59
t480_C	toetspunt plan	104864,89	398700,48	8,00	50,92	48,04	42,73	51,98
t481_A	toetspunt plan	104855,29	398706,87	2,00	41,91	39,36	34,69	43,45
t481_B	toetspunt plan	104855,29	398706,87	5,00	43,55	40,86	36,39	45,09
t481_C	toetspunt plan	104855,29	398706,87	8,00	45,35	42,51	37,84	46,70
t482_A	toetspunt plan	104850,33	398719,64	2,00	39,62	36,97	32,76	41,30
t482_B	toetspunt plan	104850,33	398719,64	5,00	41,99	39,22	35,06	43,62
t482_C	toetspunt plan	104850,33	398719,64	8,00	44,23	41,33	36,82	45,61
t483_A	toetspunt plan	104844,37	398700,13	2,00	38,84	36,26	32,30	40,69
t483_A	toetspunt plan	104829,70	398697,87	2,00	40,80	38,29	33,80	42,45
t483_B	toetspunt plan	104844,37	398700,13	5,00	42,02	39,41	35,50	43,87
t483_B	toetspunt plan	104829,70	398697,87	5,00	43,43	40,83	36,57	45,12
t483_C	toetspunt plan	104844,37	398700,13	8,00	42,19	39,47	35,10	43,75
t483_C	toetspunt plan	104829,70	398697,87	8,00	43,59	40,81	36,05	44,94
t484_A	toetspunt plan	104854,01	398696,13	2,00	44,15	41,50	36,07	45,31
t484_B	toetspunt plan	104854,01	398696,13	5,00	45,72	42,97	37,81	46,92
t484_C	toetspunt plan	104854,01	398696,13	8,00	47,38	44,74	40,12	48,88
t485_A	toetspunt plan	104831,89	398686,70	2,00	54,17	51,10	45,30	54,93
t485_A	toetspunt plan	104847,19	398689,40	2,00	51,33	48,34	42,68	52,19
t485_B	toetspunt plan	104831,89	398686,70	5,00	55,02	51,84	46,04	55,72
t485_B	toetspunt plan	104847,19	398689,40	5,00	53,03	49,91	44,19	53,79
t485_C	toetspunt plan	104831,89	398686,70	8,00	55,25	52,08	46,37	55,99
t485_C	toetspunt plan	104847,19	398689,40	8,00	53,79	50,65	45,01	54,57
t486_A	toetspunt plan	104821,79	398690,93	2,00	50,22	47,41	41,51	51,10
t486_B	toetspunt plan	104821,79	398690,93	5,00	51,52	48,37	42,50	52,21
t486_C	toetspunt plan	104821,79	398690,93	8,00	52,14	48,95	43,14	52,83
t487_A	toetspunt plan	104878,24	398649,81	2,00	50,63	47,67	41,78	51,43
t487_B	toetspunt plan	104878,24	398649,81	5,00	51,56	48,55	42,73	52,35
t487_C	toetspunt plan	104878,24	398649,81	8,00	52,08	49,02	43,19	52,84
t488_A	toetspunt plan	104887,00	398643,39	2,00	53,73	50,92	44,76	54,52
t488_B	toetspunt plan	104887,00	398643,39	5,00	53,65	50,83	44,83	54,49
t488_C	toetspunt plan	104887,00	398643,39	8,00	53,33	50,53	44,83	54,29
t489_A	toetspunt plan	104888,63	398633,73	2,00	53,64	50,85	44,72	54,45
t489_B	toetspunt plan	104888,63	398633,73	5,00	53,60	50,79	44,84	54,46
t489_C	toetspunt plan	104888,63	398633,73	8,00	53,29	50,49	44,83	54,27
t490_A	toetspunt plan	104890,37	398623,37	2,00	53,60	50,81	44,70	54,42
t490_B	toetspunt plan	104890,37	398623,37	5,00	53,62	50,82	44,91	54,50
t490_C	toetspunt plan	104890,37	398623,37	8,00	53,52	50,74	45,19	54,55
t491_A	toetspunt plan	104883,64	398616,40	2,00	49,07	46,30	40,85	50,14
t491_B	toetspunt plan	104883,64	398616,40	5,00	50,15	47,31	41,98	51,23
t491_C	toetspunt plan	104883,64	398616,40	8,00	50,92	48,09	43,03	52,11
t492_A	toetspunt plan	104874,76	398620,92	2,00	49,24	46,19	40,62	50,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t492_B	toetspunt plan	104874,76	398620,92	5,00	51,17	48,03	42,35	51,94
t492_C	toetspunt plan	104874,76	398620,92	8,00	52,07	48,92	43,31	52,86
t493_A	toetspunt plan	104872,79	398631,70	2,00	49,50	46,46	40,97	50,40
t493_B	toetspunt plan	104872,79	398631,70	5,00	51,85	48,69	42,99	52,60
t493_C	toetspunt plan	104872,79	398631,70	8,00	52,69	49,50	43,75	53,40
t494_A	toetspunt plan	104871,07	398641,10	2,00	49,87	46,80	41,19	50,70
t494_B	toetspunt plan	104871,07	398641,10	5,00	52,04	48,88	43,15	52,78
t494_C	toetspunt plan	104871,07	398641,10	8,00	52,75	49,55	43,74	53,44
t495_A	toetspunt plan	104877,82	398605,95	2,00	49,40	46,51	41,23	50,47
t495_B	toetspunt plan	104877,82	398605,95	5,00	50,70	47,74	42,43	51,71
t495_C	toetspunt plan	104877,82	398605,95	8,00	50,96	47,97	42,57	51,92
t496_A	toetspunt plan	104887,41	398600,94	2,00	50,18	47,57	42,27	51,41
t496_B	toetspunt plan	104887,41	398600,94	5,00	50,96	48,29	43,17	52,23
t496_C	toetspunt plan	104887,41	398600,94	8,00	51,21	48,54	43,52	52,52
t497_A	toetspunt plan	104889,44	398591,96	2,00	50,01	47,44	42,37	51,36
t497_B	toetspunt plan	104889,44	398591,96	5,00	51,02	48,38	43,46	52,39
t497_C	toetspunt plan	104889,44	398591,96	8,00	51,30	48,62	43,73	52,66
t498_A	toetspunt plan	104891,77	398581,70	2,00	49,68	47,14	42,27	51,14
t498_B	toetspunt plan	104891,77	398581,70	5,00	51,00	48,35	43,64	52,46
t498_C	toetspunt plan	104891,77	398581,70	8,00	51,34	48,66	43,96	52,78
t499_A	toetspunt plan	104885,66	398572,36	2,00	53,00	50,05	44,44	53,90
t499_B	toetspunt plan	104885,66	398572,36	5,00	54,47	51,41	46,05	55,40
t499_C	toetspunt plan	104885,66	398572,36	8,00	54,66	51,57	46,24	55,59
t500_A	toetspunt plan	104876,40	398577,07	2,00	50,67	47,78	41,96	51,53
t500_B	toetspunt plan	104876,40	398577,07	5,00	51,79	48,63	42,80	52,49
t500_C	toetspunt plan	104876,40	398577,07	8,00	52,21	49,01	43,27	52,92
t501_A	toetspunt plan	104873,92	398587,90	2,00	47,62	44,96	39,52	48,77
t501_B	toetspunt plan	104873,92	398587,90	5,00	48,63	45,74	40,34	49,65
t501_C	toetspunt plan	104873,92	398587,90	8,00	49,75	46,74	41,51	50,77
t502_A	toetspunt plan	104871,62	398597,94	2,00	47,72	44,92	39,50	48,79
t502_B	toetspunt plan	104871,62	398597,94	5,00	48,88	45,92	40,51	49,86
t502_C	toetspunt plan	104871,62	398597,94	8,00	49,95	46,95	41,67	50,95
t503_A	toetspunt plan	104848,39	398600,71	2,00	55,92	52,73	46,78	56,56
t503_B	toetspunt plan	104848,39	398600,71	5,00	56,37	53,15	47,21	57,00
t503_C	toetspunt plan	104848,39	398600,71	8,00	56,23	52,99	47,01	56,83
t504_A	toetspunt plan	104857,69	398597,19	2,00	46,20	43,59	38,79	47,64
t504_B	toetspunt plan	104857,69	398597,19	5,00	47,85	45,08	40,28	49,19
t504_C	toetspunt plan	104857,69	398597,19	8,00	48,80	45,92	41,12	50,07
t505_A	toetspunt plan	104861,18	398587,10	2,00	46,11	43,47	38,58	47,50
t505_B	toetspunt plan	104861,18	398587,10	5,00	47,57	44,73	39,90	48,85
t505_C	toetspunt plan	104861,18	398587,10	8,00	48,45	45,51	40,76	49,71
t506_A	toetspunt plan	104864,31	398578,03	2,00	47,40	44,73	39,77	48,74
t506_B	toetspunt plan	104864,31	398578,03	5,00	48,80	45,93	41,09	50,06
t506_C	toetspunt plan	104864,31	398578,03	8,00	48,93	46,02	41,18	50,17
t507_A	toetspunt plan	104860,05	398566,42	2,00	58,13	55,02	49,11	58,83
t507_B	toetspunt plan	104860,05	398566,42	5,00	58,46	55,27	49,43	59,14
t507_C	toetspunt plan	104860,05	398566,42	8,00	58,53	55,33	49,57	59,23
t508_A	toetspunt plan	104849,15	398572,90	2,00	62,49	59,29	53,23	63,09
t508_B	toetspunt plan	104849,15	398572,90	5,00	62,53	59,29	53,24	63,11
t508_C	toetspunt plan	104849,15	398572,90	8,00	62,19	58,93	52,86	62,75
t509_A	toetspunt plan	104845,85	398582,28	2,00	62,37	59,18	53,10	62,97
t509_B	toetspunt plan	104845,85	398582,28	5,00	62,44	59,20	53,14	63,02
t509_C	toetspunt plan	104845,85	398582,28	8,00	62,10	58,85	52,78	62,67
t510_A	toetspunt plan	104841,99	398593,26	2,00	62,35	59,15	53,08	62,94
t510_B	toetspunt plan	104841,99	398593,26	5,00	62,42	59,18	53,12	63,00
t510_C	toetspunt plan	104841,99	398593,26	8,00	62,09	58,83	52,76	62,65
t511_A	toetspunt plan	104943,78	398587,18	2,00	53,09	50,34	44,57	54,05
t511_B	toetspunt plan	104943,78	398587,18	5,00	53,20	50,44	44,80	54,21
t511_C	toetspunt plan	104943,78	398587,18	8,00	52,88	50,10	44,52	53,90
t512_A	toetspunt plan	104957,25	398590,63	2,00	52,97	50,17	44,13	53,80
t512_B	toetspunt plan	104957,25	398590,63	5,00	53,02	50,21	44,30	53,90
t512_C	toetspunt plan	104957,25	398590,63	8,00	52,64	49,83	44,03	53,56
t513_A	toetspunt plan	104967,14	398584,49	2,00	48,38	45,83	40,96	49,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t513_B	toetspunt plan	104967,14	398584,49	5,00	48,82	46,24	41,48	50,30
t513_C	toetspunt plan	104967,14	398584,49	8,00	49,50	46,90	42,37	51,07
t514_A	toetspunt plan	104960,86	398576,15	2,00	48,76	46,46	42,80	50,95
t514_B	toetspunt plan	104960,86	398576,15	5,00	49,62	47,24	43,60	51,76
t514_C	toetspunt plan	104960,86	398576,15	8,00	50,81	48,35	44,64	52,86
t515_A	toetspunt plan	104946,52	398572,61	2,00	49,17	46,89	43,22	51,37
t515_B	toetspunt plan	104946,52	398572,61	5,00	49,95	47,59	43,94	52,10
t515_C	toetspunt plan	104946,52	398572,61	8,00	51,43	48,98	45,29	53,50
t516_A	toetspunt plan	104937,89	398576,87	2,00	46,55	43,83	38,49	47,70
t516_B	toetspunt plan	104937,89	398576,87	5,00	47,41	44,68	39,61	48,66
t516_C	toetspunt plan	104937,89	398576,87	8,00	48,82	46,11	41,44	50,26
t517_A	toetspunt plan	104981,94	398596,46	2,00	53,20	50,46	44,72	54,18
t517_B	toetspunt plan	104981,94	398596,46	5,00	53,26	50,50	44,88	54,27
t517_C	toetspunt plan	104981,94	398596,46	8,00	52,81	50,04	44,45	53,83
t517_D	toetspunt plan	104981,94	398596,46	11,00	51,35	48,49	42,35	52,11
t518_A	toetspunt plan	104996,65	398599,96	2,00	53,68	50,99	45,51	54,79
t518_B	toetspunt plan	104996,65	398599,96	5,00	53,71	50,99	45,62	54,85
t518_C	toetspunt plan	104996,65	398599,96	8,00	53,26	50,53	45,16	54,39
t518_D	toetspunt plan	104996,65	398599,96	11,00	51,50	48,65	42,61	52,31
t519_A	toetspunt plan	105014,32	398604,17	2,00	53,14	50,35	44,45	54,03
t519_B	toetspunt plan	105014,32	398604,17	5,00	53,10	50,29	44,50	54,02
t519_C	toetspunt plan	105014,32	398604,17	8,00	52,64	49,83	44,12	53,59
t519_D	toetspunt plan	105014,32	398604,17	11,00	51,38	48,50	42,36	52,13
t520_A	toetspunt plan	105032,52	398608,32	2,00	52,43	49,57	43,25	53,13
t520_B	toetspunt plan	105032,52	398608,32	5,00	52,28	49,41	43,13	52,99
t520_C	toetspunt plan	105032,52	398608,32	8,00	51,69	48,82	42,56	52,41
t520_D	toetspunt plan	105032,52	398608,32	11,00	50,89	48,01	41,66	51,57
t520_E	toetspunt plan	105032,52	398608,32	14,00	50,12	47,22	40,81	50,77
t520_F	toetspunt plan	105032,52	398608,32	17,00	49,48	46,58	40,16	50,13
t521_A	toetspunt plan	105040,04	398605,47	2,00	51,40	48,93	44,31	53,01
t521_B	toetspunt plan	105040,04	398605,47	5,00	51,75	49,22	44,66	53,35
t521_C	toetspunt plan	105040,04	398605,47	8,00	51,80	49,25	44,77	53,42
t521_D	toetspunt plan	105040,04	398605,47	11,00	51,90	49,33	44,95	53,56
t521_E	toetspunt plan	105040,04	398605,47	14,00	53,54	50,99	46,84	55,32
t521_F	toetspunt plan	105040,04	398605,47	17,00	54,60	51,99	47,97	56,40
t522_A	toetspunt plan	105043,68	398601,38	2,00	47,42	44,60	38,29	48,15
t522_B	toetspunt plan	105043,68	398601,38	5,00	47,81	44,94	38,68	48,53
t522_C	toetspunt plan	105043,68	398601,38	8,00	47,63	44,77	38,55	48,37
t522_D	toetspunt plan	105043,68	398601,38	11,00	47,13	44,26	37,88	47,81
t522_E	toetspunt plan	105043,68	398601,38	14,00	46,67	43,80	37,37	47,33
t522_F	toetspunt plan	105043,68	398601,38	17,00	46,31	43,42	36,99	46,96
t523_A	toetspunt plan	105047,33	398598,77	2,00	49,65	47,24	42,96	51,46
t523_B	toetspunt plan	105047,33	398598,77	5,00	50,26	47,78	43,51	52,03
t523_C	toetspunt plan	105047,33	398598,77	8,00	50,67	48,14	43,94	52,44
t523_D	toetspunt plan	105047,33	398598,77	11,00	51,74	49,19	45,13	53,56
t523_E	toetspunt plan	105047,33	398598,77	14,00	57,07	54,50	50,62	58,96
t523_F	toetspunt plan	105047,33	398598,77	17,00	58,87	56,21	52,34	60,71
t524_A	toetspunt plan	105049,10	398588,85	2,00	46,31	43,90	39,55	48,09
t524_B	toetspunt plan	105049,10	398588,85	5,00	47,41	44,85	40,43	49,05
t524_C	toetspunt plan	105049,10	398588,85	8,00	48,04	45,45	41,14	49,72
t524_D	toetspunt plan	105049,10	398588,85	11,00	49,98	47,38	43,35	51,78
t525_A	toetspunt plan	105051,39	398578,91	2,00	41,55	39,07	33,48	42,75
t525_B	toetspunt plan	105051,39	398578,91	5,00	43,65	40,87	35,15	44,61
t525_C	toetspunt plan	105051,39	398578,91	8,00	44,38	41,60	36,29	45,50
t525_D	toetspunt plan	105051,39	398578,91	11,00	47,32	44,62	40,31	48,92
t526_A	toetspunt plan	105061,32	398574,02	2,00	41,55	38,97	33,20	42,62
t526_B	toetspunt plan	105061,32	398574,02	5,00	43,74	40,91	35,09	44,64
t526_C	toetspunt plan	105061,32	398574,02	8,00	44,05	41,17	35,48	44,97
t526_D	toetspunt plan	105061,32	398574,02	11,00	44,74	41,83	36,52	45,78
t527_A	toetspunt plan	105076,30	398577,61	2,00	43,07	40,37	34,50	44,03
t527_B	toetspunt plan	105076,30	398577,61	5,00	44,61	41,74	35,75	45,42
t527_C	toetspunt plan	105076,30	398577,61	8,00	44,59	41,71	35,58	45,35
t527_D	toetspunt plan	105076,30	398577,61	11,00	44,42	41,53	35,22	45,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t528_A	toetspunt plan	105092,46	398581,48	2,00	46,02	43,16	37,13	46,82
t528_B	toetspunt plan	105092,46	398581,48	5,00	46,50	43,61	37,52	47,26
t528_C	toetspunt plan	105092,46	398581,48	8,00	46,31	43,42	37,18	47,02
t528_D	toetspunt plan	105092,46	398581,48	11,00	46,06	43,16	36,83	46,74
t529_A	toetspunt plan	105106,34	398575,55	2,00	59,99	57,76	53,95	62,15
t529_B	toetspunt plan	105106,34	398575,55	5,00	60,10	57,74	53,94	62,18
t529_C	toetspunt plan	105106,34	398575,55	8,00	60,32	57,84	54,04	62,31
t529_D	toetspunt plan	105106,34	398575,55	11,00	60,78	58,19	54,39	62,70
t530_A	toetspunt plan	105097,34	398563,77	2,00	61,00	58,76	55,03	63,20
t530_B	toetspunt plan	105097,34	398563,77	5,00	61,04	58,67	54,94	63,14
t530_C	toetspunt plan	105097,34	398563,77	8,00	61,24	58,74	55,00	63,25
t530_D	toetspunt plan	105097,34	398563,77	11,00	61,68	59,06	55,32	63,61
t531_A	toetspunt plan	105080,98	398559,76	2,00	60,52	58,27	54,55	62,71
t531_B	toetspunt plan	105080,98	398559,76	5,00	60,61	58,25	54,53	62,73
t531_C	toetspunt plan	105080,98	398559,76	8,00	60,91	58,43	54,69	62,93
t531_D	toetspunt plan	105080,98	398559,76	11,00	61,29	58,69	54,94	63,23
t532_A	toetspunt plan	105063,89	398555,58	2,00	60,42	58,19	54,46	62,62
t532_B	toetspunt plan	105063,89	398555,58	5,00	60,48	58,13	54,40	62,60
t532_C	toetspunt plan	105063,89	398555,58	8,00	60,73	58,29	54,55	62,78
t532_D	toetspunt plan	105063,89	398555,58	11,00	60,97	58,42	54,66	62,94
t533_A	toetspunt plan	105049,60	398552,08	2,00	60,36	58,14	54,40	62,56
t533_B	toetspunt plan	105049,60	398552,08	5,00	60,35	58,01	54,28	62,48
t533_C	toetspunt plan	105049,60	398552,08	8,00	60,50	58,05	54,32	62,55
t533_D	toetspunt plan	105049,60	398552,08	11,00	61,06	58,51	54,75	63,03
t534_A	toetspunt plan	105038,32	398557,90	2,00	43,78	41,15	37,26	45,63
t534_B	toetspunt plan	105038,32	398557,90	5,00	44,73	42,00	38,17	46,54
t534_C	toetspunt plan	105038,32	398557,90	8,00	46,18	43,43	39,63	47,99
t534_D	toetspunt plan	105038,32	398557,90	11,00	49,19	46,51	42,69	51,04
t535_A	toetspunt plan	105035,21	398570,97	2,00	43,67	41,04	37,18	45,53
t535_B	toetspunt plan	105035,21	398570,97	5,00	44,88	42,16	38,34	46,70
t535_C	toetspunt plan	105035,21	398570,97	8,00	46,70	43,96	40,17	48,52
t535_D	toetspunt plan	105035,21	398570,97	11,00	49,50	46,83	43,02	51,36
t536_A	toetspunt plan	105032,19	398583,71	2,00	43,64	40,98	37,15	45,50
t536_B	toetspunt plan	105032,19	398583,71	5,00	44,99	42,30	38,51	46,85
t536_C	toetspunt plan	105032,19	398583,71	8,00	47,14	44,43	40,68	49,00
t536_D	toetspunt plan	105032,19	398583,71	11,00	49,88	47,26	43,46	51,78
t537_A	toetspunt plan	105017,98	398590,13	2,00	45,20	42,72	39,08	47,27
t537_B	toetspunt plan	105017,98	398590,13	5,00	46,37	43,85	40,20	48,41
t537_C	toetspunt plan	105017,98	398590,13	8,00	48,07	45,46	41,84	50,07
t537_D	toetspunt plan	105017,98	398590,13	11,00	51,33	48,77	45,05	53,31
t538_A	toetspunt plan	105000,40	398585,96	2,00	47,67	45,34	41,68	49,84
t538_B	toetspunt plan	105000,40	398585,96	5,00	48,61	46,19	42,53	50,72
t538_C	toetspunt plan	105000,40	398585,96	8,00	49,61	47,10	43,43	51,65
t538_D	toetspunt plan	105000,40	398585,96	11,00	51,63	49,05	45,33	53,60
t539_A	toetspunt plan	104984,85	398582,27	2,00	50,10	47,84	44,15	52,30
t539_B	toetspunt plan	104984,85	398582,27	5,00	50,68	48,32	44,66	52,83
t539_C	toetspunt plan	104984,85	398582,27	8,00	51,36	48,90	45,21	53,42
t539_D	toetspunt plan	104984,85	398582,27	11,00	52,51	49,95	46,21	54,48
t540_A	toetspunt plan	104974,42	398584,78	2,00	47,14	44,40	39,42	48,42
t540_B	toetspunt plan	104974,42	398584,78	5,00	48,25	45,51	40,88	49,68
t540_C	toetspunt plan	104974,42	398584,78	8,00	49,94	47,23	42,83	51,50
t540_D	toetspunt plan	104974,42	398584,78	11,00	49,60	46,85	42,30	51,06
t541_E	toetspunt plan	105038,99	398592,90	14,00	57,60	55,05	51,25	59,55
t541_F	toetspunt plan	105038,99	398592,90	17,00	59,53	56,89	53,05	61,40
t542_E	toetspunt plan	105028,42	398599,69	14,00	50,18	47,59	43,68	52,05
t542_F	toetspunt plan	105028,42	398599,69	17,00	51,36	48,71	44,64	53,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

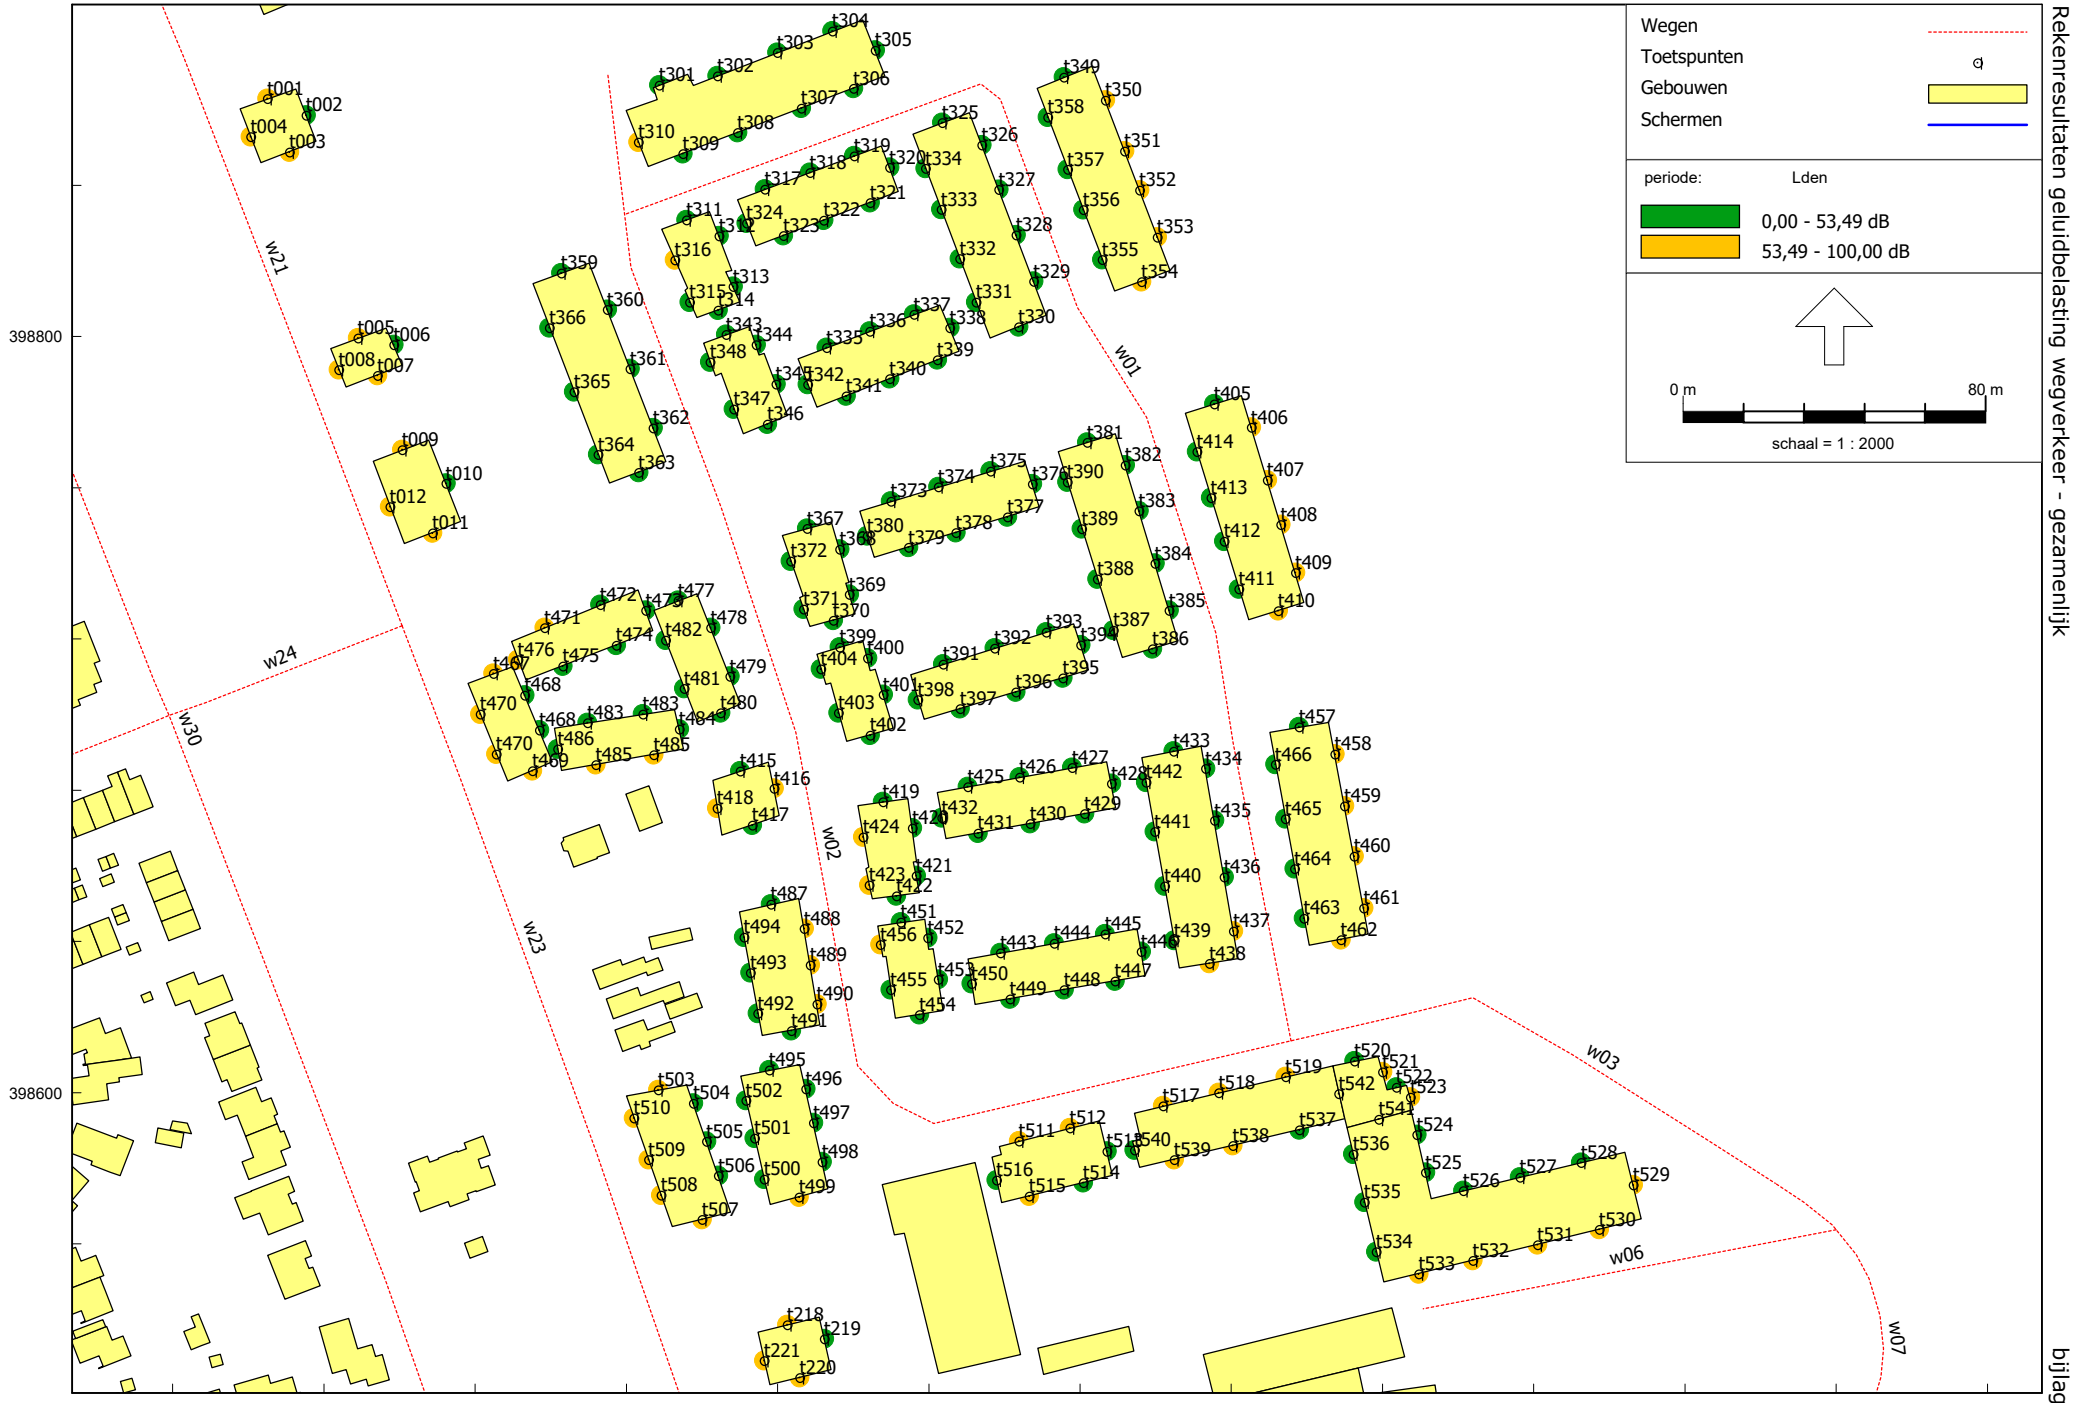
Wegen
Toetspunten
Gebouwen
Schermen
periode: Lden
0,00 - 53,49 dB
53,49 - 100,00 dB
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
398800
398600
104800
105000
105200
w01
w02
w03
w06
w07
w21
w23
w24
w30

Bijlage 6: Aanvullend onderzoek: bronmaatregelen

Model: bronmaatregelen model met geg variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	Type	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
w01	interne weg 15%	W15	Stille elementenverharding	Verdeling	30	30	30	234,12	6,66	3,45
w02	TuincentrumWeg	W15	Stille elementenverharding	Verdeling	30	30	30	1560,82	6,66	3,45
w03	TuincentrumWeg	W15	Stille elementenverharding	Verdeling	30	30	30	1560,82	6,66	3,45
w04	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1488,00	6,72	3,47
w05	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	2984,57	6,66	3,44
w06	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	11,61	7,52	0,82
w07	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1572,42	6,66	3,44
w08	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	489,21	6,69	3,37
w09	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7133,01	6,67	3,37
w10	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7228,12	6,69	3,37
w11	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7133,01	6,69	3,37
w12	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1523,12	6,67	3,43
w13	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	1450,44	6,84	2,91
w14	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1450,44	6,68	3,33
w15	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	4087,43	6,74	3,42
w16	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	14361,13	6,69	3,37
w17	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	642,11	6,81	2,98
w18	Trivium	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	4463,43	6,74	3,42
w19	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	8648,81	6,69	3,37
w20	Lage Vaartkant	W26	SMA-NL8G+	Verdeling	50	50	50	10146,96	6,69	3,37
w21	Lage Vaartkant	W26	SMA-NL8G+	Verdeling	50	50	50	8616,78	6,68	3,38
w22	Lage Vaartkant	W26	SMA-NL8G+	Verdeling	50	50	50	8890,97	6,68	3,38
w23	Lage Vaartkant	W26	SMA-NL8G+	Verdeling	50	50	50	9623,56	6,68	3,38
w24	Nachtegaal	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1998,07	6,73	3,43
w25	Nachtegaal	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1868,35	6,73	3,43
w26	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	200,96	6,72	3,47
w27	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	755,06	6,72	3,47
w28	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	529,14	6,72	3,47
w29	Zwaluw	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	292,76	6,72	3,47
w30	Zwaluw	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	331,93	6,72	3,47

Model: bronmaatregelen model met geg variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
w01	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w02	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w03	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w04	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	False	1,5
w05	0,78	99,50	99,74	99,55	0,34	0,18	0,32	0,15	0,08	0,13	False	1,5
w06	0,81	--	--	--	61,00	72,00	63,00	39,00	28,00	37,00	False	1,5
w07	0,78	99,06	99,51	99,14	0,65	0,35	0,61	0,29	0,15	0,25	False	1,5
w08	0,78	94,30	96,94	94,75	3,93	2,14	3,73	1,77	0,92	1,52	False	1,5
w09	0,82	94,40	97,20	94,09	3,81	1,96	3,90	1,79	0,84	2,01	False	1,5
w10	0,78	94,14	96,85	94,60	4,04	2,20	3,83	1,82	0,94	1,57	False	1,5
w11	0,78	94,38	96,98	94,82	3,88	2,11	3,68	1,74	0,90	1,50	False	1,5
w12	0,78	98,57	99,25	98,69	0,99	0,53	0,93	0,44	0,23	0,38	False	1,5
w13	0,78	91,40	95,61	91,43	5,16	2,72	5,23	3,44	1,67	3,34	False	1,5
w14	0,82	91,37	95,62	90,90	5,87	3,07	6,01	2,76	1,32	3,09	False	1,5
w15	0,68	95,96	97,69	96,38	2,63	1,55	2,82	1,41	0,76	0,80	False	1,5
w16	0,78	94,26	96,92	94,71	3,96	2,16	3,76	1,78	0,92	1,53	False	1,5
w17	0,78	96,62	98,32	96,63	2,03	1,04	2,06	1,35	0,64	1,32	False	1,5
w18	0,68	96,34	97,91	96,73	2,38	1,40	2,55	1,28	0,69	0,72	False	1,5
w19	0,78	94,64	97,13	95,06	3,70	2,01	3,51	1,66	0,86	1,43	False	1,5
w20	0,78	94,05	96,80	94,52	4,10	2,24	3,89	1,84	0,96	1,59	False	1,5
w21	0,78	94,80	97,21	95,21	3,59	1,95	3,40	1,61	0,84	1,39	False	1,5
w22	0,78	94,77	97,20	95,18	3,61	1,96	3,42	1,62	0,84	1,40	False	1,5
w23	0,78	94,76	97,20	95,18	3,61	1,96	3,42	1,62	0,84	1,40	False	1,5
w24	0,68	97,13	98,37	97,44	1,86	1,09	2,00	1,00	0,54	0,56	False	1,5
w25	0,68	96,95	98,27	97,28	1,98	1,16	2,12	1,07	0,57	0,60	False	1,5
w26	0,68	99,76	99,86	99,78	0,16	0,09	0,17	0,09	0,05	0,05	False	1,5
w27	0,68	99,79	99,88	99,81	0,14	0,08	0,15	0,07	0,04	0,04	False	1,5
w28	0,68	99,71	99,84	99,74	0,19	0,11	0,20	0,10	0,05	0,06	False	1,5
w29	0,68	99,98	99,99	99,98	0,01	0,01	0,02	0,01	--	--	False	1,5
w30	0,68	99,73	99,85	99,76	0,18	0,10	0,19	0,09	0,05	0,05	False	1,5

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t001_A	toetspunt plan	2,00	55,7	58,0	-2,3
t001_B	toetspunt plan	5,00	55,9	58,2	-2,3
t001_C	toetspunt plan	8,00	55,7	57,9	-2,3
t002_A	toetspunt plan	2,00	35,8	37,7	-1,9
t002_B	toetspunt plan	5,00	36,7	38,5	-1,8
t002_C	toetspunt plan	8,00	37,2	39,0	-1,8
t003_A	toetspunt plan	2,00	55,2	57,6	-2,4
t003_B	toetspunt plan	5,00	55,4	57,8	-2,4
t003_C	toetspunt plan	8,00	55,2	57,6	-2,4
t004_A	toetspunt plan	2,00	62,0	64,3	-2,3
t004_B	toetspunt plan	5,00	61,7	64,1	-2,3
t004_C	toetspunt plan	8,00	61,1	63,4	-2,3
t005_A	toetspunt plan	2,00	55,1	57,5	-2,5
t005_B	toetspunt plan	5,00	55,3	57,8	-2,4
t005_C	toetspunt plan	8,00	55,2	57,6	-2,4
t006_A	toetspunt plan	2,00	39,5	41,9	-2,4
t006_B	toetspunt plan	5,00	40,5	42,7	-2,2
t006_C	toetspunt plan	8,00	41,1	43,4	-2,2
t007_A	toetspunt plan	2,00	54,6	57,1	-2,4
t007_B	toetspunt plan	5,00	54,9	57,3	-2,4
t007_C	toetspunt plan	8,00	54,7	57,1	-2,4
t008_A	toetspunt plan	2,00	61,6	64,0	-2,4
t008_B	toetspunt plan	5,00	61,3	63,7	-2,4
t008_C	toetspunt plan	8,00	60,6	63,0	-2,4
t009_A	toetspunt plan	2,00	55,0	57,4	-2,4
t009_B	toetspunt plan	5,00	55,2	57,6	-2,4
t009_C	toetspunt plan	8,00	55,0	57,4	-2,4
t010_A	toetspunt plan	2,00	41,3	43,7	-2,4
t010_B	toetspunt plan	5,00	42,3	44,5	-2,3
t010_C	toetspunt plan	8,00	43,1	45,3	-2,2
t011_A	toetspunt plan	2,00	55,8	58,1	-2,4
t011_B	toetspunt plan	5,00	56,0	58,3	-2,3
t011_C	toetspunt plan	8,00	55,8	58,1	-2,3
t012_A	toetspunt plan	2,00	62,4	64,7	-2,3
t012_B	toetspunt plan	5,00	62,0	64,4	-2,3
t012_C	toetspunt plan	8,00	61,3	63,6	-2,3
t218_A	toetspunt plan	2,00	51,4	53,9	-2,5
t218_B	toetspunt plan	5,00	52,5	54,9	-2,4
t219_A	toetspunt plan	2,00	44,8	46,4	-1,6
t219_B	toetspunt plan	5,00	45,8	47,3	-1,6
t220_A	toetspunt plan	2,00	54,1	56,0	-2,0
t220_B	toetspunt plan	5,00	54,7	56,7	-1,9
t221_A	toetspunt plan	2,00	57,4	59,7	-2,3
t221_B	toetspunt plan	5,00	57,9	60,1	-2,3
t301_A	toetspunt plan	2,00	44,8	46,8	-2,0
t301_B	toetspunt plan	5,00	44,8	46,8	-2,0
t301_C	toetspunt plan	8,00	44,7	46,7	-2,0
t302_A	toetspunt plan	2,00	38,2	40,2	-2,0
t302_B	toetspunt plan	5,00	37,8	39,7	-1,9
t302_C	toetspunt plan	8,00	38,2	39,9	-1,8
t303_A	toetspunt plan	2,00	40,3	42,1	-1,8
t303_B	toetspunt plan	5,00	40,1	41,8	-1,6
t303_C	toetspunt plan	8,00	40,5	42,0	-1,6
t304_A	toetspunt plan	2,00	40,7	42,0	-1,3
t304_B	toetspunt plan	5,00	40,6	41,9	-1,2
t304_C	toetspunt plan	8,00	40,8	42,0	-1,2
t305_A	toetspunt plan	2,00	35,8	37,6	-1,8
t305_B	toetspunt plan	5,00	36,3	38,0	-1,7
t305_C	toetspunt plan	8,00	36,2	37,9	-1,7
t306_A	toetspunt plan	2,00	43,4	45,3	-1,9
t306_B	toetspunt plan	5,00	43,6	45,4	-1,8
t306_C	toetspunt plan	8,00	43,5	45,3	-1,8
t307_A	toetspunt plan	2,00	44,0	45,9	-1,9
t307_B	toetspunt plan	5,00	44,2	46,1	-1,8
t307_C	toetspunt plan	8,00	44,2	46,0	-1,8

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t308_A	toetspunt plan	2,00	44,8	46,7	-1,9
t308_B	toetspunt plan	5,00	45,2	47,0	-1,8
t308_C	toetspunt plan	8,00	45,1	46,9	-1,8
t309_A	toetspunt plan	2,00	46,9	48,7	-1,8
t309_B	toetspunt plan	5,00	47,2	49,0	-1,8
t309_C	toetspunt plan	8,00	47,1	48,9	-1,8
t310_A	toetspunt plan	2,00	53,9	55,6	-1,8
t310_B	toetspunt plan	5,00	53,3	55,0	-1,8
t310_C	toetspunt plan	8,00	52,4	54,2	-1,8
t311_A	toetspunt plan	2,00	48,6	50,5	-1,8
t311_B	toetspunt plan	5,00	48,6	50,4	-1,8
t311_C	toetspunt plan	8,00	48,3	50,1	-1,8
t312_A	toetspunt plan	2,00	39,4	41,3	-2,0
t312_B	toetspunt plan	5,00	39,9	41,8	-1,9
t312_C	toetspunt plan	8,00	40,0	41,9	-1,9
t313_A	toetspunt plan	2,00	31,3	32,9	-1,6
t313_B	toetspunt plan	5,00	32,7	34,2	-1,5
t313_C	toetspunt plan	8,00	33,6	35,0	-1,4
t314_A	toetspunt plan	2,00	45,7	47,3	-1,6
t314_B	toetspunt plan	5,00	45,8	47,5	-1,6
t314_C	toetspunt plan	8,00	45,8	47,4	-1,6
t315_A	toetspunt plan	2,00	51,2	52,9	-1,7
t315_B	toetspunt plan	5,00	51,2	52,9	-1,7
t315_C	toetspunt plan	8,00	51,0	52,6	-1,6
t316_A	toetspunt plan	2,00	51,4	53,1	-1,8
t316_B	toetspunt plan	5,00	51,4	53,2	-1,7
t316_C	toetspunt plan	8,00	51,2	52,9	-1,7
t317_A	toetspunt plan	2,00	46,4	48,2	-1,9
t317_B	toetspunt plan	5,00	46,3	48,2	-1,9
t317_C	toetspunt plan	8,00	45,9	47,8	-1,9
t318_A	toetspunt plan	2,00	46,0	47,9	-1,9
t318_B	toetspunt plan	5,00	45,8	47,6	-1,8
t318_C	toetspunt plan	8,00	45,3	47,2	-1,9
t319_A	toetspunt plan	2,00	45,8	47,6	-1,8
t319_B	toetspunt plan	5,00	45,4	47,2	-1,8
t319_C	toetspunt plan	8,00	44,9	46,7	-1,8
t320_A	toetspunt plan	2,00	37,5	39,3	-1,7
t320_B	toetspunt plan	5,00	37,7	39,3	-1,6
t320_C	toetspunt plan	8,00	37,6	39,1	-1,6
t321_A	toetspunt plan	2,00	33,2	34,5	-1,3
t321_B	toetspunt plan	5,00	34,9	36,1	-1,2
t321_C	toetspunt plan	8,00	36,4	37,6	-1,2
t322_A	toetspunt plan	2,00	32,8	34,2	-1,3
t322_B	toetspunt plan	5,00	34,6	35,8	-1,2
t322_C	toetspunt plan	8,00	36,0	37,1	-1,2
t323_A	toetspunt plan	2,00	32,6	34,0	-1,4
t323_B	toetspunt plan	5,00	34,3	35,6	-1,3
t323_C	toetspunt plan	8,00	35,8	37,0	-1,2
t324_A	toetspunt plan	2,00	40,9	42,8	-1,9
t324_B	toetspunt plan	5,00	41,6	43,3	-1,7
t324_C	toetspunt plan	8,00	42,1	43,7	-1,7
t325_A	toetspunt plan	2,00	45,2	47,0	-1,8
t325_B	toetspunt plan	5,00	44,6	46,3	-1,7
t325_C	toetspunt plan	8,00	43,8	45,5	-1,8
t326_A	toetspunt plan	2,00	43,3	45,0	-1,7
t326_B	toetspunt plan	5,00	43,2	44,8	-1,7
t326_C	toetspunt plan	8,00	42,6	44,2	-1,6
t327_A	toetspunt plan	2,00	43,4	45,1	-1,7
t327_B	toetspunt plan	5,00	43,3	45,0	-1,7
t327_C	toetspunt plan	8,00	42,7	44,4	-1,7
t328_A	toetspunt plan	2,00	43,7	45,3	-1,6
t328_B	toetspunt plan	5,00	43,6	45,2	-1,6
t328_C	toetspunt plan	8,00	43,0	44,6	-1,6
t329_A	toetspunt plan	2,00	43,6	45,3	-1,6
t329_B	toetspunt plan	5,00	43,5	45,1	-1,6

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t329_C	toetspunt plan	8,00	42,9	44,5	-1,6
t330_A	toetspunt plan	2,00	39,4	41,2	-1,8
t330_B	toetspunt plan	5,00	39,9	41,6	-1,7
t330_C	toetspunt plan	8,00	40,3	42,0	-1,7
t331_A	toetspunt plan	2,00	32,8	34,0	-1,3
t331_B	toetspunt plan	5,00	34,7	35,8	-1,2
t331_C	toetspunt plan	8,00	36,4	37,5	-1,1
t332_A	toetspunt plan	2,00	33,4	34,8	-1,4
t332_B	toetspunt plan	5,00	35,1	36,4	-1,3
t332_C	toetspunt plan	8,00	36,8	38,1	-1,3
t333_A	toetspunt plan	2,00	34,6	36,1	-1,5
t333_B	toetspunt plan	5,00	36,0	37,4	-1,4
t333_C	toetspunt plan	8,00	37,3	38,7	-1,3
t334_A	toetspunt plan	2,00	36,9	38,5	-1,6
t334_B	toetspunt plan	5,00	37,7	39,1	-1,5
t334_C	toetspunt plan	8,00	38,4	39,8	-1,4
t335_A	toetspunt plan	2,00	31,7	33,2	-1,5
t335_B	toetspunt plan	5,00	33,6	35,0	-1,4
t335_C	toetspunt plan	8,00	34,9	36,2	-1,3
t336_A	toetspunt plan	2,00	32,3	33,7	-1,4
t336_B	toetspunt plan	5,00	34,1	35,5	-1,4
t336_C	toetspunt plan	8,00	35,3	36,6	-1,3
t337_A	toetspunt plan	2,00	32,6	34,1	-1,4
t337_B	toetspunt plan	5,00	34,4	35,7	-1,4
t337_C	toetspunt plan	8,00	35,7	37,0	-1,3
t338_A	toetspunt plan	2,00	29,9	31,5	-1,6
t338_B	toetspunt plan	5,00	31,9	33,4	-1,5
t338_C	toetspunt plan	8,00	33,0	34,4	-1,5
t339_A	toetspunt plan	2,00	39,0	41,0	-2,0
t339_B	toetspunt plan	5,00	39,7	41,6	-1,8
t339_C	toetspunt plan	8,00	40,5	42,2	-1,8
t340_A	toetspunt plan	2,00	40,4	42,5	-2,1
t340_B	toetspunt plan	5,00	41,1	43,0	-2,0
t340_C	toetspunt plan	8,00	41,7	43,5	-1,9
t341_A	toetspunt plan	2,00	41,5	43,6	-2,0
t341_B	toetspunt plan	5,00	42,5	44,4	-2,0
t341_C	toetspunt plan	8,00	43,0	44,9	-1,9
t342_A	toetspunt plan	2,00	37,6	39,3	-1,7
t342_B	toetspunt plan	5,00	39,1	40,7	-1,6
t342_C	toetspunt plan	8,00	40,2	41,7	-1,5
t343_A	toetspunt plan	2,00	45,6	47,2	-1,7
t343_B	toetspunt plan	5,00	45,8	47,5	-1,6
t343_C	toetspunt plan	8,00	45,7	47,3	-1,6
t344_A	toetspunt plan	2,00	31,1	32,8	-1,6
t344_B	toetspunt plan	5,00	32,8	34,3	-1,5
t344_C	toetspunt plan	8,00	33,6	35,1	-1,5
t345_A	toetspunt plan	2,00	33,4	35,1	-1,7
t345_B	toetspunt plan	5,00	35,0	36,6	-1,6
t345_C	toetspunt plan	8,00	35,5	37,1	-1,6
t346_A	toetspunt plan	2,00	45,6	47,5	-1,9
t346_B	toetspunt plan	5,00	46,2	48,1	-1,9
t346_C	toetspunt plan	8,00	46,4	48,3	-1,9
t347_A	toetspunt plan	2,00	50,5	52,3	-1,8
t347_B	toetspunt plan	5,00	50,7	52,5	-1,7
t347_C	toetspunt plan	8,00	50,6	52,3	-1,7
t348_A	toetspunt plan	2,00	51,3	53,0	-1,7
t348_B	toetspunt plan	5,00	51,4	53,0	-1,6
t348_C	toetspunt plan	8,00	51,0	52,7	-1,6
t349_A	toetspunt plan	2,00	39,9	41,1	-1,2
t349_B	toetspunt plan	5,00	40,1	41,3	-1,2
t349_C	toetspunt plan	8,00	40,1	41,3	-1,2
t350_A	toetspunt plan	2,00	28,0	28,2	-0,2
t350_B	toetspunt plan	5,00	28,4	28,6	-0,2
t350_C	toetspunt plan	8,00	28,5	28,7	-0,2
t351_A	toetspunt plan	2,00	28,4	28,6	-0,2

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t351_B	toetspunt plan	5,00	28,8	29,0	-0,2
t351_C	toetspunt plan	8,00	29,0	29,2	-0,2
t352_A	toetspunt plan	2,00	28,6	28,7	-0,1
t352_B	toetspunt plan	5,00	29,0	29,1	-0,1
t352_C	toetspunt plan	8,00	29,1	29,3	-0,1
t353_A	toetspunt plan	2,00	28,4	28,5	-0,2
t353_B	toetspunt plan	5,00	28,8	28,9	-0,2
t353_C	toetspunt plan	8,00	29,0	29,1	-0,2
t354_A	toetspunt plan	2,00	39,3	41,1	-1,7
t354_B	toetspunt plan	5,00	39,7	41,4	-1,6
t354_C	toetspunt plan	8,00	39,9	41,5	-1,6
t355_A	toetspunt plan	2,00	42,6	44,3	-1,7
t355_B	toetspunt plan	5,00	42,8	44,4	-1,6
t355_C	toetspunt plan	8,00	42,6	44,2	-1,6
t356_A	toetspunt plan	2,00	42,8	44,5	-1,6
t356_B	toetspunt plan	5,00	43,0	44,6	-1,6
t356_C	toetspunt plan	8,00	42,8	44,4	-1,5
t357_A	toetspunt plan	2,00	42,9	44,5	-1,6
t357_B	toetspunt plan	5,00	43,1	44,6	-1,6
t357_C	toetspunt plan	8,00	42,9	44,4	-1,5
t358_A	toetspunt plan	2,00	43,4	44,8	-1,5
t358_B	toetspunt plan	5,00	43,5	44,9	-1,4
t358_C	toetspunt plan	8,00	43,3	44,6	-1,4
t359_A	toetspunt plan	2,00	47,0	49,2	-2,2
t359_B	toetspunt plan	5,00	47,8	50,0	-2,1
t359_C	toetspunt plan	8,00	48,3	50,4	-2,1
t360_A	toetspunt plan	2,00	50,9	52,7	-1,7
t360_B	toetspunt plan	5,00	51,0	52,7	-1,7
t360_C	toetspunt plan	8,00	50,6	52,3	-1,7
t361_A	toetspunt plan	2,00	51,0	52,7	-1,7
t361_B	toetspunt plan	5,00	51,1	52,7	-1,7
t361_C	toetspunt plan	8,00	50,6	52,3	-1,7
t362_A	toetspunt plan	2,00	51,1	52,8	-1,7
t362_B	toetspunt plan	5,00	51,1	52,8	-1,7
t362_C	toetspunt plan	8,00	50,6	52,4	-1,7
t363_A	toetspunt plan	2,00	47,4	49,5	-2,1
t363_B	toetspunt plan	5,00	48,2	50,2	-2,0
t363_C	toetspunt plan	8,00	48,6	50,6	-2,0
t364_A	toetspunt plan	2,00	47,5	49,9	-2,4
t364_B	toetspunt plan	5,00	48,5	50,8	-2,3
t364_C	toetspunt plan	8,00	49,1	51,4	-2,3
t365_A	toetspunt plan	2,00	47,2	49,7	-2,5
t365_B	toetspunt plan	5,00	48,2	50,6	-2,4
t365_C	toetspunt plan	8,00	48,9	51,3	-2,4
t366_A	toetspunt plan	2,00	47,3	49,8	-2,5
t366_B	toetspunt plan	5,00	48,4	50,8	-2,4
t366_C	toetspunt plan	8,00	49,2	51,5	-2,3
t367_A	toetspunt plan	2,00	44,6	46,5	-1,9
t367_B	toetspunt plan	5,00	45,2	47,1	-1,9
t367_C	toetspunt plan	8,00	45,4	47,3	-1,9
t368_A	toetspunt plan	2,00	32,4	34,1	-1,7
t368_B	toetspunt plan	5,00	34,4	35,9	-1,6
t368_C	toetspunt plan	8,00	34,9	36,4	-1,6
t369_A	toetspunt plan	2,00	29,1	30,5	-1,4
t369_B	toetspunt plan	5,00	30,9	32,1	-1,3
t369_C	toetspunt plan	8,00	32,3	33,6	-1,2
t370_A	toetspunt plan	2,00	45,5	47,2	-1,7
t370_B	toetspunt plan	5,00	45,8	47,5	-1,7
t370_C	toetspunt plan	8,00	45,9	47,6	-1,7
t371_A	toetspunt plan	2,00	50,7	52,4	-1,7
t371_B	toetspunt plan	5,00	50,9	52,6	-1,7
t371_C	toetspunt plan	8,00	50,8	52,4	-1,7
t372_A	toetspunt plan	2,00	50,2	52,0	-1,8
t372_B	toetspunt plan	5,00	50,5	52,2	-1,7
t372_C	toetspunt plan	8,00	50,5	52,2	-1,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t373_A	toetspunt plan	2,00	40,3	42,4	-2,1
t373_B	toetspunt plan	5,00	41,4	43,4	-2,0
t373_C	toetspunt plan	8,00	41,9	43,8	-1,9
t374_A	toetspunt plan	2,00	38,9	41,0	-2,1
t374_B	toetspunt plan	5,00	39,8	41,8	-2,0
t374_C	toetspunt plan	8,00	40,4	42,3	-1,9
t375_A	toetspunt plan	2,00	38,1	40,2	-2,1
t375_B	toetspunt plan	5,00	38,9	40,8	-1,9
t375_C	toetspunt plan	8,00	39,6	41,4	-1,9
t376_A	toetspunt plan	2,00	32,2	33,4	-1,2
t376_B	toetspunt plan	5,00	33,6	34,8	-1,2
t376_C	toetspunt plan	8,00	34,3	35,5	-1,2
t377_A	toetspunt plan	2,00	33,3	34,6	-1,3
t377_B	toetspunt plan	5,00	34,8	36,0	-1,1
t377_C	toetspunt plan	8,00	36,3	37,4	-1,1
t378_A	toetspunt plan	2,00	33,4	34,7	-1,3
t378_B	toetspunt plan	5,00	35,1	36,3	-1,2
t378_C	toetspunt plan	8,00	36,5	37,6	-1,1
t379_A	toetspunt plan	2,00	33,2	34,5	-1,3
t379_B	toetspunt plan	5,00	34,9	36,1	-1,2
t379_C	toetspunt plan	8,00	36,3	37,4	-1,1
t380_A	toetspunt plan	2,00	36,9	38,6	-1,7
t380_B	toetspunt plan	5,00	38,7	40,2	-1,6
t380_C	toetspunt plan	8,00	40,0	41,4	-1,5
t381_A	toetspunt plan	2,00	39,5	41,4	-1,9
t381_B	toetspunt plan	5,00	39,9	41,7	-1,8
t381_C	toetspunt plan	8,00	40,1	41,9	-1,8
t382_A	toetspunt plan	2,00	43,1	44,8	-1,7
t382_B	toetspunt plan	5,00	43,1	44,7	-1,7
t382_C	toetspunt plan	8,00	42,6	44,2	-1,6
t383_A	toetspunt plan	2,00	43,1	44,8	-1,7
t383_B	toetspunt plan	5,00	43,1	44,8	-1,7
t383_C	toetspunt plan	8,00	42,7	44,3	-1,6
t384_A	toetspunt plan	2,00	43,1	44,8	-1,7
t384_B	toetspunt plan	5,00	43,1	44,8	-1,7
t384_C	toetspunt plan	8,00	42,7	44,4	-1,6
t385_A	toetspunt plan	2,00	43,0	44,7	-1,7
t385_B	toetspunt plan	5,00	43,1	44,7	-1,6
t385_C	toetspunt plan	8,00	42,7	44,3	-1,6
t386_A	toetspunt plan	2,00	38,8	40,6	-1,8
t386_B	toetspunt plan	5,00	39,4	41,1	-1,7
t386_C	toetspunt plan	8,00	39,9	41,5	-1,6
t387_A	toetspunt plan	2,00	32,5	33,6	-1,1
t387_B	toetspunt plan	5,00	34,2	35,3	-1,0
t387_C	toetspunt plan	8,00	36,1	37,1	-1,0
t388_A	toetspunt plan	2,00	33,7	35,0	-1,4
t388_B	toetspunt plan	5,00	35,2	36,5	-1,3
t388_C	toetspunt plan	8,00	37,0	38,1	-1,2
t389_A	toetspunt plan	2,00	33,5	34,9	-1,3
t389_B	toetspunt plan	5,00	35,1	36,3	-1,2
t389_C	toetspunt plan	8,00	36,8	38,0	-1,2
t390_A	toetspunt plan	2,00	32,3	33,5	-1,1
t390_B	toetspunt plan	5,00	34,1	35,1	-1,0
t390_C	toetspunt plan	8,00	35,9	36,9	-1,0
t391_A	toetspunt plan	2,00	34,9	36,7	-1,8
t391_B	toetspunt plan	5,00	35,8	37,4	-1,6
t391_C	toetspunt plan	8,00	36,7	38,3	-1,6
t392_A	toetspunt plan	2,00	32,4	33,9	-1,5
t392_B	toetspunt plan	5,00	34,2	35,5	-1,4
t392_C	toetspunt plan	8,00	35,4	36,7	-1,3
t393_A	toetspunt plan	2,00	32,3	33,7	-1,3
t393_B	toetspunt plan	5,00	33,9	35,1	-1,2
t393_C	toetspunt plan	8,00	35,2	36,4	-1,3
t394_A	toetspunt plan	2,00	30,3	31,8	-1,6
t394_B	toetspunt plan	5,00	32,2	33,6	-1,4

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t394_C	toetspunt plan	8,00	33,4	34,8	-1,4
t395_A	toetspunt plan	2,00	37,3	39,4	-2,0
t395_B	toetspunt plan	5,00	38,2	40,0	-1,8
t395_C	toetspunt plan	8,00	39,1	40,8	-1,6
t396_A	toetspunt plan	2,00	37,9	40,0	-2,1
t396_B	toetspunt plan	5,00	38,8	40,7	-1,9
t396_C	toetspunt plan	8,00	39,7	41,4	-1,7
t397_A	toetspunt plan	2,00	39,1	41,1	-2,0
t397_B	toetspunt plan	5,00	40,2	42,1	-1,9
t397_C	toetspunt plan	8,00	40,9	42,7	-1,8
t398_A	toetspunt plan	2,00	36,4	38,0	-1,7
t398_B	toetspunt plan	5,00	38,1	39,6	-1,5
t398_C	toetspunt plan	8,00	39,4	40,8	-1,4
t399_A	toetspunt plan	2,00	45,5	47,2	-1,7
t399_B	toetspunt plan	5,00	45,7	47,4	-1,7
t399_C	toetspunt plan	8,00	45,7	47,3	-1,6
t400_A	toetspunt plan	2,00	27,8	28,9	-1,1
t400_B	toetspunt plan	5,00	29,3	30,2	-0,9
t400_C	toetspunt plan	8,00	30,7	31,7	-0,9
t401_A	toetspunt plan	2,00	30,8	32,3	-1,5
t401_B	toetspunt plan	5,00	32,6	33,9	-1,4
t401_C	toetspunt plan	8,00	33,6	34,9	-1,3
t402_A	toetspunt plan	2,00	44,3	46,1	-1,8
t402_B	toetspunt plan	5,00	44,8	46,5	-1,7
t402_C	toetspunt plan	8,00	45,0	46,7	-1,7
t403_A	toetspunt plan	2,00	50,5	52,3	-1,7
t403_B	toetspunt plan	5,00	50,8	52,5	-1,7
t403_C	toetspunt plan	8,00	50,8	52,5	-1,7
t404_A	toetspunt plan	2,00	50,9	52,6	-1,7
t404_B	toetspunt plan	5,00	51,1	52,7	-1,7
t404_C	toetspunt plan	8,00	50,9	52,6	-1,7
t405_A	toetspunt plan	2,00	37,6	39,5	-1,9
t405_B	toetspunt plan	5,00	38,1	39,9	-1,8
t405_C	toetspunt plan	8,00	38,2	40,0	-1,8
t406_A	toetspunt plan	2,00	30,6	31,1	-0,5
t406_B	toetspunt plan	5,00	31,0	31,5	-0,5
t406_C	toetspunt plan	8,00	31,3	31,8	-0,5
t407_A	toetspunt plan	2,00	30,6	31,2	-0,6
t407_B	toetspunt plan	5,00	31,1	31,7	-0,6
t407_C	toetspunt plan	8,00	31,4	32,0	-0,6
t408_A	toetspunt plan	2,00	31,0	31,5	-0,6
t408_B	toetspunt plan	5,00	31,4	32,1	-0,6
t408_C	toetspunt plan	8,00	31,8	32,4	-0,6
t409_A	toetspunt plan	2,00	31,6	32,2	-0,6
t409_B	toetspunt plan	5,00	32,1	32,7	-0,6
t409_C	toetspunt plan	8,00	32,4	33,1	-0,7
t410_A	toetspunt plan	2,00	38,4	39,9	-1,5
t410_B	toetspunt plan	5,00	39,0	40,5	-1,4
t410_C	toetspunt plan	8,00	39,4	40,8	-1,4
t411_A	toetspunt plan	2,00	43,2	44,9	-1,7
t411_B	toetspunt plan	5,00	43,4	45,0	-1,6
t411_C	toetspunt plan	8,00	43,2	44,8	-1,6
t412_A	toetspunt plan	2,00	43,3	44,9	-1,7
t412_B	toetspunt plan	5,00	43,4	45,1	-1,6
t412_C	toetspunt plan	8,00	43,3	44,8	-1,6
t413_A	toetspunt plan	2,00	43,2	44,9	-1,7
t413_B	toetspunt plan	5,00	43,4	45,0	-1,6
t413_C	toetspunt plan	8,00	43,2	44,8	-1,6
t414_A	toetspunt plan	2,00	43,1	44,8	-1,7
t414_B	toetspunt plan	5,00	43,2	44,9	-1,6
t414_C	toetspunt plan	8,00	43,1	44,6	-1,6
t415_A	toetspunt plan	2,00	48,0	49,9	-1,9
t415_B	toetspunt plan	5,00	48,8	50,7	-1,9
t415_C	toetspunt plan	8,00	49,3	51,3	-2,0
t416_A	toetspunt plan	2,00	51,7	53,4	-1,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t416_B	toetspunt plan	5,00	51,6	53,3	-1,7
t416_C	toetspunt plan	8,00	51,1	52,7	-1,7
t417_A	toetspunt plan	2,00	48,7	50,7	-2,0
t417_B	toetspunt plan	5,00	49,4	51,4	-2,0
t417_C	toetspunt plan	8,00	49,8	51,8	-2,0
t418_A	toetspunt plan	2,00	48,1	50,3	-2,2
t418_B	toetspunt plan	5,00	49,6	51,8	-2,2
t418_C	toetspunt plan	8,00	51,0	53,3	-2,3
t419_A	toetspunt plan	2,00	44,3	46,1	-1,8
t419_B	toetspunt plan	5,00	45,0	46,7	-1,7
t419_C	toetspunt plan	8,00	45,1	46,8	-1,7
t420_A	toetspunt plan	2,00	33,1	34,8	-1,7
t420_B	toetspunt plan	5,00	35,0	36,5	-1,5
t420_C	toetspunt plan	8,00	36,1	37,5	-1,5
t421_A	toetspunt plan	2,00	32,8	34,4	-1,6
t421_B	toetspunt plan	5,00	34,5	36,0	-1,5
t421_C	toetspunt plan	8,00	35,8	37,2	-1,4
t422_A	toetspunt plan	2,00	45,8	47,5	-1,7
t422_B	toetspunt plan	5,00	46,1	47,8	-1,6
t422_C	toetspunt plan	8,00	46,2	47,8	-1,6
t423_A	toetspunt plan	2,00	51,3	53,0	-1,7
t423_B	toetspunt plan	5,00	51,5	53,2	-1,7
t423_C	toetspunt plan	8,00	51,4	53,1	-1,7
t424_A	toetspunt plan	2,00	51,0	52,8	-1,8
t424_B	toetspunt plan	5,00	51,3	53,1	-1,8
t424_C	toetspunt plan	8,00	51,3	53,1	-1,8
t425_A	toetspunt plan	2,00	37,6	39,4	-1,8
t425_B	toetspunt plan	5,00	39,2	40,9	-1,7
t425_C	toetspunt plan	8,00	39,9	41,6	-1,7
t426_A	toetspunt plan	2,00	35,8	37,7	-1,9
t426_B	toetspunt plan	5,00	37,3	39,0	-1,7
t426_C	toetspunt plan	8,00	38,1	39,8	-1,6
t427_A	toetspunt plan	2,00	35,6	37,5	-1,9
t427_B	toetspunt plan	5,00	36,8	38,6	-1,7
t427_C	toetspunt plan	8,00	37,8	39,4	-1,7
t428_A	toetspunt plan	2,00	32,5	34,1	-1,6
t428_B	toetspunt plan	5,00	34,3	35,8	-1,5
t428_C	toetspunt plan	8,00	35,5	36,9	-1,4
t429_A	toetspunt plan	2,00	34,9	36,2	-1,4
t429_B	toetspunt plan	5,00	36,4	37,7	-1,3
t429_C	toetspunt plan	8,00	37,9	39,1	-1,2
t430_A	toetspunt plan	2,00	35,6	37,2	-1,6
t430_B	toetspunt plan	5,00	37,0	38,4	-1,4
t430_C	toetspunt plan	8,00	38,3	39,7	-1,3
t431_A	toetspunt plan	2,00	34,6	36,0	-1,4
t431_B	toetspunt plan	5,00	36,3	37,6	-1,3
t431_C	toetspunt plan	8,00	37,8	39,0	-1,2
t432_A	toetspunt plan	2,00	36,7	38,4	-1,7
t432_B	toetspunt plan	5,00	38,5	40,0	-1,5
t432_C	toetspunt plan	8,00	40,0	41,4	-1,4
t433_A	toetspunt plan	2,00	37,9	39,6	-1,7
t433_B	toetspunt plan	5,00	38,6	40,2	-1,6
t433_C	toetspunt plan	8,00	38,9	40,5	-1,6
t434_A	toetspunt plan	2,00	44,1	45,8	-1,7
t434_B	toetspunt plan	5,00	44,1	45,8	-1,7
t434_C	toetspunt plan	8,00	43,8	45,4	-1,6
t435_A	toetspunt plan	2,00	44,2	45,9	-1,7
t435_B	toetspunt plan	5,00	44,4	46,1	-1,7
t435_C	toetspunt plan	8,00	44,1	45,7	-1,6
t436_A	toetspunt plan	2,00	44,5	46,2	-1,7
t436_B	toetspunt plan	5,00	44,9	46,6	-1,7
t436_C	toetspunt plan	8,00	44,6	46,3	-1,7
t437_A	toetspunt plan	2,00	45,5	47,2	-1,7
t437_B	toetspunt plan	5,00	46,0	47,7	-1,7
t437_C	toetspunt plan	8,00	45,8	47,5	-1,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t438_A	toetspunt plan	2,00	46,4	48,3	-1,8
t438_B	toetspunt plan	5,00	47,2	49,0	-1,7
t438_C	toetspunt plan	8,00	47,3	49,1	-1,7
t439_A	toetspunt plan	2,00	40,9	42,6	-1,7
t439_B	toetspunt plan	5,00	42,2	43,8	-1,6
t439_C	toetspunt plan	8,00	42,6	44,2	-1,6
t440_A	toetspunt plan	2,00	37,3	38,9	-1,6
t440_B	toetspunt plan	5,00	38,9	40,5	-1,5
t440_C	toetspunt plan	8,00	39,9	41,3	-1,4
t441_A	toetspunt plan	2,00	35,3	36,8	-1,5
t441_B	toetspunt plan	5,00	36,9	38,3	-1,4
t441_C	toetspunt plan	8,00	38,3	39,6	-1,3
t442_A	toetspunt plan	2,00	33,5	34,9	-1,3
t442_B	toetspunt plan	5,00	35,3	36,5	-1,2
t442_C	toetspunt plan	8,00	37,0	38,1	-1,1
t443_A	toetspunt plan	2,00	33,0	34,5	-1,5
t443_B	toetspunt plan	5,00	34,8	36,2	-1,4
t443_C	toetspunt plan	8,00	35,9	37,3	-1,4
t444_A	toetspunt plan	2,00	32,9	34,3	-1,4
t444_B	toetspunt plan	5,00	34,7	36,0	-1,3
t444_C	toetspunt plan	8,00	35,9	37,2	-1,3
t445_A	toetspunt plan	2,00	34,9	36,7	-1,8
t445_B	toetspunt plan	5,00	35,8	37,4	-1,6
t445_C	toetspunt plan	8,00	36,9	38,5	-1,6
t446_A	toetspunt plan	2,00	41,0	42,9	-1,9
t446_B	toetspunt plan	5,00	42,2	44,1	-1,8
t446_C	toetspunt plan	8,00	42,5	44,2	-1,8
t447_A	toetspunt plan	2,00	45,9	47,8	-1,9
t447_B	toetspunt plan	5,00	46,8	48,6	-1,8
t447_C	toetspunt plan	8,00	47,0	48,8	-1,8
t448_A	toetspunt plan	2,00	45,7	47,6	-1,9
t448_B	toetspunt plan	5,00	46,6	48,4	-1,8
t448_C	toetspunt plan	8,00	46,8	48,6	-1,8
t449_A	toetspunt plan	2,00	45,9	47,8	-1,9
t449_B	toetspunt plan	5,00	46,9	48,7	-1,8
t449_C	toetspunt plan	8,00	47,2	49,0	-1,8
t450_A	toetspunt plan	2,00	41,5	43,5	-2,0
t450_B	toetspunt plan	5,00	42,5	44,3	-1,8
t450_C	toetspunt plan	8,00	43,2	44,9	-1,7
t451_A	toetspunt plan	2,00	45,3	47,0	-1,7
t451_B	toetspunt plan	5,00	45,3	47,0	-1,7
t451_C	toetspunt plan	8,00	45,6	47,3	-1,7
t452_A	toetspunt plan	2,00	34,5	36,4	-1,9
t452_B	toetspunt plan	5,00	35,9	37,6	-1,7
t452_C	toetspunt plan	8,00	36,7	38,3	-1,6
t453_A	toetspunt plan	2,00	39,1	41,0	-1,9
t453_B	toetspunt plan	5,00	40,6	42,4	-1,8
t453_C	toetspunt plan	8,00	41,0	42,7	-1,7
t454_A	toetspunt plan	2,00	47,4	49,2	-1,9
t454_B	toetspunt plan	5,00	48,0	49,8	-1,8
t454_C	toetspunt plan	8,00	48,2	50,0	-1,8
t455_A	toetspunt plan	2,00	50,8	52,5	-1,6
t455_B	toetspunt plan	5,00	50,9	52,5	-1,6
t455_C	toetspunt plan	8,00	50,7	52,4	-1,6
t456_A	toetspunt plan	2,00	51,1	52,7	-1,6
t456_B	toetspunt plan	5,00	51,1	52,7	-1,6
t456_C	toetspunt plan	8,00	51,0	52,6	-1,6
t457_A	toetspunt plan	2,00	37,2	38,9	-1,7
t457_B	toetspunt plan	5,00	37,8	39,5	-1,7
t457_C	toetspunt plan	8,00	38,0	39,6	-1,6
t458_A	toetspunt plan	2,00	34,1	35,3	-1,2
t458_B	toetspunt plan	5,00	35,0	36,3	-1,2
t458_C	toetspunt plan	8,00	35,6	36,9	-1,3
t459_A	toetspunt plan	2,00	35,3	36,6	-1,4
t459_B	toetspunt plan	5,00	36,5	37,9	-1,4

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t459_C	toetspunt plan	8,00	36,9	38,3	-1,4
t460_A	toetspunt plan	2,00	37,0	38,6	-1,5
t460_B	toetspunt plan	5,00	38,3	39,9	-1,5
t460_C	toetspunt plan	8,00	38,6	40,2	-1,5
t461_A	toetspunt plan	2,00	40,2	41,9	-1,6
t461_B	toetspunt plan	5,00	41,2	42,8	-1,6
t461_C	toetspunt plan	8,00	41,4	43,0	-1,6
t462_A	toetspunt plan	2,00	46,6	48,4	-1,8
t462_B	toetspunt plan	5,00	47,3	49,0	-1,7
t462_C	toetspunt plan	8,00	47,4	49,1	-1,7
t463_A	toetspunt plan	2,00	45,5	47,2	-1,8
t463_B	toetspunt plan	5,00	46,0	47,7	-1,7
t463_C	toetspunt plan	8,00	45,9	47,6	-1,7
t464_A	toetspunt plan	2,00	44,5	46,2	-1,7
t464_B	toetspunt plan	5,00	45,0	46,7	-1,7
t464_C	toetspunt plan	8,00	45,0	46,6	-1,6
t465_A	toetspunt plan	2,00	43,8	45,5	-1,7
t465_B	toetspunt plan	5,00	44,2	45,9	-1,6
t465_C	toetspunt plan	8,00	44,2	45,8	-1,6
t466_A	toetspunt plan	2,00	43,5	45,2	-1,7
t466_B	toetspunt plan	5,00	43,8	45,4	-1,6
t466_C	toetspunt plan	8,00	43,7	45,3	-1,6
t467_A	toetspunt plan	2,00	55,7	58,1	-2,4
t467_B	toetspunt plan	5,00	56,1	58,5	-2,4
t467_C	toetspunt plan	8,00	56,0	58,3	-2,3
t468_A	toetspunt plan	2,00	43,8	46,2	-2,4
t468_A	toetspunt plan	2,00	41,0	43,4	-2,4
t468_B	toetspunt plan	5,00	45,1	47,4	-2,3
t468_B	toetspunt plan	5,00	42,6	44,9	-2,3
t468_C	toetspunt plan	8,00	43,3	45,6	-2,3
t468_C	toetspunt plan	8,00	45,5	47,7	-2,3
t469_A	toetspunt plan	2,00	56,3	58,6	-2,3
t469_B	toetspunt plan	5,00	56,5	58,8	-2,3
t469_C	toetspunt plan	8,00	56,4	58,7	-2,3
t470_A	toetspunt plan	2,00	61,1	63,5	-2,4
t470_A	toetspunt plan	2,00	60,9	63,3	-2,4
t470_B	toetspunt plan	5,00	61,1	63,4	-2,3
t470_B	toetspunt plan	5,00	60,9	63,2	-2,4
t470_C	toetspunt plan	8,00	60,6	62,9	-2,3
t470_C	toetspunt plan	8,00	60,4	62,8	-2,4
t471_A	toetspunt plan	2,00	50,5	52,9	-2,4
t471_B	toetspunt plan	5,00	51,5	53,9	-2,4
t471_C	toetspunt plan	8,00	51,6	54,0	-2,3
t472_A	toetspunt plan	2,00	47,7	50,0	-2,3
t472_B	toetspunt plan	5,00	49,1	51,3	-2,3
t472_C	toetspunt plan	8,00	49,3	51,5	-2,2
t473_A	toetspunt plan	2,00	42,4	44,2	-1,8
t473_B	toetspunt plan	5,00	43,4	45,2	-1,7
t473_C	toetspunt plan	8,00	43,8	45,5	-1,7
t474_A	toetspunt plan	2,00	34,9	36,2	-1,3
t474_B	toetspunt plan	5,00	37,5	38,8	-1,2
t474_C	toetspunt plan	8,00	40,0	41,4	-1,4
t475_A	toetspunt plan	2,00	34,2	35,4	-1,3
t475_B	toetspunt plan	5,00	37,0	38,2	-1,2
t475_C	toetspunt plan	8,00	40,0	41,4	-1,4
t476_A	toetspunt plan	2,00	54,1	56,6	-2,4
t476_B	toetspunt plan	5,00	54,6	57,0	-2,3
t476_C	toetspunt plan	8,00	54,7	57,0	-2,3
t477_A	toetspunt plan	2,00	45,7	47,6	-2,0
t477_B	toetspunt plan	5,00	46,5	48,4	-1,9
t477_C	toetspunt plan	8,00	46,8	48,7	-1,9
t478_A	toetspunt plan	2,00	50,1	51,8	-1,7
t478_B	toetspunt plan	5,00	50,3	52,0	-1,7
t478_C	toetspunt plan	8,00	50,0	51,7	-1,7
t479_A	toetspunt plan	2,00	50,4	52,1	-1,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t479_B	toetspunt plan	5,00	50,6	52,3	-1,7
t479_C	toetspunt plan	8,00	50,3	52,0	-1,7
t480_A	toetspunt plan	2,00	46,6	48,4	-1,8
t480_B	toetspunt plan	5,00	47,5	49,3	-1,8
t480_C	toetspunt plan	8,00	48,4	50,3	-1,9
t481_A	toetspunt plan	2,00	38,7	40,2	-1,5
t481_B	toetspunt plan	5,00	39,9	41,3	-1,4
t481_C	toetspunt plan	8,00	42,1	43,6	-1,5
t482_A	toetspunt plan	2,00	34,7	36,2	-1,4
t482_B	toetspunt plan	5,00	37,3	38,6	-1,3
t482_C	toetspunt plan	8,00	40,6	42,0	-1,4
t483_A	toetspunt plan	2,00	32,7	34,1	-1,4
t483_A	toetspunt plan	2,00	36,7	38,6	-2,0
t483_B	toetspunt plan	5,00	38,6	40,4	-1,8
t483_B	toetspunt plan	5,00	35,6	36,8	-1,3
t483_C	toetspunt plan	8,00	40,2	42,0	-1,8
t483_C	toetspunt plan	8,00	37,7	39,2	-1,5
t484_A	toetspunt plan	2,00	42,0	43,7	-1,7
t484_B	toetspunt plan	5,00	43,1	44,8	-1,6
t484_C	toetspunt plan	8,00	43,4	45,0	-1,6
t485_A	toetspunt plan	2,00	52,1	54,4	-2,3
t485_A	toetspunt plan	2,00	49,2	51,4	-2,3
t485_B	toetspunt plan	5,00	50,9	53,2	-2,3
t485_B	toetspunt plan	5,00	52,9	55,2	-2,3
t485_C	toetspunt plan	8,00	53,1	55,4	-2,3
t485_C	toetspunt plan	8,00	51,6	53,8	-2,2
t486_A	toetspunt plan	2,00	48,5	50,8	-2,2
t486_B	toetspunt plan	5,00	49,6	51,9	-2,2
t486_C	toetspunt plan	8,00	50,2	52,4	-2,2
t487_A	toetspunt plan	2,00	48,8	50,9	-2,1
t487_B	toetspunt plan	5,00	49,7	51,7	-2,1
t487_C	toetspunt plan	8,00	50,1	52,2	-2,1
t488_A	toetspunt plan	2,00	52,5	54,1	-1,7
t488_B	toetspunt plan	5,00	52,2	53,9	-1,7
t488_C	toetspunt plan	8,00	51,5	53,2	-1,7
t489_A	toetspunt plan	2,00	52,3	54,0	-1,7
t489_B	toetspunt plan	5,00	52,1	53,8	-1,7
t489_C	toetspunt plan	8,00	51,4	53,1	-1,6
t490_A	toetspunt plan	2,00	52,3	54,0	-1,7
t490_B	toetspunt plan	5,00	52,1	53,7	-1,7
t490_C	toetspunt plan	8,00	51,5	53,1	-1,6
t491_A	toetspunt plan	2,00	46,7	48,7	-2,0
t491_B	toetspunt plan	5,00	47,6	49,6	-1,9
t491_C	toetspunt plan	8,00	47,9	49,8	-1,9
t492_A	toetspunt plan	2,00	46,9	49,2	-2,3
t492_B	toetspunt plan	5,00	48,9	51,2	-2,3
t492_C	toetspunt plan	8,00	49,8	52,1	-2,3
t493_A	toetspunt plan	2,00	47,1	49,4	-2,3
t493_B	toetspunt plan	5,00	49,6	51,9	-2,3
t493_C	toetspunt plan	8,00	50,6	52,8	-2,3
t494_A	toetspunt plan	2,00	47,6	49,9	-2,3
t494_B	toetspunt plan	5,00	49,9	52,2	-2,3
t494_C	toetspunt plan	8,00	50,7	53,0	-2,3
t495_A	toetspunt plan	2,00	46,6	48,8	-2,2
t495_B	toetspunt plan	5,00	48,0	50,2	-2,2
t495_C	toetspunt plan	8,00	48,4	50,5	-2,2
t496_A	toetspunt plan	2,00	47,8	49,4	-1,7
t496_B	toetspunt plan	5,00	48,3	49,9	-1,6
t496_C	toetspunt plan	8,00	48,3	49,9	-1,6
t497_A	toetspunt plan	2,00	47,2	48,8	-1,7
t497_B	toetspunt plan	5,00	47,8	49,4	-1,6
t497_C	toetspunt plan	8,00	48,0	49,6	-1,6
t498_A	toetspunt plan	2,00	46,2	47,9	-1,6
t498_B	toetspunt plan	5,00	47,1	48,7	-1,6
t498_C	toetspunt plan	8,00	47,4	49,0	-1,6

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden


Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t499_A	toetspunt plan	2,00	50,8	53,1	-2,2
t499_B	toetspunt plan	5,00	51,8	54,0	-2,2
t499_C	toetspunt plan	8,00	52,0	54,2	-2,2
t500_A	toetspunt plan	2,00	48,8	51,1	-2,2
t500_B	toetspunt plan	5,00	49,9	52,1	-2,2
t500_C	toetspunt plan	8,00	50,2	52,4	-2,2
t501_A	toetspunt plan	2,00	45,7	47,6	-1,8
t501_B	toetspunt plan	5,00	46,6	48,4	-1,9
t501_C	toetspunt plan	8,00	47,3	49,2	-1,9
t502_A	toetspunt plan	2,00	45,6	47,5	-1,9
t502_B	toetspunt plan	5,00	46,7	48,7	-2,0
t502_C	toetspunt plan	8,00	47,5	49,5	-2,0
t503_A	toetspunt plan	2,00	53,9	56,3	-2,4
t503_B	toetspunt plan	5,00	54,4	56,7	-2,3
t503_C	toetspunt plan	8,00	54,3	56,6	-2,3
t504_A	toetspunt plan	2,00	42,4	44,8	-2,4
t504_B	toetspunt plan	5,00	44,1	46,4	-2,3
t504_C	toetspunt plan	8,00	45,0	47,3	-2,3
t505_A	toetspunt plan	2,00	42,5	45,0	-2,5
t505_B	toetspunt plan	5,00	43,9	46,3	-2,3
t505_C	toetspunt plan	8,00	44,6	46,9	-2,3
t506_A	toetspunt plan	2,00	44,0	46,2	-2,2
t506_B	toetspunt plan	5,00	45,2	47,3	-2,2
t506_C	toetspunt plan	8,00	45,4	47,6	-2,1
t507_A	toetspunt plan	2,00	56,3	58,5	-2,3
t507_B	toetspunt plan	5,00	56,5	58,8	-2,2
t507_C	toetspunt plan	8,00	56,5	58,7	-2,2
t508_A	toetspunt plan	2,00	60,6	63,0	-2,4
t508_B	toetspunt plan	5,00	60,7	63,0	-2,3
t508_C	toetspunt plan	8,00	60,4	62,7	-2,3
t509_A	toetspunt plan	2,00	60,5	62,9	-2,4
t509_B	toetspunt plan	5,00	60,6	62,9	-2,3
t509_C	toetspunt plan	8,00	60,3	62,6	-2,3
t510_A	toetspunt plan	2,00	60,5	62,9	-2,4
t510_B	toetspunt plan	5,00	60,6	62,9	-2,4
t510_C	toetspunt plan	8,00	60,3	62,6	-2,3
t511_A	toetspunt plan	2,00	51,3	53,0	-1,7
t511_B	toetspunt plan	5,00	51,2	52,9	-1,7
t511_C	toetspunt plan	8,00	50,8	52,4	-1,6
t512_A	toetspunt plan	2,00	51,5	53,2	-1,7
t512_B	toetspunt plan	5,00	51,4	53,1	-1,7
t512_C	toetspunt plan	8,00	50,9	52,6	-1,7
t513_A	toetspunt plan	2,00	44,9	46,5	-1,6
t513_B	toetspunt plan	5,00	45,0	46,7	-1,6
t513_C	toetspunt plan	8,00	44,9	46,6	-1,6
t514_A	toetspunt plan	2,00	34,4	35,0	-0,6
t514_B	toetspunt plan	5,00	36,0	36,6	-0,6
t514_C	toetspunt plan	8,00	39,4	39,9	-0,4
t515_A	toetspunt plan	2,00	33,6	34,3	-0,7
t515_B	toetspunt plan	5,00	35,3	36,0	-0,7
t515_C	toetspunt plan	8,00	39,3	39,8	-0,5
t516_A	toetspunt plan	2,00	44,2	45,8	-1,7
t516_B	toetspunt plan	5,00	44,6	46,2	-1,6
t516_C	toetspunt plan	8,00	45,1	46,6	-1,5
t517_A	toetspunt plan	2,00	51,3	53,0	-1,7
t517_B	toetspunt plan	5,00	51,2	52,9	-1,7
t517_C	toetspunt plan	8,00	50,7	52,4	-1,7
t517_D	toetspunt plan	11,00	50,0	51,7	-1,7
t518_A	toetspunt plan	2,00	51,4	53,1	-1,7
t518_B	toetspunt plan	5,00	51,3	53,0	-1,7
t518_C	toetspunt plan	8,00	50,7	52,4	-1,7
t518_D	toetspunt plan	11,00	50,1	51,7	-1,7
t519_A	toetspunt plan	2,00	51,5	53,2	-1,7
t519_B	toetspunt plan	5,00	51,4	53,0	-1,7
t519_C	toetspunt plan	8,00	50,8	52,4	-1,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t519_D	toetspunt plan	11,00	50,1	51,7	-1,7
t520_A	toetspunt plan	2,00	51,3	53,0	-1,7
t520_B	toetspunt plan	5,00	51,1	52,8	-1,7
t520_C	toetspunt plan	8,00	50,5	52,2	-1,7
t520_D	toetspunt plan	11,00	49,8	51,5	-1,7
t520_E	toetspunt plan	14,00	49,1	50,8	-1,7
t520_F	toetspunt plan	17,00	48,4	50,1	-1,7
t521_A	toetspunt plan	2,00	46,7	48,4	-1,7
t521_B	toetspunt plan	5,00	47,0	48,7	-1,7
t521_C	toetspunt plan	8,00	46,7	48,4	-1,7
t521_D	toetspunt plan	11,00	46,3	48,0	-1,7
t521_E	toetspunt plan	14,00	45,8	47,5	-1,7
t521_F	toetspunt plan	17,00	45,5	47,1	-1,6
t522_A	toetspunt plan	2,00	46,2	48,0	-1,8
t522_B	toetspunt plan	5,00	46,6	48,3	-1,7
t522_C	toetspunt plan	8,00	46,3	48,1	-1,7
t522_D	toetspunt plan	11,00	46,0	47,7	-1,7
t522_E	toetspunt plan	14,00	45,6	47,3	-1,7
t522_F	toetspunt plan	17,00	45,2	47,0	-1,7
t523_A	toetspunt plan	2,00	43,4	45,2	-1,8
t523_B	toetspunt plan	5,00	44,2	45,9	-1,7
t523_C	toetspunt plan	8,00	44,2	46,0	-1,7
t523_D	toetspunt plan	11,00	44,1	45,8	-1,7
t523_E	toetspunt plan	14,00	44,0	45,6	-1,6
t523_F	toetspunt plan	17,00	44,8	46,1	-1,3
t524_A	toetspunt plan	2,00	40,6	42,5	-1,9
t524_B	toetspunt plan	5,00	42,3	44,1	-1,8
t524_C	toetspunt plan	8,00	42,5	44,3	-1,8
t524_D	toetspunt plan	11,00	42,5	44,3	-1,7
t525_A	toetspunt plan	2,00	39,4	41,3	-1,9
t525_B	toetspunt plan	5,00	41,7	43,5	-1,8
t525_C	toetspunt plan	8,00	41,8	43,6	-1,8
t525_D	toetspunt plan	11,00	41,8	43,6	-1,8
t526_A	toetspunt plan	2,00	39,6	41,5	-1,9
t526_B	toetspunt plan	5,00	41,9	43,7	-1,8
t526_C	toetspunt plan	8,00	42,1	43,9	-1,8
t526_D	toetspunt plan	11,00	42,2	43,9	-1,8
t527_A	toetspunt plan	2,00	41,3	43,2	-1,9
t527_B	toetspunt plan	5,00	43,0	44,8	-1,8
t527_C	toetspunt plan	8,00	43,2	44,9	-1,8
t527_D	toetspunt plan	11,00	43,2	45,0	-1,7
t528_A	toetspunt plan	2,00	44,5	46,3	-1,8
t528_B	toetspunt plan	5,00	45,1	46,8	-1,7
t528_C	toetspunt plan	8,00	45,0	46,8	-1,7
t528_D	toetspunt plan	11,00	44,9	46,6	-1,7
t529_A	toetspunt plan	2,00	46,4	47,6	-1,2
t529_B	toetspunt plan	5,00	46,7	47,8	-1,1
t529_C	toetspunt plan	8,00	46,8	47,8	-1,1
t529_D	toetspunt plan	11,00	46,7	47,7	-1,0
t530_A	toetspunt plan	2,00	46,1	46,2	-0,1
t530_B	toetspunt plan	5,00	46,4	46,5	-0,1
t530_C	toetspunt plan	8,00	47,1	47,2	-0,1
t530_D	toetspunt plan	11,00	47,4	47,5	-0,1
t531_A	toetspunt plan	2,00	45,9	46,0	-0,1
t531_B	toetspunt plan	5,00	46,2	46,3	-0,1
t531_C	toetspunt plan	8,00	46,8	46,9	-0,1
t531_D	toetspunt plan	11,00	47,1	47,2	-0,1
t532_A	toetspunt plan	2,00	45,3	45,4	-0,1
t532_B	toetspunt plan	5,00	45,5	45,6	-0,1
t532_C	toetspunt plan	8,00	46,2	46,3	-0,1
t532_D	toetspunt plan	11,00	46,6	46,8	-0,1
t533_A	toetspunt plan	2,00	44,5	44,7	-0,2
t533_B	toetspunt plan	5,00	44,6	44,8	-0,2
t533_C	toetspunt plan	8,00	45,2	45,4	-0,2
t533_D	toetspunt plan	11,00	46,1	46,4	-0,2

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: bronmaatregelen model met geg variant 1
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t534_A	toetspunt plan	2,00	36,4	38,1	-1,7
t534_B	toetspunt plan	5,00	37,3	39,0	-1,7
t534_C	toetspunt plan	8,00	38,4	40,0	-1,6
t534_D	toetspunt plan	11,00	40,4	41,6	-1,2
t535_A	toetspunt plan	2,00	36,4	38,0	-1,6
t535_B	toetspunt plan	5,00	37,5	39,0	-1,5
t535_C	toetspunt plan	8,00	38,9	40,3	-1,4
t535_D	toetspunt plan	11,00	41,0	42,0	-1,0
t536_A	toetspunt plan	2,00	36,7	37,9	-1,2
t536_B	toetspunt plan	5,00	37,6	38,8	-1,2
t536_C	toetspunt plan	8,00	39,1	40,1	-1,0
t536_D	toetspunt plan	11,00	41,0	41,9	-0,9
t537_A	toetspunt plan	2,00	34,7	35,7	-1,0
t537_B	toetspunt plan	5,00	35,9	36,9	-1,0
t537_C	toetspunt plan	8,00	37,8	38,6	-0,7
t537_D	toetspunt plan	11,00	40,7	41,2	-0,6
t538_A	toetspunt plan	2,00	35,1	35,8	-0,7
t538_B	toetspunt plan	5,00	36,3	36,9	-0,6
t538_C	toetspunt plan	8,00	38,4	39,0	-0,5
t538_D	toetspunt plan	11,00	41,3	41,7	-0,5
t539_A	toetspunt plan	2,00	35,3	35,9	-0,6
t539_B	toetspunt plan	5,00	36,5	37,1	-0,6
t539_C	toetspunt plan	8,00	38,9	39,3	-0,5
t539_D	toetspunt plan	11,00	41,9	42,3	-0,4
t540_A	toetspunt plan	2,00	44,2	45,8	-1,6
t540_B	toetspunt plan	5,00	44,5	46,0	-1,5
t540_C	toetspunt plan	8,00	45,0	46,3	-1,4
t540_D	toetspunt plan	11,00	45,7	46,9	-1,2
t541_E	toetspunt plan	14,00	41,8	42,4	-0,6
t541_F	toetspunt plan	17,00	45,5	46,1	-0,6
t542_E	toetspunt plan	14,00	42,0	42,7	-0,7
t542_F	toetspunt plan	17,00	44,6	45,4	-0,8

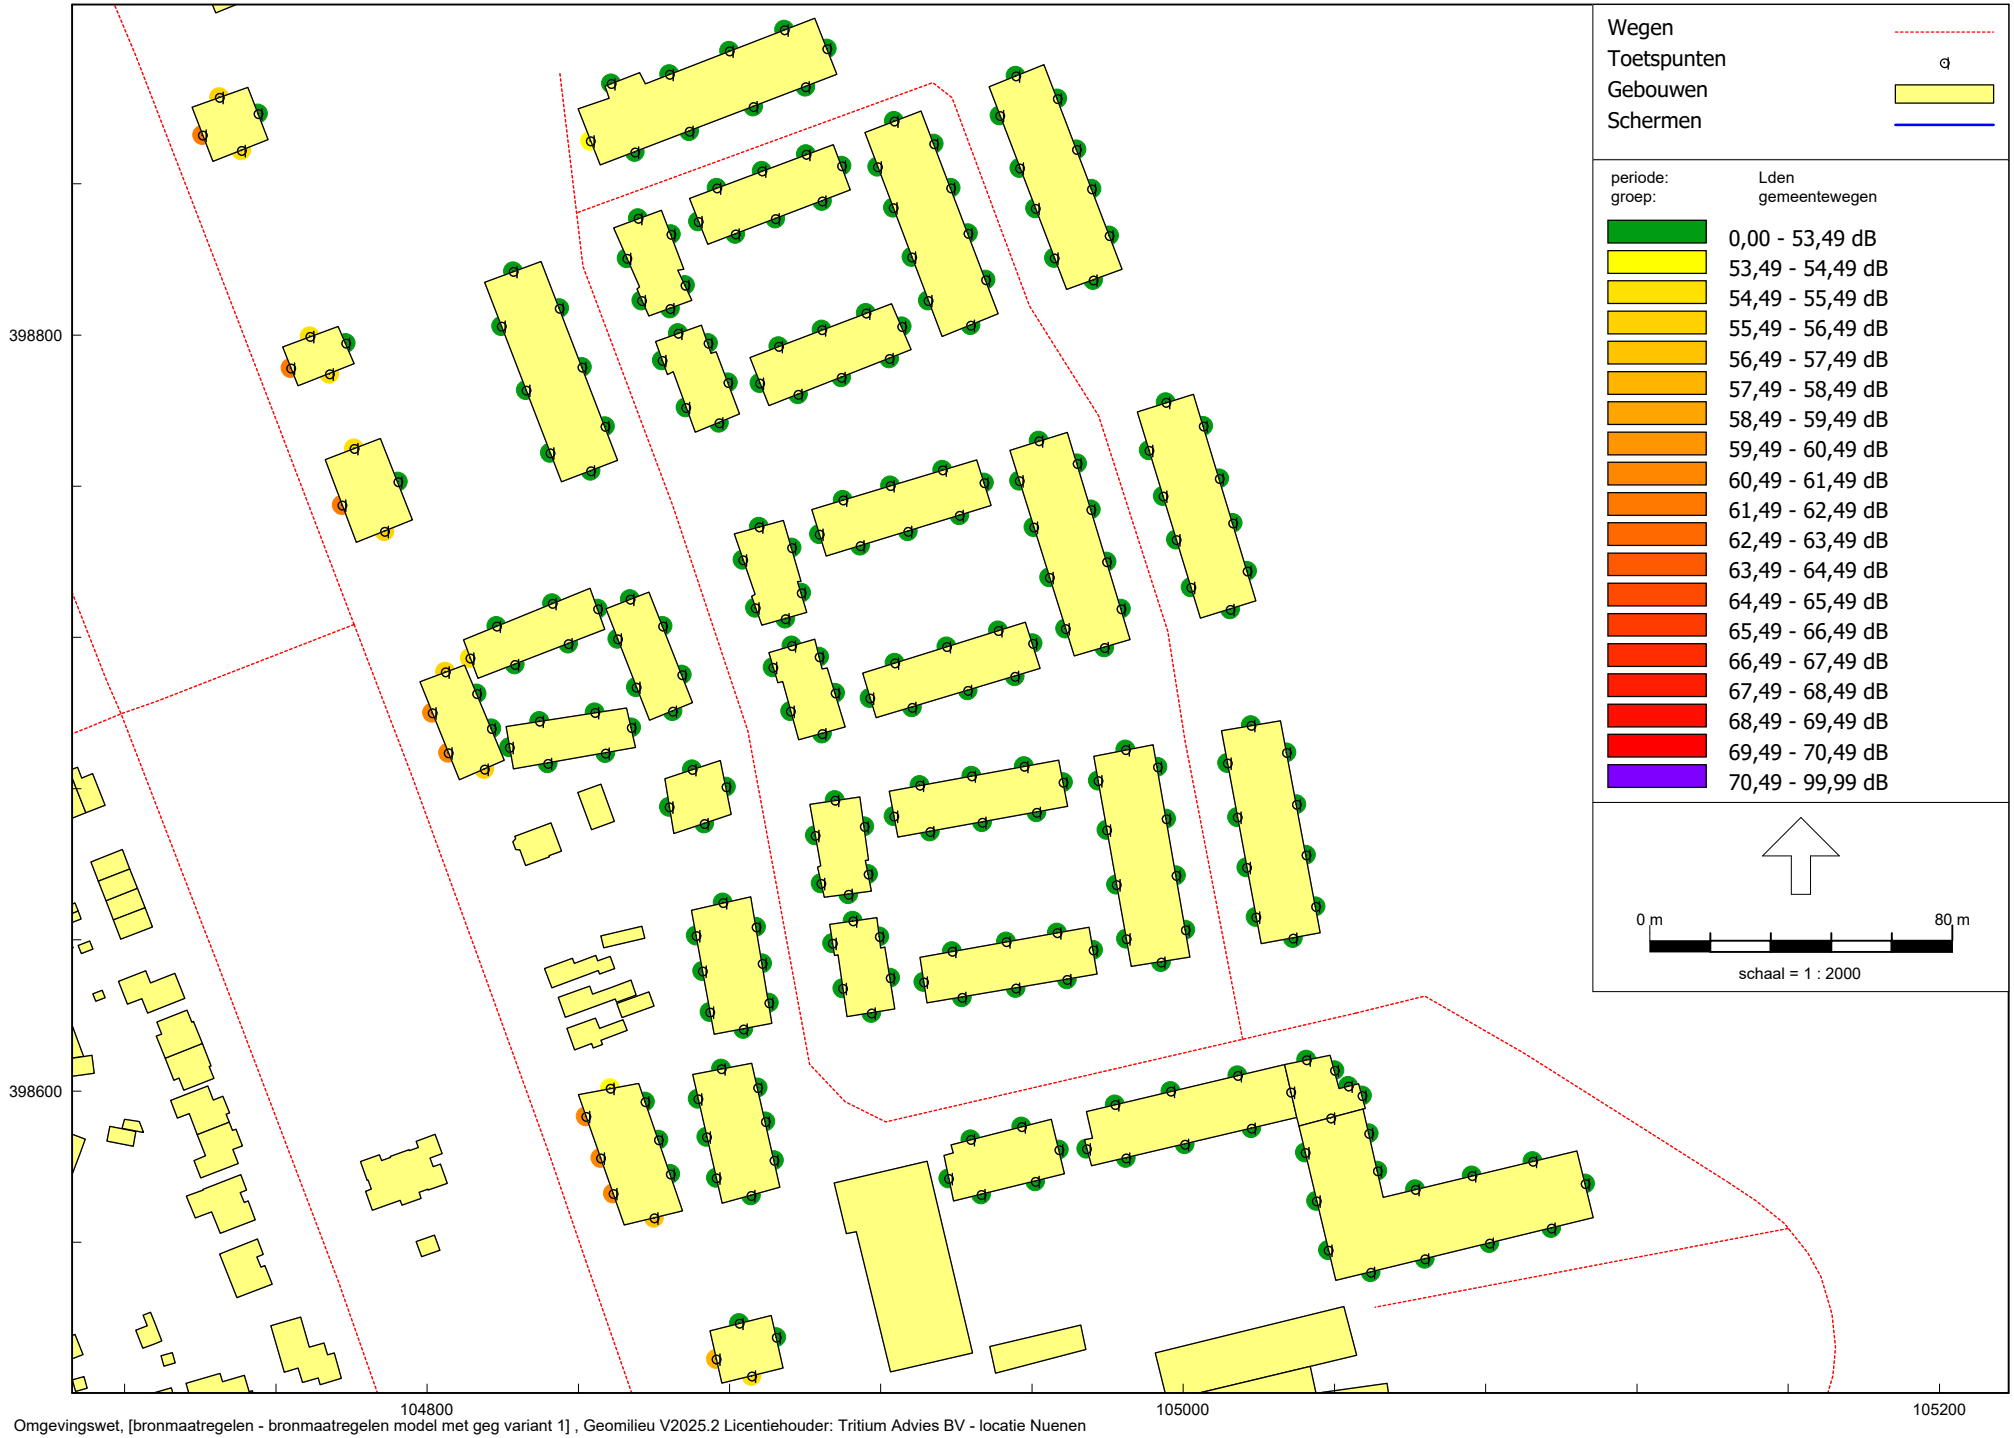

Omgevingswet, [bronmaatregelen - bronmaatregelen model met geg variant 1] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen


Bijlage 7: Documentatie gebouwgebonden maatregelen

Documentatie SilentAir-gevelscherm


Steeds meer ontwikkellocaties zijn geluidbelast vanwege bijvoorbeeld verkeerslawaai. In situaties waarbij de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch of doeltreffend is, bieden gebouw gebonden maatregelen mogelijk een uitkomst. Een mogelijke gebouw gebonden maatregel is de toepassing van een SilentAir-gevelscherm.

SilentAir-gevelschermen bestaan uit een glaspaneel met één of meerdere geluidabsorberende cassettes. Doordat het geluid van buiten wordt gereduceerd is het hierachter geplaatste raam minder geluidbelast of zelfs geluidluw. Hiermee kan een te openen deel in een geluidluw geveldeel worden gerealiseerd. Indien met een SilentAir-gevelscherm de geluidbelasting wordt gereduceerd tot onder de maximale ontheffingswaarde is het tevens mogelijk om een te openen deel te realiseren in een verder niet-geluidgevoelig uitgevoerde gevel. Met een SilentAir-gevelscherm wordt een geluidreductie van maximaal 15 dB op het achtergelegen geveldeel behaald (op basis van spectrum wegverkeer, inclusief veiligheidsfactor). Een voorbeelduitvoering en -detaillering van een SilentAir-gevelscherm is weergeven in de figuren 1 en 2.

De locatie van de thermische schil van de woning wordt door de toepassing van het SilentAir-gevelscherm niet gewijzigd. Het achtergelegen geveldeel dient derhalve te voldoen aan alle thermische en akoestische eisen conform het Besluit Bouwwerken Leefomgeving van de Omgevingswet.

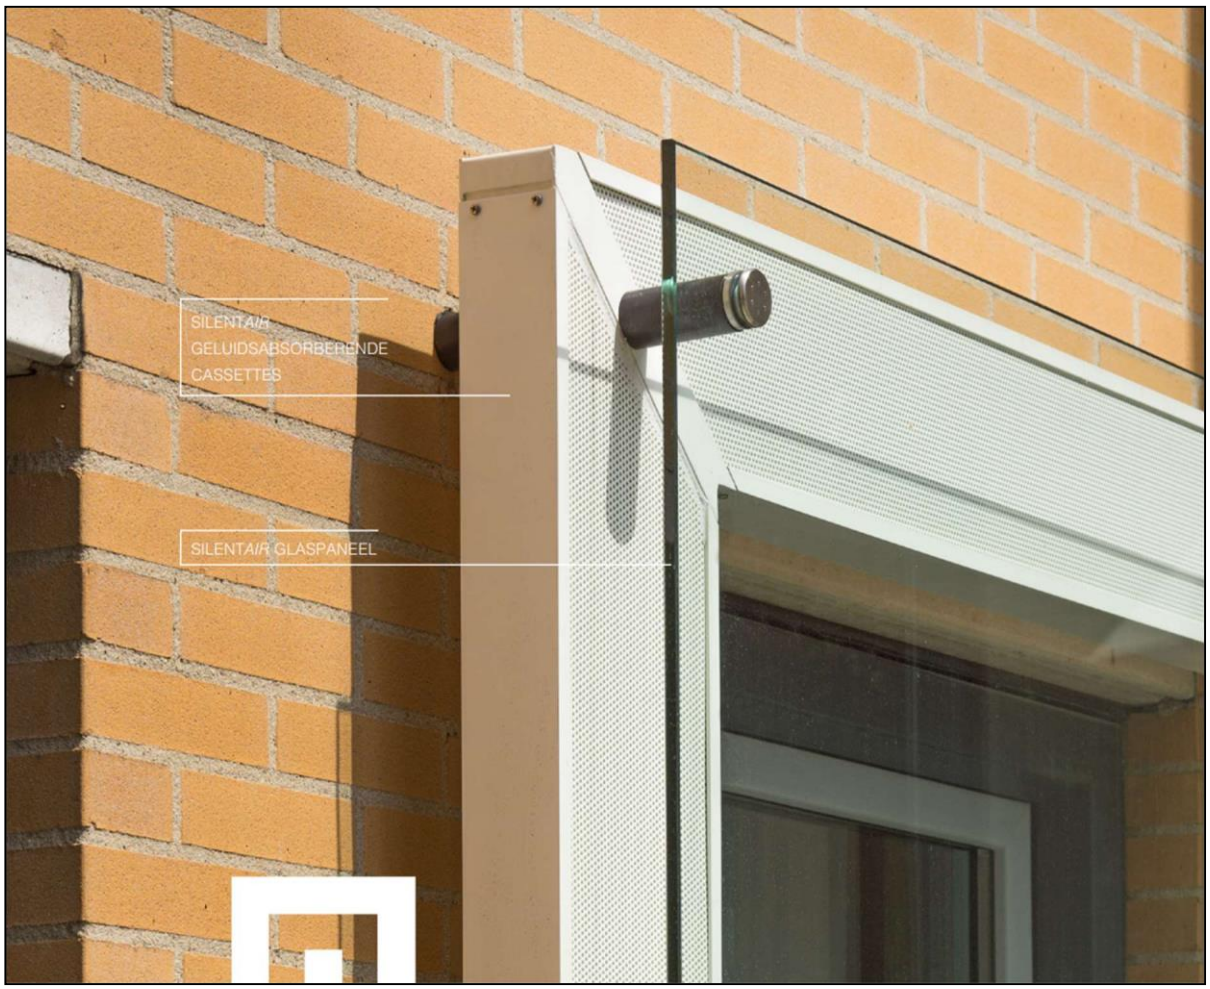

Figuur 1: voorbeelduitvoering SilentAir-gevelscherm (bron: Metaglas)

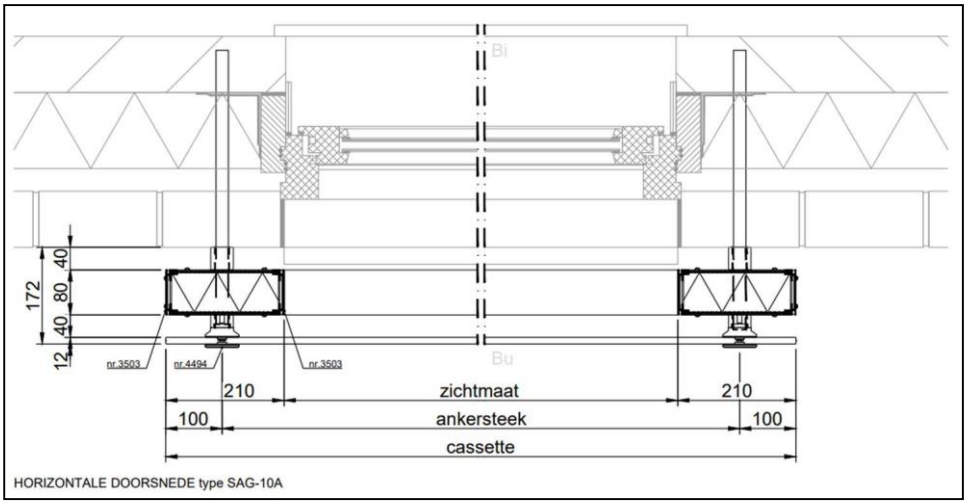

Figuur 2: voorbeelddetaillering SilentAir-gevelscherm (bron: Metaglas)

Een aantal voorbeelden van toepasbare SilentAir-gevelschermen zijn opgenomen in tabel 1. Bij de keuze voor het type SilentAir-gevelscherm dient rekening te worden gehouden met een veiligheidsfactor van 1,5 dB (zie ook de opmerking onder tabel 1).

Tabel 1: voorbeelden SilentAir-gevelschermen van fabrikant Metaglas

typenummer	Uitvoering							Cassette [mm]					Reductie* [dB]		
	1 cassette	1 cassette met 1 afdichting	2 cassettes	2 cassettes met 1 afdichting	3 cassettes	3 cassettes met 1 afdichting	3 cassettes met 2 afdichtingen	Type A: cassette 80*210	Type B: cassette 160*210	Type C: cassette 160*210 inclusief λ-demper	Type D: cassette 160*310	Type E: cassette 160*310 inclusief λ-demper	40 mm opening tussen de cassettes	50 mm opening tussen de cassettes	75 mm opening tussen de cassettes
SAG-10A	X							X					**6,0**	**5,4**	**4,2**
SAG-10B	X								X				**8,9**	**8,2**	-
SAG-10C	X									X			**9,6**	**8,8**	-
SAG-10D	X										X		**10,8**	**10,2**	-
SAG-10E	X											X	**11,8**	**11,0**	-
SAG-11A		X						X					**7,9**	**6,8**	**5,9**
SAG-11B		X							X				**10,3**	**9,4**	-
SAG-11D		X									X		**12,6**	**11,7**	-
SAG-20A			X					X					-	**7,5**	**6,1**
SAG-20B			X						X				**10,4**	**9,6**	-
SAG-20D			X								X		**12,8**	**11,9**	-
SAG-21A				X				X					-	**6,5**	**6,7**
SAG-21B				X					X				**14,1**	**13,4**	-
SAG-21D				X							X		**16,3**	**15,7**	-
SAG-30A					X			X					-	**7,8**	**6,8**
SAG-31A						X		X					-	**8,5**	**7,9**
SAG-32A							X	X					-	**9,5**	**8,8**

* om het verschil tussen laboratoriumwaarde en praktijkwaarde te ondervangen dient conform NPR 5272 aanvullend een veiligheidsfactor van 1,5 dB te worden aangehouden. De getoonde waarden zijn exclusief deze veiligheidsfactor en in het spectrum wegverkeer.


Documentatie Hafencity-Fenster

Steeds meer ontwikkellocaties zijn geluidbelast vanwege bijvoorbeeld verkeerslawaai. In situaties waarbij de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch of doeltreffend is, bieden gebouwgebonden maatregelen mogelijk een uitkomst. Een mogelijke gebouwgebonden maatregel is de toepassing van een Hafencity-Fenster.

Een Hafencity-Fenster bestaat uit een dubbel kozijn met ramen in zowel het binnenste als het buitenste kozijndeel. De twee kozijndelen worden gescheiden met geluidabsorberende cassettes. Doordat de raamdelen niet recht tegenover elkaar worden geopend, ontstaat een hoog geluidniveauverschil tussen het buitenste en het binnenste raam van de kozijndelen. Hierdoor is het mogelijk een raam te openen met binnen hetzelfde geluidniveau alsof het raam geplaatst zou zijn in een minder geluidbelaste of zelfs geluidluwe gevel en wordt de mogelijkheid geboden om de ruimte geluidarm of geluidluw te spuien. Indien met het Hafencity-Fenster de geluidbelasting wordt gereduceerd tot onder de maximale ontheffingswaarde is het tevens mogelijk om een te openen deel te realiseren in een verder niet-geluidgevoelig uitgevoerde gevel. Met het Hafencity-Fenster wordt een geluidisolatiewaarde van maximaal 37 dB behaald (op basis van spectrum wegverkeer in deels geopende stand, inclusief veiligheidsfactor). Voorbeelduitvoeringen van het Hafencity-Fenster zijn weergeven in de figuren 1 en 2.



Figuur 1: voorbeelduitvoering Hafencity-Fenster (bron: Eilenburger Fenstertechnik)

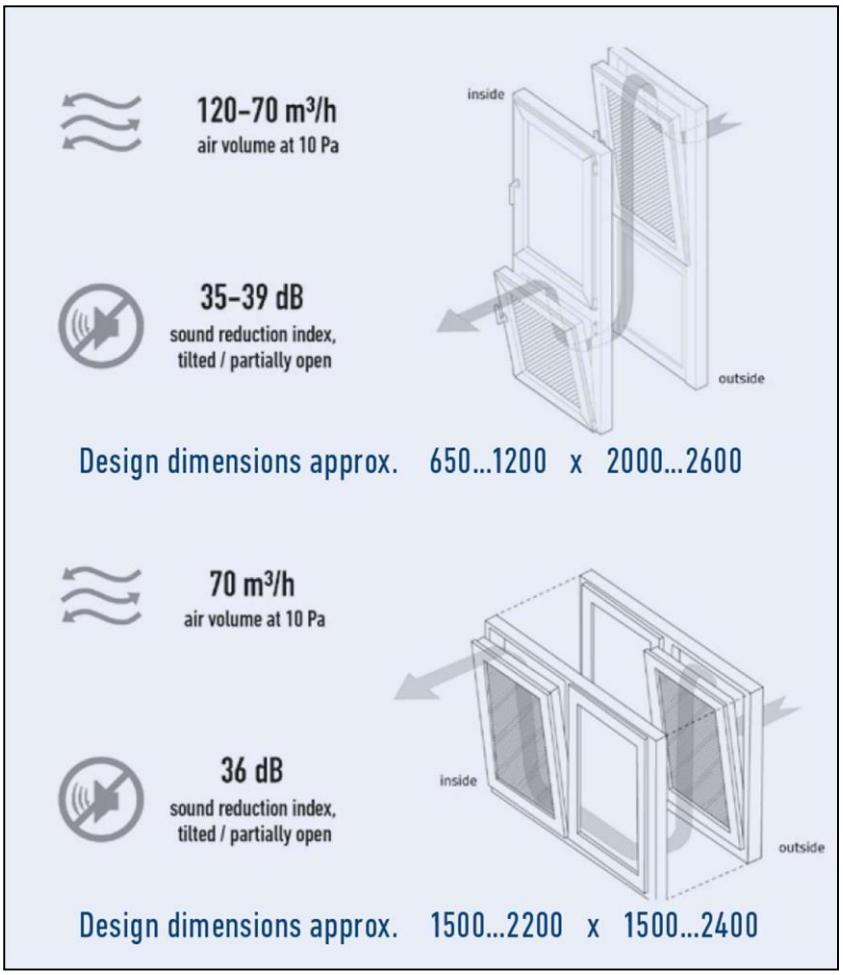

Figuur 2: voorbeelduitvoering Hafencity-Fenster (bron: Eilenburger Fenstertechnik)

Een aantal voorbeelden van toepasbare Hafencity-Fensters zijn opgenomen in tabel 1. Bij de keuze voor de uitvoering dient rekening te worden gehouden met een veiligheidsfactor van 1,5 dB (zie ook de opmerking onder tabel 1).

Tabel 1: voorbeelden geluidreducerende ventilatieroosters

merk	type	gesloten toestand		gedeeltelijk geopend (kiepstand)	
		R_W* dB	$R_{A,tr}$* dB(A) spectrum wegverkeer	R_W* dB	$R_{A,tr}$* dB(A) spectrum wegverkeer
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 2-2	59	54	48	39
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 2-0	52	47	39	30
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 1-1	54	47	36	30
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 1.1-0	39	35	34	29
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Sonderlösung	44	40	39	33

* om het verschil tussen laboratoriumwaarde en praktijkwaarde te ondervangen dient conform NPR 5272 aanvullend een veiligheidsfactor van 1,5 dB te worden aangehouden. De getoonde waarden zijn exclusief deze veiligheidsfactor.


Documentatie “Comfortbox”

Steeds meer ontwikkellocaties zijn geluidbelast vanwege bijvoorbeeld verkeerslawaai. In situaties waarbij de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch of doeltreffend is, bieden gebouwgebonden maatregelen mogelijk een uitkomst. Een mogelijke gebouwgebonden maatregel is de toepassing van een zogeheten “comfortbox”.


De “comfortbox” bestaat uit een geluidreducerend ventilatierooster in de buitengevel met aan de binnenzijde een omkasting met een te openen deur. Doordat het geluid van buiten wordt gereduceerd is de hierachter geplaatste deur minder geluidbelast of zelfs geluidluw. Hiermee kan een te openen deel in een geluidluw geveldeel worden gerealiseerd. Indien met de “comfortbox” de geluidbelasting wordt gereduceerd tot onder de maximale ontheffingswaarde is het tevens mogelijk om een te openen deel te realiseren in een verder niet-geluidgevoelig uitgevoerde gevel. Met de “comfortbox” wordt een geluidreductie van maximaal 14 dB op het achtergelegen geveldeel behaald (op basis van spectrum wegverkeer, inclusief veiligheidsfactor). Een voorbeelduitvoering en -detaillering van de “comfortbox” is weergeven in de figuren 1, 2 en 3.



Figuur 1: voorbeelduitvoering “comfortbox” buitenzijde (bron: Tritium Advies)

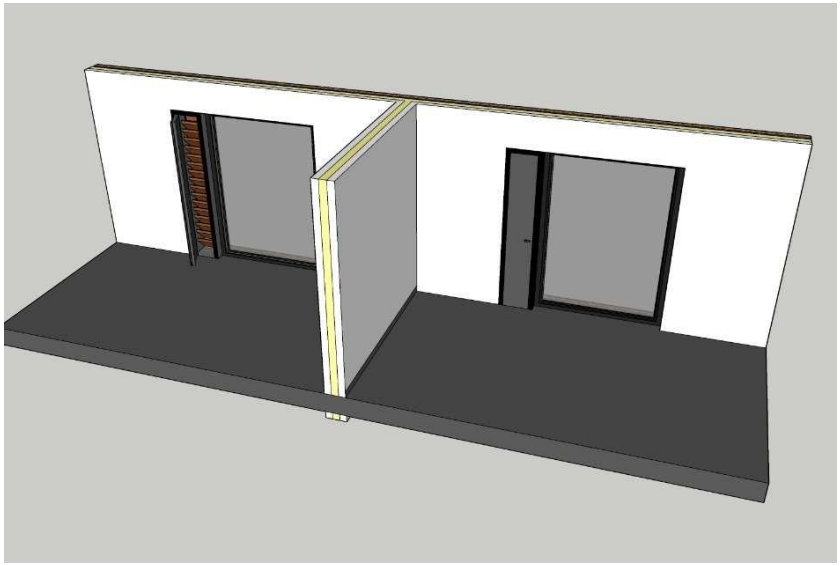

Figuur 2: voorbeelduitvoering “comfortbox” binnenzijde (bron: Tritium Advies)

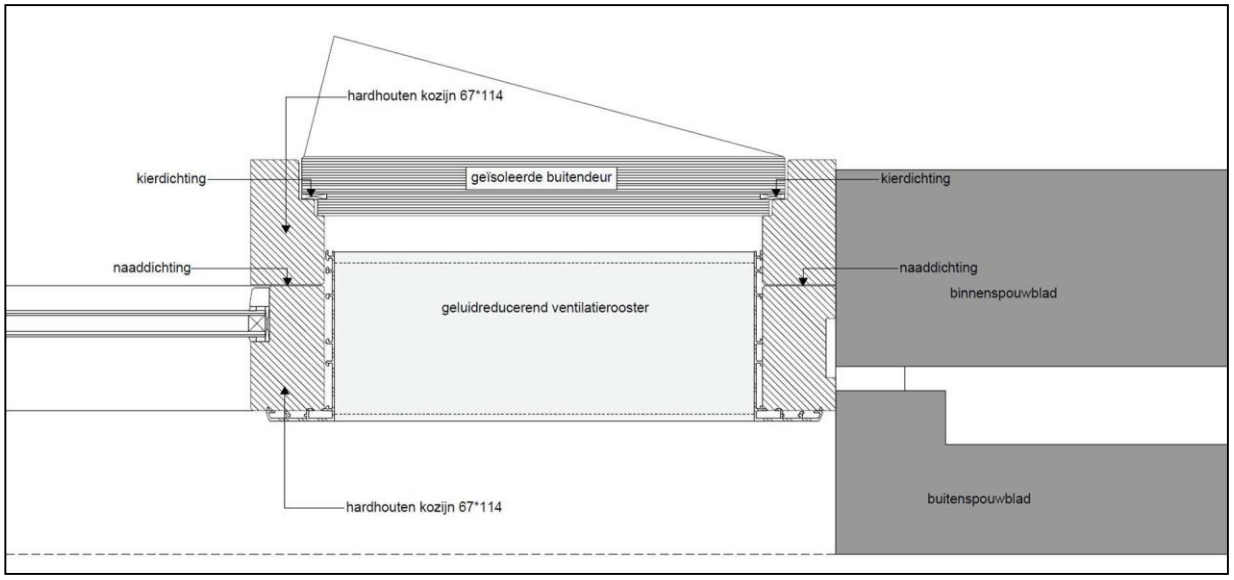

Figuur 3: voorbeelddetaillering "comfortbox" (bron: Tritium Advies)

Een aantal voorbeelden van toepasbare geluidreducerende ventilatieroosters zijn opgenomen in tabel 1. Bij de keuze voor het type rooster dient rekening te worden gehouden met een veiligheidsfactor van 1,5 dB (zie ook de opmerking onder tabel 1).

Tabel 1: voorbeelden geluidreducerende ventilatieroosters

merk	type	R_w* dB	$R_{A,tr}$* dB(A) spectrum wegverkeer	fysische vrije doorlaat
Renson	Storax ST-446/150	11	9	34%
Renson	Storax ST-446/225	15	11	34%
Renson	Storax ST-446/300	17	13	34%
Merford	AKR 150	11	9	34%
Merford	AKR 350	13	11	34%
Merford	AKR 300	18	13	34%
Merford	AKR 500	21	16	34%
Merford	AKR HMH	20	16	34%

* om het verschil tussen laboratoriumwaarde en praktijkwaarde te ondervangen dient conform NPR 5272 aanvullend een veiligheidsfactor van 1,5 dB te worden aangehouden. De getoonde waarden zijn exclusief deze veiligheidsfactor.

Na toepassing van de "comfortbox" geldt de omkasting met de deur als de thermische schil van de woning. De omkasting met de deur dient derhalve te voldoen aan alle thermische en akoestische eisen conform het Besluit Bouwwerken Leefomgeving van de Omgevingswet. Hierbij dient ten minste rekening te worden gehouden met de toepassing van een buitendeur (min. 38 mm dik), dubbele kierdichting met buisprofiel rondom (indrukking 3,5 mm) een aansluiting op de gevels en kozijnen rondom met schuimband en afdeklat.

Bijlage 8: Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t001_A	2	58,1	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1
t001_B	5	58,3	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3
t001_C	8	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
t002_A	2	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
t002_B	5	45,1	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
t002_C	8	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5
t003_A	2	57,9	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9
t003_B	5	58,2	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2
t003_C	8	58,1	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1
t004_A	2	64,3	0,0	0,0	0,0	64,3	64,3
t004_B	5	64,1	0,0	0,0	0,0	64,1	64,1
t004_C	8	63,4	0,0	0,0	0,0	63,4	63,4
t005_A	2	57,6	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6
t005_B	5	57,8	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
t005_C	8	57,6	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6
t006_A	2	44,8	0,0	0,0	0,0	44,8	44,8
t006_B	5	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t006_C	8	46,9	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
t007_A	2	57,3	0,0	0,0	0,0	57,3	57,3
t007_B	5	57,6	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6
t007_C	8	57,6	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6
t008_A	2	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0
t008_B	5	63,8	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8
t008_C	8	63,1	0,0	0,0	0,0	63,1	63,1
t009_A	2	57,5	0,0	0,0	0,0	57,5	57,5
t009_B	5	57,6	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6
t009_C	8	57,4	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4
t010_A	2	45,6	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
t010_B	5	47,1	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
t010_C	8	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t011_A	2	58,3	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3
t011_B	5	58,6	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6
t011_C	8	58,6	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6
t012_A	2	64,7	0,0	0,0	0,0	**64,7**	64,7
t012_B	5	64,4	0,0	0,0	0,0	64,4	64,4
t012_C	8	63,7	0,0	0,0	0,0	63,7	63,7
t218_A	2	54,4	44,8	29,0	49,5	57,1	56,0
t218_B	5	55,5	45,3	29,1	0,0	56,4	55,9
t219_A	2	48,9	43,9	29,5	45,8	53,6	51,5
t219_B	5	50,4	45,1	31,7	0,0	52,9	51,5
t220_A	2	56,5	29,2	22,8	46,3	57,5	56,9
t220_B	5	57,4	40,0	34,7	0,0	57,8	57,5
t221_A	2	59,8	38,5	18,4	40,6	60,1	59,9
t221_B	5	60,2	39,3	17,1	40,9	60,5	60,3
t301_A	2	46,8	0,0	0,0	54,3	57,0	55,0
t301_B	5	46,8	0,0	0,0	55,6	58,3	56,2
t301_C	8	46,7	0,0	0,0	55,6	58,2	56,2
t302_A	2	40,4	0,0	0,0	56,2	58,6	56,3
t302_B	5	39,9	0,0	0,0	57,6	60,1	57,7
t302_C	8	40,1	0,0	0,0	57,6	60,1	57,6
t303_A	2	42,3	0,0	0,0	57,2	59,7	57,3
t303_B	5	41,9	0,0	0,0	58,2	60,8	58,3
t303_C	8	42,1	0,0	0,0	58,2	60,7	58,3
t304_A	2	42,2	0,0	0,0	58,4	61,0	58,5
t304_B	5	42,0	0,0	0,0	59,0	61,7	59,1
t304_C	8	42,1	0,0	0,0	59,0	61,6	59,1
t305_A	2	40,4	0,0	0,0	54,6	56,9	54,7
t305_B	5	42,1	0,0	0,0	55,2	57,6	55,4
t305_C	8	44,5	0,0	0,0	55,2	57,7	55,5
t306_A	2	46,3	0,0	0,0	36,2	48,0	46,7

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t306_B	5	47,0	0,0	0,0	37,7	48,7	47,5
t306_C	8	48,2	0,0	0,0	38,0	49,6	48,6
t307_A	2	46,6	0,0	0,0	36,2	48,2	47,0
t307_B	5	47,2	0,0	0,0	38,1	48,9	47,7
t307_C	8	48,5	0,0	0,0	38,5	49,9	48,9
t308_A	2	47,4	0,0	0,0	35,3	48,7	47,7
t308_B	5	48,2	0,0	0,0	37,5	49,5	48,5
t308_C	8	49,4	0,0	0,0	38,0	50,5	49,7
t309_A	2	49,2	0,0	0,0	35,0	50,1	49,4
t309_B	5	49,8	0,0	0,0	36,8	50,7	50,0
t309_C	8	50,5	0,0	0,0	37,3	51,3	50,7
t310_A	2	55,8	0,0	0,0	44,8	56,5	56,1
t310_B	5	55,2	0,0	0,0	46,5	56,3	55,8
t310_C	8	54,6	0,0	0,0	46,6	55,8	55,2
t311_A	2	50,6	0,0	0,0	37,4	51,4	50,8
t311_B	5	50,7	0,0	0,0	38,7	51,6	50,9
t311_C	8	50,9	0,0	0,0	39,7	51,8	51,2
t312_A	2	43,8	0,0	0,0	32,5	45,9	44,1
t312_B	5	45,3	0,0	0,0	34,4	47,1	45,6
t312_C	8	47,4	0,0	0,0	36,6	48,8	47,7
t313_A	2	39,8	0,0	0,0	30,9	43,5	40,3
t313_B	5	42,3	0,0	0,0	32,2	44,9	42,7
t313_C	8	45,5	0,0	0,0	34,1	47,1	45,8
t314_A	2	47,7	0,0	0,0	30,9	48,6	47,8
t314_B	5	48,1	0,0	0,0	32,3	49,0	48,2
t314_C	8	49,0	0,0	0,0	34,0	49,8	49,1
t315_A	2	53,2	0,0	0,0	36,4	53,6	53,3
t315_B	5	53,3	0,0	0,0	37,5	53,8	53,4
t315_C	8	53,2	0,0	0,0	39,1	53,8	53,4
t316_A	2	53,4	0,0	0,0	37,8	53,9	53,5
t316_B	5	53,5	0,0	0,0	39,2	54,0	53,7
t316_C	8	53,5	0,0	0,0	40,0	54,1	53,7
t317_A	2	48,5	0,0	0,0	32,1	49,3	48,6
t317_B	5	48,7	0,0	0,0	34,5	49,6	48,9
t317_C	8	49,1	0,0	0,0	36,8	50,2	49,4
t318_A	2	48,2	0,0	0,0	32,6	49,0	48,3
t318_B	5	48,3	0,0	0,0	35,0	49,3	48,5
t318_C	8	48,7	0,0	0,0	37,1	49,8	49,0
t319_A	2	47,9	0,0	0,0	33,6	48,9	48,0
t319_B	5	47,9	0,0	0,0	35,7	49,1	48,1
t319_C	8	48,2	0,0	0,0	37,6	49,6	48,6
t320_A	2	42,4	0,0	0,0	38,2	46,4	43,8
t320_B	5	43,7	0,0	0,0	40,3	47,6	45,4
t320_C	8	45,6	0,0	0,0	40,9	48,7	46,8
t321_A	2	41,9	0,0	0,0	38,2	46,2	43,4
t321_B	5	44,3	0,0	0,0	39,6	47,6	45,6
t321_C	8	47,1	0,0	0,0	40,5	49,4	48,0
t322_A	2	42,2	0,0	0,0	34,8	45,3	42,9
t322_B	5	44,5	0,0	0,0	36,1	46,8	45,0
t322_C	8	47,4	0,0	0,0	37,3	48,9	47,8
t323_A	2	41,8	0,0	0,0	31,8	44,6	42,2
t323_B	5	44,1	0,0	0,0	33,3	46,1	44,4
t323_C	8	47,1	0,0	0,0	34,6	48,3	47,3
t324_A	2	44,5	0,0	0,0	31,7	46,2	44,7
t324_B	5	45,7	0,0	0,0	33,4	47,2	46,0
t324_C	8	47,2	0,0	0,0	34,9	48,5	47,4
t325_A	2	47,0	0,0	0,0	49,8	53,5	51,6
t325_B	5	46,5	0,0	0,0	52,0	55,0	53,1
t325_C	8	45,9	0,0	0,0	52,2	55,1	53,1
t326_A	2	46,2	0,0	0,0	39,0	48,5	47,0

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t326_B	5	46,7	0,0	0,0	40,9	49,2	47,7
t326_C	8	47,5	0,0	0,0	41,7	50,0	48,6
t327_A	2	46,3	0,0	0,0	37,0	48,1	46,8
t327_B	5	46,8	0,0	0,0	38,3	48,7	47,4
t327_C	8	47,8	0,0	0,0	39,8	49,6	48,4
t328_A	2	48,1	0,0	0,0	38,3	49,6	48,6
t328_B	5	48,6	0,0	0,0	39,5	50,1	49,1
t328_C	8	49,2	0,0	0,0	40,9	50,8	49,8
t329_A	2	49,5	0,0	0,0	39,9	50,9	50,0
t329_B	5	50,0	0,0	0,0	41,1	51,4	50,5
t329_C	8	50,5	0,0	0,0	42,4	52,0	51,1
t330_A	2	47,1	0,0	0,0	27,4	47,9	47,1
t330_B	5	48,3	0,0	0,0	27,7	49,0	48,4
t330_C	8	49,9	0,0	0,0	28,7	50,3	49,9
t331_A	2	43,2	0,0	0,0	38,5	46,8	44,5
t331_B	5	45,1	0,0	0,0	39,7	48,1	46,2
t331_C	8	46,4	0,0	0,0	41,1	49,1	47,5
t332_A	2	41,2	0,0	0,0	40,3	46,8	43,8
t332_B	5	43,6	0,0	0,0	41,8	48,1	45,8
t332_C	8	45,8	0,0	0,0	43,0	49,5	47,7
t333_A	2	41,4	0,0	0,0	41,2	47,2	44,3
t333_B	5	43,5	0,0	0,0	43,0	48,7	46,3
t333_C	8	45,5	0,0	0,0	44,0	49,8	47,8
t334_A	2	42,6	0,0	0,0	43,6	48,7	46,1
t334_B	5	44,5	0,0	0,0	45,7	50,3	48,1
t334_C	8	45,9	0,0	0,0	46,2	51,0	49,0
t335_A	2	39,7	0,0	0,0	29,7	43,2	40,1
t335_B	5	42,5	0,0	0,0	31,0	44,9	42,8
t335_C	8	44,9	0,0	0,0	33,1	46,7	45,2
t336_A	2	39,8	0,0	0,0	29,8	43,3	40,2
t336_B	5	42,6	0,0	0,0	31,1	44,9	42,9
t336_C	8	44,7	0,0	0,0	33,2	46,5	45,0
t337_A	2	39,3	0,0	0,0	37,5	45,1	41,5
t337_B	5	41,9	0,0	0,0	38,8	46,4	43,6
t337_C	8	43,2	0,0	0,0	40,3	47,4	45,0
t338_A	2	40,2	0,0	0,0	40,2	46,5	43,2
t338_B	5	42,7	0,0	0,0	41,3	47,6	45,1
t338_C	8	45,3	0,0	0,0	42,7	49,2	47,2
t339_A	2	44,8	0,0	0,0	32,1	46,4	45,0
t339_B	5	46,5	0,0	0,0	32,6	47,7	46,7
t339_C	8	48,8	0,0	0,0	34,0	49,7	49,0
t340_A	2	45,2	0,0	0,0	28,4	46,4	45,3
t340_B	5	46,6	0,0	0,0	29,1	47,6	46,7
t340_C	8	48,7	0,0	0,0	30,6	49,4	48,8
t341_A	2	45,9	0,0	0,0	28,5	47,0	46,0
t341_B	5	47,3	0,0	0,0	28,8	48,1	47,3
t341_C	8	49,1	0,0	0,0	30,4	49,7	49,1
t342_A	2	43,6	0,0	0,0	28,9	45,3	43,7
t342_B	5	45,0	0,0	0,0	29,9	46,4	45,1
t342_C	8	46,1	0,0	0,0	31,3	47,3	46,3
t343_A	2	47,7	0,0	0,0	29,3	48,4	47,7
t343_B	5	48,2	0,0	0,0	30,6	48,9	48,3
t343_C	8	49,0	0,0	0,0	32,7	49,7	49,1
t344_A	2	40,6	0,0	0,0	29,6	43,6	40,9
t344_B	5	43,1	0,0	0,0	31,0	45,2	43,3
t344_C	8	46,0	0,0	0,0	33,1	47,4	46,2
t345_A	2	42,2	0,0	0,0	28,9	44,4	42,4
t345_B	5	44,8	0,0	0,0	30,0	46,2	44,9
t345_C	8	47,2	0,0	0,0	31,6	48,2	47,3
t346_A	2	48,8	0,0	0,0	28,2	49,4	48,9

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t346_B	5	49,7	0,0	0,0	28,5	50,2	49,7
t346_C	8	50,5	0,0	0,0	29,3	51,0	50,6
t347_A	2	52,7	0,0	0,0	31,9	53,0	52,8
t347_B	5	53,0	0,0	0,0	32,9	53,3	53,0
t347_C	8	52,8	0,0	0,0	34,1	53,2	52,9
t348_A	2	53,3	0,0	0,0	34,3	53,7	53,4
t348_B	5	53,4	0,0	0,0	35,5	53,8	53,5
t348_C	8	53,3	0,0	0,0	36,6	53,7	53,4
t349_A	2	41,2	0,0	0,0	48,7	51,8	49,4
t349_B	5	41,4	0,0	0,0	50,6	53,4	51,1
t349_C	8	41,4	0,0	0,0	51,5	54,1	51,9
t350_A	2	53,2	0,0	0,0	28,8	53,5	53,2
t350_B	5	53,8	0,0	0,0	30,3	54,0	53,8
t350_C	8	54,0	0,0	0,0	32,1	54,2	54,0
t351_A	2	53,6	0,0	0,0	26,9	53,8	53,6
t351_B	5	54,1	0,0	0,0	28,0	54,3	54,2
t351_C	8	54,3	0,0	0,0	29,2	54,5	54,3
t352_A	2	53,9	0,0	0,0	26,1	54,0	53,9
t352_B	5	54,4	0,0	0,0	26,9	54,6	54,4
t352_C	8	54,6	0,0	0,0	28,0	54,7	54,6
t353_A	2	54,0	0,0	0,0	25,3	54,2	54,0
t353_B	5	54,5	0,0	0,0	25,8	54,7	54,5
t353_C	8	54,7	0,0	0,0	26,8	54,8	54,7
t354_A	2	52,7	0,0	0,0	25,9	52,9	52,7
t354_B	5	53,4	0,0	0,0	26,2	53,6	53,4
t354_C	8	53,9	0,0	0,0	27,5	54,1	53,9
t355_A	2	46,0	0,0	0,0	43,0	49,6	47,8
t355_B	5	47,0	0,0	0,0	44,1	50,4	48,8
t355_C	8	47,5	0,0	0,0	45,4	51,2	49,6
t356_A	2	48,2	0,0	0,0	44,4	51,1	49,7
t356_B	5	48,8	0,0	0,0	45,8	52,0	50,6
t356_C	8	49,2	0,0	0,0	47,3	52,7	51,3
t357_A	2	47,6	0,0	0,0	45,8	51,4	49,8
t357_B	5	48,3	0,0	0,0	47,4	52,4	50,9
t357_C	8	48,9	0,0	0,0	48,8	53,4	51,8
t358_A	2	47,3	0,0	0,0	47,5	52,2	50,4
t358_B	5	47,9	0,0	0,0	49,5	53,5	51,8
t358_C	8	48,7	0,0	0,0	50,5	54,3	52,7
t359_A	2	49,5	0,0	0,0	44,5	51,9	50,7
t359_B	5	50,2	0,0	0,0	46,1	52,8	51,6
t359_C	8	50,5	0,0	0,0	47,6	53,5	52,3
t360_A	2	53,0	0,0	0,0	43,7	54,1	53,5
t360_B	5	53,2	0,0	0,0	45,1	54,5	53,8
t360_C	8	53,1	0,0	0,0	46,5	54,7	53,9
t361_A	2	53,0	0,0	0,0	41,4	53,8	53,3
t361_B	5	53,2	0,0	0,0	42,5	54,1	53,5
t361_C	8	53,1	0,0	0,0	43,8	54,2	53,6
t362_A	2	53,1	0,0	0,0	39,4	53,7	53,3
t362_B	5	53,3	0,0	0,0	40,2	54,0	53,5
t362_C	8	53,3	0,0	0,0	41,4	54,1	53,6
t363_A	2	50,6	0,0	0,0	30,6	51,1	50,7
t363_B	5	51,6	0,0	0,0	31,0	52,0	51,7
t363_C	8	52,3	0,0	0,0	26,2	52,5	52,3
t364_A	2	50,7	0,0	0,0	32,7	51,2	50,7
t364_B	5	51,5	0,0	0,0	33,1	51,9	51,5
t364_C	8	52,0	0,0	0,0	33,9	52,4	52,0
t365_A	2	50,6	0,0	0,0	37,4	51,4	50,8
t365_B	5	51,4	0,0	0,0	38,0	52,1	51,6
t365_C	8	52,0	0,0	0,0	38,0	52,6	52,1
t366_A	2	51,0	0,0	0,0	36,4	51,6	51,1

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t366_B	5	52,0	0,0	0,0	36,9	52,6	52,1
t366_C	8	52,4	0,0	0,0	33,5	52,8	52,5
t367_A	2	47,4	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4
t367_B	5	48,4	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4
t367_C	8	49,3	0,0	0,0	0,0	49,3	49,3
t368_A	2	42,5	0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
t368_B	5	45,1	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
t368_C	8	47,7	0,0	0,0	0,0	47,7	47,7
t369_A	2	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0
t369_B	5	43,7	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7
t369_C	8	46,9	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
t370_A	2	48,1	0,0	0,0	0,0	48,1	48,1
t370_B	5	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t370_C	8	49,4	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4
t371_A	2	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t371_B	5	53,1	0,0	0,0	0,0	53,1	53,1
t371_C	8	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t372_A	2	52,4	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4
t372_B	5	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t372_C	8	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t373_A	2	45,6	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
t373_B	5	47,1	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
t373_C	8	48,1	0,0	0,0	0,0	48,1	48,1
t374_A	2	44,7	0,0	0,0	0,0	44,7	44,7
t374_B	5	46,3	0,0	0,0	0,0	46,3	46,3
t374_C	8	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
t375_A	2	44,2	0,0	0,0	0,0	44,2	44,2
t375_B	5	45,6	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
t375_C	8	46,3	0,0	0,0	0,0	46,3	46,3
t376_A	2	45,1	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
t376_B	5	46,4	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4
t376_C	8	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
t377_A	2	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0
t377_B	5	45,3	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3
t377_C	8	48,1	0,0	0,0	0,0	48,1	48,1
t378_A	2	43,2	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2
t378_B	5	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t378_C	8	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t379_A	2	42,8	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
t379_B	5	45,3	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3
t379_C	8	48,4	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4
t380_A	2	42,9	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9
t380_B	5	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
t380_C	8	47,1	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
t381_A	2	47,8	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
t381_B	5	48,4	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4
t381_C	8	48,3	0,0	0,0	0,0	48,3	48,3
t382_A	2	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5
t382_B	5	50,1	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
t382_C	8	50,7	0,0	0,0	0,0	50,7	50,7
t383_A	2	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t383_B	5	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t383_C	8	51,1	0,0	0,0	0,0	51,1	51,1
t384_A	2	52,1	0,0	0,0	0,0	52,1	52,1
t384_B	5	52,6	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6
t384_C	8	52,7	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
t385_A	2	52,7	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
t385_B	5	53,2	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2
t385_C	8	53,3	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
t386_A	2	50,2	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t386_B	5	51,1	0,0	0,0	0,0	51,1	51,1
t386_C	8	52,1	0,0	0,0	0,0	52,1	52,1
t387_A	2	46,2	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2
t387_B	5	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
t387_C	8	48,4	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4
t388_A	2	42,8	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
t388_B	5	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
t388_C	8	47,1	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
t389_A	2	42,6	0,0	0,0	0,0	42,6	42,6
t389_B	5	44,5	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
t389_C	8	46,1	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1
t390_A	2	42,7	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7
t390_B	5	44,7	0,0	0,0	0,0	44,7	44,7
t390_C	8	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t391_A	2	42,1	0,0	0,0	0,0	42,1	42,1
t391_B	5	44,3	0,0	0,0	0,0	44,3	44,3
t391_C	8	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t392_A	2	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0
t392_B	5	43,6	0,0	0,0	0,0	43,6	43,6
t392_C	8	45,1	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
t393_A	2	40,5	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
t393_B	5	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0
t393_C	8	43,9	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
t394_A	2	41,5	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5
t394_B	5	44,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
t394_C	8	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
t395_A	2	46,6	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6
t395_B	5	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
t395_C	8	50,2	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
t396_A	2	45,2	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
t396_B	5	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
t396_C	8	49,4	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4
t397_A	2	44,7	0,0	0,0	0,0	44,7	44,7
t397_B	5	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5
t397_C	8	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t398_A	2	43,2	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2
t398_B	5	44,9	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
t398_C	8	46,6	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6
t399_A	2	47,9	0,0	0,0	0,0	47,9	47,9
t399_B	5	48,4	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4
t399_C	8	49,4	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4
t400_A	2	41,7	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
t400_B	5	44,3	0,0	0,0	0,0	44,3	44,3
t400_C	8	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
t401_A	2	42,5	0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
t401_B	5	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
t401_C	8	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
t402_A	2	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
t402_B	5	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t402_C	8	50,2	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
t403_A	2	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t403_B	5	53,2	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2
t403_C	8	53,3	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
t404_A	2	53,2	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2
t404_B	5	53,3	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
t404_C	8	53,2	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2
t405_A	2	41,2	0,0	0,0	0,0	41,2	41,2
t405_B	5	42,1	0,0	0,0	0,0	42,1	42,1
t405_C	8	42,2	0,0	0,0	0,0	42,2	42,2
t406_A	2	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t406_B	5	55,5	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5
t406_C	8	55,7	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
t407_A	2	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
t407_B	5	55,6	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6
t407_C	8	55,7	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
t408_A	2	55,2	0,0	0,0	0,0	55,2	55,2
t408_B	5	55,8	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8
t408_C	8	55,9	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
t409_A	2	55,4	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4
t409_B	5	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
t409_C	8	56,2	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2
t410_A	2	55,7	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
t410_B	5	56,3	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3
t410_C	8	56,6	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6
t411_A	2	47,6	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6
t411_B	5	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t411_C	8	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
t412_A	2	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
t412_B	5	50,6	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
t412_C	8	51,3	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
t413_A	2	50,3	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3
t413_B	5	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t413_C	8	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
t414_A	2	49,6	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
t414_B	5	50,3	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3
t414_C	8	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t415_A	2	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t415_B	5	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
t415_C	8	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
t416_A	2	53,8	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8
t416_B	5	54,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0
t416_C	8	53,8	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8
t417_A	2	51,6	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6
t417_B	5	52,5	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5
t417_C	8	53,1	0,0	0,0	0,0	53,1	53,1
t418_A	2	51,2	0,0	0,0	0,0	51,2	51,2
t418_B	5	52,6	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6
t418_C	8	53,7	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7
t419_A	2	47,6	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6
t419_B	5	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t419_C	8	49,4	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4
t420_A	2	43,6	0,0	0,0	0,0	43,6	43,6
t420_B	5	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t420_C	8	48,1	0,0	0,0	0,0	48,1	48,1
t421_A	2	43,3	0,0	0,0	0,0	43,3	43,3
t421_B	5	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t421_C	8	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t422_A	2	48,7	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7
t422_B	5	49,6	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
t422_C	8	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t423_A	2	53,6	0,0	0,0	0,0	53,6	53,6
t423_B	5	53,9	0,0	0,0	0,0	53,9	53,9
t423_C	8	53,9	0,0	0,0	0,0	53,9	53,9
t424_A	2	53,3	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
t424_B	5	53,8	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8
t424_C	8	53,7	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7
t425_A	2	43,7	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7
t425_B	5	45,8	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8
t425_C	8	47,6	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6
t426_A	2	45,6	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t426_B	5	47,1	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
t426_C	8	48,2	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2
t427_A	2	45,3	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3
t427_B	5	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5
t427_C	8	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
t428_A	2	45,1	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
t428_B	5	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5
t428_C	8	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
t429_A	2	44,5	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
t429_B	5	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
t429_C	8	49,2	0,0	0,0	0,0	49,2	49,2
t430_A	2	44,7	0,0	0,0	0,0	44,7	44,7
t430_B	5	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
t430_C	8	49,8	0,0	0,0	0,0	49,8	49,8
t431_A	2	44,3	0,0	0,0	0,0	44,3	44,3
t431_B	5	46,8	0,0	0,0	0,0	46,8	46,8
t431_C	8	49,7	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
t432_A	2	44,5	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
t432_B	5	46,3	0,0	0,0	0,0	46,3	46,3
t432_C	8	48,3	0,0	0,0	0,0	48,3	48,3
t433_A	2	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
t433_B	5	47,7	0,0	0,0	0,0	47,7	47,7
t433_C	8	47,9	0,0	0,0	0,0	47,9	47,9
t434_A	2	50,8	0,0	0,0	0,0	50,8	50,8
t434_B	5	51,3	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
t434_C	8	51,8	0,0	0,0	0,0	51,8	51,8
t435_A	2	51,6	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6
t435_B	5	52,1	0,0	0,0	0,0	52,1	52,1
t435_C	8	52,2	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
t436_A	2	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5
t436_B	5	51,9	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9
t436_C	8	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5
t437_A	2	54,8	0,0	0,0	0,0	54,8	54,8
t437_B	5	55,1	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1
t437_C	8	54,9	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
t438_A	2	54,1	0,0	0,0	0,0	54,1	54,1
t438_B	5	54,6	0,0	0,0	0,0	54,6	54,6
t438_C	8	54,9	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
t439_A	2	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5
t439_B	5	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t439_C	8	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0
t440_A	2	43,9	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
t440_B	5	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t440_C	8	47,8	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
t441_A	2	43,6	0,0	0,0	0,0	43,6	43,6
t441_B	5	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t441_C	8	47,2	0,0	0,0	0,0	47,2	47,2
t442_A	2	43,6	0,0	0,0	0,0	43,6	43,6
t442_B	5	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
t442_C	8	47,4	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4
t443_A	2	42,4	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4
t443_B	5	44,6	0,0	0,0	0,0	44,6	44,6
t443_C	8	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
t444_A	2	42,2	0,0	0,0	0,0	42,2	42,2
t444_B	5	44,4	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4
t444_C	8	45,8	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8
t445_A	2	42,5	0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
t445_B	5	44,5	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
t445_C	8	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t446_A	2	44,5	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t446_B	5	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
t446_C	8	47,2	0,0	0,0	0,0	47,2	47,2
t447_A	2	52,2	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
t447_B	5	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t447_C	8	53,3	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
t448_A	2	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5
t448_B	5	52,3	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
t448_C	8	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t449_A	2	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0
t449_B	5	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
t449_C	8	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t450_A	2	46,3	0,0	0,0	0,0	46,3	46,3
t450_B	5	47,8	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
t450_C	8	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t451_A	2	48,0	21,8	0,0	0,0	48,5	48,0
t451_B	5	48,4	23,0	0,0	0,0	49,0	48,5
t451_C	8	49,6	25,2	0,0	0,0	50,0	49,6
t452_A	2	43,6	23,5	0,0	0,0	45,0	43,7
t452_B	5	45,9	25,9	0,0	0,0	46,9	46,0
t452_C	8	49,1	26,9	0,0	0,0	49,6	49,1
t453_A	2	45,3	22,8	0,0	0,0	46,3	45,4
t453_B	5	47,2	23,4	0,0	0,0	47,8	47,2
t453_C	8	48,7	30,1	0,0	0,0	49,3	48,7
t454_A	2	51,3	33,6	0,0	0,0	51,8	51,4
t454_B	5	52,3	36,8	0,0	0,0	52,8	52,4
t454_C	8	53,2	40,4	0,0	0,0	53,8	53,4
t455_A	2	53,2	35,0	0,0	0,0	53,5	53,2
t455_B	5	53,5	37,3	0,0	0,0	53,9	53,6
t455_C	8	53,4	40,2	0,0	0,0	54,0	53,6
t456_A	2	53,3	35,1	0,0	0,0	53,6	53,3
t456_B	5	53,6	37,8	0,0	0,0	54,0	53,7
t456_C	8	53,5	37,2	0,0	0,0	53,9	53,6
t457_A	2	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t457_B	5	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
t457_C	8	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
t458_A	2	55,6	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6
t458_B	5	56,2	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2
t458_C	8	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
t459_A	2	55,8	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8
t459_B	5	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
t459_C	8	56,5	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5
t460_A	2	55,6	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6
t460_B	5	56,1	0,0	0,0	0,0	56,1	56,1
t460_C	8	56,3	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3
t461_A	2	55,8	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8
t461_B	5	56,3	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3
t461_C	8	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
t462_A	2	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
t462_B	5	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
t462_C	8	56,6	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6
t463_A	2	50,3	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3
t463_B	5	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t463_C	8	51,2	0,0	0,0	0,0	51,2	51,2
t464_A	2	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
t464_B	5	52,5	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5
t464_C	8	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t465_A	2	48,9	0,0	0,0	0,0	48,9	48,9
t465_B	5	49,7	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
t465_C	8	50,7	0,0	0,0	0,0	50,7	50,7
t466_A	2	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t466_B	5	48,7	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7
t466_C	8	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
t467_A	2	58,1	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1
t467_B	5	58,5	0,0	0,0	0,0	58,5	58,5
t467_C	8	58,3	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3
t468_A	2	47,3	0,0	0,0	0,0	47,3	47,3
t468_A	2	45,2	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
t468_B	5	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t468_B	5	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
t468_C	8	50,3	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3
t468_C	8	49,7	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
t469_A	2	58,7	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7
t469_B	5	59,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0
t469_C	8	59,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0
t470_A	2	63,3	0,0	0,0	0,0	63,3	63,3
t470_A	2	63,5	0,0	0,0	0,0	63,5	63,5
t470_B	5	63,3	0,0	0,0	0,0	63,3	63,3
t470_B	5	63,5	0,0	0,0	0,0	63,5	63,5
t470_C	8	62,8	0,0	0,0	0,0	62,8	62,8
t470_C	8	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0
t471_A	2	53,1	0,0	0,0	0,0	53,1	53,1
t471_B	5	54,2	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2
t471_C	8	54,2	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2
t472_A	2	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t472_B	5	51,7	0,0	0,0	0,0	51,7	51,7
t472_C	8	51,9	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9
t473_A	2	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t473_B	5	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
t473_C	8	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5
t474_A	2	42,7	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7
t474_B	5	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t474_C	8	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t475_A	2	42,5	0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
t475_B	5	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
t475_C	8	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t476_A	2	56,7	0,0	0,0	0,0	56,7	56,7
t476_B	5	57,1	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1
t476_C	8	57,3	0,0	0,0	0,0	57,3	57,3
t477_A	2	48,7	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7
t477_B	5	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5
t477_C	8	49,7	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
t478_A	2	52,3	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
t478_B	5	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t478_C	8	53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0
t479_A	2	52,6	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6
t479_B	5	53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0
t479_C	8	53,1	0,0	0,0	0,0	53,1	53,1
t480_A	2	49,6	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
t480_B	5	50,6	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
t480_C	8	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
t481_A	2	43,5	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
t481_B	5	45,1	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
t481_C	8	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
t482_A	2	41,3	0,0	0,0	0,0	41,3	41,3
t482_B	5	43,6	0,0	0,0	0,0	43,6	43,6
t482_C	8	45,6	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
t483_A	2	40,7	0,0	0,0	0,0	40,7	40,7
t483_A	2	42,5	0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
t483_B	5	43,9	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
t483_B	5	45,1	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t483_C	8	43,8	0,0	0,0	0,0	43,8	43,8
t483_C	8	44,9	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
t484_A	2	45,3	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3
t484_B	5	46,9	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
t484_C	8	48,9	0,0	0,0	0,0	48,9	48,9
t485_A	2	54,9	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
t485_A	2	52,2	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
t485_B	5	55,7	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
t485_B	5	53,8	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8
t485_C	8	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
t485_C	8	54,6	0,0	0,0	0,0	54,6	54,6
t486_A	2	51,1	0,0	0,0	0,0	51,1	51,1
t486_B	5	52,2	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
t486_C	8	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t487_A	2	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
t487_B	5	52,4	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4
t487_C	8	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t488_A	2	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t488_B	5	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t488_C	8	54,3	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3
t489_A	2	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t489_B	5	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t489_C	8	54,3	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3
t490_A	2	54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4
t490_B	5	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t490_C	8	54,6	0,0	0,0	0,0	54,6	54,6
t491_A	2	50,2	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
t491_B	5	51,2	0,0	0,0	0,0	51,2	51,2
t491_C	8	52,1	0,0	0,0	0,0	52,1	52,1
t492_A	2	50,1	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
t492_B	5	51,9	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9
t492_C	8	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t493_A	2	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t493_B	5	52,6	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6
t493_C	8	53,4	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4
t494_A	2	50,7	0,0	0,0	0,0	50,7	50,7
t494_B	5	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t494_C	8	53,4	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4
t495_A	2	50,5	28,9	25,0	0,0	51,2	50,5
t495_B	5	51,7	29,8	32,0	0,0	52,4	51,8
t495_C	8	51,9	23,6	18,5	0,0	52,4	51,9
t496_A	2	51,4	37,7	21,9	0,0	52,3	51,6
t496_B	5	52,2	40,6	25,4	0,0	53,3	52,5
t496_C	8	52,5	40,1	34,0	0,0	53,6	52,8
t497_A	2	51,4	40,1	23,9	0,0	52,5	51,7
t497_B	5	52,4	41,7	26,2	0,0	53,5	52,8
t497_C	8	52,7	41,7	33,5	0,0	53,8	53,1
t498_A	2	51,2	43,8	24,7	0,0	53,0	51,9
t498_B	5	52,5	44,3	25,7	0,0	54,0	53,1
t498_C	8	52,8	44,4	29,5	0,0	54,2	53,4
t499_A	2	53,9	53,3	21,4	0,0	57,9	56,6
t499_B	5	55,4	52,2	24,9	0,0	58,1	57,1
t499_C	8	55,6	50,9	34,7	0,0	57,8	56,9
t500_A	2	51,5	45,4	16,4	0,0	53,6	52,5
t500_B	5	52,5	45,2	17,2	0,0	54,1	53,2
t500_C	8	52,9	44,6	17,9	0,0	54,3	53,5
t501_A	2	48,8	41,1	24,1	0,0	50,9	49,5
t501_B	5	49,7	41,3	32,0	0,0	51,6	50,3
t501_C	8	50,8	41,2	32,1	0,0	52,4	51,3
t502_A	2	48,8	38,0	22,3	0,0	50,4	49,1

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t502_B	5	49,9	38,6	25,1	0,0	51,3	50,2
t502_C	8	51,0	38,6	27,6	0,0	52,1	51,2
t503_A	2	56,6	23,5	17,0	0,0	56,7	56,6
t503_B	5	57,0	25,7	19,7	0,0	57,2	57,0
t503_C	8	56,8	21,0	15,8	0,0	57,0	56,8
t504_A	2	47,7	35,8	17,1	0,0	49,4	47,9
t504_B	5	49,2	37,1	19,9	0,0	50,6	49,5
t504_C	8	50,1	37,3	23,0	0,0	51,3	50,3
t505_A	2	47,5	39,7	18,1	0,0	49,9	48,2
t505_B	5	48,9	40,0	20,2	0,0	50,7	49,4
t505_C	8	49,7	40,0	23,4	0,0	51,3	50,2
t506_A	2	48,8	43,8	27,2	0,0	51,5	50,0
t506_B	5	50,1	44,0	30,6	0,0	52,4	51,1
t506_C	8	50,2	43,8	29,2	0,0	52,4	51,1
t507_A	2	58,8	53,0	23,8	0,0	60,5	59,8
t507_B	5	59,2	51,8	33,4	0,0	60,4	59,9
t507_C	8	59,2	50,4	33,6	0,0	60,2	59,8
t508_A	2	63,1	42,5	13,3	0,0	63,2	63,1
t508_B	5	63,1	42,2	15,1	0,0	63,2	63,1
t508_C	8	62,8	41,5	15,8	0,0	62,9	62,8
t509_A	2	63,0	38,7	13,0	0,0	63,1	63,0
t509_B	5	63,0	38,7	14,0	0,0	63,1	63,0
t509_C	8	62,7	38,4	14,8	0,0	62,8	62,7
t510_A	2	62,9	32,4	11,9	0,0	63,0	62,9
t510_B	5	63,0	33,4	12,9	0,0	63,1	63,0
t510_C	8	62,7	33,3	14,4	0,0	62,7	62,7
t511_A	2	54,1	26,8	32,2	0,0	54,4	54,1
t511_B	5	54,2	28,6	32,9	0,0	54,6	54,3
t511_C	8	53,9	29,8	33,0	0,0	54,3	54,0
t512_A	2	53,8	29,7	26,3	0,0	54,2	53,8
t512_B	5	53,9	34,8	27,3	0,0	54,4	54,0
t512_C	8	53,6	35,3	32,2	0,0	54,1	53,7
t513_A	2	49,8	33,6	39,7	0,0	51,6	50,3
t513_B	5	50,3	39,0	39,8	0,0	52,3	51,0
t513_C	8	51,1	39,4	40,4	0,0	52,8	51,7
t514_A	2	51,0	34,7	41,8	0,0	52,7	51,5
t514_B	5	51,8	37,5	41,9	0,0	53,4	52,3
t514_C	8	52,9	43,4	40,8	0,0	54,5	53,6
t515_A	2	51,4	33,3	41,6	0,0	52,9	51,9
t515_B	5	52,1	35,3	41,6	0,0	53,5	52,6
t515_C	8	53,5	41,1	41,7	0,0	54,8	54,0
t516_A	2	47,7	31,4	37,3	0,0	49,8	48,2
t516_B	5	48,7	35,9	37,3	0,0	50,7	49,2
t516_C	8	50,3	38,5	37,4	0,0	52,0	50,7
t517_A	2	54,2	29,1	23,7	0,0	54,5	54,2
t517_B	5	54,3	34,2	22,8	0,0	54,7	54,3
t517_C	8	53,8	34,2	24,3	0,0	54,3	53,9
t517_D	11	52,1	26,6	23,2	0,0	52,6	52,1
t518_A	2	54,8	28,8	26,3	0,0	55,1	54,8
t518_B	5	54,9	33,6	26,2	0,0	55,2	54,9
t518_C	8	54,4	33,6	29,7	0,0	54,8	54,4
t518_D	11	52,3	25,0	25,8	0,0	52,8	52,3
t519_A	2	54,0	25,4	25,4	0,0	54,3	54,0
t519_B	5	54,0	26,0	25,4	0,0	54,3	54,0
t519_C	8	53,6	22,3	26,8	0,0	53,9	53,6
t519_D	11	52,1	24,1	26,5	0,0	52,6	52,1
t520_A	2	53,1	30,7	26,5	0,0	53,6	53,2
t520_B	5	53,0	31,9	22,4	0,0	53,5	53,0
t520_C	8	52,4	32,2	23,5	0,0	52,9	52,5
t520_D	11	51,6	22,1	23,4	0,0	52,1	51,6

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t520_E	14	50,8	24,2	23,6	0,0	51,4	50,8
t520_F	17	50,1	24,7	24,7	0,0	50,8	50,2
t521_A	2	53,0	17,5	23,6	0,0	53,4	53,0
t521_B	5	53,4	15,9	24,7	0,0	53,7	53,4
t521_C	8	53,4	16,3	26,0	0,0	53,8	53,4
t521_D	11	53,6	16,5	26,3	0,0	53,9	53,6
t521_E	14	55,3	16,9	25,2	0,0	55,5	55,3
t521_F	17	56,4	19,5	27,2	0,0	56,6	56,4
t522_A	2	48,2	17,6	22,5	0,0	49,2	48,2
t522_B	5	48,5	16,1	23,7	0,0	49,5	48,5
t522_C	8	48,4	16,4	24,7	0,0	49,4	48,4
t522_D	11	47,8	16,6	24,7	0,0	48,9	47,8
t522_E	14	47,3	17,0	24,9	0,0	48,6	47,4
t522_F	17	47,0	20,2	25,8	0,0	48,3	47,0
t523_A	2	51,5	16,9	24,9	0,0	52,0	51,5
t523_B	5	52,0	15,9	26,5	0,0	52,5	52,0
t523_C	8	52,4	16,2	27,8	0,0	52,9	52,5
t523_D	11	53,6	17,7	28,9	0,0	53,9	53,6
t523_E	14	59,0	18,1	29,6	0,0	59,1	59,0
t523_F	17	60,7	20,4	34,7	0,0	60,8	60,7
t524_A	2	48,1	18,3	25,8	0,0	49,2	48,1
t524_B	5	49,1	18,5	27,5	0,0	50,0	49,1
t524_C	8	49,7	18,7	28,3	0,0	50,5	49,8
t524_D	11	51,8	18,1	29,5	0,0	52,3	51,8
t525_A	2	42,8	19,5	26,5	0,0	45,7	42,9
t525_B	5	44,6	19,7	28,1	0,0	46,8	44,7
t525_C	8	45,5	18,7	28,6	0,0	47,4	45,6
t525_D	11	48,9	18,2	29,9	0,0	49,9	49,0
t526_A	2	42,6	0,0	28,2	0,0	44,6	42,8
t526_B	5	44,6	0,0	30,1	0,0	46,1	44,8
t526_C	8	45,0	0,0	29,5	0,0	46,3	45,1
t526_D	11	45,8	0,0	32,0	0,0	47,1	46,0
t527_A	2	44,0	0,0	27,8	0,0	45,5	44,1
t527_B	5	45,4	0,0	29,4	0,0	46,7	45,5
t527_C	8	45,4	0,0	29,3	0,0	46,6	45,5
t527_D	11	45,1	0,0	29,4	0,0	46,4	45,2
t528_A	2	46,8	0,0	27,9	0,0	47,7	46,9
t528_B	5	47,3	0,0	29,3	0,0	48,1	47,3
t528_C	8	47,0	0,0	29,4	0,0	47,9	47,1
t528_D	11	46,7	0,0	29,6	0,0	47,7	46,8
t529_A	2	62,2	0,0	46,0	0,0	62,4	62,3
t529_B	5	62,2	0,0	46,6	0,0	62,4	62,3
t529_C	8	62,3	0,0	46,5	0,0	62,5	62,4
t529_D	11	62,7	0,0	46,4	0,0	62,9	62,8
t530_A	2	63,2	0,0	52,6	0,0	63,8	63,6
t530_B	5	63,2	0,0	53,0	0,0	63,8	63,6
t530_C	8	63,3	0,0	52,8	0,0	63,9	63,7
t530_D	11	63,7	0,0	52,5	0,0	64,2	64,0
t531_A	2	62,8	0,0	52,2	0,0	63,4	63,1
t531_B	5	62,8	0,0	52,7	0,0	63,4	63,2
t531_C	8	63,0	0,0	52,5	0,0	63,6	63,4
t531_D	11	63,3	0,0	52,3	0,0	63,8	63,6
t532_A	2	62,7	0,0	51,7	0,0	63,2	63,0
t532_B	5	62,6	0,0	52,4	0,0	63,3	63,0
t532_C	8	62,8	0,0	52,4	0,0	63,4	63,2
t532_D	11	63,0	0,0	52,1	0,0	63,5	63,3
t533_A	2	62,6	35,1	50,8	0,0	63,1	62,9
t533_B	5	62,5	36,0	51,6	0,0	63,1	62,9
t533_C	8	62,6	28,3	51,6	0,0	63,2	62,9
t533_D	11	63,1	28,7	51,5	0,0	63,6	63,4

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t534_A	2	45,7	39,2	41,2	0,0	50,2	47,7
t534_B	5	46,6	38,4	45,4	0,0	51,7	49,4
t534_C	8	48,0	36,7	44,6	0,0	51,8	49,9
t534_D	11	51,1	37,0	44,0	0,0	53,2	52,0
t535_A	2	45,6	39,5	43,0	0,0	50,7	48,1
t535_B	5	46,7	38,3	43,5	0,0	51,1	48,8
t535_C	8	48,6	36,7	43,6	0,0	51,7	50,0
t535_D	11	51,4	37,0	42,5	0,0	53,2	52,1
t536_A	2	45,5	38,6	42,8	0,0	50,5	47,9
t536_B	5	46,9	38,6	42,8	0,0	51,0	48,8
t536_C	8	49,0	39,0	42,9	0,0	52,0	50,3
t536_D	11	51,8	36,8	42,9	0,0	53,5	52,5
t537_A	2	47,3	38,8	42,5	0,0	51,1	49,0
t537_B	5	48,4	38,9	42,6	0,0	51,6	49,8
t537_C	8	50,1	39,2	42,7	0,0	52,6	51,1
t537_D	11	53,3	39,5	42,7	0,0	54,7	53,9
t538_A	2	49,9	38,3	43,0	0,0	52,4	50,9
t538_B	5	50,7	39,7	43,2	0,0	53,1	51,7
t538_C	8	51,7	39,9	42,9	0,0	53,6	52,5
t538_D	11	53,6	39,2	41,5	0,0	54,8	54,0
t539_A	2	52,3	36,6	43,0	0,0	53,9	52,9
t539_B	5	52,8	40,6	43,2	0,0	54,5	53,5
t539_C	8	53,4	40,8	42,8	0,0	54,9	54,0
t539_D	11	54,5	40,6	41,7	0,0	55,5	54,9
t540_A	2	48,4	36,1	36,3	0,0	50,5	48,9
t540_B	5	49,7	40,8	36,4	0,0	51,8	50,4
t540_C	8	51,5	41,1	32,1	0,0	52,9	51,9
t540_D	11	51,1	41,7	32,0	0,0	52,6	51,6
t541_E	14	59,6	36,3	39,7	0,0	59,8	59,6
t541_F	17	61,4	36,3	39,9	0,0	61,6	61,5
t542_E	14	52,1	36,2	39,2	0,0	53,2	52,4
t542_F	17	53,2	36,5	39,2	0,0	54,1	53,4


Bijlage 9: Gegevens en rekenresultaten variant 2

Model: model met geg variant 2
Groep: gemeentewegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	Type	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal
w01	interne weg 15%	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	234,12
w02	TuincentrumWeg	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	1560,82
w04	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1488,00
w05	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	2984,57
w06	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	11,61
w07	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1572,42
w08	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	969,39
w09	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	6406,70
w10	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	6969,54
w11	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	6406,70
w12	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1580,06
w13	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	1401,09
w14	Bredaseweg / Oostelijke randweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7369,44
w15	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	9384,78
w16	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	13376,24
w17	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	622,59
w18	Trivium	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	4463,43
w19	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1855,83
w20	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	3333,62
w21	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1753,86
w22	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	2034,82
w23	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	2813,91
w24	Nachtegaal	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1898,30
w25	Nachtegaal	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1766,94
w26	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	157,72
w27	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	738,18
w28	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	471,24
w29	Zwaluw	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	298,03
w30	Zwaluw	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	326,65
w31	Oostelijke randweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7920,99
w32	Oostelijke randweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1879,42
w33	Oostelijke randweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	6075,67

Model: model met geg variant 2
Groep: gemeentewegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
w01	6,66	3,45	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w02	6,66	3,45	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w04	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	False	1,5
w05	6,66	3,44	0,78	99,50	99,74	99,55	0,34	0,18	0,32	0,15	0,08	0,13	False	1,5
w06	7,52	0,82	0,81	--	--	--	61,00	72,00	63,00	39,00	28,00	37,00	False	1,5
w07	6,66	3,44	0,78	99,06	99,51	99,14	0,65	0,35	0,61	0,29	0,15	0,25	False	1,5
w08	6,69	3,36	0,78	93,96	96,75	94,43	4,17	2,27	3,95	1,87	0,97	1,61	False	1,5
w09	6,67	3,36	0,82	93,71	96,84	93,36	4,28	2,21	4,38	2,01	0,95	2,26	False	1,5
w10	6,69	3,37	0,78	94,06	96,81	94,53	4,10	2,23	3,88	1,84	0,96	1,59	False	1,5
w11	6,69	3,36	0,78	93,68	96,60	94,18	4,36	2,38	4,13	1,96	1,02	1,69	False	1,5
w12	6,67	3,43	0,78	98,33	99,12	98,47	1,15	0,62	1,09	0,52	0,26	0,44	False	1,5
w13	6,84	2,90	0,78	90,26	94,99	90,29	5,84	3,10	5,92	3,90	1,90	3,79	False	1,5
w14	6,67	3,34	0,82	92,59	96,26	92,18	5,04	2,62	5,16	2,37	1,12	2,66	False	1,5
w15	6,67	3,36	0,82	93,62	96,80	93,27	4,34	2,24	4,44	2,04	0,96	2,29	False	1,5
w16	6,69	3,36	0,78	93,88	96,71	94,36	4,22	2,30	4,00	1,90	0,99	1,64	False	1,5
w17	6,82	2,96	0,78	94,57	97,27	94,59	3,26	1,69	3,30	2,17	1,04	2,11	False	1,5
w18	6,74	3,42	0,68	96,34	97,91	96,73	2,38	1,40	2,55	1,28	0,69	0,72	False	1,5
w19	6,67	3,43	0,78	98,59	99,26	98,71	0,97	0,52	0,92	0,44	0,22	0,37	False	1,5
w20	6,68	3,38	0,78	94,97	97,31	95,37	3,47	1,88	3,29	1,56	0,81	1,34	False	1,5
w21	6,66	3,44	0,78	99,38	99,68	99,43	0,42	0,23	0,40	0,19	0,10	0,16	False	1,5
w22	6,67	3,43	0,78	98,65	99,29	98,76	0,93	0,50	0,88	0,42	0,21	0,36	False	1,5
w23	6,67	3,42	0,78	97,61	98,74	97,80	1,65	0,89	1,56	0,74	0,38	0,64	False	1,5
w24	6,73	3,43	0,68	97,01	98,30	97,33	1,94	1,14	2,08	1,05	0,56	0,59	False	1,5
w25	6,73	3,43	0,68	96,81	98,19	97,15	2,07	1,22	2,22	1,11	0,60	0,63	False	1,5
w26	6,72	3,47	0,68	99,70	99,83	99,73	0,19	0,11	0,21	0,10	0,06	0,06	False	1,5
w27	6,72	3,47	0,68	99,79	99,88	99,81	0,14	0,08	0,15	0,07	0,04	0,04	False	1,5
w28	6,72	3,47	0,68	99,68	99,82	99,72	0,21	0,12	0,22	0,11	0,06	0,06	False	1,5
w29	6,72	3,47	0,68	99,98	99,99	99,98	0,01	0,01	0,02	0,01	--	--	False	1,5
w30	6,72	3,47	0,68	99,73	99,85	99,76	0,18	0,10	0,19	0,10	0,05	0,05	False	1,5
w31	6,68	3,34	0,82	92,15	96,03	91,72	5,34	2,78	5,46	2,51	1,19	2,81	False	1,5
w32	6,69	3,30	0,82	89,94	94,85	89,40	6,84	3,60	6,99	3,22	1,54	3,60	False	1,5
w33	6,67	3,35	0,82	92,88	96,41	92,49	4,84	2,51	4,96	2,28	1,08	2,55	False	1,5

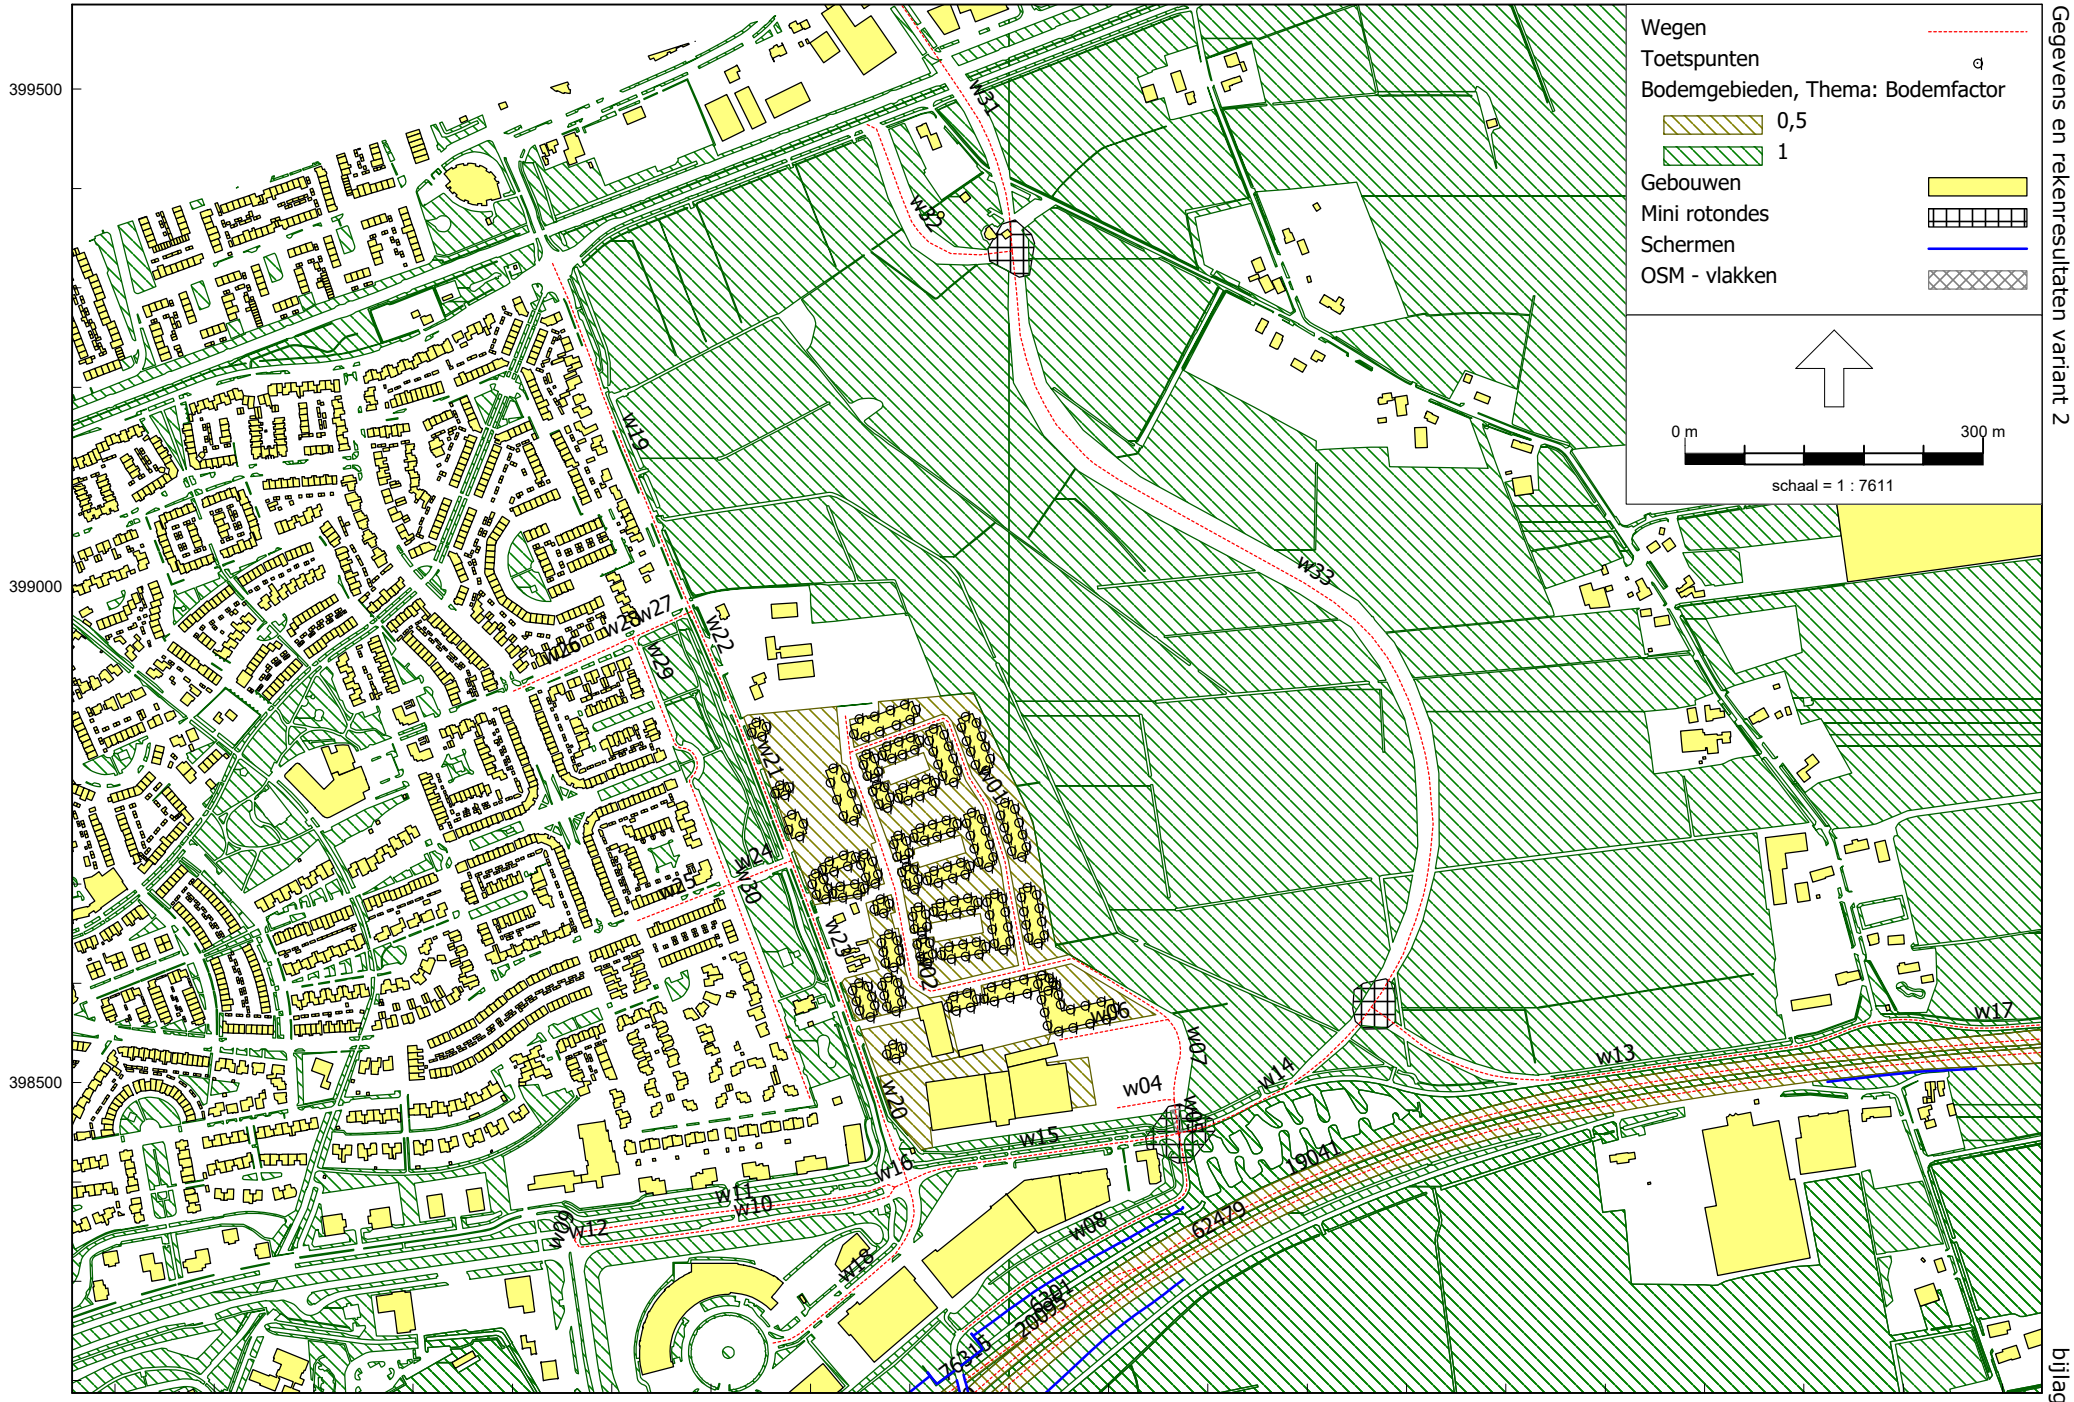

Tritium Advies

Gegevens en rekenresultaten variant 2

260017911A

bijlage 9

Omgevingswet, [versie 0 - model met geg variant 2] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	toetspunt plan	104745,03	398862,89	2,00	50,02	47,16	40,75	50,69
t001_B	toetspunt plan	104745,03	398862,89	5,00	50,27	47,39	40,98	50,93
t001_C	toetspunt plan	104745,03	398862,89	8,00	50,06	47,16	40,76	50,71
t002_A	toetspunt plan	104755,32	398858,55	2,00	36,75	34,49	28,30	37,85
t002_B	toetspunt plan	104755,32	398858,55	5,00	37,85	35,36	29,17	38,81
t002_C	toetspunt plan	104755,32	398858,55	8,00	38,90	36,18	30,03	39,74
t003_A	toetspunt plan	104750,92	398848,82	2,00	49,73	46,96	40,54	50,45
t003_B	toetspunt plan	104750,92	398848,82	5,00	49,97	47,13	40,72	50,65
t003_C	toetspunt plan	104750,92	398848,82	8,00	49,87	47,00	40,59	50,54
t004_A	toetspunt plan	104740,60	398852,84	2,00	56,28	53,43	47,02	56,96
t004_B	toetspunt plan	104740,60	398852,84	5,00	56,04	53,17	46,75	56,70
t004_C	toetspunt plan	104740,60	398852,84	8,00	55,40	52,52	46,11	56,06
t005_A	toetspunt plan	104768,97	398799,58	2,00	49,64	46,80	40,39	50,32
t005_B	toetspunt plan	104768,97	398799,58	5,00	49,90	47,03	40,62	50,57
t005_C	toetspunt plan	104768,97	398799,58	8,00	49,77	46,88	40,48	50,43
t006_A	toetspunt plan	104778,48	398797,81	2,00	37,96	35,58	29,34	38,97
t006_B	toetspunt plan	104778,48	398797,81	5,00	39,03	36,46	30,21	39,93
t006_C	toetspunt plan	104778,48	398797,81	8,00	39,92	37,18	30,92	40,71
t007_A	toetspunt plan	104774,15	398789,73	2,00	49,23	46,41	39,99	49,92
t007_B	toetspunt plan	104774,15	398789,73	5,00	49,45	46,58	40,15	50,11
t007_C	toetspunt plan	104774,15	398789,73	8,00	49,34	46,45	40,03	49,99
t008_A	toetspunt plan	104763,94	398791,22	2,00	56,01	53,17	46,75	56,69
t008_B	toetspunt plan	104763,94	398791,22	5,00	55,78	52,90	46,49	56,44
t008_C	toetspunt plan	104763,94	398791,22	8,00	55,13	52,24	45,83	55,78
t009_A	toetspunt plan	104780,71	398770,03	2,00	49,47	46,61	40,20	50,14
t009_B	toetspunt plan	104780,71	398770,03	5,00	49,65	46,77	40,35	50,31
t009_C	toetspunt plan	104780,71	398770,03	8,00	49,47	46,58	40,16	50,12
t010_A	toetspunt plan	104792,29	398761,15	2,00	38,25	35,76	29,42	39,16
t010_B	toetspunt plan	104792,29	398761,15	5,00	39,34	36,69	30,36	40,16
t010_C	toetspunt plan	104792,29	398761,15	8,00	40,31	37,51	31,18	41,04
t011_A	toetspunt plan	104788,72	398748,07	2,00	51,10	48,28	41,87	51,79
t011_B	toetspunt plan	104788,72	398748,07	5,00	51,43	48,51	42,10	52,07
t011_C	toetspunt plan	104788,72	398748,07	8,00	51,40	48,45	42,04	52,02
t012_A	toetspunt plan	104777,49	398755,02	2,00	56,84	53,98	47,56	57,51
t012_B	toetspunt plan	104777,49	398755,02	5,00	56,59	53,69	47,28	57,24
t012_C	toetspunt plan	104777,49	398755,02	8,00	55,92	53,02	46,60	56,57
t218_A	toetspunt plan	104882,50	398538,62	2,00	48,38	45,29	39,10	49,00
t218_B	toetspunt plan	104882,50	398538,62	5,00	49,35	46,21	40,02	49,94
t219_A	toetspunt plan	104892,38	398534,88	2,00	44,48	41,88	35,69	45,38
t219_B	toetspunt plan	104892,38	398534,88	5,00	45,32	42,54	36,39	46,13
t220_A	toetspunt plan	104885,84	398524,59	2,00	52,10	49,29	43,13	52,89
t220_B	toetspunt plan	104885,84	398524,59	5,00	52,69	49,70	43,56	53,38
t221_A	toetspunt plan	104876,42	398529,10	2,00	54,61	51,58	45,41	55,27
t221_B	toetspunt plan	104876,42	398529,10	5,00	55,02	51,90	45,74	55,63
t301_A	toetspunt plan	104848,64	398866,51	2,00	44,58	41,71	35,38	45,27
t301_B	toetspunt plan	104848,64	398866,51	5,00	44,37	41,50	35,16	45,06
t301_C	toetspunt plan	104848,64	398866,51	8,00	43,96	41,09	34,76	44,65
t302_A	toetspunt plan	104864,09	398868,96	2,00	37,70	34,90	29,04	38,60
t302_B	toetspunt plan	104864,09	398868,96	5,00	37,63	34,79	28,95	38,51
t302_C	toetspunt plan	104864,09	398868,96	8,00	37,78	34,91	29,05	38,64
t303_A	toetspunt plan	104879,93	398875,11	2,00	38,59	35,78	29,80	39,44
t303_B	toetspunt plan	104879,93	398875,11	5,00	38,70	35,85	29,87	39,53
t303_C	toetspunt plan	104879,93	398875,11	8,00	38,83	35,96	29,97	39,64
t304_A	toetspunt plan	104894,49	398880,76	2,00	38,29	35,49	29,53	39,15
t304_B	toetspunt plan	104894,49	398880,76	5,00	38,47	35,62	29,67	39,31
t304_C	toetspunt plan	104894,49	398880,76	8,00	38,68	35,80	29,84	39,50
t305_A	toetspunt plan	104905,77	398875,75	2,00	39,79	37,02	31,00	40,65
t305_B	toetspunt plan	104905,77	398875,75	5,00	40,27	37,42	31,41	41,09
t305_C	toetspunt plan	104905,77	398875,75	8,00	40,39	37,52	31,53	41,20
t306_A	toetspunt plan	104900,07	398865,66	2,00	44,16	41,33	34,94	44,86
t306_B	toetspunt plan	104900,07	398865,66	5,00	44,32	41,46	35,08	45,00
t306_C	toetspunt plan	104900,07	398865,66	8,00	44,13	41,27	34,91	44,82
t307_A	toetspunt plan	104886,25	398860,37	2,00	44,54	41,72	35,32	45,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t307_B	toetspunt plan	104886,25	398860,37	5,00	44,75	41,90	35,50	45,43
t307_C	toetspunt plan	104886,25	398860,37	8,00	44,54	41,67	35,29	45,22
t308_A	toetspunt plan	104869,37	398853,91	2,00	45,29	42,47	36,05	45,98
t308_B	toetspunt plan	104869,37	398853,91	5,00	45,61	42,74	36,33	46,28
t308_C	toetspunt plan	104869,37	398853,91	8,00	45,40	42,54	36,14	46,07
t309_A	toetspunt plan	104854,93	398848,38	2,00	47,32	44,51	38,08	48,01
t309_B	toetspunt plan	104854,93	398848,38	5,00	47,58	44,72	38,29	48,24
t309_C	toetspunt plan	104854,93	398848,38	8,00	47,37	44,50	38,08	48,03
t310_A	toetspunt plan	104843,13	398851,37	2,00	54,44	51,60	45,15	55,11
t310_B	toetspunt plan	104843,13	398851,37	5,00	53,69	50,83	44,39	54,35
t310_C	toetspunt plan	104843,13	398851,37	8,00	52,59	49,73	43,29	53,25
t311_A	toetspunt plan	104855,82	398830,85	2,00	48,90	46,04	39,60	49,56
t311_B	toetspunt plan	104855,82	398830,85	5,00	48,70	45,83	39,40	49,36
t311_C	toetspunt plan	104855,82	398830,85	8,00	48,22	45,34	38,91	48,87
t312_A	toetspunt plan	104864,48	398826,64	2,00	39,54	36,70	30,29	40,22
t312_B	toetspunt plan	104864,48	398826,64	5,00	40,11	37,24	30,84	40,78
t312_C	toetspunt plan	104864,48	398826,64	8,00	40,06	37,20	30,82	40,74
t313_A	toetspunt plan	104868,24	398813,19	2,00	31,93	29,22	22,92	32,73
t313_B	toetspunt plan	104868,24	398813,19	5,00	33,38	30,58	24,31	34,13
t313_C	toetspunt plan	104868,24	398813,19	8,00	34,33	31,51	25,33	35,10
t314_A	toetspunt plan	104864,22	398806,95	2,00	46,41	43,57	37,13	47,08
t314_B	toetspunt plan	104864,22	398806,95	5,00	46,59	43,71	37,28	47,24
t314_C	toetspunt plan	104864,22	398806,95	8,00	46,44	43,57	37,14	47,10
t315_A	toetspunt plan	104856,73	398809,11	2,00	51,98	49,17	42,73	52,67
t315_B	toetspunt plan	104856,73	398809,11	5,00	52,03	49,17	42,74	52,69
t315_C	toetspunt plan	104856,73	398809,11	8,00	51,68	48,82	42,38	52,34
t316_A	toetspunt plan	104852,82	398820,26	2,00	52,01	49,19	42,75	52,69
t316_B	toetspunt plan	104852,82	398820,26	5,00	52,01	49,16	42,72	52,68
t316_C	toetspunt plan	104852,82	398820,26	8,00	51,64	48,79	42,35	52,31
t317_A	toetspunt plan	104876,59	398838,94	2,00	46,82	43,97	37,54	47,49
t317_B	toetspunt plan	104876,59	398838,94	5,00	46,68	43,81	37,39	47,34
t317_C	toetspunt plan	104876,59	398838,94	8,00	46,07	43,20	36,78	46,73
t318_A	toetspunt plan	104888,52	398843,40	2,00	46,52	43,67	37,25	47,19
t318_B	toetspunt plan	104888,52	398843,40	5,00	46,27	43,40	36,98	46,93
t318_C	toetspunt plan	104888,52	398843,40	8,00	45,59	42,72	36,31	46,26
t319_A	toetspunt plan	104900,21	398847,77	2,00	46,42	43,56	37,15	47,09
t319_B	toetspunt plan	104900,21	398847,77	5,00	46,05	43,18	36,78	46,72
t319_C	toetspunt plan	104900,21	398847,77	8,00	45,33	42,46	36,07	46,00
t320_A	toetspunt plan	104909,66	398844,76	2,00	39,45	36,60	30,34	40,18
t320_B	toetspunt plan	104909,66	398844,76	5,00	39,60	36,73	30,49	40,32
t320_C	toetspunt plan	104909,66	398844,76	8,00	39,46	36,58	30,38	40,19
t321_A	toetspunt plan	104904,45	398835,43	2,00	32,53	29,90	23,62	33,38
t321_B	toetspunt plan	104904,45	398835,43	5,00	34,19	31,47	25,23	35,00
t321_C	toetspunt plan	104904,45	398835,43	8,00	35,55	32,77	26,54	36,33
t322_A	toetspunt plan	104892,14	398830,74	2,00	32,46	29,79	23,57	33,31
t322_B	toetspunt plan	104892,14	398830,74	5,00	34,18	31,41	25,21	34,98
t322_C	toetspunt plan	104892,14	398830,74	8,00	35,36	32,58	26,39	36,15
t323_A	toetspunt plan	104881,55	398826,71	2,00	32,50	29,83	23,58	33,34
t323_B	toetspunt plan	104881,55	398826,71	5,00	34,21	31,45	25,23	35,00
t323_C	toetspunt plan	104881,55	398826,71	8,00	35,48	32,71	26,52	36,28
t324_A	toetspunt plan	104871,74	398829,99	2,00	40,86	38,03	31,60	41,54
t324_B	toetspunt plan	104871,74	398829,99	5,00	41,48	38,62	32,21	42,15
t324_C	toetspunt plan	104871,74	398829,99	8,00	41,63	38,78	32,37	42,31
t325_A	toetspunt plan	104923,54	398856,58	2,00	46,23	43,36	36,99	46,91
t325_B	toetspunt plan	104923,54	398856,58	5,00	45,67	42,81	36,45	46,36
t325_C	toetspunt plan	104923,54	398856,58	8,00	44,82	41,94	35,62	45,51
t326_A	toetspunt plan	104934,03	398850,63	2,00	44,71	41,90	35,54	45,43
t326_B	toetspunt plan	104934,03	398850,63	5,00	44,64	41,78	35,44	45,34
t326_C	toetspunt plan	104934,03	398850,63	8,00	44,11	41,23	34,91	44,80
t327_A	toetspunt plan	104938,49	398838,88	2,00	44,67	41,84	35,46	45,37
t327_B	toetspunt plan	104938,49	398838,88	5,00	44,59	41,72	35,35	45,27
t327_C	toetspunt plan	104938,49	398838,88	8,00	44,06	41,18	34,82	44,74
t328_A	toetspunt plan	104943,06	398826,84	2,00	44,66	41,83	35,43	45,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t328_B	toetspunt plan	104943,06	398826,84	5,00	44,56	41,70	35,31	45,24
t328_C	toetspunt plan	104943,06	398826,84	8,00	44,01	41,13	34,76	44,68
t329_A	toetspunt plan	104947,73	398814,57	2,00	44,62	41,80	35,40	45,32
t329_B	toetspunt plan	104947,73	398814,57	5,00	44,53	41,67	35,28	45,21
t329_C	toetspunt plan	104947,73	398814,57	8,00	43,98	41,10	34,73	44,65
t330_A	toetspunt plan	104943,75	398802,55	2,00	39,60	36,87	30,52	40,37
t330_B	toetspunt plan	104943,75	398802,55	5,00	40,17	37,37	31,04	40,90
t330_C	toetspunt plan	104943,75	398802,55	8,00	40,51	37,67	31,36	41,23
t331_A	toetspunt plan	104932,50	398809,12	2,00	31,92	29,29	23,04	32,78
t331_B	toetspunt plan	104932,50	398809,12	5,00	33,76	31,01	24,77	34,55
t331_C	toetspunt plan	104932,50	398809,12	8,00	35,23	32,44	26,20	36,00
t332_A	toetspunt plan	104928,17	398820,60	2,00	32,98	30,26	24,00	33,78
t332_B	toetspunt plan	104928,17	398820,60	5,00	34,54	31,74	25,49	35,30
t332_C	toetspunt plan	104928,17	398820,60	8,00	35,82	32,99	26,74	36,56
t333_A	toetspunt plan	104923,23	398833,67	2,00	35,46	32,69	26,48	36,25
t333_B	toetspunt plan	104923,23	398833,67	5,00	36,47	33,65	27,44	37,23
t333_C	toetspunt plan	104923,23	398833,67	8,00	37,27	34,43	28,22	38,02
t334_A	toetspunt plan	104919,14	398844,50	2,00	37,66	34,84	28,51	38,38
t334_B	toetspunt plan	104919,14	398844,50	5,00	38,16	35,32	29,01	38,88
t334_C	toetspunt plan	104919,14	398844,50	8,00	38,43	35,58	29,28	39,14
t335_A	toetspunt plan	104892,97	398797,04	2,00	31,60	28,83	22,52	32,36
t335_B	toetspunt plan	104892,97	398797,04	5,00	33,45	30,61	24,32	34,17
t335_C	toetspunt plan	104892,97	398797,04	8,00	34,41	31,56	25,31	35,14
t336_A	toetspunt plan	104904,38	398801,37	2,00	31,82	29,06	22,73	32,58
t336_B	toetspunt plan	104904,38	398801,37	5,00	33,64	30,83	24,52	34,37
t336_C	toetspunt plan	104904,38	398801,37	8,00	34,64	31,81	25,54	35,38
t337_A	toetspunt plan	104916,09	398805,82	2,00	32,69	29,90	23,66	33,46
t337_B	toetspunt plan	104916,09	398805,82	5,00	34,22	31,37	25,13	34,96
t337_C	toetspunt plan	104916,09	398805,82	8,00	35,17	32,31	26,06	35,90
t338_A	toetspunt plan	104925,51	398802,27	2,00	30,77	28,27	22,06	31,72
t338_B	toetspunt plan	104925,51	398802,27	5,00	32,75	29,98	23,76	33,54
t338_C	toetspunt plan	104925,51	398802,27	8,00	33,66	30,82	24,63	34,42
t339_A	toetspunt plan	104922,24	398793,80	2,00	38,24	35,55	29,20	39,03
t339_B	toetspunt plan	104922,24	398793,80	5,00	39,24	36,45	30,13	39,98
t339_C	toetspunt plan	104922,24	398793,80	8,00	39,92	37,08	30,77	40,64
t340_A	toetspunt plan	104909,58	398788,81	2,00	39,30	36,59	30,23	40,07
t340_B	toetspunt plan	104909,58	398788,81	5,00	40,31	37,49	31,14	41,02
t340_C	toetspunt plan	104909,58	398788,81	8,00	40,83	37,98	31,64	41,53
t341_A	toetspunt plan	104898,14	398784,29	2,00	40,76	38,05	31,65	41,52
t341_B	toetspunt plan	104898,14	398784,29	5,00	41,85	39,02	32,64	42,55
t341_C	toetspunt plan	104898,14	398784,29	8,00	42,30	39,44	33,07	42,98
t342_A	toetspunt plan	104887,96	398787,30	2,00	37,93	35,37	28,98	38,78
t342_B	toetspunt plan	104887,96	398787,30	5,00	39,42	36,64	30,26	40,15
t342_C	toetspunt plan	104887,96	398787,30	8,00	40,20	37,36	30,98	40,89
t343_A	toetspunt plan	104866,40	398800,50	2,00	46,47	43,62	37,18	47,14
t343_B	toetspunt plan	104866,40	398800,50	5,00	46,69	43,81	37,37	47,34
t343_C	toetspunt plan	104866,40	398800,50	8,00	46,51	43,63	37,20	47,16
t344_A	toetspunt plan	104874,30	398797,81	2,00	31,60	29,08	22,76	32,50
t344_B	toetspunt plan	104874,30	398797,81	5,00	33,34	30,59	24,29	34,11
t344_C	toetspunt plan	104874,30	398797,81	8,00	34,43	31,59	25,37	35,18
t345_A	toetspunt plan	104879,61	398787,39	2,00	34,07	31,54	25,21	34,96
t345_B	toetspunt plan	104879,61	398787,39	5,00	35,81	32,99	26,67	36,53
t345_C	toetspunt plan	104879,61	398787,39	8,00	36,29	33,44	27,17	37,01
t346_A	toetspunt plan	104877,24	398776,79	2,00	45,61	42,87	36,45	46,35
t346_B	toetspunt plan	104877,24	398776,79	5,00	46,11	43,29	36,87	46,80
t346_C	toetspunt plan	104877,24	398776,79	8,00	46,23	43,37	36,95	46,90
t347_A	toetspunt plan	104868,43	398780,83	2,00	51,26	48,45	42,01	51,95
t347_B	toetspunt plan	104868,43	398780,83	5,00	51,44	48,59	42,15	52,11
t347_C	toetspunt plan	104868,43	398780,83	8,00	51,17	48,31	41,88	51,83
t348_A	toetspunt plan	104862,14	398793,26	2,00	52,17	49,36	42,92	52,86
t348_B	toetspunt plan	104862,14	398793,26	5,00	52,24	49,38	42,95	52,90
t348_C	toetspunt plan	104862,14	398793,26	8,00	51,85	48,99	42,55	52,51
t349_A	toetspunt plan	104955,65	398868,56	2,00	39,73	36,92	30,82	40,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t349_B	toetspunt plan	104955,65	398868,56	5,00	40,19	37,33	31,25	40,98
t349_C	toetspunt plan	104955,65	398868,56	8,00	40,36	37,48	31,41	41,14
t350_A	toetspunt plan	104966,66	398862,54	2,00	37,70	35,06	29,40	38,77
t350_B	toetspunt plan	104966,66	398862,54	5,00	38,28	35,55	29,91	39,31
t350_C	toetspunt plan	104966,66	398862,54	8,00	38,60	35,80	30,17	39,59
t351_A	toetspunt plan	104971,78	398849,07	2,00	37,62	34,99	29,33	38,70
t351_B	toetspunt plan	104971,78	398849,07	5,00	38,20	35,48	29,85	39,24
t351_C	toetspunt plan	104971,78	398849,07	8,00	38,54	35,74	30,11	39,53
t352_A	toetspunt plan	104975,73	398838,69	2,00	37,71	35,06	29,41	38,78
t352_B	toetspunt plan	104975,73	398838,69	5,00	38,28	35,54	29,92	39,31
t352_C	toetspunt plan	104975,73	398838,69	8,00	38,59	35,80	30,17	39,58
t353_A	toetspunt plan	104980,44	398826,31	2,00	37,66	35,01	29,37	38,73
t353_B	toetspunt plan	104980,44	398826,31	5,00	38,22	35,49	29,87	39,25
t353_C	toetspunt plan	104980,44	398826,31	8,00	38,53	35,74	30,12	39,53
t354_A	toetspunt plan	104976,25	398814,54	2,00	40,32	37,62	31,41	41,15
t354_B	toetspunt plan	104976,25	398814,54	5,00	40,76	37,99	31,80	41,56
t354_C	toetspunt plan	104976,25	398814,54	8,00	40,94	38,12	31,95	41,72
t355_A	toetspunt plan	104965,85	398820,36	2,00	43,69	40,89	34,49	44,40
t355_B	toetspunt plan	104965,85	398820,36	5,00	43,81	40,96	34,58	44,50
t355_C	toetspunt plan	104965,85	398820,36	8,00	43,53	40,68	34,30	44,22
t356_A	toetspunt plan	104960,82	398833,51	2,00	43,81	40,99	34,60	44,51
t356_B	toetspunt plan	104960,82	398833,51	5,00	43,91	41,06	34,68	44,60
t356_C	toetspunt plan	104960,82	398833,51	8,00	43,64	40,79	34,42	44,33
t357_A	toetspunt plan	104956,76	398844,13	2,00	43,79	40,99	34,59	44,50
t357_B	toetspunt plan	104956,76	398844,13	5,00	43,87	41,02	34,63	44,55
t357_C	toetspunt plan	104956,76	398844,13	8,00	43,55	40,70	34,32	44,24
t358_A	toetspunt plan	104951,42	398858,08	2,00	43,80	40,98	34,58	44,50
t358_B	toetspunt plan	104951,42	398858,08	5,00	43,83	40,99	34,59	44,52
t358_C	toetspunt plan	104951,42	398858,08	8,00	43,52	40,66	34,28	44,20
t359_A	toetspunt plan	104822,75	398816,82	2,00	45,57	42,76	36,34	46,27
t359_B	toetspunt plan	104822,75	398816,82	5,00	46,24	43,37	36,95	46,90
t359_C	toetspunt plan	104822,75	398816,82	8,00	46,34	43,46	37,04	47,00
t360_A	toetspunt plan	104834,98	398807,10	2,00	51,86	49,06	42,62	52,56
t360_B	toetspunt plan	104834,98	398807,10	5,00	51,91	49,06	42,62	52,58
t360_C	toetspunt plan	104834,98	398807,10	8,00	51,41	48,54	42,10	52,07
t361_A	toetspunt plan	104841,00	398791,51	2,00	51,96	49,15	42,71	52,65
t361_B	toetspunt plan	104841,00	398791,51	5,00	52,00	49,15	42,71	52,67
t361_C	toetspunt plan	104841,00	398791,51	8,00	51,50	48,64	42,20	52,16
t362_A	toetspunt plan	104847,06	398775,83	2,00	52,01	49,19	42,75	52,69
t362_B	toetspunt plan	104847,06	398775,83	5,00	52,03	49,17	42,73	52,69
t362_C	toetspunt plan	104847,06	398775,83	8,00	51,54	48,67	42,23	52,20
t363_A	toetspunt plan	104843,27	398764,06	2,00	46,67	43,95	37,52	47,42
t363_B	toetspunt plan	104843,27	398764,06	5,00	47,30	44,46	38,04	47,98
t363_C	toetspunt plan	104843,27	398764,06	8,00	47,51	44,64	38,22	48,17
t364_A	toetspunt plan	104832,53	398768,81	2,00	43,09	40,34	33,91	43,82
t364_B	toetspunt plan	104832,53	398768,81	5,00	44,06	41,21	34,79	44,73
t364_C	toetspunt plan	104832,53	398768,81	8,00	44,79	41,88	35,47	45,43
t365_A	toetspunt plan	104826,16	398785,38	2,00	42,52	39,81	33,43	43,29
t365_B	toetspunt plan	104826,16	398785,38	5,00	43,49	40,68	34,30	44,20
t365_C	toetspunt plan	104826,16	398785,38	8,00	44,24	41,36	34,97	44,91
t366_A	toetspunt plan	104819,65	398802,29	2,00	42,46	39,76	33,37	43,23
t366_B	toetspunt plan	104819,65	398802,29	5,00	43,48	40,69	34,30	44,20
t366_C	toetspunt plan	104819,65	398802,29	8,00	44,30	41,46	35,08	44,99
t367_A	toetspunt plan	104887,80	398749,24	2,00	44,85	42,01	35,58	45,53
t367_B	toetspunt plan	104887,80	398749,24	5,00	45,45	42,59	36,16	46,11
t367_C	toetspunt plan	104887,80	398749,24	8,00	45,52	42,64	36,21	46,17
t368_A	toetspunt plan	104896,39	398743,74	2,00	33,26	30,50	24,20	34,03
t368_B	toetspunt plan	104896,39	398743,74	5,00	35,20	32,38	26,09	35,94
t368_C	toetspunt plan	104896,39	398743,74	8,00	35,74	32,90	26,66	36,48
t369_A	toetspunt plan	104898,98	398731,80	2,00	29,47	26,82	20,69	30,36
t369_B	toetspunt plan	104898,98	398731,80	5,00	31,35	28,61	22,51	32,20
t369_C	toetspunt plan	104898,98	398731,80	8,00	33,10	30,30	24,27	33,94
t370_A	toetspunt plan	104894,69	398724,91	2,00	46,17	43,32	36,89	46,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t370_B	toetspunt plan	104894,69	398724,91	5,00	46,37	43,50	37,08	47,03
t370_C	toetspunt plan	104894,69	398724,91	8,00	46,30	43,43	37,02	46,97
t371_A	toetspunt plan	104886,82	398727,86	2,00	51,48	48,67	42,24	52,17
t371_B	toetspunt plan	104886,82	398727,86	5,00	51,64	48,79	42,35	52,31
t371_C	toetspunt plan	104886,82	398727,86	8,00	51,39	48,52	42,09	52,05
t372_A	toetspunt plan	104883,49	398740,57	2,00	50,94	48,14	41,70	51,64
t372_B	toetspunt plan	104883,49	398740,57	5,00	51,19	48,33	41,89	51,85
t372_C	toetspunt plan	104883,49	398740,57	8,00	51,00	48,13	41,69	51,66
t373_A	toetspunt plan	104909,94	398756,40	2,00	39,80	36,99	30,60	40,51
t373_B	toetspunt plan	104909,94	398756,40	5,00	41,04	38,19	31,80	41,72
t373_C	toetspunt plan	104909,94	398756,40	8,00	41,44	38,56	32,18	42,11
t374_A	toetspunt plan	104922,51	398760,19	2,00	38,15	35,36	29,02	38,89
t374_B	toetspunt plan	104922,51	398760,19	5,00	39,35	36,51	30,17	40,06
t374_C	toetspunt plan	104922,51	398760,19	8,00	39,83	36,96	30,63	40,52
t375_A	toetspunt plan	104936,33	398764,36	2,00	37,44	34,69	28,37	38,21
t375_B	toetspunt plan	104936,33	398764,36	5,00	38,55	35,71	29,39	39,26
t375_C	toetspunt plan	104936,33	398764,36	8,00	39,16	36,30	29,98	39,86
t376_A	toetspunt plan	104947,35	398760,97	2,00	32,47	29,88	23,73	33,39
t376_B	toetspunt plan	104947,35	398760,97	5,00	34,07	31,31	25,15	34,89
t376_C	toetspunt plan	104947,35	398760,97	8,00	34,98	32,17	26,02	35,77
t377_A	toetspunt plan	104940,80	398752,28	2,00	32,74	30,08	23,86	33,59
t377_B	toetspunt plan	104940,80	398752,28	5,00	34,30	31,55	25,37	35,11
t377_C	toetspunt plan	104940,80	398752,28	8,00	35,71	32,90	26,73	36,49
t378_A	toetspunt plan	104927,14	398748,08	2,00	33,02	30,34	24,11	33,86
t378_B	toetspunt plan	104927,14	398748,08	5,00	34,72	31,95	25,75	35,52
t378_C	toetspunt plan	104927,14	398748,08	8,00	36,03	33,22	27,06	36,82
t379_A	toetspunt plan	104914,58	398744,23	2,00	33,02	30,34	24,10	33,85
t379_B	toetspunt plan	104914,58	398744,23	5,00	34,82	32,05	25,84	35,61
t379_C	toetspunt plan	104914,58	398744,23	8,00	36,10	33,30	27,13	36,89
t380_A	toetspunt plan	104903,67	398747,27	2,00	37,57	34,88	28,53	38,36
t380_B	toetspunt plan	104903,67	398747,27	5,00	39,22	36,45	30,09	39,96
t380_C	toetspunt plan	104903,67	398747,27	8,00	40,12	37,30	30,95	40,83
t381_A	toetspunt plan	104961,83	398772,00	2,00	40,00	37,18	30,89	40,74
t381_B	toetspunt plan	104961,83	398772,00	5,00	40,46	37,62	31,33	41,18
t381_C	toetspunt plan	104961,83	398772,00	8,00	40,60	37,73	31,46	41,31
t382_A	toetspunt plan	104971,93	398765,97	2,00	44,30	41,50	35,10	45,01
t382_B	toetspunt plan	104971,93	398765,97	5,00	44,27	41,42	35,03	44,95
t382_C	toetspunt plan	104971,93	398765,97	8,00	43,84	40,98	34,62	44,53
t383_A	toetspunt plan	104975,60	398753,84	2,00	44,24	41,44	35,03	44,95
t383_B	toetspunt plan	104975,60	398753,84	5,00	44,27	41,42	35,02	44,95
t383_C	toetspunt plan	104975,60	398753,84	8,00	43,85	40,99	34,61	44,53
t384_A	toetspunt plan	104979,78	398740,03	2,00	44,23	41,43	35,04	44,94
t384_B	toetspunt plan	104979,78	398740,03	5,00	44,30	41,46	35,07	44,99
t384_C	toetspunt plan	104979,78	398740,03	8,00	43,94	41,08	34,72	44,63
t385_A	toetspunt plan	104983,54	398727,59	2,00	44,25	41,45	35,09	44,97
t385_B	toetspunt plan	104983,54	398727,59	5,00	44,36	41,51	35,16	45,06
t385_C	toetspunt plan	104983,54	398727,59	8,00	44,04	41,17	34,84	44,73
t386_A	toetspunt plan	104979,12	398717,37	2,00	39,68	36,95	30,71	40,48
t386_B	toetspunt plan	104979,12	398717,37	5,00	40,29	37,49	31,26	41,06
t386_C	toetspunt plan	104979,12	398717,37	8,00	40,67	37,82	31,61	41,42
t387_A	toetspunt plan	104968,80	398722,31	2,00	31,91	29,37	23,26	32,87
t387_B	toetspunt plan	104968,80	398722,31	5,00	33,58	30,87	24,76	34,44
t387_C	toetspunt plan	104968,80	398722,31	8,00	35,07	32,28	26,14	35,88
t388_A	toetspunt plan	104964,57	398735,88	2,00	33,13	30,48	24,19	33,96
t388_B	toetspunt plan	104964,57	398735,88	5,00	34,62	31,88	25,61	35,41
t388_C	toetspunt plan	104964,57	398735,88	8,00	36,09	33,28	27,03	36,84
t389_A	toetspunt plan	104960,43	398749,17	2,00	32,86	30,23	23,97	33,72
t389_B	toetspunt plan	104960,43	398749,17	5,00	34,33	31,60	25,36	35,13
t389_C	toetspunt plan	104960,43	398749,17	8,00	35,78	32,98	26,74	36,54
t390_A	toetspunt plan	104956,60	398761,48	2,00	31,74	29,14	23,05	32,68
t390_B	toetspunt plan	104956,60	398761,48	5,00	33,30	30,59	24,50	34,17
t390_C	toetspunt plan	104956,60	398761,48	8,00	34,67	31,90	25,78	35,49
t391_A	toetspunt plan	104923,72	398713,29	2,00	34,27	31,60	25,29	35,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t391_B	toetspunt plan	104923,72	398713,29	5,00	35,29	32,55	26,25	36,07
t391_C	toetspunt plan	104923,72	398713,29	8,00	35,96	33,16	26,88	36,71
t392_A	toetspunt plan	104937,36	398717,56	2,00	32,23	29,44	23,14	32,98
t392_B	toetspunt plan	104937,36	398717,56	5,00	33,91	31,09	24,80	34,65
t392_C	toetspunt plan	104937,36	398717,56	8,00	34,92	32,07	25,79	35,64
t393_A	toetspunt plan	104951,00	398721,83	2,00	31,73	28,94	22,65	32,48
t393_B	toetspunt plan	104951,00	398721,83	5,00	33,27	30,45	24,18	34,01
t393_C	toetspunt plan	104951,00	398721,83	8,00	34,46	31,61	25,34	35,18
t394_A	toetspunt plan	104960,16	398718,39	2,00	31,00	28,55	22,34	31,98
t394_B	toetspunt plan	104960,16	398718,39	5,00	32,94	30,20	23,99	33,75
t394_C	toetspunt plan	104960,16	398718,39	8,00	34,01	31,18	25,01	34,78
t395_A	toetspunt plan	104955,42	398709,68	2,00	36,78	34,11	27,90	37,63
t395_B	toetspunt plan	104955,42	398709,68	5,00	37,95	35,16	28,95	38,73
t395_C	toetspunt plan	104955,42	398709,68	8,00	38,85	36,01	29,81	39,60
t396_A	toetspunt plan	104942,98	398705,94	2,00	37,29	34,59	28,35	38,11
t396_B	toetspunt plan	104942,98	398705,94	5,00	38,47	35,67	29,42	39,23
t396_C	toetspunt plan	104942,98	398705,94	8,00	39,29	36,45	30,23	40,04
t397_A	toetspunt plan	104928,23	398701,52	2,00	38,89	36,15	29,84	39,66
t397_B	toetspunt plan	104928,23	398701,52	5,00	40,19	37,36	31,04	40,91
t397_C	toetspunt plan	104928,23	398701,52	8,00	40,75	37,88	31,59	41,46
t398_A	toetspunt plan	104917,10	398703,94	2,00	36,80	34,15	27,78	37,61
t398_B	toetspunt plan	104917,10	398703,94	5,00	38,37	35,56	29,20	39,09
t398_C	toetspunt plan	104917,10	398703,94	8,00	39,31	36,48	30,13	40,02
t399_A	toetspunt plan	104896,39	398717,84	2,00	46,31	43,45	37,01	46,97
t399_B	toetspunt plan	104896,39	398717,84	5,00	46,52	43,65	37,22	47,18
t399_C	toetspunt plan	104896,39	398717,84	8,00	46,37	43,50	37,07	47,03
t400_A	toetspunt plan	104903,74	398714,89	2,00	27,52	24,88	18,84	28,45
t400_B	toetspunt plan	104903,74	398714,89	5,00	29,05	26,34	20,37	29,96
t400_C	toetspunt plan	104903,74	398714,89	8,00	31,16	28,38	22,47	32,05
t401_A	toetspunt plan	104907,94	398705,32	2,00	31,31	28,74	22,51	32,21
t401_B	toetspunt plan	104907,94	398705,32	5,00	33,11	30,31	24,11	33,89
t401_C	toetspunt plan	104907,94	398705,32	8,00	34,11	31,28	25,14	34,89
t402_A	toetspunt plan	104904,48	398694,55	2,00	45,23	42,45	36,03	45,94
t402_B	toetspunt plan	104904,48	398694,55	5,00	45,71	42,87	36,46	46,39
t402_C	toetspunt plan	104904,48	398694,55	8,00	45,79	42,92	36,52	46,46
t403_A	toetspunt plan	104896,12	398700,45	2,00	51,21	48,40	41,97	51,90
t403_B	toetspunt plan	104896,12	398700,45	5,00	51,44	48,58	42,15	52,10
t403_C	toetspunt plan	104896,12	398700,45	8,00	51,25	48,37	41,95	51,91
t404_A	toetspunt plan	104891,45	398712,09	2,00	51,78	48,97	42,53	52,47
t404_B	toetspunt plan	104891,45	398712,09	5,00	51,91	49,06	42,62	52,58
t404_C	toetspunt plan	104891,45	398712,09	8,00	51,62	48,76	42,32	52,28
t405_A	toetspunt plan	104995,43	398782,16	2,00	39,34	36,53	30,39	40,13
t405_B	toetspunt plan	104995,43	398782,16	5,00	39,88	37,03	30,90	40,65
t405_C	toetspunt plan	104995,43	398782,16	8,00	40,00	37,12	30,99	40,76
t406_A	toetspunt plan	105005,31	398775,94	2,00	37,88	35,30	29,62	38,98
t406_B	toetspunt plan	105005,31	398775,94	5,00	38,40	35,72	30,06	39,45
t406_C	toetspunt plan	105005,31	398775,94	8,00	38,65	35,91	30,25	39,66
t407_A	toetspunt plan	105009,52	398762,02	2,00	37,85	35,26	29,58	38,94
t407_B	toetspunt plan	105009,52	398762,02	5,00	38,37	35,70	30,03	39,42
t407_C	toetspunt plan	105009,52	398762,02	8,00	38,63	35,89	30,22	39,64
t408_A	toetspunt plan	105013,09	398750,23	2,00	37,87	35,31	29,61	38,98
t408_B	toetspunt plan	105013,09	398750,23	5,00	38,41	35,75	30,07	39,46
t408_C	toetspunt plan	105013,09	398750,23	8,00	38,67	35,94	30,26	39,68
t409_A	toetspunt plan	105016,93	398737,55	2,00	37,97	35,41	29,71	39,08
t409_B	toetspunt plan	105016,93	398737,55	5,00	38,51	35,86	30,18	39,57
t409_C	toetspunt plan	105016,93	398737,55	8,00	38,78	36,05	30,36	39,79
t410_A	toetspunt plan	105012,39	398727,43	2,00	39,95	37,33	31,22	40,87
t410_B	toetspunt plan	105012,39	398727,43	5,00	40,56	37,85	31,75	41,43
t410_C	toetspunt plan	105012,39	398727,43	8,00	40,86	38,09	31,99	41,69
t411_A	toetspunt plan	105001,99	398733,22	2,00	44,25	41,44	35,03	44,95
t411_B	toetspunt plan	105001,99	398733,22	5,00	44,34	41,51	35,10	45,03
t411_C	toetspunt plan	105001,99	398733,22	8,00	44,03	41,18	34,78	44,71
t412_A	toetspunt plan	104998,12	398745,88	2,00	44,33	41,53	35,14	45,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t412_B	toetspunt plan	104998,12	398745,88	5,00	44,45	41,60	35,22	45,14
t412_C	toetspunt plan	104998,12	398745,88	8,00	44,14	41,28	34,91	44,82
t413_A	toetspunt plan	104994,62	398757,34	2,00	44,27	41,47	35,08	44,98
t413_B	toetspunt plan	104994,62	398757,34	5,00	44,38	41,54	35,15	45,07
t413_C	toetspunt plan	104994,62	398757,34	8,00	44,08	41,23	34,86	44,77
t414_A	toetspunt plan	104990,89	398769,52	2,00	44,07	41,28	34,87	44,78
t414_B	toetspunt plan	104990,89	398769,52	5,00	44,17	41,33	34,93	44,86
t414_C	toetspunt plan	104990,89	398769,52	8,00	43,87	41,02	34,63	44,55
t415_A	toetspunt plan	104870,07	398685,07	2,00	47,63	44,81	38,40	48,32
t415_B	toetspunt plan	104870,07	398685,07	5,00	48,26	45,36	38,95	48,91
t415_C	toetspunt plan	104870,07	398685,07	8,00	48,42	45,51	39,10	49,06
t416_A	toetspunt plan	104879,07	398680,49	2,00	52,73	49,91	43,47	53,41
t416_B	toetspunt plan	104879,07	398680,49	5,00	52,65	49,78	43,34	53,31
t416_C	toetspunt plan	104879,07	398680,49	8,00	52,05	49,17	42,73	52,70
t417_A	toetspunt plan	104873,34	398670,75	2,00	47,94	45,13	38,73	48,64
t417_B	toetspunt plan	104873,34	398670,75	5,00	48,52	45,63	39,24	49,18
t417_C	toetspunt plan	104873,34	398670,75	8,00	48,65	45,74	39,36	49,30
t418_A	toetspunt plan	104864,01	398675,19	2,00	44,45	41,65	35,37	45,20
t418_B	toetspunt plan	104864,01	398675,19	5,00	45,84	42,89	36,61	46,50
t418_C	toetspunt plan	104864,01	398675,19	8,00	47,31	44,31	38,02	47,94
t419_A	toetspunt plan	104907,88	398676,93	2,00	45,26	42,43	36,02	45,95
t419_B	toetspunt plan	104907,88	398676,93	5,00	45,83	42,98	36,56	46,50
t419_C	toetspunt plan	104907,88	398676,93	8,00	45,85	42,99	36,57	46,52
t420_A	toetspunt plan	104915,62	398670,01	2,00	33,92	31,38	25,08	34,82
t420_B	toetspunt plan	104915,62	398670,01	5,00	35,81	33,07	26,79	36,60
t420_C	toetspunt plan	104915,62	398670,01	8,00	36,73	33,91	27,66	37,48
t421_A	toetspunt plan	104916,69	398657,36	2,00	33,44	31,08	24,79	34,45
t421_B	toetspunt plan	104916,69	398657,36	5,00	35,29	32,61	26,34	36,11
t421_C	toetspunt plan	104916,69	398657,36	8,00	36,64	33,82	27,61	37,40
t422_A	toetspunt plan	104911,43	398652,01	2,00	46,75	43,92	37,48	47,43
t422_B	toetspunt plan	104911,43	398652,01	5,00	47,03	44,16	37,73	47,69
t422_C	toetspunt plan	104911,43	398652,01	8,00	46,97	44,09	37,68	47,63
t423_A	toetspunt plan	104904,17	398654,92	2,00	51,95	49,14	42,70	52,64
t423_B	toetspunt plan	104904,17	398654,92	5,00	52,08	49,23	42,80	52,75
t423_C	toetspunt plan	104904,17	398654,92	8,00	51,84	48,97	42,54	52,50
t424_A	toetspunt plan	104902,60	398667,61	2,00	51,48	48,66	42,23	52,17
t424_B	toetspunt plan	104902,60	398667,61	5,00	51,70	48,83	42,40	52,36
t424_C	toetspunt plan	104902,60	398667,61	8,00	51,51	48,62	42,20	52,16
t425_A	toetspunt plan	104930,28	398680,90	2,00	38,66	35,86	29,50	39,38
t425_B	toetspunt plan	104930,28	398680,90	5,00	40,14	37,29	30,92	40,83
t425_C	toetspunt plan	104930,28	398680,90	8,00	40,53	37,67	31,32	41,22
t426_A	toetspunt plan	104944,01	398683,40	2,00	36,51	33,75	27,50	37,29
t426_B	toetspunt plan	104944,01	398683,40	5,00	38,01	35,18	28,90	38,74
t426_C	toetspunt plan	104944,01	398683,40	8,00	38,55	35,69	29,42	39,27
t427_A	toetspunt plan	104957,92	398685,94	2,00	36,10	33,35	27,18	36,92
t427_B	toetspunt plan	104957,92	398685,94	5,00	37,40	34,55	28,36	38,15
t427_C	toetspunt plan	104957,92	398685,94	8,00	38,10	35,22	29,02	38,83
t428_A	toetspunt plan	104968,25	398681,72	2,00	33,38	30,96	24,72	34,37
t428_B	toetspunt plan	104968,25	398681,72	5,00	35,25	32,55	26,30	36,07
t428_C	toetspunt plan	104968,25	398681,72	8,00	36,43	33,58	27,36	37,17
t429_A	toetspunt plan	104961,22	398673,76	2,00	34,84	32,31	26,04	35,75
t429_B	toetspunt plan	104961,22	398673,76	5,00	36,48	33,76	27,51	37,29
t429_C	toetspunt plan	104961,22	398673,76	8,00	37,89	35,03	28,81	38,63
t430_A	toetspunt plan	104946,81	398671,14	2,00	35,09	32,45	26,18	35,94
t430_B	toetspunt plan	104946,81	398671,14	5,00	36,60	33,84	27,60	37,39
t430_C	toetspunt plan	104946,81	398671,14	8,00	37,91	35,06	28,85	38,66
t431_A	toetspunt plan	104932,97	398668,62	2,00	34,85	32,31	26,03	35,75
t431_B	toetspunt plan	104932,97	398668,62	5,00	36,60	33,89	27,64	37,41
t431_C	toetspunt plan	104932,97	398668,62	8,00	37,94	35,12	28,90	38,70
t432_A	toetspunt plan	104923,41	398672,69	2,00	37,21	34,56	28,19	38,02
t432_B	toetspunt plan	104923,41	398672,69	5,00	38,90	36,13	29,76	39,64
t432_C	toetspunt plan	104923,41	398672,69	8,00	40,01	37,15	30,81	40,71
t433_A	toetspunt plan	104984,70	398690,30	2,00	39,10	36,32	30,05	39,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t433_B	toetspunt plan	104984,70	398690,30	5,00	39,72	36,87	30,61	40,45
t433_C	toetspunt plan	104984,70	398690,30	8,00	39,91	37,05	30,79	40,63
t434_A	toetspunt plan	104993,16	398685,71	2,00	45,20	42,44	36,05	45,94
t434_B	toetspunt plan	104993,16	398685,71	5,00	45,28	42,45	36,06	45,98
t434_C	toetspunt plan	104993,16	398685,71	8,00	44,97	42,10	35,73	45,65
t435_A	toetspunt plan	104995,52	398672,03	2,00	45,23	42,49	36,07	45,97
t435_B	toetspunt plan	104995,52	398672,03	5,00	45,46	42,63	36,21	46,15
t435_C	toetspunt plan	104995,52	398672,03	8,00	45,21	42,34	35,94	45,88
t436_A	toetspunt plan	104998,10	398657,03	2,00	45,50	42,78	36,36	46,25
t436_B	toetspunt plan	104998,10	398657,03	5,00	45,94	43,11	36,68	46,62
t436_C	toetspunt plan	104998,10	398657,03	8,00	45,72	42,86	36,45	46,39
t437_A	toetspunt plan	105000,58	398642,68	2,00	46,50	43,81	37,42	47,28
t437_B	toetspunt plan	105000,58	398642,68	5,00	47,11	44,27	37,87	47,80
t437_C	toetspunt plan	105000,58	398642,68	8,00	46,98	44,12	37,74	47,66
t438_A	toetspunt plan	104994,17	398634,14	2,00	47,45	44,75	38,36	48,22
t438_B	toetspunt plan	104994,17	398634,14	5,00	48,31	45,46	39,06	48,99
t438_C	toetspunt plan	104994,17	398634,14	8,00	48,41	45,53	39,15	49,08
t439_A	toetspunt plan	104984,86	398640,30	2,00	41,77	39,18	32,81	42,61
t439_B	toetspunt plan	104984,86	398640,30	5,00	43,08	40,24	33,86	43,77
t439_C	toetspunt plan	104984,86	398640,30	8,00	43,38	40,52	34,15	44,06
t440_A	toetspunt plan	104982,31	398654,62	2,00	37,67	35,15	28,78	38,55
t440_B	toetspunt plan	104982,31	398654,62	5,00	39,40	36,56	30,19	40,10
t440_C	toetspunt plan	104982,31	398654,62	8,00	40,09	37,21	30,86	40,77
t441_A	toetspunt plan	104979,74	398669,07	2,00	35,34	32,80	26,49	36,23
t441_B	toetspunt plan	104979,74	398669,07	5,00	36,98	34,20	27,89	37,73
t441_C	toetspunt plan	104979,74	398669,07	8,00	38,06	35,18	28,88	38,76
t442_A	toetspunt plan	104977,43	398682,10	2,00	33,44	30,92	24,70	34,38
t442_B	toetspunt plan	104977,43	398682,10	5,00	35,13	32,41	26,19	35,95
t442_C	toetspunt plan	104977,43	398682,10	8,00	36,49	33,63	27,40	37,22
t443_A	toetspunt plan	104938,88	398636,98	2,00	33,12	30,39	24,10	33,91
t443_B	toetspunt plan	104938,88	398636,98	5,00	34,77	31,97	25,70	35,52
t443_C	toetspunt plan	104938,88	398636,98	8,00	35,58	32,73	26,47	36,31
t444_A	toetspunt plan	104953,17	398639,52	2,00	32,59	29,83	23,56	33,37
t444_B	toetspunt plan	104953,17	398639,52	5,00	34,25	31,45	25,19	35,01
t444_C	toetspunt plan	104953,17	398639,52	8,00	35,28	32,43	26,18	36,01
t445_A	toetspunt plan	104966,63	398641,91	2,00	33,43	30,65	24,36	34,19
t445_B	toetspunt plan	104966,63	398641,91	5,00	34,60	31,77	25,51	35,34
t445_C	toetspunt plan	104966,63	398641,91	8,00	35,69	32,81	26,55	36,40
t446_A	toetspunt plan	104976,20	398637,33	2,00	41,80	39,26	32,85	42,66
t446_B	toetspunt plan	104976,20	398637,33	5,00	43,27	40,42	34,00	43,94
t446_C	toetspunt plan	104976,20	398637,33	8,00	43,50	40,62	34,23	44,17
t447_A	toetspunt plan	104969,26	398629,50	2,00	46,78	44,10	37,71	47,56
t447_B	toetspunt plan	104969,26	398629,50	5,00	47,75	44,91	38,52	48,44
t447_C	toetspunt plan	104969,26	398629,50	8,00	47,95	45,08	38,69	48,62
t448_A	toetspunt plan	104955,72	398627,21	2,00	46,46	43,78	37,39	47,24
t448_B	toetspunt plan	104955,72	398627,21	5,00	47,47	44,63	38,24	48,16
t448_C	toetspunt plan	104955,72	398627,21	8,00	47,65	44,79	38,39	48,32
t449_A	toetspunt plan	104941,48	398624,79	2,00	46,56	43,89	37,50	47,35
t449_B	toetspunt plan	104941,48	398624,79	5,00	47,58	44,75	38,35	48,27
t449_C	toetspunt plan	104941,48	398624,79	8,00	47,82	44,95	38,56	48,49
t450_A	toetspunt plan	104931,28	398628,82	2,00	41,59	38,93	32,54	42,38
t450_B	toetspunt plan	104931,28	398628,82	5,00	42,70	39,86	33,47	43,39
t450_C	toetspunt plan	104931,28	398628,82	8,00	43,23	40,34	33,97	43,90
t451_A	toetspunt plan	104912,57	398645,05	2,00	45,97	43,11	36,67	46,63
t451_B	toetspunt plan	104912,57	398645,05	5,00	46,04	43,16	36,73	46,69
t451_C	toetspunt plan	104912,57	398645,05	8,00	46,00	43,11	36,69	46,65
t452_A	toetspunt plan	104919,66	398640,91	2,00	34,63	32,18	25,88	35,58
t452_B	toetspunt plan	104919,66	398640,91	5,00	36,41	33,59	27,29	37,14
t452_C	toetspunt plan	104919,66	398640,91	8,00	37,28	34,42	28,20	38,02
t453_A	toetspunt plan	104922,50	398629,96	2,00	39,93	37,43	31,04	40,82
t453_B	toetspunt plan	104922,50	398629,96	5,00	41,55	38,70	32,31	42,23
t453_C	toetspunt plan	104922,50	398629,96	8,00	41,83	38,96	32,60	42,51
t454_A	toetspunt plan	104917,53	398620,61	2,00	47,98	45,25	38,84	48,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t454_B	toetspunt plan	104917,53	398620,61	5,00	48,62	45,79	39,37	49,31
t454_C	toetspunt plan	104917,53	398620,61	8,00	48,76	45,90	39,49	49,43
t455_A	toetspunt plan	104909,91	398627,19	2,00	51,64	48,80	42,37	52,32
t455_B	toetspunt plan	104909,91	398627,19	5,00	51,72	48,85	42,42	52,38
t455_C	toetspunt plan	104909,91	398627,19	8,00	51,45	48,58	42,16	52,11
t456_A	toetspunt plan	104907,20	398639,14	2,00	51,96	49,13	42,70	52,64
t456_B	toetspunt plan	104907,20	398639,14	5,00	52,00	49,14	42,71	52,66
t456_C	toetspunt plan	104907,20	398639,14	8,00	51,73	48,87	42,44	52,39
t457_A	toetspunt plan	105017,90	398696,72	2,00	39,01	36,26	30,06	39,82
t457_B	toetspunt plan	105017,90	398696,72	5,00	39,56	36,76	30,57	40,34
t457_C	toetspunt plan	105017,90	398696,72	8,00	39,71	36,89	30,70	40,48
t458_A	toetspunt plan	105027,35	398689,57	2,00	38,64	36,16	30,32	39,74
t458_B	toetspunt plan	105027,35	398689,57	5,00	39,40	36,77	30,92	40,41
t458_C	toetspunt plan	105027,35	398689,57	8,00	39,86	37,10	31,24	40,78
t459_A	toetspunt plan	105029,94	398675,85	2,00	39,25	36,79	30,89	40,34
t459_B	toetspunt plan	105029,94	398675,85	5,00	40,23	37,55	31,62	41,18
t459_C	toetspunt plan	105029,94	398675,85	8,00	40,59	37,82	31,88	41,48
t460_A	toetspunt plan	105032,45	398662,50	2,00	40,18	37,72	31,72	41,23
t460_B	toetspunt plan	105032,45	398662,50	5,00	41,33	38,59	32,56	42,20
t460_C	toetspunt plan	105032,45	398662,50	8,00	41,63	38,82	32,78	42,46
t461_A	toetspunt plan	105035,02	398648,83	2,00	42,38	39,82	33,65	43,31
t461_B	toetspunt plan	105035,02	398648,83	5,00	43,32	40,55	34,37	44,12
t461_C	toetspunt plan	105035,02	398648,83	8,00	43,53	40,70	34,52	44,30
t462_A	toetspunt plan	105029,02	398640,46	2,00	47,70	44,97	38,59	48,46
t462_B	toetspunt plan	105029,02	398640,46	5,00	48,38	45,56	39,17	49,08
t462_C	toetspunt plan	105029,02	398640,46	8,00	48,47	45,61	39,23	49,15
t463_A	toetspunt plan	105019,19	398646,06	2,00	46,43	43,67	37,24	47,15
t463_B	toetspunt plan	105019,19	398646,06	5,00	46,94	44,07	37,65	47,60
t463_C	toetspunt plan	105019,19	398646,06	8,00	46,82	43,94	37,53	47,48
t464_A	toetspunt plan	105016,76	398659,19	2,00	45,47	42,75	36,33	46,22
t464_B	toetspunt plan	105016,76	398659,19	5,00	45,99	43,15	36,74	46,67
t464_C	toetspunt plan	105016,76	398659,19	8,00	45,89	43,04	36,63	46,57
t465_A	toetspunt plan	105014,30	398672,45	2,00	44,83	42,08	35,66	45,56
t465_B	toetspunt plan	105014,30	398672,45	5,00	45,20	42,36	35,94	45,88
t465_C	toetspunt plan	105014,30	398672,45	8,00	45,10	42,23	35,82	45,77
t466_A	toetspunt plan	105011,64	398686,80	2,00	44,48	41,71	35,30	45,20
t466_B	toetspunt plan	105011,64	398686,80	5,00	44,74	41,91	35,51	45,43
t466_C	toetspunt plan	105011,64	398686,80	8,00	44,62	41,75	35,36	45,29
t467_A	toetspunt plan	104804,78	398710,86	2,00	51,77	48,79	42,42	52,39
t467_B	toetspunt plan	104804,78	398710,86	5,00	52,11	49,11	42,73	52,71
t467_C	toetspunt plan	104804,78	398710,86	8,00	51,98	48,98	42,59	52,58
t468_A	toetspunt plan	104817,03	398695,88	2,00	39,86	37,23	30,95	40,71
t468_A	toetspunt plan	104813,13	398705,15	2,00	36,77	34,23	27,94	37,67
t468_B	toetspunt plan	104817,03	398695,88	5,00	41,44	38,44	32,17	42,08
t468_B	toetspunt plan	104813,13	398705,15	5,00	38,58	35,75	29,48	39,32
t468_C	toetspunt plan	104817,03	398695,88	8,00	41,96	38,97	32,71	42,61
t468_C	toetspunt plan	104813,13	398705,15	8,00	39,62	36,70	30,45	40,31
t469_A	toetspunt plan	104815,11	398685,12	2,00	52,41	49,55	43,26	53,12
t469_B	toetspunt plan	104815,11	398685,12	5,00	52,66	49,69	43,41	53,31
t469_C	toetspunt plan	104815,11	398685,12	8,00	52,63	49,62	43,34	53,26
t470_A	toetspunt plan	104801,34	398700,08	2,00	57,04	54,06	47,75	57,68
t470_A	toetspunt plan	104805,61	398689,49	2,00	57,25	54,27	47,97	57,89
t470_B	toetspunt plan	104801,34	398700,08	5,00	56,96	53,95	47,63	57,58
t470_B	toetspunt plan	104805,61	398689,49	5,00	57,17	54,15	47,85	57,79
t470_C	toetspunt plan	104801,34	398700,08	8,00	56,50	53,48	47,17	57,11
t470_C	toetspunt plan	104805,61	398689,49	8,00	56,71	53,69	47,38	57,32
t471_A	toetspunt plan	104818,33	398723,01	2,00	46,59	43,68	37,26	47,23
t471_B	toetspunt plan	104818,33	398723,01	5,00	47,61	44,65	38,23	48,22
t471_C	toetspunt plan	104818,33	398723,01	8,00	47,74	44,76	38,34	48,34
t472_A	toetspunt plan	104833,11	398729,04	2,00	44,33	41,48	35,05	45,00
t472_B	toetspunt plan	104833,11	398729,04	5,00	45,73	42,79	36,36	46,35
t472_C	toetspunt plan	104833,11	398729,04	8,00	45,94	42,99	36,55	46,55
t473_A	toetspunt plan	104845,13	398727,59	2,00	43,13	40,40	33,97	43,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t473_B	toetspunt plan	104845,13	398727,59	5,00	44,21	41,37	34,95	44,89
t473_C	toetspunt plan	104845,13	398727,59	8,00	44,52	41,66	35,25	45,19
t474_A	toetspunt plan	104837,31	398718,33	2,00	32,63	30,09	23,93	33,58
t474_B	toetspunt plan	104837,31	398718,33	5,00	35,32	32,62	26,47	36,17
t474_C	toetspunt plan	104837,31	398718,33	8,00	37,83	35,04	28,87	38,62
t475_A	toetspunt plan	104823,17	398712,83	2,00	31,58	29,02	22,91	32,53
t475_B	toetspunt plan	104823,17	398712,83	5,00	34,51	31,81	25,73	35,39
t475_C	toetspunt plan	104823,17	398712,83	8,00	37,52	34,77	28,63	38,35
t476_A	toetspunt plan	104811,34	398714,51	2,00	50,30	47,31	40,93	50,91
t476_B	toetspunt plan	104811,34	398714,51	5,00	50,73	47,71	41,33	51,32
t476_C	toetspunt plan	104811,34	398714,51	8,00	50,78	47,78	41,40	51,38
t477_A	toetspunt plan	104853,67	398730,14	2,00	45,66	42,88	36,44	46,37
t477_B	toetspunt plan	104853,67	398730,14	5,00	46,39	43,54	37,11	47,06
t477_C	toetspunt plan	104853,67	398730,14	8,00	46,48	43,61	37,17	47,14
t478_A	toetspunt plan	104862,30	398723,02	2,00	50,94	48,14	41,71	51,64
t478_B	toetspunt plan	104862,30	398723,02	5,00	51,18	48,32	41,88	51,84
t478_C	toetspunt plan	104862,30	398723,02	8,00	50,90	48,03	41,60	51,56
t479_A	toetspunt plan	104867,35	398710,12	2,00	51,34	48,54	42,10	52,04
t479_B	toetspunt plan	104867,35	398710,12	5,00	51,53	48,67	42,23	52,19
t479_C	toetspunt plan	104867,35	398710,12	8,00	51,20	48,34	41,90	51,86
t480_A	toetspunt plan	104864,89	398700,48	2,00	46,90	44,13	37,71	47,62
t480_B	toetspunt plan	104864,89	398700,48	5,00	47,56	44,69	38,28	48,23
t480_C	toetspunt plan	104864,89	398700,48	8,00	47,89	45,01	38,61	48,55
t481_A	toetspunt plan	104855,29	398706,87	2,00	36,14	33,65	27,47	37,11
t481_B	toetspunt plan	104855,29	398706,87	5,00	37,13	34,50	28,32	38,02
t481_C	toetspunt plan	104855,29	398706,87	8,00	38,89	36,12	29,90	39,68
t482_A	toetspunt plan	104850,33	398719,64	2,00	31,65	28,99	22,77	32,50
t482_B	toetspunt plan	104850,33	398719,64	5,00	34,12	31,35	25,14	34,91
t482_C	toetspunt plan	104850,33	398719,64	8,00	36,94	34,10	27,83	37,67
t483_A	toetspunt plan	104844,37	398700,13	2,00	29,62	26,93	20,73	30,46
t483_A	toetspunt plan	104829,70	398697,87	2,00	32,78	30,31	24,06	33,74
t483_B	toetspunt plan	104844,37	398700,13	5,00	32,46	29,67	23,46	33,24
t483_B	toetspunt plan	104829,70	398697,87	5,00	34,84	32,17	25,94	35,68
t483_C	toetspunt plan	104844,37	398700,13	8,00	34,54	31,66	25,37	35,24
t483_C	toetspunt plan	104829,70	398697,87	8,00	36,49	33,66	27,38	37,22
t484_A	toetspunt plan	104854,01	398696,13	2,00	42,64	39,96	33,54	43,41
t484_B	toetspunt plan	104854,01	398696,13	5,00	43,84	40,98	34,56	44,51
t484_C	toetspunt plan	104854,01	398696,13	8,00	44,03	41,17	34,78	44,71
t485_A	toetspunt plan	104831,89	398686,70	2,00	48,32	45,42	39,12	49,01
t485_A	toetspunt plan	104847,19	398689,40	2,00	45,83	43,02	36,70	46,56
t485_B	toetspunt plan	104831,89	398686,70	5,00	49,23	46,22	39,92	49,85
t485_B	toetspunt plan	104847,19	398689,40	5,00	47,61	44,66	38,35	48,26
t485_C	toetspunt plan	104831,89	398686,70	8,00	49,42	46,40	40,11	50,04
t485_C	toetspunt plan	104847,19	398689,40	8,00	48,26	45,27	38,96	48,89
t486_A	toetspunt plan	104821,79	398690,93	2,00	44,64	42,03	35,76	45,50
t486_B	toetspunt plan	104821,79	398690,93	5,00	45,86	42,92	36,65	46,53
t486_C	toetspunt plan	104821,79	398690,93	8,00	46,42	43,42	37,15	47,06
t487_A	toetspunt plan	104878,24	398649,81	2,00	47,91	45,07	38,67	48,60
t487_B	toetspunt plan	104878,24	398649,81	5,00	48,58	45,68	39,28	49,23
t487_C	toetspunt plan	104878,24	398649,81	8,00	48,78	45,84	39,46	49,42
t488_A	toetspunt plan	104887,00	398643,39	2,00	53,46	50,62	44,19	54,14
t488_B	toetspunt plan	104887,00	398643,39	5,00	53,21	50,34	43,90	53,87
t488_C	toetspunt plan	104887,00	398643,39	8,00	52,48	49,60	43,17	53,13
t489_A	toetspunt plan	104888,63	398633,73	2,00	53,37	50,54	44,11	54,05
t489_B	toetspunt plan	104888,63	398633,73	5,00	53,14	50,27	43,83	53,80
t489_C	toetspunt plan	104888,63	398633,73	8,00	52,42	49,55	43,12	53,08
t490_A	toetspunt plan	104890,37	398623,37	2,00	53,30	50,47	44,03	53,98
t490_B	toetspunt plan	104890,37	398623,37	5,00	53,09	50,24	43,80	53,76
t490_C	toetspunt plan	104890,37	398623,37	8,00	52,43	49,56	43,13	53,09
t491_A	toetspunt plan	104883,64	398616,40	2,00	46,79	44,05	37,65	47,53
t491_B	toetspunt plan	104883,64	398616,40	5,00	47,47	44,63	38,24	48,16
t491_C	toetspunt plan	104883,64	398616,40	8,00	47,63	44,75	38,37	48,30
t492_A	toetspunt plan	104874,76	398620,92	2,00	43,10	40,18	33,89	43,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t492_B	toetspunt plan	104874,76	398620,92	5,00	45,13	42,14	35,84	45,76
t492_C	toetspunt plan	104874,76	398620,92	8,00	45,96	42,94	36,64	46,58
t493_A	toetspunt plan	104872,79	398631,70	2,00	43,30	40,38	34,09	43,98
t493_B	toetspunt plan	104872,79	398631,70	5,00	45,86	42,85	36,55	46,48
t493_C	toetspunt plan	104872,79	398631,70	8,00	46,73	43,70	37,40	47,34
t494_A	toetspunt plan	104871,07	398641,10	2,00	43,94	41,02	34,73	44,62
t494_B	toetspunt plan	104871,07	398641,10	5,00	46,17	43,18	36,88	46,80
t494_C	toetspunt plan	104871,07	398641,10	8,00	46,96	43,95	37,65	47,58
t495_A	toetspunt plan	104877,82	398605,95	2,00	45,03	42,20	35,83	45,73
t495_B	toetspunt plan	104877,82	398605,95	5,00	46,23	43,31	36,94	46,88
t495_C	toetspunt plan	104877,82	398605,95	8,00	46,41	43,46	37,10	47,05
t496_A	toetspunt plan	104887,41	398600,94	2,00	48,68	45,94	39,54	49,42
t496_B	toetspunt plan	104887,41	398600,94	5,00	49,16	46,34	39,95	49,86
t496_C	toetspunt plan	104887,41	398600,94	8,00	49,17	46,32	39,93	49,85
t497_A	toetspunt plan	104889,44	398591,96	2,00	48,04	45,35	38,96	48,82
t497_B	toetspunt plan	104889,44	398591,96	5,00	48,73	45,92	39,54	49,44
t497_C	toetspunt plan	104889,44	398591,96	8,00	48,88	46,04	39,66	49,57
t498_A	toetspunt plan	104891,77	398581,70	2,00	46,93	44,28	37,94	47,75
t498_B	toetspunt plan	104891,77	398581,70	5,00	47,86	45,06	38,71	48,59
t498_C	toetspunt plan	104891,77	398581,70	8,00	48,14	45,30	38,95	48,84
t499_A	toetspunt plan	104885,66	398572,36	2,00	48,31	45,45	39,31	49,07
t499_B	toetspunt plan	104885,66	398572,36	5,00	49,21	46,16	40,02	49,87
t499_C	toetspunt plan	104885,66	398572,36	8,00	49,48	46,37	40,25	50,11
t500_A	toetspunt plan	104876,40	398577,07	2,00	45,97	43,15	36,99	46,75
t500_B	toetspunt plan	104876,40	398577,07	5,00	46,97	43,88	37,73	47,60
t500_C	toetspunt plan	104876,40	398577,07	8,00	47,31	44,15	38,01	47,90
t501_A	toetspunt plan	104873,92	398587,90	2,00	43,29	40,68	34,50	44,19
t501_B	toetspunt plan	104873,92	398587,90	5,00	43,98	41,14	34,97	44,75
t501_C	toetspunt plan	104873,92	398587,90	8,00	44,73	41,70	35,54	45,39
t502_A	toetspunt plan	104871,62	398597,94	2,00	42,82	40,14	33,92	43,66
t502_B	toetspunt plan	104871,62	398597,94	5,00	43,68	40,84	34,62	44,43
t502_C	toetspunt plan	104871,62	398597,94	8,00	44,47	41,52	35,30	45,15
t503_A	toetspunt plan	104848,39	398600,71	2,00	50,13	47,13	40,83	50,76
t503_B	toetspunt plan	104848,39	398600,71	5,00	50,59	47,56	41,26	51,20
t503_C	toetspunt plan	104848,39	398600,71	8,00	50,52	47,48	41,17	51,12
t504_A	toetspunt plan	104857,69	398597,19	2,00	39,87	37,24	31,01	40,74
t504_B	toetspunt plan	104857,69	398597,19	5,00	41,66	38,80	32,57	42,39
t504_C	toetspunt plan	104857,69	398597,19	8,00	42,68	39,68	33,47	43,34
t505_A	toetspunt plan	104861,18	398587,10	2,00	39,51	36,79	30,65	40,36
t505_B	toetspunt plan	104861,18	398587,10	5,00	40,96	37,96	31,83	41,65
t505_C	toetspunt plan	104861,18	398587,10	8,00	41,90	38,79	32,66	42,52
t506_A	toetspunt plan	104864,31	398578,03	2,00	41,41	38,67	32,54	42,25
t506_B	toetspunt plan	104864,31	398578,03	5,00	42,54	39,52	33,40	43,22
t506_C	toetspunt plan	104864,31	398578,03	8,00	42,98	39,93	33,80	43,64
t507_A	toetspunt plan	104860,05	398566,42	2,00	53,25	50,26	44,09	53,93
t507_B	toetspunt plan	104860,05	398566,42	5,00	53,50	50,39	44,24	54,12
t507_C	toetspunt plan	104860,05	398566,42	8,00	53,51	50,38	44,21	54,11
t508_A	toetspunt plan	104849,15	398572,90	2,00	57,02	54,02	47,76	57,66
t508_B	toetspunt plan	104849,15	398572,90	5,00	57,06	54,00	47,74	57,67
t508_C	toetspunt plan	104849,15	398572,90	8,00	56,76	53,68	47,43	57,36
t509_A	toetspunt plan	104845,85	398582,28	2,00	56,83	53,84	47,57	57,47
t509_B	toetspunt plan	104845,85	398582,28	5,00	56,89	53,86	47,59	57,51
t509_C	toetspunt plan	104845,85	398582,28	8,00	56,60	53,54	47,27	57,20
t510_A	toetspunt plan	104841,99	398593,26	2,00	56,75	53,77	47,48	57,39
t510_B	toetspunt plan	104841,99	398593,26	5,00	56,82	53,80	47,51	57,44
t510_C	toetspunt plan	104841,99	398593,26	8,00	56,52	53,47	47,19	57,13
t511_A	toetspunt plan	104943,78	398587,18	2,00	52,29	49,44	43,01	52,96
t511_B	toetspunt plan	104943,78	398587,18	5,00	52,23	49,36	42,92	52,89
t511_C	toetspunt plan	104943,78	398587,18	8,00	51,73	48,86	42,43	52,39
t512_A	toetspunt plan	104957,25	398590,63	2,00	52,53	49,67	43,24	53,19
t512_B	toetspunt plan	104957,25	398590,63	5,00	52,41	49,54	43,10	53,07
t512_C	toetspunt plan	104957,25	398590,63	8,00	51,88	48,99	42,56	52,53
t513_A	toetspunt plan	104967,14	398584,49	2,00	45,89	43,05	36,63	46,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t513_B	toetspunt plan	104967,14	398584,49	5,00	46,03	43,17	36,75	46,70
t513_C	toetspunt plan	104967,14	398584,49	8,00	45,92	43,04	36,64	46,58
t514_A	toetspunt plan	104960,86	398576,15	2,00	34,65	32,00	26,16	35,65
t514_B	toetspunt plan	104960,86	398576,15	5,00	36,08	33,29	27,40	36,98
t514_C	toetspunt plan	104960,86	398576,15	8,00	39,25	36,36	30,34	40,04
t515_A	toetspunt plan	104946,52	398572,61	2,00	34,27	31,66	25,84	35,30
t515_B	toetspunt plan	104946,52	398572,61	5,00	35,69	32,92	27,07	36,61
t515_C	toetspunt plan	104946,52	398572,61	8,00	39,04	36,16	30,19	39,85
t516_A	toetspunt plan	104937,89	398576,87	2,00	45,02	42,18	35,76	45,70
t516_B	toetspunt plan	104937,89	398576,87	5,00	45,42	42,55	36,14	46,09
t516_C	toetspunt plan	104937,89	398576,87	8,00	45,63	42,76	36,36	46,30
t517_A	toetspunt plan	104981,94	398596,46	2,00	52,31	49,46	43,03	52,98
t517_B	toetspunt plan	104981,94	398596,46	5,00	52,21	49,34	42,90	52,87
t517_C	toetspunt plan	104981,94	398596,46	8,00	51,66	48,79	42,36	52,32
t517_D	toetspunt plan	104981,94	398596,46	11,00	50,99	48,11	41,68	51,64
t518_A	toetspunt plan	104996,65	398599,96	2,00	52,38	49,53	43,09	53,05
t518_B	toetspunt plan	104996,65	398599,96	5,00	52,25	49,38	42,95	52,91
t518_C	toetspunt plan	104996,65	398599,96	8,00	51,68	48,81	42,37	52,34
t518_D	toetspunt plan	104996,65	398599,96	11,00	51,01	48,13	41,70	51,66
t519_A	toetspunt plan	105014,32	398604,17	2,00	52,50	49,65	43,21	53,17
t519_B	toetspunt plan	105014,32	398604,17	5,00	52,34	49,47	43,04	53,00
t519_C	toetspunt plan	105014,32	398604,17	8,00	51,74	48,86	42,43	52,39
t519_D	toetspunt plan	105014,32	398604,17	11,00	51,03	48,16	41,73	51,69
t520_A	toetspunt plan	105032,52	398608,32	2,00	52,31	49,44	43,00	52,97
t520_B	toetspunt plan	105032,52	398608,32	5,00	52,12	49,24	42,80	52,77
t520_C	toetspunt plan	105032,52	398608,32	8,00	51,49	48,62	42,19	52,15
t520_D	toetspunt plan	105032,52	398608,32	11,00	50,78	47,89	41,47	51,43
t520_E	toetspunt plan	105032,52	398608,32	14,00	50,07	47,19	40,77	50,73
t520_F	toetspunt plan	105032,52	398608,32	17,00	49,41	46,52	40,11	50,06
t521_A	toetspunt plan	105040,04	398605,47	2,00	48,06	45,24	38,87	48,77
t521_B	toetspunt plan	105040,04	398605,47	5,00	48,34	45,48	39,11	49,02
t521_C	toetspunt plan	105040,04	398605,47	8,00	48,13	45,25	38,89	48,81
t521_D	toetspunt plan	105040,04	398605,47	11,00	47,77	44,88	38,54	48,45
t521_E	toetspunt plan	105040,04	398605,47	14,00	47,38	44,48	38,15	48,06
t521_F	toetspunt plan	105040,04	398605,47	17,00	47,12	44,21	37,93	47,81
t522_A	toetspunt plan	105043,68	398601,38	2,00	47,52	44,69	38,29	48,21
t522_B	toetspunt plan	105043,68	398601,38	5,00	47,87	45,00	38,61	48,54
t522_C	toetspunt plan	105043,68	398601,38	8,00	47,68	44,81	38,42	48,35
t522_D	toetspunt plan	105043,68	398601,38	11,00	47,37	44,50	38,12	48,05
t522_E	toetspunt plan	105043,68	398601,38	14,00	47,01	44,14	37,76	47,69
t522_F	toetspunt plan	105043,68	398601,38	17,00	46,67	43,78	37,42	47,34
t523_A	toetspunt plan	105047,33	398598,77	2,00	45,12	42,37	36,07	45,89
t523_B	toetspunt plan	105047,33	398598,77	5,00	45,89	43,05	36,74	46,61
t523_C	toetspunt plan	105047,33	398598,77	8,00	45,98	43,11	36,82	46,69
t523_D	toetspunt plan	105047,33	398598,77	11,00	45,88	42,99	36,71	46,58
t523_E	toetspunt plan	105047,33	398598,77	14,00	45,76	42,85	36,59	46,45
t523_F	toetspunt plan	105047,33	398598,77	17,00	47,08	44,06	37,97	47,77
t524_A	toetspunt plan	105049,10	398588,85	2,00	42,72	40,08	33,82	43,57
t524_B	toetspunt plan	105049,10	398588,85	5,00	44,26	41,42	35,13	44,98
t524_C	toetspunt plan	105049,10	398588,85	8,00	44,47	41,60	35,32	45,18
t524_D	toetspunt plan	105049,10	398588,85	11,00	44,53	41,65	35,39	45,24
t525_A	toetspunt plan	105051,39	398578,91	2,00	41,73	39,13	32,90	42,62
t525_B	toetspunt plan	105051,39	398578,91	5,00	43,69	40,84	34,56	44,41
t525_C	toetspunt plan	105051,39	398578,91	8,00	43,85	40,97	34,70	44,56
t525_D	toetspunt plan	105051,39	398578,91	11,00	43,95	41,07	34,82	44,66
t526_A	toetspunt plan	105061,32	398574,02	2,00	41,87	39,25	33,01	42,74
t526_B	toetspunt plan	105061,32	398574,02	5,00	43,82	40,97	34,68	44,54
t526_C	toetspunt plan	105061,32	398574,02	8,00	43,96	41,08	34,80	44,66
t526_D	toetspunt plan	105061,32	398574,02	11,00	44,00	41,12	34,84	44,70
t527_A	toetspunt plan	105076,30	398577,61	2,00	43,12	40,43	34,12	43,92
t527_B	toetspunt plan	105076,30	398577,61	5,00	44,65	41,79	35,47	45,35
t527_C	toetspunt plan	105076,30	398577,61	8,00	44,79	41,91	35,58	45,48
t527_D	toetspunt plan	105076,30	398577,61	11,00	44,78	41,90	35,58	45,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model met geg variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t528_A	toetspunt plan	105092,46	398581,48	2,00	45,94	43,10	36,73	46,64
t528_B	toetspunt plan	105092,46	398581,48	5,00	46,45	43,59	37,23	47,14
t528_C	toetspunt plan	105092,46	398581,48	8,00	46,43	43,56	37,19	47,11
t528_D	toetspunt plan	105092,46	398581,48	11,00	46,26	43,37	37,01	46,93
t529_A	toetspunt plan	105106,34	398575,55	2,00	48,21	45,51	39,42	49,09
t529_B	toetspunt plan	105106,34	398575,55	5,00	48,41	45,58	39,48	49,21
t529_C	toetspunt plan	105106,34	398575,55	8,00	48,61	45,69	39,61	49,36
t529_D	toetspunt plan	105106,34	398575,55	11,00	48,76	45,75	39,70	49,47
t530_A	toetspunt plan	105097,34	398563,77	2,00	48,61	45,92	40,28	49,66
t530_B	toetspunt plan	105097,34	398563,77	5,00	48,93	46,04	40,39	49,86
t530_C	toetspunt plan	105097,34	398563,77	8,00	49,59	46,52	40,83	50,39
t530_D	toetspunt plan	105097,34	398563,77	11,00	50,05	46,81	41,11	50,75
t531_A	toetspunt plan	105080,98	398559,76	2,00	48,23	45,56	39,94	49,30
t531_B	toetspunt plan	105080,98	398559,76	5,00	48,52	45,63	40,01	49,46
t531_C	toetspunt plan	105080,98	398559,76	8,00	49,21	46,15	40,49	50,03
t531_D	toetspunt plan	105080,98	398559,76	11,00	49,71	46,46	40,78	50,41
t532_A	toetspunt plan	105063,89	398555,58	2,00	47,65	44,98	39,37	48,72
t532_B	toetspunt plan	105063,89	398555,58	5,00	47,85	44,97	39,36	48,80
t532_C	toetspunt plan	105063,89	398555,58	8,00	48,54	45,48	39,83	49,36
t532_D	toetspunt plan	105063,89	398555,58	11,00	49,19	45,96	40,28	49,90
t533_A	toetspunt plan	105049,60	398552,08	2,00	46,32	43,69	38,07	47,41
t533_B	toetspunt plan	105049,60	398552,08	5,00	46,46	43,61	37,99	47,42
t533_C	toetspunt plan	105049,60	398552,08	8,00	47,21	44,19	38,53	48,05
t533_D	toetspunt plan	105049,60	398552,08	11,00	48,36	45,15	39,47	49,09
t534_A	toetspunt plan	105038,32	398557,90	2,00	34,87	31,86	25,84	35,59
t534_B	toetspunt plan	105038,32	398557,90	5,00	36,05	33,01	26,98	36,75
t534_C	toetspunt plan	105038,32	398557,90	8,00	37,72	34,67	28,66	38,42
t534_D	toetspunt plan	105038,32	398557,90	11,00	40,31	37,22	31,22	40,99
t535_A	toetspunt plan	105035,21	398570,97	2,00	35,16	32,18	26,19	35,91
t535_B	toetspunt plan	105035,21	398570,97	5,00	36,60	33,57	27,55	37,31
t535_C	toetspunt plan	105035,21	398570,97	8,00	38,56	35,51	29,48	39,25
t535_D	toetspunt plan	105035,21	398570,97	11,00	41,06	37,99	31,95	41,74
t536_A	toetspunt plan	105032,19	398583,71	2,00	35,85	32,91	26,92	36,62
t536_B	toetspunt plan	105032,19	398583,71	5,00	37,02	34,03	28,02	37,75
t536_C	toetspunt plan	105032,19	398583,71	8,00	38,73	35,72	29,67	39,44
t536_D	toetspunt plan	105032,19	398583,71	11,00	40,91	37,87	31,82	41,60
t537_A	toetspunt plan	105017,98	398590,13	2,00	35,07	32,18	26,28	35,90
t537_B	toetspunt plan	105017,98	398590,13	5,00	36,33	33,39	27,46	37,12
t537_C	toetspunt plan	105017,98	398590,13	8,00	38,24	35,29	29,29	39,00
t537_D	toetspunt plan	105017,98	398590,13	11,00	41,06	38,05	32,01	41,77
t538_A	toetspunt plan	105000,40	398585,96	2,00	35,50	32,75	26,89	36,43
t538_B	toetspunt plan	105000,40	398585,96	5,00	36,54	33,69	27,79	37,40
t538_C	toetspunt plan	105000,40	398585,96	8,00	38,56	35,67	29,66	39,35
t538_D	toetspunt plan	105000,40	398585,96	11,00	41,36	38,39	32,31	42,08
t539_A	toetspunt plan	104984,85	398582,27	2,00	36,82	34,19	28,37	37,84
t539_B	toetspunt plan	104984,85	398582,27	5,00	37,64	34,87	28,99	38,55
t539_C	toetspunt plan	104984,85	398582,27	8,00	39,70	36,85	30,81	40,51
t539_D	toetspunt plan	104984,85	398582,27	11,00	42,31	39,37	33,25	43,04
t540_A	toetspunt plan	104974,42	398584,78	2,00	45,05	42,20	35,78	45,72
t540_B	toetspunt plan	104974,42	398584,78	5,00	45,29	42,41	36,00	45,95
t540_C	toetspunt plan	104974,42	398584,78	8,00	45,63	42,76	36,36	46,30
t540_D	toetspunt plan	104974,42	398584,78	11,00	46,06	43,16	36,78	46,72
t541_E	toetspunt plan	105038,99	398592,90	14,00	42,34	39,27	33,29	43,04
t541_F	toetspunt plan	105038,99	398592,90	17,00	47,15	44,00	38,06	47,82
t542_E	toetspunt plan	105028,42	398599,69	14,00	41,14	38,12	31,94	41,80
t542_F	toetspunt plan	105028,42	398599,69	17,00	44,37	41,32	35,11	45,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

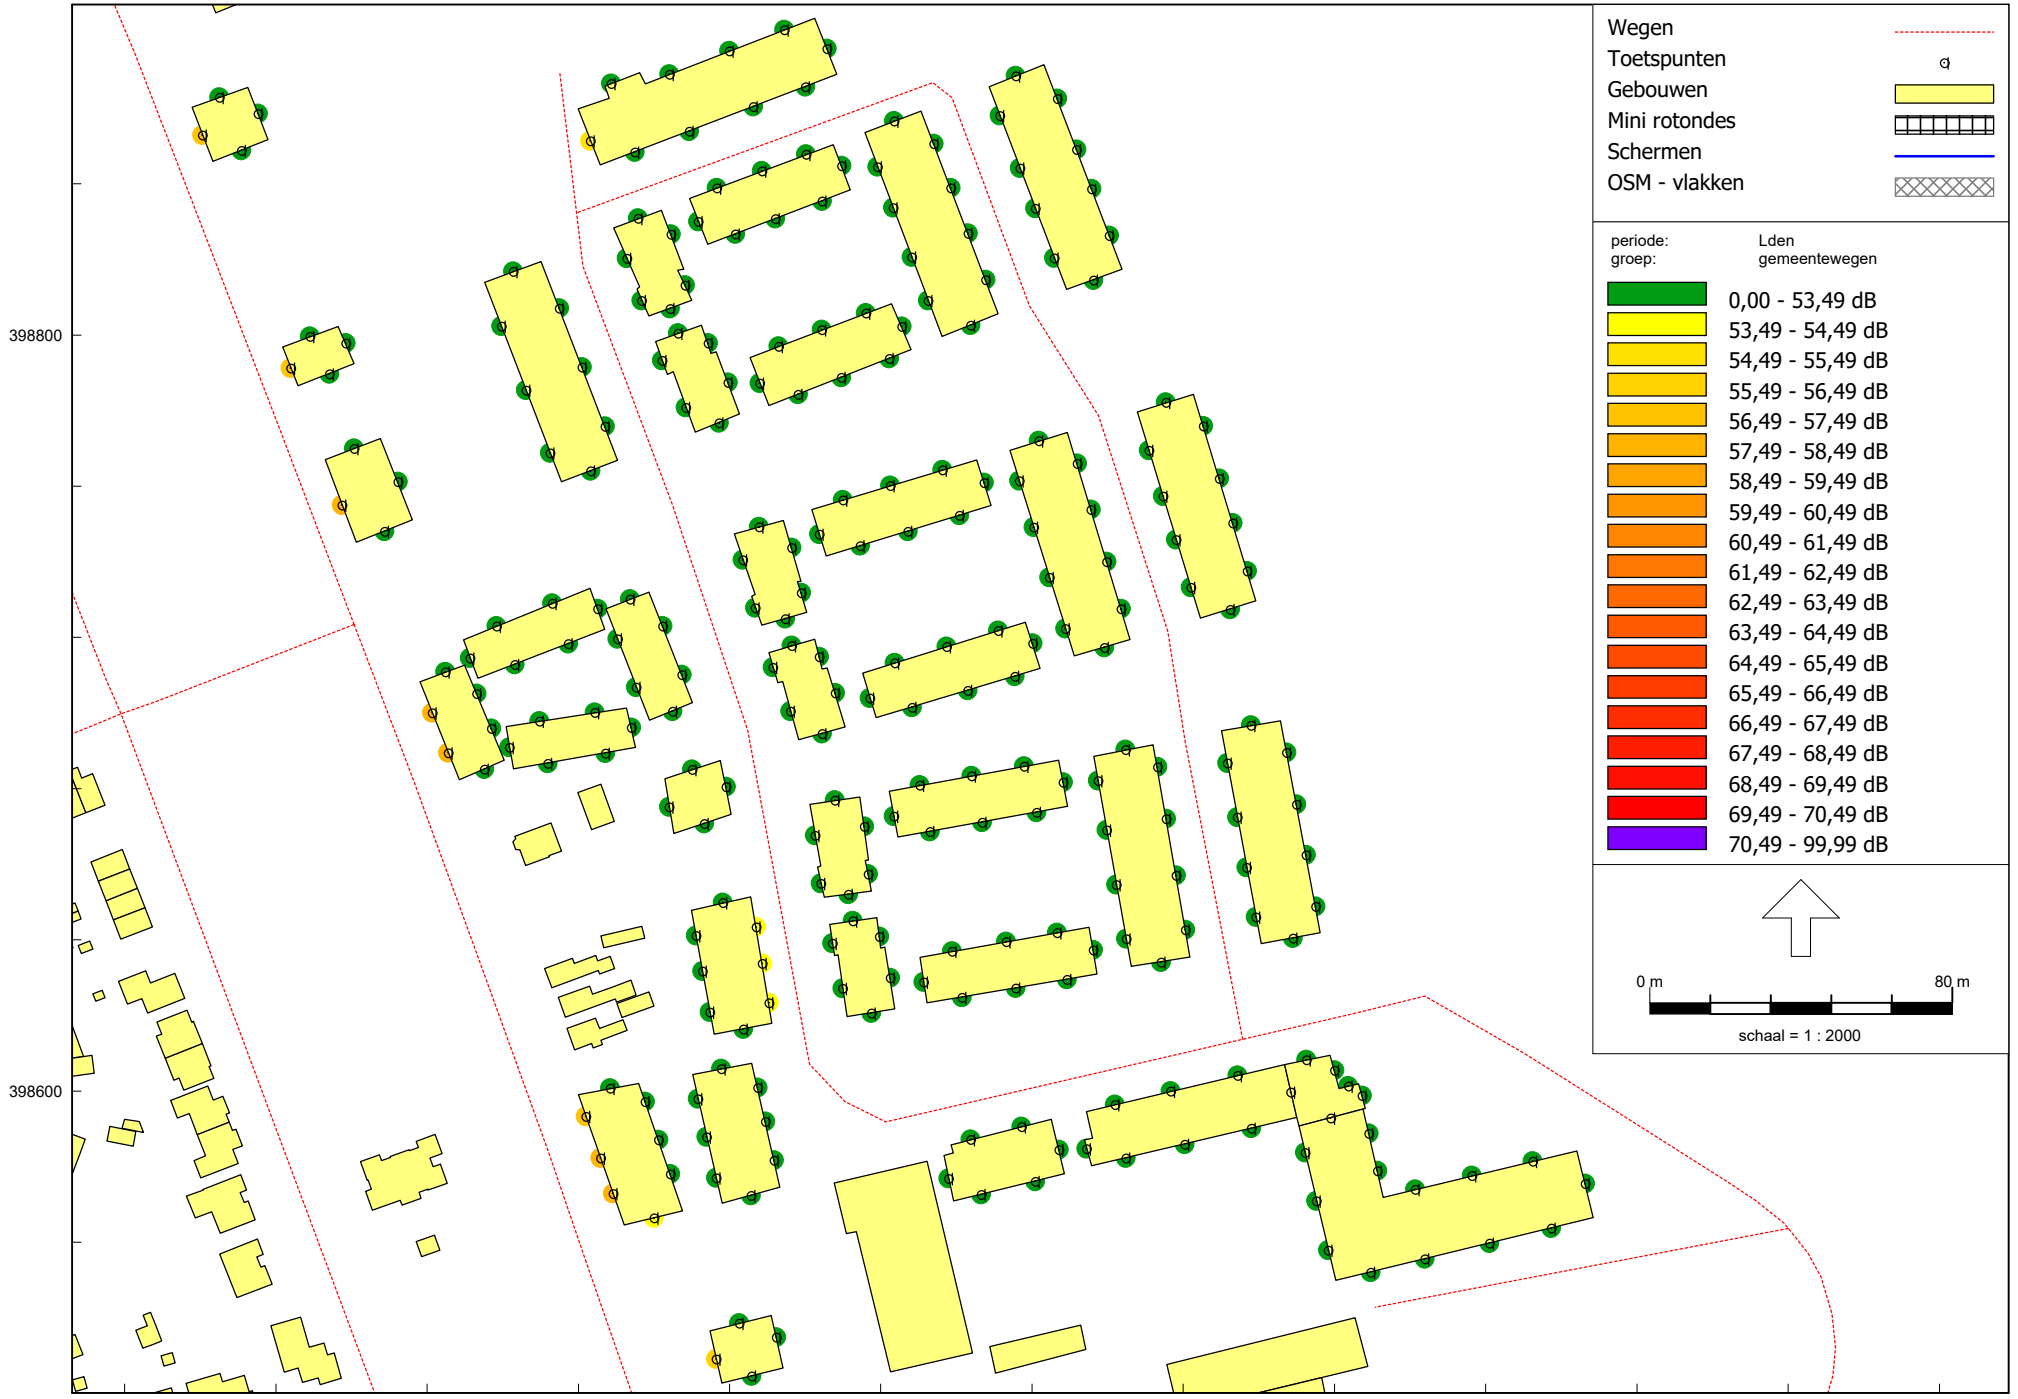
Wegen
Toetspunten
Gebouwen
Mini rotondes
Schermen
OSM - vlakken
periode:
groep:
Lden
gemeentewegen
0,00 - 53,49 dB
53,49 - 54,49 dB
54,49 - 55,49 dB
55,49 - 56,49 dB
56,49 - 57,49 dB
57,49 - 58,49 dB
58,49 - 59,49 dB
59,49 - 60,49 dB
60,49 - 61,49 dB
61,49 - 62,49 dB
62,49 - 63,49 dB
63,49 - 64,49 dB
64,49 - 65,49 dB
65,49 - 66,49 dB
66,49 - 67,49 dB
67,49 - 68,49 dB
68,49 - 69,49 dB
69,49 - 70,49 dB
70,49 - 99,99 dB
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
398800
398600
104800
105000
105200


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
Mini rotondes
Schermen
OSM - vlakken
periode: Lden
0,00 - 53,49 dB
53,49 - 100,00 dB
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
398800
398600
104800
105000
105200

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t001_A	toetspunt plan	2,00	50,7	58,0	-7,3
t001_B	toetspunt plan	5,00	50,9	58,2	-7,3
t001_C	toetspunt plan	8,00	50,7	57,9	-7,2
t002_A	toetspunt plan	2,00	37,9	37,7	0,1
t002_B	toetspunt plan	5,00	38,8	38,5	0,3
t002_C	toetspunt plan	8,00	39,7	39,0	0,7
t003_A	toetspunt plan	2,00	50,5	57,6	-7,2
t003_B	toetspunt plan	5,00	50,7	57,8	-7,1
t003_C	toetspunt plan	8,00	50,5	57,6	-7,1
t004_A	toetspunt plan	2,00	57,0	64,3	-7,4
t004_B	toetspunt plan	5,00	56,7	64,1	-7,3
t004_C	toetspunt plan	8,00	56,1	63,4	-7,3
t005_A	toetspunt plan	2,00	50,3	57,5	-7,2
t005_B	toetspunt plan	5,00	50,6	57,8	-7,2
t005_C	toetspunt plan	8,00	50,4	57,6	-7,1
t006_A	toetspunt plan	2,00	39,0	41,9	-2,9
t006_B	toetspunt plan	5,00	39,9	42,7	-2,8
t006_C	toetspunt plan	8,00	40,7	43,4	-2,7
t007_A	toetspunt plan	2,00	49,9	57,1	-7,2
t007_B	toetspunt plan	5,00	50,1	57,3	-7,1
t007_C	toetspunt plan	8,00	50,0	57,1	-7,1
t008_A	toetspunt plan	2,00	56,7	64,0	-7,3
t008_B	toetspunt plan	5,00	56,4	63,7	-7,3
t008_C	toetspunt plan	8,00	55,8	63,0	-7,2
t009_A	toetspunt plan	2,00	50,1	57,4	-7,3
t009_B	toetspunt plan	5,00	50,3	57,6	-7,3
t009_C	toetspunt plan	8,00	50,1	57,4	-7,2
t010_A	toetspunt plan	2,00	39,2	43,7	-4,5
t010_B	toetspunt plan	5,00	40,2	44,5	-4,4
t010_C	toetspunt plan	8,00	41,0	45,3	-4,3
t011_A	toetspunt plan	2,00	51,8	58,1	-6,4
t011_B	toetspunt plan	5,00	52,1	58,3	-6,2
t011_C	toetspunt plan	8,00	52,0	58,1	-6,1
t012_A	toetspunt plan	2,00	57,5	64,7	-7,2
t012_B	toetspunt plan	5,00	57,2	64,4	-7,1
t012_C	toetspunt plan	8,00	56,6	63,6	-7,1
t218_A	toetspunt plan	2,00	49,0	53,9	-4,9
t218_B	toetspunt plan	5,00	49,9	54,9	-5,0
t219_A	toetspunt plan	2,00	45,4	46,4	-1,0
t219_B	toetspunt plan	5,00	46,1	47,3	-1,2
t220_A	toetspunt plan	2,00	52,9	56,0	-3,1
t220_B	toetspunt plan	5,00	53,4	56,7	-3,3
t221_A	toetspunt plan	2,00	55,3	59,7	-4,4
t221_B	toetspunt plan	5,00	55,6	60,1	-4,5
t301_A	toetspunt plan	2,00	45,3	46,8	-1,5
t301_B	toetspunt plan	5,00	45,1	46,8	-1,7
t301_C	toetspunt plan	8,00	44,7	46,7	-2,1
t302_A	toetspunt plan	2,00	38,6	40,2	-1,6
t302_B	toetspunt plan	5,00	38,5	39,7	-1,2
t302_C	toetspunt plan	8,00	38,6	39,9	-1,3
t303_A	toetspunt plan	2,00	39,4	42,1	-2,7
t303_B	toetspunt plan	5,00	39,5	41,8	-2,3
t303_C	toetspunt plan	8,00	39,6	42,0	-2,4
t304_A	toetspunt plan	2,00	39,2	42,0	-2,9
t304_B	toetspunt plan	5,00	39,3	41,9	-2,5
t304_C	toetspunt plan	8,00	39,5	42,0	-2,5
t305_A	toetspunt plan	2,00	40,7	37,6	3,1
t305_B	toetspunt plan	5,00	41,1	38,0	3,1
t305_C	toetspunt plan	8,00	41,2	37,9	3,3
t306_A	toetspunt plan	2,00	44,9	45,3	-0,4
t306_B	toetspunt plan	5,00	45,0	45,4	-0,4
t306_C	toetspunt plan	8,00	44,8	45,3	-0,5
t307_A	toetspunt plan	2,00	45,2	45,9	-0,6
t307_B	toetspunt plan	5,00	45,4	46,1	-0,6
t307_C	toetspunt plan	8,00	45,2	46,0	-0,8

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t308_A	toetspunt plan	2,00	46,0	46,7	-0,7
t308_B	toetspunt plan	5,00	46,3	47,0	-0,7
t308_C	toetspunt plan	8,00	46,1	46,9	-0,9
t309_A	toetspunt plan	2,00	48,0	48,7	-0,7
t309_B	toetspunt plan	5,00	48,2	49,0	-0,7
t309_C	toetspunt plan	8,00	48,0	48,9	-0,9
t310_A	toetspunt plan	2,00	55,1	55,6	-0,5
t310_B	toetspunt plan	5,00	54,4	55,0	-0,7
t310_C	toetspunt plan	8,00	53,3	54,2	-1,0
t311_A	toetspunt plan	2,00	49,6	50,5	-0,9
t311_B	toetspunt plan	5,00	49,4	50,4	-1,0
t311_C	toetspunt plan	8,00	48,9	50,1	-1,3
t312_A	toetspunt plan	2,00	40,2	41,3	-1,1
t312_B	toetspunt plan	5,00	40,8	41,8	-1,0
t312_C	toetspunt plan	8,00	40,7	41,9	-1,1
t313_A	toetspunt plan	2,00	32,7	32,9	-0,2
t313_B	toetspunt plan	5,00	34,1	34,2	-0,1
t313_C	toetspunt plan	8,00	35,1	35,0	0,1
t314_A	toetspunt plan	2,00	47,1	47,3	-0,2
t314_B	toetspunt plan	5,00	47,2	47,5	-0,2
t314_C	toetspunt plan	8,00	47,1	47,4	-0,3
t315_A	toetspunt plan	2,00	52,7	52,9	-0,2
t315_B	toetspunt plan	5,00	52,7	52,9	-0,2
t315_C	toetspunt plan	8,00	52,3	52,6	-0,3
t316_A	toetspunt plan	2,00	52,7	53,1	-0,5
t316_B	toetspunt plan	5,00	52,7	53,2	-0,5
t316_C	toetspunt plan	8,00	52,3	52,9	-0,6
t317_A	toetspunt plan	2,00	47,5	48,2	-0,7
t317_B	toetspunt plan	5,00	47,3	48,2	-0,8
t317_C	toetspunt plan	8,00	46,7	47,8	-1,1
t318_A	toetspunt plan	2,00	47,2	47,9	-0,7
t318_B	toetspunt plan	5,00	46,9	47,6	-0,7
t318_C	toetspunt plan	8,00	46,3	47,2	-0,9
t319_A	toetspunt plan	2,00	47,1	47,6	-0,5
t319_B	toetspunt plan	5,00	46,7	47,2	-0,5
t319_C	toetspunt plan	8,00	46,0	46,7	-0,7
t320_A	toetspunt plan	2,00	40,2	39,3	0,9
t320_B	toetspunt plan	5,00	40,3	39,3	1,0
t320_C	toetspunt plan	8,00	40,2	39,1	1,0
t321_A	toetspunt plan	2,00	33,4	34,5	-1,1
t321_B	toetspunt plan	5,00	35,0	36,1	-1,1
t321_C	toetspunt plan	8,00	36,3	37,6	-1,2
t322_A	toetspunt plan	2,00	33,3	34,2	-0,8
t322_B	toetspunt plan	5,00	35,0	35,8	-0,8
t322_C	toetspunt plan	8,00	36,2	37,1	-1,0
t323_A	toetspunt plan	2,00	33,3	34,0	-0,6
t323_B	toetspunt plan	5,00	35,0	35,6	-0,6
t323_C	toetspunt plan	8,00	36,3	37,0	-0,8
t324_A	toetspunt plan	2,00	41,5	42,8	-1,2
t324_B	toetspunt plan	5,00	42,2	43,3	-1,2
t324_C	toetspunt plan	8,00	42,3	43,7	-1,4
t325_A	toetspunt plan	2,00	46,9	47,0	0,0
t325_B	toetspunt plan	5,00	46,4	46,3	0,0
t325_C	toetspunt plan	8,00	45,5	45,5	0,0
t326_A	toetspunt plan	2,00	45,4	45,0	0,4
t326_B	toetspunt plan	5,00	45,3	44,8	0,5
t326_C	toetspunt plan	8,00	44,8	44,2	0,6
t327_A	toetspunt plan	2,00	45,4	45,1	0,3
t327_B	toetspunt plan	5,00	45,3	45,0	0,3
t327_C	toetspunt plan	8,00	44,7	44,4	0,4
t328_A	toetspunt plan	2,00	45,4	45,3	0,1
t328_B	toetspunt plan	5,00	45,2	45,2	0,1
t328_C	toetspunt plan	8,00	44,7	44,6	0,1
t329_A	toetspunt plan	2,00	45,3	45,3	0,1
t329_B	toetspunt plan	5,00	45,2	45,1	0,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t329_C	toetspunt plan	8,00	44,7	44,5	0,1
t330_A	toetspunt plan	2,00	40,4	41,2	-0,9
t330_B	toetspunt plan	5,00	40,9	41,6	-0,7
t330_C	toetspunt plan	8,00	41,2	42,0	-0,7
t331_A	toetspunt plan	2,00	32,8	34,0	-1,2
t331_B	toetspunt plan	5,00	34,6	35,8	-1,3
t331_C	toetspunt plan	8,00	36,0	37,5	-1,5
t332_A	toetspunt plan	2,00	33,8	34,8	-1,0
t332_B	toetspunt plan	5,00	35,3	36,4	-1,1
t332_C	toetspunt plan	8,00	36,6	38,1	-1,5
t333_A	toetspunt plan	2,00	36,3	36,1	0,1
t333_B	toetspunt plan	5,00	37,2	37,4	-0,1
t333_C	toetspunt plan	8,00	38,0	38,7	-0,6
t334_A	toetspunt plan	2,00	38,4	38,5	-0,1
t334_B	toetspunt plan	5,00	38,9	39,1	-0,3
t334_C	toetspunt plan	8,00	39,1	39,8	-0,6
t335_A	toetspunt plan	2,00	32,4	33,2	-0,8
t335_B	toetspunt plan	5,00	34,2	35,0	-0,8
t335_C	toetspunt plan	8,00	35,1	36,2	-1,1
t336_A	toetspunt plan	2,00	32,6	33,7	-1,1
t336_B	toetspunt plan	5,00	34,4	35,5	-1,1
t336_C	toetspunt plan	8,00	35,4	36,6	-1,3
t337_A	toetspunt plan	2,00	33,5	34,1	-0,6
t337_B	toetspunt plan	5,00	35,0	35,7	-0,8
t337_C	toetspunt plan	8,00	35,9	37,0	-1,1
t338_A	toetspunt plan	2,00	31,7	31,5	0,3
t338_B	toetspunt plan	5,00	33,5	33,4	0,1
t338_C	toetspunt plan	8,00	34,4	34,4	0,0
t339_A	toetspunt plan	2,00	39,0	41,0	-1,9
t339_B	toetspunt plan	5,00	40,0	41,6	-1,6
t339_C	toetspunt plan	8,00	40,6	42,2	-1,6
t340_A	toetspunt plan	2,00	40,1	42,5	-2,4
t340_B	toetspunt plan	5,00	41,0	43,0	-2,0
t340_C	toetspunt plan	8,00	41,5	43,5	-2,0
t341_A	toetspunt plan	2,00	41,5	43,6	-2,0
t341_B	toetspunt plan	5,00	42,6	44,4	-1,9
t341_C	toetspunt plan	8,00	43,0	44,9	-1,9
t342_A	toetspunt plan	2,00	38,8	39,3	-0,5
t342_B	toetspunt plan	5,00	40,2	40,7	-0,5
t342_C	toetspunt plan	8,00	40,9	41,7	-0,8
t343_A	toetspunt plan	2,00	47,1	47,2	-0,1
t343_B	toetspunt plan	5,00	47,3	47,5	-0,1
t343_C	toetspunt plan	8,00	47,2	47,3	-0,2
t344_A	toetspunt plan	2,00	32,5	32,8	-0,3
t344_B	toetspunt plan	5,00	34,1	34,3	-0,2
t344_C	toetspunt plan	8,00	35,2	35,1	0,1
t345_A	toetspunt plan	2,00	35,0	35,1	-0,1
t345_B	toetspunt plan	5,00	36,5	36,6	-0,1
t345_C	toetspunt plan	8,00	37,0	37,1	-0,1
t346_A	toetspunt plan	2,00	46,4	47,5	-1,2
t346_B	toetspunt plan	5,00	46,8	48,1	-1,3
t346_C	toetspunt plan	8,00	46,9	48,3	-1,4
t347_A	toetspunt plan	2,00	52,0	52,3	-0,3
t347_B	toetspunt plan	5,00	52,1	52,5	-0,4
t347_C	toetspunt plan	8,00	51,8	52,3	-0,5
t348_A	toetspunt plan	2,00	52,9	53,0	-0,1
t348_B	toetspunt plan	5,00	52,9	53,0	-0,1
t348_C	toetspunt plan	8,00	52,5	52,7	-0,2
t349_A	toetspunt plan	2,00	40,5	41,1	-0,6
t349_B	toetspunt plan	5,00	41,0	41,3	-0,3
t349_C	toetspunt plan	8,00	41,1	41,3	-0,2
t350_A	toetspunt plan	2,00	38,8	28,2	10,6
t350_B	toetspunt plan	5,00	39,3	28,6	10,8
t350_C	toetspunt plan	8,00	39,6	28,7	10,9
t351_A	toetspunt plan	2,00	38,7	28,6	10,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t351_B	toetspunt plan	5,00	39,2	29,0	10,3
t351_C	toetspunt plan	8,00	39,5	29,2	10,4
t352_A	toetspunt plan	2,00	38,8	28,7	10,1
t352_B	toetspunt plan	5,00	39,3	29,1	10,2
t352_C	toetspunt plan	8,00	39,6	29,3	10,3
t353_A	toetspunt plan	2,00	38,7	28,5	10,2
t353_B	toetspunt plan	5,00	39,3	28,9	10,3
t353_C	toetspunt plan	8,00	39,5	29,1	10,4
t354_A	toetspunt plan	2,00	41,2	41,1	0,1
t354_B	toetspunt plan	5,00	41,6	41,4	0,2
t354_C	toetspunt plan	8,00	41,7	41,5	0,2
t355_A	toetspunt plan	2,00	44,4	44,3	0,1
t355_B	toetspunt plan	5,00	44,5	44,4	0,1
t355_C	toetspunt plan	8,00	44,2	44,2	0,0
t356_A	toetspunt plan	2,00	44,5	44,5	0,1
t356_B	toetspunt plan	5,00	44,6	44,6	0,0
t356_C	toetspunt plan	8,00	44,3	44,4	0,0
t357_A	toetspunt plan	2,00	44,5	44,5	0,0
t357_B	toetspunt plan	5,00	44,6	44,6	-0,1
t357_C	toetspunt plan	8,00	44,2	44,4	-0,1
t358_A	toetspunt plan	2,00	44,5	44,8	-0,3
t358_B	toetspunt plan	5,00	44,5	44,9	-0,4
t358_C	toetspunt plan	8,00	44,2	44,6	-0,4
t359_A	toetspunt plan	2,00	46,3	49,2	-2,9
t359_B	toetspunt plan	5,00	46,9	50,0	-3,1
t359_C	toetspunt plan	8,00	47,0	50,4	-3,4
t360_A	toetspunt plan	2,00	52,6	52,7	-0,1
t360_B	toetspunt plan	5,00	52,6	52,7	-0,1
t360_C	toetspunt plan	8,00	52,1	52,3	-0,2
t361_A	toetspunt plan	2,00	52,7	52,7	-0,1
t361_B	toetspunt plan	5,00	52,7	52,7	-0,1
t361_C	toetspunt plan	8,00	52,2	52,3	-0,1
t362_A	toetspunt plan	2,00	52,7	52,8	-0,1
t362_B	toetspunt plan	5,00	52,7	52,8	-0,1
t362_C	toetspunt plan	8,00	52,2	52,4	-0,1
t363_A	toetspunt plan	2,00	47,4	49,5	-2,1
t363_B	toetspunt plan	5,00	48,0	50,2	-2,3
t363_C	toetspunt plan	8,00	48,2	50,6	-2,4
t364_A	toetspunt plan	2,00	43,8	49,9	-6,0
t364_B	toetspunt plan	5,00	44,7	50,8	-6,1
t364_C	toetspunt plan	8,00	45,4	51,4	-6,0
t365_A	toetspunt plan	2,00	43,3	49,7	-6,4
t365_B	toetspunt plan	5,00	44,2	50,6	-6,4
t365_C	toetspunt plan	8,00	44,9	51,3	-6,4
t366_A	toetspunt plan	2,00	43,2	49,8	-6,6
t366_B	toetspunt plan	5,00	44,2	50,8	-6,6
t366_C	toetspunt plan	8,00	45,0	51,5	-6,5
t367_A	toetspunt plan	2,00	45,5	46,5	-0,9
t367_B	toetspunt plan	5,00	46,1	47,1	-1,0
t367_C	toetspunt plan	8,00	46,2	47,3	-1,1
t368_A	toetspunt plan	2,00	34,0	34,1	0,0
t368_B	toetspunt plan	5,00	35,9	35,9	0,0
t368_C	toetspunt plan	8,00	36,5	36,4	0,0
t369_A	toetspunt plan	2,00	30,4	30,5	-0,1
t369_B	toetspunt plan	5,00	32,2	32,1	0,1
t369_C	toetspunt plan	8,00	33,9	33,6	0,4
t370_A	toetspunt plan	2,00	46,8	47,2	-0,4
t370_B	toetspunt plan	5,00	47,0	47,5	-0,5
t370_C	toetspunt plan	8,00	47,0	47,6	-0,6
t371_A	toetspunt plan	2,00	52,2	52,4	-0,3
t371_B	toetspunt plan	5,00	52,3	52,6	-0,3
t371_C	toetspunt plan	8,00	52,1	52,4	-0,4
t372_A	toetspunt plan	2,00	51,6	52,0	-0,3
t372_B	toetspunt plan	5,00	51,9	52,2	-0,4
t372_C	toetspunt plan	8,00	51,7	52,2	-0,5

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t373_A	toetspunt plan	2,00	40,5	42,4	-1,8
t373_B	toetspunt plan	5,00	41,7	43,4	-1,6
t373_C	toetspunt plan	8,00	42,1	43,8	-1,7
t374_A	toetspunt plan	2,00	38,9	41,0	-2,1
t374_B	toetspunt plan	5,00	40,1	41,8	-1,7
t374_C	toetspunt plan	8,00	40,5	42,3	-1,8
t375_A	toetspunt plan	2,00	38,2	40,2	-2,0
t375_B	toetspunt plan	5,00	39,3	40,8	-1,6
t375_C	toetspunt plan	8,00	39,9	41,4	-1,6
t376_A	toetspunt plan	2,00	33,4	33,4	0,0
t376_B	toetspunt plan	5,00	34,9	34,8	0,1
t376_C	toetspunt plan	8,00	35,8	35,5	0,3
t377_A	toetspunt plan	2,00	33,6	34,6	-1,0
t377_B	toetspunt plan	5,00	35,1	36,0	-0,9
t377_C	toetspunt plan	8,00	36,5	37,4	-0,9
t378_A	toetspunt plan	2,00	33,9	34,7	-0,9
t378_B	toetspunt plan	5,00	35,5	36,3	-0,7
t378_C	toetspunt plan	8,00	36,8	37,6	-0,7
t379_A	toetspunt plan	2,00	33,9	34,5	-0,6
t379_B	toetspunt plan	5,00	35,6	36,1	-0,5
t379_C	toetspunt plan	8,00	36,9	37,4	-0,5
t380_A	toetspunt plan	2,00	38,4	38,6	-0,2
t380_B	toetspunt plan	5,00	40,0	40,2	-0,3
t380_C	toetspunt plan	8,00	40,8	41,4	-0,6
t381_A	toetspunt plan	2,00	40,7	41,4	-0,6
t381_B	toetspunt plan	5,00	41,2	41,7	-0,5
t381_C	toetspunt plan	8,00	41,3	41,9	-0,5
t382_A	toetspunt plan	2,00	45,0	44,8	0,2
t382_B	toetspunt plan	5,00	45,0	44,7	0,2
t382_C	toetspunt plan	8,00	44,5	44,2	0,3
t383_A	toetspunt plan	2,00	45,0	44,8	0,1
t383_B	toetspunt plan	5,00	45,0	44,8	0,1
t383_C	toetspunt plan	8,00	44,5	44,3	0,2
t384_A	toetspunt plan	2,00	44,9	44,8	0,2
t384_B	toetspunt plan	5,00	45,0	44,8	0,2
t384_C	toetspunt plan	8,00	44,6	44,4	0,3
t385_A	toetspunt plan	2,00	45,0	44,7	0,3
t385_B	toetspunt plan	5,00	45,1	44,7	0,3
t385_C	toetspunt plan	8,00	44,7	44,3	0,4
t386_A	toetspunt plan	2,00	40,5	40,6	-0,1
t386_B	toetspunt plan	5,00	41,1	41,1	0,0
t386_C	toetspunt plan	8,00	41,4	41,5	0,0
t387_A	toetspunt plan	2,00	32,9	33,6	-0,7
t387_B	toetspunt plan	5,00	34,4	35,3	-0,8
t387_C	toetspunt plan	8,00	35,9	37,1	-1,2
t388_A	toetspunt plan	2,00	34,0	35,0	-1,0
t388_B	toetspunt plan	5,00	35,4	36,5	-1,1
t388_C	toetspunt plan	8,00	36,8	38,1	-1,3
t389_A	toetspunt plan	2,00	33,7	34,9	-1,1
t389_B	toetspunt plan	5,00	35,1	36,3	-1,2
t389_C	toetspunt plan	8,00	36,5	38,0	-1,5
t390_A	toetspunt plan	2,00	32,7	33,5	-0,8
t390_B	toetspunt plan	5,00	34,2	35,1	-0,9
t390_C	toetspunt plan	8,00	35,5	36,9	-1,4
t391_A	toetspunt plan	2,00	35,1	36,7	-1,6
t391_B	toetspunt plan	5,00	36,1	37,4	-1,3
t391_C	toetspunt plan	8,00	36,7	38,3	-1,5
t392_A	toetspunt plan	2,00	33,0	33,9	-0,9
t392_B	toetspunt plan	5,00	34,7	35,5	-0,9
t392_C	toetspunt plan	8,00	35,6	36,7	-1,0
t393_A	toetspunt plan	2,00	32,5	33,7	-1,2
t393_B	toetspunt plan	5,00	34,0	35,1	-1,1
t393_C	toetspunt plan	8,00	35,2	36,4	-1,3
t394_A	toetspunt plan	2,00	32,0	31,8	0,2
t394_B	toetspunt plan	5,00	33,8	33,6	0,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t394_C	toetspunt plan	8,00	34,8	34,8	0,0
t395_A	toetspunt plan	2,00	37,6	39,4	-1,8
t395_B	toetspunt plan	5,00	38,7	40,0	-1,3
t395_C	toetspunt plan	8,00	39,6	40,8	-1,2
t396_A	toetspunt plan	2,00	38,1	40,0	-1,9
t396_B	toetspunt plan	5,00	39,2	40,7	-1,4
t396_C	toetspunt plan	8,00	40,0	41,4	-1,4
t397_A	toetspunt plan	2,00	39,7	41,1	-1,4
t397_B	toetspunt plan	5,00	40,9	42,1	-1,2
t397_C	toetspunt plan	8,00	41,5	42,7	-1,2
t398_A	toetspunt plan	2,00	37,6	38,0	-0,4
t398_B	toetspunt plan	5,00	39,1	39,6	-0,5
t398_C	toetspunt plan	8,00	40,0	40,8	-0,8
t399_A	toetspunt plan	2,00	47,0	47,2	-0,2
t399_B	toetspunt plan	5,00	47,2	47,4	-0,2
t399_C	toetspunt plan	8,00	47,0	47,3	-0,3
t400_A	toetspunt plan	2,00	28,5	28,9	-0,4
t400_B	toetspunt plan	5,00	30,0	30,2	-0,3
t400_C	toetspunt plan	8,00	32,1	31,7	0,4
t401_A	toetspunt plan	2,00	32,2	32,3	-0,1
t401_B	toetspunt plan	5,00	33,9	33,9	0,0
t401_C	toetspunt plan	8,00	34,9	34,9	0,0
t402_A	toetspunt plan	2,00	45,9	46,1	-0,1
t402_B	toetspunt plan	5,00	46,4	46,5	-0,1
t402_C	toetspunt plan	8,00	46,5	46,7	-0,2
t403_A	toetspunt plan	2,00	51,9	52,3	-0,4
t403_B	toetspunt plan	5,00	52,1	52,5	-0,4
t403_C	toetspunt plan	8,00	51,9	52,5	-0,6
t404_A	toetspunt plan	2,00	52,5	52,6	-0,2
t404_B	toetspunt plan	5,00	52,6	52,7	-0,2
t404_C	toetspunt plan	8,00	52,3	52,6	-0,3
t405_A	toetspunt plan	2,00	40,1	39,5	0,7
t405_B	toetspunt plan	5,00	40,7	39,9	0,8
t405_C	toetspunt plan	8,00	40,8	40,0	0,8
t406_A	toetspunt plan	2,00	39,0	31,1	7,9
t406_B	toetspunt plan	5,00	39,5	31,5	7,9
t406_C	toetspunt plan	8,00	39,7	31,8	7,9
t407_A	toetspunt plan	2,00	38,9	31,2	7,7
t407_B	toetspunt plan	5,00	39,4	31,7	7,8
t407_C	toetspunt plan	8,00	39,6	32,0	7,6
t408_A	toetspunt plan	2,00	39,0	31,5	7,5
t408_B	toetspunt plan	5,00	39,5	32,1	7,4
t408_C	toetspunt plan	8,00	39,7	32,4	7,2
t409_A	toetspunt plan	2,00	39,1	32,2	6,9
t409_B	toetspunt plan	5,00	39,6	32,7	6,9
t409_C	toetspunt plan	8,00	39,8	33,1	6,7
t410_A	toetspunt plan	2,00	40,9	39,9	0,9
t410_B	toetspunt plan	5,00	41,4	40,5	1,0
t410_C	toetspunt plan	8,00	41,7	40,8	0,9
t411_A	toetspunt plan	2,00	45,0	44,9	0,0
t411_B	toetspunt plan	5,00	45,0	45,0	0,0
t411_C	toetspunt plan	8,00	44,7	44,8	-0,1
t412_A	toetspunt plan	2,00	45,0	44,9	0,1
t412_B	toetspunt plan	5,00	45,1	45,1	0,1
t412_C	toetspunt plan	8,00	44,8	44,8	0,0
t413_A	toetspunt plan	2,00	45,0	44,9	0,1
t413_B	toetspunt plan	5,00	45,1	45,0	0,1
t413_C	toetspunt plan	8,00	44,8	44,8	0,0
t414_A	toetspunt plan	2,00	44,8	44,8	0,0
t414_B	toetspunt plan	5,00	44,9	44,9	0,0
t414_C	toetspunt plan	8,00	44,6	44,6	-0,1
t415_A	toetspunt plan	2,00	48,3	49,9	-1,5
t415_B	toetspunt plan	5,00	48,9	50,7	-1,8
t415_C	toetspunt plan	8,00	49,1	51,3	-2,3
t416_A	toetspunt plan	2,00	53,4	53,4	0,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t416_B	toetspunt plan	5,00	53,3	53,3	0,0
t416_C	toetspunt plan	8,00	52,7	52,7	0,0
t417_A	toetspunt plan	2,00	48,6	50,7	-2,1
t417_B	toetspunt plan	5,00	49,2	51,4	-2,3
t417_C	toetspunt plan	8,00	49,3	51,8	-2,5
t418_A	toetspunt plan	2,00	45,2	50,3	-5,0
t418_B	toetspunt plan	5,00	46,5	51,8	-5,3
t418_C	toetspunt plan	8,00	47,9	53,3	-5,4
t419_A	toetspunt plan	2,00	46,0	46,1	-0,1
t419_B	toetspunt plan	5,00	46,5	46,7	-0,1
t419_C	toetspunt plan	8,00	46,5	46,8	-0,2
t420_A	toetspunt plan	2,00	34,8	34,8	0,1
t420_B	toetspunt plan	5,00	36,6	36,5	0,1
t420_C	toetspunt plan	8,00	37,5	37,5	0,0
t421_A	toetspunt plan	2,00	34,5	34,4	0,1
t421_B	toetspunt plan	5,00	36,1	36,0	0,1
t421_C	toetspunt plan	8,00	37,4	37,2	0,2
t422_A	toetspunt plan	2,00	47,4	47,5	0,0
t422_B	toetspunt plan	5,00	47,7	47,8	-0,1
t422_C	toetspunt plan	8,00	47,6	47,8	-0,1
t423_A	toetspunt plan	2,00	52,6	53,0	-0,4
t423_B	toetspunt plan	5,00	52,8	53,2	-0,4
t423_C	toetspunt plan	8,00	52,5	53,1	-0,6
t424_A	toetspunt plan	2,00	52,2	52,8	-0,6
t424_B	toetspunt plan	5,00	52,4	53,1	-0,7
t424_C	toetspunt plan	8,00	52,2	53,1	-0,9
t425_A	toetspunt plan	2,00	39,4	39,4	0,0
t425_B	toetspunt plan	5,00	40,8	40,9	-0,1
t425_C	toetspunt plan	8,00	41,2	41,6	-0,4
t426_A	toetspunt plan	2,00	37,3	37,7	-0,4
t426_B	toetspunt plan	5,00	38,7	39,0	-0,3
t426_C	toetspunt plan	8,00	39,3	39,8	-0,5
t427_A	toetspunt plan	2,00	36,9	37,5	-0,6
t427_B	toetspunt plan	5,00	38,2	38,6	-0,4
t427_C	toetspunt plan	8,00	38,8	39,4	-0,6
t428_A	toetspunt plan	2,00	34,4	34,1	0,3
t428_B	toetspunt plan	5,00	36,1	35,8	0,2
t428_C	toetspunt plan	8,00	37,2	36,9	0,2
t429_A	toetspunt plan	2,00	35,8	36,2	-0,5
t429_B	toetspunt plan	5,00	37,3	37,7	-0,4
t429_C	toetspunt plan	8,00	38,6	39,1	-0,5
t430_A	toetspunt plan	2,00	35,9	37,2	-1,3
t430_B	toetspunt plan	5,00	37,4	38,4	-1,0
t430_C	toetspunt plan	8,00	38,7	39,7	-1,0
t431_A	toetspunt plan	2,00	35,8	36,0	-0,3
t431_B	toetspunt plan	5,00	37,4	37,6	-0,2
t431_C	toetspunt plan	8,00	38,7	39,0	-0,3
t432_A	toetspunt plan	2,00	38,0	38,4	-0,3
t432_B	toetspunt plan	5,00	39,6	40,0	-0,4
t432_C	toetspunt plan	8,00	40,7	41,4	-0,7
t433_A	toetspunt plan	2,00	39,9	39,6	0,3
t433_B	toetspunt plan	5,00	40,5	40,2	0,2
t433_C	toetspunt plan	8,00	40,6	40,5	0,1
t434_A	toetspunt plan	2,00	45,9	45,8	0,2
t434_B	toetspunt plan	5,00	46,0	45,8	0,2
t434_C	toetspunt plan	8,00	45,7	45,4	0,3
t435_A	toetspunt plan	2,00	46,0	45,9	0,1
t435_B	toetspunt plan	5,00	46,2	46,1	0,1
t435_C	toetspunt plan	8,00	45,9	45,7	0,1
t436_A	toetspunt plan	2,00	46,3	46,2	0,1
t436_B	toetspunt plan	5,00	46,6	46,6	0,1
t436_C	toetspunt plan	8,00	46,4	46,3	0,1
t437_A	toetspunt plan	2,00	47,3	47,2	0,1
t437_B	toetspunt plan	5,00	47,8	47,7	0,1
t437_C	toetspunt plan	8,00	47,7	47,5	0,2

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t438_A	toetspunt plan	2,00	48,2	48,3	0,0
t438_B	toetspunt plan	5,00	49,0	49,0	0,0
t438_C	toetspunt plan	8,00	49,1	49,1	0,0
t439_A	toetspunt plan	2,00	42,6	42,6	0,0
t439_B	toetspunt plan	5,00	43,8	43,8	0,0
t439_C	toetspunt plan	8,00	44,1	44,2	-0,1
t440_A	toetspunt plan	2,00	38,6	38,9	-0,4
t440_B	toetspunt plan	5,00	40,1	40,5	-0,4
t440_C	toetspunt plan	8,00	40,8	41,3	-0,5
t441_A	toetspunt plan	2,00	36,2	36,8	-0,6
t441_B	toetspunt plan	5,00	37,7	38,3	-0,6
t441_C	toetspunt plan	8,00	38,8	39,6	-0,8
t442_A	toetspunt plan	2,00	34,4	34,9	-0,5
t442_B	toetspunt plan	5,00	36,0	36,5	-0,5
t442_C	toetspunt plan	8,00	37,2	38,1	-0,9
t443_A	toetspunt plan	2,00	33,9	34,5	-0,6
t443_B	toetspunt plan	5,00	35,5	36,2	-0,6
t443_C	toetspunt plan	8,00	36,3	37,3	-1,0
t444_A	toetspunt plan	2,00	33,4	34,3	-1,0
t444_B	toetspunt plan	5,00	35,0	36,0	-1,0
t444_C	toetspunt plan	8,00	36,0	37,2	-1,2
t445_A	toetspunt plan	2,00	34,2	36,7	-2,5
t445_B	toetspunt plan	5,00	35,3	37,4	-2,0
t445_C	toetspunt plan	8,00	36,4	38,5	-2,1
t446_A	toetspunt plan	2,00	42,7	42,9	-0,2
t446_B	toetspunt plan	5,00	43,9	44,1	-0,1
t446_C	toetspunt plan	8,00	44,2	44,2	-0,1
t447_A	toetspunt plan	2,00	47,6	47,8	-0,2
t447_B	toetspunt plan	5,00	48,4	48,6	-0,2
t447_C	toetspunt plan	8,00	48,6	48,8	-0,1
t448_A	toetspunt plan	2,00	47,2	47,6	-0,3
t448_B	toetspunt plan	5,00	48,2	48,4	-0,3
t448_C	toetspunt plan	8,00	48,3	48,6	-0,3
t449_A	toetspunt plan	2,00	47,4	47,8	-0,5
t449_B	toetspunt plan	5,00	48,3	48,7	-0,4
t449_C	toetspunt plan	8,00	48,5	49,0	-0,5
t450_A	toetspunt plan	2,00	42,4	43,5	-1,1
t450_B	toetspunt plan	5,00	43,4	44,3	-0,9
t450_C	toetspunt plan	8,00	43,9	44,9	-1,0
t451_A	toetspunt plan	2,00	46,6	47,0	-0,3
t451_B	toetspunt plan	5,00	46,7	47,0	-0,3
t451_C	toetspunt plan	8,00	46,7	47,3	-0,6
t452_A	toetspunt plan	2,00	35,6	36,4	-0,8
t452_B	toetspunt plan	5,00	37,1	37,6	-0,5
t452_C	toetspunt plan	8,00	38,0	38,3	-0,3
t453_A	toetspunt plan	2,00	40,8	41,0	-0,2
t453_B	toetspunt plan	5,00	42,2	42,4	-0,1
t453_C	toetspunt plan	8,00	42,5	42,7	-0,2
t454_A	toetspunt plan	2,00	48,7	49,2	-0,5
t454_B	toetspunt plan	5,00	49,3	49,8	-0,5
t454_C	toetspunt plan	8,00	49,4	50,0	-0,6
t455_A	toetspunt plan	2,00	52,3	52,5	-0,1
t455_B	toetspunt plan	5,00	52,4	52,5	-0,2
t455_C	toetspunt plan	8,00	52,1	52,4	-0,2
t456_A	toetspunt plan	2,00	52,6	52,7	0,0
t456_B	toetspunt plan	5,00	52,7	52,7	-0,1
t456_C	toetspunt plan	8,00	52,4	52,6	-0,2
t457_A	toetspunt plan	2,00	39,8	38,9	0,9
t457_B	toetspunt plan	5,00	40,3	39,5	0,9
t457_C	toetspunt plan	8,00	40,5	39,6	0,9
t458_A	toetspunt plan	2,00	39,7	35,3	4,5
t458_B	toetspunt plan	5,00	40,4	36,3	4,2
t458_C	toetspunt plan	8,00	40,8	36,9	3,9
t459_A	toetspunt plan	2,00	40,3	36,6	3,7
t459_B	toetspunt plan	5,00	41,2	37,9	3,3

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t459_C	toetspunt plan	8,00	41,5	38,3	3,1
t460_A	toetspunt plan	2,00	41,2	38,6	2,7
t460_B	toetspunt plan	5,00	42,2	39,9	2,3
t460_C	toetspunt plan	8,00	42,5	40,2	2,3
t461_A	toetspunt plan	2,00	43,3	41,9	1,5
t461_B	toetspunt plan	5,00	44,1	42,8	1,3
t461_C	toetspunt plan	8,00	44,3	43,0	1,4
t462_A	toetspunt plan	2,00	48,5	48,4	0,1
t462_B	toetspunt plan	5,00	49,1	49,0	0,1
t462_C	toetspunt plan	8,00	49,2	49,1	0,1
t463_A	toetspunt plan	2,00	47,2	47,2	-0,1
t463_B	toetspunt plan	5,00	47,6	47,7	-0,1
t463_C	toetspunt plan	8,00	47,5	47,6	-0,1
t464_A	toetspunt plan	2,00	46,2	46,2	0,0
t464_B	toetspunt plan	5,00	46,7	46,7	0,0
t464_C	toetspunt plan	8,00	46,6	46,6	0,0
t465_A	toetspunt plan	2,00	45,6	45,5	0,0
t465_B	toetspunt plan	5,00	45,9	45,9	0,0
t465_C	toetspunt plan	8,00	45,8	45,8	0,0
t466_A	toetspunt plan	2,00	45,2	45,2	0,0
t466_B	toetspunt plan	5,00	45,4	45,4	0,0
t466_C	toetspunt plan	8,00	45,3	45,3	0,0
t467_A	toetspunt plan	2,00	52,4	58,1	-5,7
t467_B	toetspunt plan	5,00	52,7	58,5	-5,7
t467_C	toetspunt plan	8,00	52,6	58,3	-5,7
t468_A	toetspunt plan	2,00	37,7	43,4	-5,7
t468_A	toetspunt plan	2,00	40,7	46,2	-5,4
t468_B	toetspunt plan	5,00	42,1	47,4	-5,4
t468_B	toetspunt plan	5,00	39,3	44,9	-5,5
t468_C	toetspunt plan	8,00	42,6	47,7	-5,1
t468_C	toetspunt plan	8,00	40,3	45,6	-5,3
t469_A	toetspunt plan	2,00	53,1	58,6	-5,4
t469_B	toetspunt plan	5,00	53,3	58,8	-5,4
t469_C	toetspunt plan	8,00	53,3	58,7	-5,4
t470_A	toetspunt plan	2,00	57,7	63,3	-5,6
t470_A	toetspunt plan	2,00	57,9	63,5	-5,6
t470_B	toetspunt plan	5,00	57,8	63,4	-5,6
t470_B	toetspunt plan	5,00	57,6	63,2	-5,6
t470_C	toetspunt plan	8,00	57,3	62,9	-5,6
t470_C	toetspunt plan	8,00	57,1	62,8	-5,6
t471_A	toetspunt plan	2,00	47,2	52,9	-5,7
t471_B	toetspunt plan	5,00	48,2	53,9	-5,7
t471_C	toetspunt plan	8,00	48,3	54,0	-5,6
t472_A	toetspunt plan	2,00	45,0	50,0	-5,0
t472_B	toetspunt plan	5,00	46,4	51,3	-5,0
t472_C	toetspunt plan	8,00	46,6	51,5	-4,9
t473_A	toetspunt plan	2,00	43,9	44,2	-0,3
t473_B	toetspunt plan	5,00	44,9	45,2	-0,3
t473_C	toetspunt plan	8,00	45,2	45,5	-0,3
t474_A	toetspunt plan	2,00	33,6	36,2	-2,6
t474_B	toetspunt plan	5,00	36,2	38,8	-2,6
t474_C	toetspunt plan	8,00	38,6	41,4	-2,7
t475_A	toetspunt plan	2,00	32,5	35,4	-2,9
t475_B	toetspunt plan	5,00	35,4	38,2	-2,8
t475_C	toetspunt plan	8,00	38,4	41,4	-3,0
t476_A	toetspunt plan	2,00	50,9	56,6	-5,6
t476_B	toetspunt plan	5,00	51,3	57,0	-5,6
t476_C	toetspunt plan	8,00	51,4	57,0	-5,6
t477_A	toetspunt plan	2,00	46,4	47,6	-1,3
t477_B	toetspunt plan	5,00	47,1	48,4	-1,3
t477_C	toetspunt plan	8,00	47,1	48,7	-1,6
t478_A	toetspunt plan	2,00	51,6	51,8	-0,1
t478_B	toetspunt plan	5,00	51,8	52,0	-0,1
t478_C	toetspunt plan	8,00	51,6	51,7	-0,1
t479_A	toetspunt plan	2,00	52,0	52,1	-0,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t479_B	toetspunt plan	5,00	52,2	52,3	-0,1
t479_C	toetspunt plan	8,00	51,9	52,0	-0,1
t480_A	toetspunt plan	2,00	47,6	48,4	-0,8
t480_B	toetspunt plan	5,00	48,2	49,3	-1,1
t480_C	toetspunt plan	8,00	48,6	50,3	-1,7
t481_A	toetspunt plan	2,00	37,1	40,2	-3,1
t481_B	toetspunt plan	5,00	38,0	41,3	-3,2
t481_C	toetspunt plan	8,00	39,7	43,6	-3,9
t482_A	toetspunt plan	2,00	32,5	36,2	-3,7
t482_B	toetspunt plan	5,00	34,9	38,6	-3,7
t482_C	toetspunt plan	8,00	37,7	42,0	-4,3
t483_A	toetspunt plan	2,00	33,7	38,6	-4,9
t483_A	toetspunt plan	2,00	30,5	34,1	-3,6
t483_B	toetspunt plan	5,00	35,7	40,4	-4,7
t483_B	toetspunt plan	5,00	33,2	36,8	-3,6
t483_C	toetspunt plan	8,00	37,2	42,0	-4,8
t483_C	toetspunt plan	8,00	35,2	39,2	-4,0
t484_A	toetspunt plan	2,00	43,4	43,7	-0,3
t484_B	toetspunt plan	5,00	44,5	44,8	-0,3
t484_C	toetspunt plan	8,00	44,7	45,0	-0,3
t485_A	toetspunt plan	2,00	46,6	51,4	-4,9
t485_A	toetspunt plan	2,00	49,0	54,4	-5,4
t485_B	toetspunt plan	5,00	48,3	53,2	-4,9
t485_B	toetspunt plan	5,00	49,9	55,2	-5,4
t485_C	toetspunt plan	8,00	50,0	55,4	-5,3
t485_C	toetspunt plan	8,00	48,9	53,8	-4,9
t486_A	toetspunt plan	2,00	45,5	50,8	-5,3
t486_B	toetspunt plan	5,00	46,5	51,9	-5,3
t486_C	toetspunt plan	8,00	47,1	52,4	-5,3
t487_A	toetspunt plan	2,00	48,6	50,9	-2,3
t487_B	toetspunt plan	5,00	49,2	51,7	-2,5
t487_C	toetspunt plan	8,00	49,4	52,2	-2,8
t488_A	toetspunt plan	2,00	54,1	54,1	0,0
t488_B	toetspunt plan	5,00	53,9	53,9	0,0
t488_C	toetspunt plan	8,00	53,1	53,2	0,0
t489_A	toetspunt plan	2,00	54,1	54,0	0,0
t489_B	toetspunt plan	5,00	53,8	53,8	0,0
t489_C	toetspunt plan	8,00	53,1	53,1	0,0
t490_A	toetspunt plan	2,00	54,0	54,0	0,0
t490_B	toetspunt plan	5,00	53,8	53,7	0,0
t490_C	toetspunt plan	8,00	53,1	53,1	0,0
t491_A	toetspunt plan	2,00	47,5	48,7	-1,2
t491_B	toetspunt plan	5,00	48,2	49,6	-1,4
t491_C	toetspunt plan	8,00	48,3	49,8	-1,5
t492_A	toetspunt plan	2,00	43,8	49,2	-5,4
t492_B	toetspunt plan	5,00	45,8	51,2	-5,5
t492_C	toetspunt plan	8,00	46,6	52,1	-5,5
t493_A	toetspunt plan	2,00	44,0	49,4	-5,4
t493_B	toetspunt plan	5,00	46,5	51,9	-5,4
t493_C	toetspunt plan	8,00	47,3	52,8	-5,5
t494_A	toetspunt plan	2,00	44,6	49,9	-5,3
t494_B	toetspunt plan	5,00	46,8	52,2	-5,4
t494_C	toetspunt plan	8,00	47,6	53,0	-5,4
t495_A	toetspunt plan	2,00	45,7	48,8	-3,0
t495_B	toetspunt plan	5,00	46,9	50,2	-3,3
t495_C	toetspunt plan	8,00	47,1	50,5	-3,5
t496_A	toetspunt plan	2,00	49,4	49,4	0,0
t496_B	toetspunt plan	5,00	49,9	49,9	0,0
t496_C	toetspunt plan	8,00	49,9	49,9	0,0
t497_A	toetspunt plan	2,00	48,8	48,8	0,0
t497_B	toetspunt plan	5,00	49,4	49,4	0,0
t497_C	toetspunt plan	8,00	49,6	49,6	0,0
t498_A	toetspunt plan	2,00	47,8	47,9	-0,1
t498_B	toetspunt plan	5,00	48,6	48,7	-0,1
t498_C	toetspunt plan	8,00	48,8	49,0	-0,2

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t499_A	toetspunt plan	2,00	49,1	53,1	-4,0
t499_B	toetspunt plan	5,00	49,9	54,0	-4,2
t499_C	toetspunt plan	8,00	50,1	54,2	-4,1
t500_A	toetspunt plan	2,00	46,8	51,1	-4,3
t500_B	toetspunt plan	5,00	47,6	52,1	-4,5
t500_C	toetspunt plan	8,00	47,9	52,4	-4,5
t501_A	toetspunt plan	2,00	44,2	47,6	-3,4
t501_B	toetspunt plan	5,00	44,8	48,4	-3,7
t501_C	toetspunt plan	8,00	45,4	49,2	-3,8
t502_A	toetspunt plan	2,00	43,7	47,5	-3,9
t502_B	toetspunt plan	5,00	44,4	48,7	-4,2
t502_C	toetspunt plan	8,00	45,2	49,5	-4,3
t503_A	toetspunt plan	2,00	50,8	56,3	-5,5
t503_B	toetspunt plan	5,00	51,2	56,7	-5,5
t503_C	toetspunt plan	8,00	51,1	56,6	-5,5
t504_A	toetspunt plan	2,00	40,7	44,8	-4,1
t504_B	toetspunt plan	5,00	42,4	46,4	-4,0
t504_C	toetspunt plan	8,00	43,3	47,3	-3,9
t505_A	toetspunt plan	2,00	40,4	45,0	-4,6
t505_B	toetspunt plan	5,00	41,7	46,3	-4,6
t505_C	toetspunt plan	8,00	42,5	46,9	-4,4
t506_A	toetspunt plan	2,00	42,3	46,2	-4,0
t506_B	toetspunt plan	5,00	43,2	47,3	-4,1
t506_C	toetspunt plan	8,00	43,6	47,6	-3,9
t507_A	toetspunt plan	2,00	53,9	58,5	-4,6
t507_B	toetspunt plan	5,00	54,1	58,8	-4,6
t507_C	toetspunt plan	8,00	54,1	58,7	-4,6
t508_A	toetspunt plan	2,00	57,7	63,0	-5,3
t508_B	toetspunt plan	5,00	57,7	63,0	-5,4
t508_C	toetspunt plan	8,00	57,4	62,7	-5,3
t509_A	toetspunt plan	2,00	57,5	62,9	-5,4
t509_B	toetspunt plan	5,00	57,5	62,9	-5,4
t509_C	toetspunt plan	8,00	57,2	62,6	-5,4
t510_A	toetspunt plan	2,00	57,4	62,9	-5,5
t510_B	toetspunt plan	5,00	57,4	62,9	-5,5
t510_C	toetspunt plan	8,00	57,1	62,6	-5,4
t511_A	toetspunt plan	2,00	53,0	53,0	0,0
t511_B	toetspunt plan	5,00	52,9	52,9	0,0
t511_C	toetspunt plan	8,00	52,4	52,4	0,0
t512_A	toetspunt plan	2,00	53,2	53,2	0,0
t512_B	toetspunt plan	5,00	53,1	53,1	0,0
t512_C	toetspunt plan	8,00	52,5	52,6	0,0
t513_A	toetspunt plan	2,00	46,6	46,5	0,0
t513_B	toetspunt plan	5,00	46,7	46,7	0,0
t513_C	toetspunt plan	8,00	46,6	46,6	0,0
t514_A	toetspunt plan	2,00	35,7	35,0	0,6
t514_B	toetspunt plan	5,00	37,0	36,6	0,4
t514_C	toetspunt plan	8,00	40,0	39,9	0,2
t515_A	toetspunt plan	2,00	35,3	34,3	1,0
t515_B	toetspunt plan	5,00	36,6	36,0	0,6
t515_C	toetspunt plan	8,00	39,9	39,8	0,0
t516_A	toetspunt plan	2,00	45,7	45,8	-0,1
t516_B	toetspunt plan	5,00	46,1	46,2	-0,1
t516_C	toetspunt plan	8,00	46,3	46,6	-0,3
t517_A	toetspunt plan	2,00	53,0	53,0	0,0
t517_B	toetspunt plan	5,00	52,9	52,9	0,0
t517_C	toetspunt plan	8,00	52,3	52,4	-0,1
t517_D	toetspunt plan	11,00	51,6	51,7	-0,1
t518_A	toetspunt plan	2,00	53,1	53,1	0,0
t518_B	toetspunt plan	5,00	52,9	53,0	0,0
t518_C	toetspunt plan	8,00	52,3	52,4	-0,1
t518_D	toetspunt plan	11,00	51,7	51,7	-0,1
t519_A	toetspunt plan	2,00	53,2	53,2	0,0
t519_B	toetspunt plan	5,00	53,0	53,0	0,0
t519_C	toetspunt plan	8,00	52,4	52,4	0,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t519_D	toetspunt plan	11,00	51,7	51,7	0,0
t520_A	toetspunt plan	2,00	53,0	53,0	0,0
t520_B	toetspunt plan	5,00	52,8	52,8	0,0
t520_C	toetspunt plan	8,00	52,2	52,2	0,0
t520_D	toetspunt plan	11,00	51,4	51,5	0,0
t520_E	toetspunt plan	14,00	50,7	50,8	0,0
t520_F	toetspunt plan	17,00	50,1	50,1	-0,1
t521_A	toetspunt plan	2,00	48,8	48,4	0,3
t521_B	toetspunt plan	5,00	49,0	48,7	0,4
t521_C	toetspunt plan	8,00	48,8	48,4	0,4
t521_D	toetspunt plan	11,00	48,5	48,0	0,5
t521_E	toetspunt plan	14,00	48,1	47,5	0,6
t521_F	toetspunt plan	17,00	47,8	47,1	0,7
t522_A	toetspunt plan	2,00	48,2	48,0	0,3
t522_B	toetspunt plan	5,00	48,5	48,3	0,3
t522_C	toetspunt plan	8,00	48,4	48,1	0,3
t522_D	toetspunt plan	11,00	48,1	47,7	0,3
t522_E	toetspunt plan	14,00	47,7	47,3	0,4
t522_F	toetspunt plan	17,00	47,3	47,0	0,4
t523_A	toetspunt plan	2,00	45,9	45,2	0,7
t523_B	toetspunt plan	5,00	46,6	45,9	0,7
t523_C	toetspunt plan	8,00	46,7	46,0	0,7
t523_D	toetspunt plan	11,00	46,6	45,8	0,8
t523_E	toetspunt plan	14,00	46,5	45,6	0,8
t523_F	toetspunt plan	17,00	47,8	46,1	1,7
t524_A	toetspunt plan	2,00	43,6	42,5	1,1
t524_B	toetspunt plan	5,00	45,0	44,1	0,8
t524_C	toetspunt plan	8,00	45,2	44,3	0,9
t524_D	toetspunt plan	11,00	45,2	44,3	1,0
t525_A	toetspunt plan	2,00	42,6	41,3	1,3
t525_B	toetspunt plan	5,00	44,4	43,5	0,9
t525_C	toetspunt plan	8,00	44,6	43,6	1,0
t525_D	toetspunt plan	11,00	44,7	43,6	1,1
t526_A	toetspunt plan	2,00	42,7	41,5	1,2
t526_B	toetspunt plan	5,00	44,5	43,7	0,8
t526_C	toetspunt plan	8,00	44,7	43,9	0,8
t526_D	toetspunt plan	11,00	44,7	43,9	0,8
t527_A	toetspunt plan	2,00	43,9	43,2	0,7
t527_B	toetspunt plan	5,00	45,4	44,8	0,5
t527_C	toetspunt plan	8,00	45,5	44,9	0,5
t527_D	toetspunt plan	11,00	45,5	45,0	0,5
t528_A	toetspunt plan	2,00	46,6	46,3	0,4
t528_B	toetspunt plan	5,00	47,1	46,8	0,3
t528_C	toetspunt plan	8,00	47,1	46,8	0,3
t528_D	toetspunt plan	11,00	46,9	46,6	0,3
t529_A	toetspunt plan	2,00	49,1	47,6	1,5
t529_B	toetspunt plan	5,00	49,2	47,8	1,4
t529_C	toetspunt plan	8,00	49,4	47,8	1,5
t529_D	toetspunt plan	11,00	49,5	47,7	1,8
t530_A	toetspunt plan	2,00	49,7	46,2	3,5
t530_B	toetspunt plan	5,00	49,9	46,5	3,4
t530_C	toetspunt plan	8,00	50,4	47,2	3,2
t530_D	toetspunt plan	11,00	50,8	47,5	3,2
t531_A	toetspunt plan	2,00	49,3	46,0	3,3
t531_B	toetspunt plan	5,00	49,5	46,3	3,2
t531_C	toetspunt plan	8,00	50,0	46,9	3,2
t531_D	toetspunt plan	11,00	50,4	47,2	3,2
t532_A	toetspunt plan	2,00	48,7	45,4	3,3
t532_B	toetspunt plan	5,00	48,8	45,6	3,2
t532_C	toetspunt plan	8,00	49,4	46,3	3,1
t532_D	toetspunt plan	11,00	49,9	46,8	3,1
t533_A	toetspunt plan	2,00	47,4	44,7	2,7
t533_B	toetspunt plan	5,00	47,4	44,8	2,6
t533_C	toetspunt plan	8,00	48,1	45,4	2,6
t533_D	toetspunt plan	11,00	49,1	46,4	2,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: model met geg variant 2
Model Achtergrond: model met geg variant 1
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t534_A	toetspunt plan	2,00	35,6	38,1	-2,5
t534_B	toetspunt plan	5,00	36,8	39,0	-2,2
t534_C	toetspunt plan	8,00	38,4	40,0	-1,6
t534_D	toetspunt plan	11,00	41,0	41,6	-0,6
t535_A	toetspunt plan	2,00	35,9	38,0	-2,1
t535_B	toetspunt plan	5,00	37,3	39,0	-1,7
t535_C	toetspunt plan	8,00	39,3	40,3	-1,0
t535_D	toetspunt plan	11,00	41,7	42,0	-0,3
t536_A	toetspunt plan	2,00	36,6	37,9	-1,3
t536_B	toetspunt plan	5,00	37,8	38,8	-1,0
t536_C	toetspunt plan	8,00	39,4	40,1	-0,7
t536_D	toetspunt plan	11,00	41,6	41,9	-0,3
t537_A	toetspunt plan	2,00	35,9	35,7	0,2
t537_B	toetspunt plan	5,00	37,1	36,9	0,3
t537_C	toetspunt plan	8,00	39,0	38,6	0,4
t537_D	toetspunt plan	11,00	41,8	41,2	0,5
t538_A	toetspunt plan	2,00	36,4	35,8	0,6
t538_B	toetspunt plan	5,00	37,4	36,9	0,5
t538_C	toetspunt plan	8,00	39,4	39,0	0,4
t538_D	toetspunt plan	11,00	42,1	41,7	0,3
t539_A	toetspunt plan	2,00	37,8	35,9	1,9
t539_B	toetspunt plan	5,00	38,6	37,1	1,5
t539_C	toetspunt plan	8,00	40,5	39,3	1,2
t539_D	toetspunt plan	11,00	43,0	42,3	0,7
t540_A	toetspunt plan	2,00	45,7	45,8	0,0
t540_B	toetspunt plan	5,00	46,0	46,0	0,0
t540_C	toetspunt plan	8,00	46,3	46,3	0,0
t540_D	toetspunt plan	11,00	46,7	46,9	-0,2
t541_E	toetspunt plan	14,00	43,0	42,4	0,7
t541_F	toetspunt plan	17,00	47,8	46,1	1,8
t542_E	toetspunt plan	14,00	41,8	42,7	-0,9
t542_F	toetspunt plan	17,00	45,0	45,4	-0,4

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t001_A	2	51,3	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
t001_B	5	51,3	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
t001_C	8	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t002_A	2	45,1	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
t002_B	5	45,2	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
t002_C	8	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
t003_A	2	51,6	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6
t003_B	5	52,3	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
t003_C	8	52,5	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5
t004_A	2	57,1	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1
t004_B	5	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0
t004_C	8	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
t005_A	2	50,5	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
t005_B	5	50,7	0,0	0,0	0,0	50,7	50,7
t005_C	8	50,5	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
t006_A	2	43,7	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7
t006_B	5	44,9	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
t006_C	8	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t007_A	2	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t007_B	5	51,6	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6
t007_C	8	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
t008_A	2	56,9	0,0	0,0	0,0	56,9	56,9
t008_B	5	56,8	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8
t008_C	8	56,2	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2
t009_A	2	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t009_B	5	50,6	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
t009_C	8	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t010_A	2	43,5	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
t010_B	5	45,2	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
t010_C	8	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
t011_A	2	52,6	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6
t011_B	5	53,2	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2
t011_C	8	53,6	0,0	0,0	0,0	53,6	53,6
t012_A	2	57,7	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7
t012_B	5	57,5	0,0	0,0	0,0	57,5	57,5
t012_C	8	56,8	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8
t218_A	2	50,5	44,8	29,0	49,5	55,5	53,7
t218_B	5	51,5	45,3	29,1	0,0	53,5	52,4
t219_A	2	48,6	43,9	29,5	45,8	53,5	51,3
t219_B	5	49,9	45,1	31,7	0,0	52,6	51,2
t220_A	2	53,9	29,2	22,8	46,3	55,5	54,6
t220_B	5	54,8	40,0	34,7	0,0	55,4	54,9
t221_A	2	55,6	38,5	18,4	40,6	56,3	55,8
t221_B	5	55,9	39,3	17,1	40,9	56,7	56,2
t301_A	2	45,4	0,0	0,0	54,3	56,9	54,8
t301_B	5	45,2	0,0	0,0	55,6	58,2	56,0
t301_C	8	44,7	0,0	0,0	55,6	58,1	56,0
t302_A	2	38,9	0,0	0,0	56,2	58,5	56,2
t302_B	5	38,8	0,0	0,0	57,6	60,1	57,7
t302_C	8	38,8	0,0	0,0	57,6	60,0	57,6
t303_A	2	39,7	0,0	0,0	57,2	59,6	57,3
t303_B	5	39,7	0,0	0,0	58,2	60,8	58,3
t303_C	8	39,8	0,0	0,0	58,2	60,7	58,2
t304_A	2	39,4	0,0	0,0	58,4	61,0	58,5
t304_B	5	39,5	0,0	0,0	59,0	61,7	59,1
t304_C	8	39,6	0,0	0,0	59,0	61,6	59,0
t305_A	2	42,3	0,0	0,0	54,6	57,0	54,8
t305_B	5	43,6	0,0	0,0	55,2	57,7	55,5
t305_C	8	45,5	0,0	0,0	55,2	57,7	55,6
t306_A	2	46,0	0,0	0,0	36,2	47,8	46,5

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t306_B	5	46,8	0,0	0,0	37,7	48,6	47,3
t306_C	8	48,1	0,0	0,0	38,0	49,5	48,5
t307_A	2	46,1	0,0	0,0	36,2	47,8	46,5
t307_B	5	46,7	0,0	0,0	38,1	48,6	47,3
t307_C	8	48,1	0,0	0,0	38,5	49,6	48,6
t308_A	2	46,9	0,0	0,0	35,3	48,3	47,2
t308_B	5	47,7	0,0	0,0	37,5	49,2	48,1
t308_C	8	49,0	0,0	0,0	38,0	50,2	49,3
t309_A	2	48,7	0,0	0,0	35,0	49,6	48,8
t309_B	5	49,3	0,0	0,0	36,8	50,3	49,5
t309_C	8	50,0	0,0	0,0	37,3	50,9	50,2
t310_A	2	55,3	0,0	0,0	44,8	56,1	55,6
t310_B	5	54,6	0,0	0,0	46,5	55,8	55,2
t310_C	8	53,7	0,0	0,0	46,6	55,1	54,5
t311_A	2	49,8	0,0	0,0	37,4	50,7	50,0
t311_B	5	49,7	0,0	0,0	38,7	50,9	50,1
t311_C	8	49,8	0,0	0,0	39,7	51,0	50,2
t312_A	2	43,3	0,0	0,0	32,5	45,5	43,6
t312_B	5	44,9	0,0	0,0	34,4	46,8	45,3
t312_C	8	47,1	0,0	0,0	36,6	48,6	47,5
t313_A	2	39,8	0,0	0,0	30,9	43,5	40,4
t313_B	5	42,3	0,0	0,0	32,2	44,9	42,7
t313_C	8	45,5	0,0	0,0	34,1	47,1	45,8
t314_A	2	47,5	0,0	0,0	30,9	48,4	47,6
t314_B	5	47,9	0,0	0,0	32,3	48,8	48,0
t314_C	8	48,8	0,0	0,0	34,0	49,6	48,9
t315_A	2	53,0	0,0	0,0	36,4	53,4	53,1
t315_B	5	53,1	0,0	0,0	37,5	53,6	53,2
t315_C	8	53,0	0,0	0,0	39,1	53,6	53,2
t316_A	2	53,0	0,0	0,0	37,8	53,5	53,1
t316_B	5	53,1	0,0	0,0	39,2	53,7	53,2
t316_C	8	52,9	0,0	0,0	40,0	53,6	53,1
t317_A	2	47,8	0,0	0,0	32,1	48,7	47,9
t317_B	5	48,0	0,0	0,0	34,5	49,0	48,2
t317_C	8	48,4	0,0	0,0	36,8	49,6	48,7
t318_A	2	47,5	0,0	0,0	32,6	48,5	47,7
t318_B	5	47,6	0,0	0,0	35,0	48,8	47,9
t318_C	8	48,1	0,0	0,0	37,1	49,4	48,4
t319_A	2	47,4	0,0	0,0	33,6	48,5	47,6
t319_B	5	47,4	0,0	0,0	35,7	48,7	47,7
t319_C	8	47,8	0,0	0,0	37,6	49,3	48,2
t320_A	2	42,9	0,0	0,0	38,2	46,6	44,1
t320_B	5	44,2	0,0	0,0	40,3	47,8	45,7
t320_C	8	45,8	0,0	0,0	40,9	48,8	47,0
t321_A	2	41,7	0,0	0,0	38,2	46,1	43,3
t321_B	5	44,1	0,0	0,0	39,6	47,5	45,4
t321_C	8	47,1	0,0	0,0	40,5	49,4	48,0
t322_A	2	42,1	0,0	0,0	34,8	45,3	42,8
t322_B	5	44,3	0,0	0,0	36,1	46,7	44,9
t322_C	8	47,4	0,0	0,0	37,3	48,9	47,8
t323_A	2	41,7	0,0	0,0	31,8	44,5	42,1
t323_B	5	43,9	0,0	0,0	33,3	46,0	44,3
t323_C	8	47,1	0,0	0,0	34,6	48,4	47,3
t324_A	2	43,8	0,0	0,0	31,7	45,7	44,0
t324_B	5	45,2	0,0	0,0	33,4	46,8	45,4
t324_C	8	46,7	0,0	0,0	34,9	48,1	47,0
t325_A	2	47,0	0,0	0,0	49,8	53,5	51,6
t325_B	5	46,5	0,0	0,0	52,0	55,0	53,1
t325_C	8	45,9	0,0	0,0	52,2	55,1	53,1
t326_A	2	46,5	0,0	0,0	39,0	48,7	47,2

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t326_B	5	47,0	0,0	0,0	40,9	49,4	48,0
t326_C	8	47,8	0,0	0,0	41,7	50,1	48,8
t327_A	2	46,5	0,0	0,0	37,0	48,3	47,0
t327_B	5	47,0	0,0	0,0	38,3	48,9	47,6
t327_C	8	47,9	0,0	0,0	39,8	49,7	48,5
t328_A	2	48,3	0,0	0,0	38,3	49,7	48,7
t328_B	5	48,7	0,0	0,0	39,5	50,2	49,2
t328_C	8	49,4	0,0	0,0	40,9	50,9	49,9
t329_A	2	49,7	0,0	0,0	39,9	51,0	50,1
t329_B	5	50,1	0,0	0,0	41,1	51,5	50,6
t329_C	8	50,5	0,0	0,0	42,4	52,0	51,2
t330_A	2	46,9	0,0	0,0	27,4	47,7	46,9
t330_B	5	48,2	0,0	0,0	27,7	48,8	48,2
t330_C	8	49,8	0,0	0,0	28,7	50,3	49,8
t331_A	2	43,1	0,0	0,0	38,5	46,8	44,4
t331_B	5	45,0	0,0	0,0	39,7	48,0	46,1
t331_C	8	46,4	0,0	0,0	41,1	49,1	47,5
t332_A	2	41,0	0,0	0,0	40,3	46,7	43,7
t332_B	5	43,6	0,0	0,0	41,8	48,1	45,8
t332_C	8	45,8	0,0	0,0	43,0	49,5	47,6
t333_A	2	41,4	0,0	0,0	41,2	47,2	44,3
t333_B	5	43,6	0,0	0,0	43,0	48,7	46,3
t333_C	8	45,4	0,0	0,0	44,0	49,8	47,8
t334_A	2	42,6	0,0	0,0	43,6	48,7	46,1
t334_B	5	44,4	0,0	0,0	45,7	50,3	48,1
t334_C	8	45,8	0,0	0,0	46,2	50,9	49,0
t335_A	2	39,6	0,0	0,0	29,7	43,2	40,0
t335_B	5	42,4	0,0	0,0	31,0	44,8	42,7
t335_C	8	44,8	0,0	0,0	33,1	46,6	45,1
t336_A	2	39,5	0,0	0,0	29,8	43,1	39,9
t336_B	5	42,5	0,0	0,0	31,1	44,8	42,8
t336_C	8	44,5	0,0	0,0	33,2	46,4	44,8
t337_A	2	39,1	0,0	0,0	37,5	45,1	41,4
t337_B	5	41,8	0,0	0,0	38,8	46,3	43,5
t337_C	8	42,9	0,0	0,0	40,3	47,3	44,8
t338_A	2	40,3	0,0	0,0	40,2	46,5	43,3
t338_B	5	42,8	0,0	0,0	41,3	47,7	45,1
t338_C	8	45,4	0,0	0,0	42,7	49,2	47,2
t339_A	2	44,1	0,0	0,0	32,1	46,0	44,3
t339_B	5	46,0	0,0	0,0	32,6	47,3	46,2
t339_C	8	48,6	0,0	0,0	34,0	49,5	48,7
t340_A	2	44,1	0,0	0,0	28,4	45,6	44,2
t340_B	5	45,8	0,0	0,0	29,1	46,9	45,9
t340_C	8	48,3	0,0	0,0	30,6	49,0	48,3
t341_A	2	44,9	0,0	0,0	28,5	46,2	45,0
t341_B	5	46,4	0,0	0,0	28,8	47,4	46,5
t341_C	8	48,5	0,0	0,0	30,4	49,2	48,5
t342_A	2	43,4	0,0	0,0	28,9	45,2	43,6
t342_B	5	44,8	0,0	0,0	29,9	46,3	45,0
t342_C	8	46,0	0,0	0,0	31,3	47,2	46,1
t343_A	2	47,6	0,0	0,0	29,3	48,4	47,6
t343_B	5	48,1	0,0	0,0	30,6	48,8	48,2
t343_C	8	48,9	0,0	0,0	32,7	49,6	49,0
t344_A	2	40,6	0,0	0,0	29,6	43,6	40,9
t344_B	5	43,1	0,0	0,0	31,0	45,2	43,3
t344_C	8	46,0	0,0	0,0	33,1	47,4	46,2
t345_A	2	42,3	0,0	0,0	28,9	44,5	42,5
t345_B	5	44,9	0,0	0,0	30,0	46,3	45,0
t345_C	8	47,2	0,0	0,0	31,6	48,2	47,3
t346_A	2	48,0	0,0	0,0	28,2	48,7	48,0

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t346_B	5	48,9	0,0	0,0	28,5	49,4	48,9
t346_C	8	49,8	0,0	0,0	29,3	50,3	49,8
t347_A	2	52,4	0,0	0,0	31,9	52,8	52,5
t347_B	5	52,7	0,0	0,0	32,9	53,0	52,7
t347_C	8	52,4	0,0	0,0	34,1	52,8	52,5
t348_A	2	53,2	0,0	0,0	34,3	53,6	53,3
t348_B	5	53,3	0,0	0,0	35,5	53,7	53,4
t348_C	8	53,2	0,0	0,0	36,6	53,6	53,3
t349_A	2	40,6	0,0	0,0	48,7	51,7	49,3
t349_B	5	41,0	0,0	0,0	50,6	53,3	51,1
t349_C	8	41,2	0,0	0,0	51,5	54,1	51,9
t350_A	2	53,4	0,0	0,0	28,8	53,6	53,4
t350_B	5	54,0	0,0	0,0	30,3	54,2	54,0
t350_C	8	54,2	0,0	0,0	32,1	54,4	54,2
t351_A	2	53,8	0,0	0,0	26,9	53,9	53,8
t351_B	5	54,3	0,0	0,0	28,0	54,5	54,3
t351_C	8	54,5	0,0	0,0	29,2	54,7	54,5
t352_A	2	54,0	0,0	0,0	26,1	54,2	54,0
t352_B	5	54,6	0,0	0,0	26,9	54,7	54,6
t352_C	8	54,8	0,0	0,0	28,0	54,9	54,8
t353_A	2	54,2	0,0	0,0	25,3	54,3	54,2
t353_B	5	54,7	0,0	0,0	25,8	54,8	54,7
t353_C	8	54,8	0,0	0,0	26,8	55,0	54,8
t354_A	2	52,7	0,0	0,0	25,9	52,9	52,7
t354_B	5	53,5	0,0	0,0	26,2	53,7	53,5
t354_C	8	54,0	0,0	0,0	27,5	54,1	54,0
t355_A	2	46,1	0,0	0,0	43,0	49,6	47,8
t355_B	5	46,9	0,0	0,0	44,1	50,4	48,8
t355_C	8	47,5	0,0	0,0	45,4	51,2	49,6
t356_A	2	48,2	0,0	0,0	44,4	51,1	49,7
t356_B	5	48,9	0,0	0,0	45,8	52,0	50,6
t356_C	8	49,2	0,0	0,0	47,3	52,7	51,3
t357_A	2	47,6	0,0	0,0	45,8	51,4	49,8
t357_B	5	48,3	0,0	0,0	47,4	52,5	50,9
t357_C	8	48,9	0,0	0,0	48,8	53,4	51,8
t358_A	2	47,1	0,0	0,0	47,5	52,1	50,3
t358_B	5	47,8	0,0	0,0	49,5	53,4	51,7
t358_C	8	48,6	0,0	0,0	50,5	54,3	52,6
t359_A	2	46,9	0,0	0,0	44,5	50,6	48,9
t359_B	5	47,3	0,0	0,0	46,1	51,4	49,8
t359_C	8	47,1	0,0	0,0	47,6	52,1	50,4
t360_A	2	52,9	0,0	0,0	43,7	54,0	53,4
t360_B	5	53,1	0,0	0,0	45,1	54,4	53,7
t360_C	8	52,9	0,0	0,0	46,5	54,6	53,8
t361_A	2	52,9	0,0	0,0	41,4	53,7	53,2
t361_B	5	53,1	0,0	0,0	42,5	54,0	53,5
t361_C	8	53,0	0,0	0,0	43,8	54,1	53,5
t362_A	2	53,0	0,0	0,0	39,4	53,6	53,2
t362_B	5	53,2	0,0	0,0	40,2	53,9	53,4
t362_C	8	53,2	0,0	0,0	41,4	54,0	53,5
t363_A	2	49,1	0,0	0,0	30,6	49,7	49,2
t363_B	5	50,1	0,0	0,0	31,0	50,6	50,2
t363_C	8	50,8	0,0	0,0	26,2	51,1	50,8
t364_A	2	46,4	0,0	0,0	32,7	47,7	46,6
t364_B	5	47,0	0,0	0,0	33,1	48,1	47,1
t364_C	8	47,4	0,0	0,0	33,9	48,5	47,6
t365_A	2	46,3	0,0	0,0	37,4	48,2	46,9
t365_B	5	46,9	0,0	0,0	38,0	48,7	47,4
t365_C	8	47,3	0,0	0,0	38,0	49,0	47,8
t366_A	2	47,0	0,0	0,0	36,4	48,5	47,4

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t366_B	5	48,0	0,0	0,0	36,9	49,3	48,4
t366_C	8	48,2	0,0	0,0	33,5	49,1	48,3
t367_A	2	46,6	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6
t367_B	5	47,7	0,0	0,0	0,0	47,7	47,7
t367_C	8	48,7	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7
t368_A	2	42,5	0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
t368_B	5	45,2	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
t368_C	8	47,7	0,0	0,0	0,0	47,7	47,7
t369_A	2	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0
t369_B	5	43,7	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7
t369_C	8	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
t370_A	2	47,8	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
t370_B	5	48,2	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2
t370_C	8	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
t371_A	2	52,6	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6
t371_B	5	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t371_C	8	52,6	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6
t372_A	2	52,1	0,0	0,0	0,0	52,1	52,1
t372_B	5	52,5	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5
t372_C	8	52,3	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
t373_A	2	44,9	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
t373_B	5	46,6	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6
t373_C	8	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
t374_A	2	44,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
t374_B	5	45,8	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8
t374_C	8	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5
t375_A	2	43,5	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
t375_B	5	45,2	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
t375_C	8	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t376_A	2	45,1	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
t376_B	5	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5
t376_C	8	47,6	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6
t377_A	2	42,9	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9
t377_B	5	45,2	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
t377_C	8	48,2	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2
t378_A	2	43,1	0,0	0,0	0,0	43,1	43,1
t378_B	5	45,6	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
t378_C	8	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t379_A	2	42,7	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7
t379_B	5	45,2	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
t379_C	8	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t380_A	2	42,8	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
t380_B	5	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
t380_C	8	47,1	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
t381_A	2	47,8	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
t381_B	5	48,4	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4
t381_C	8	48,2	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2
t382_A	2	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5
t382_B	5	50,2	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
t382_C	8	50,8	0,0	0,0	0,0	50,8	50,8
t383_A	2	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t383_B	5	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t383_C	8	51,1	0,0	0,0	0,0	51,1	51,1
t384_A	2	52,1	0,0	0,0	0,0	52,1	52,1
t384_B	5	52,6	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6
t384_C	8	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t385_A	2	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t385_B	5	53,3	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
t385_C	8	53,4	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4
t386_A	2	50,3	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t386_B	5	51,2	0,0	0,0	0,0	51,2	51,2
t386_C	8	52,2	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
t387_A	2	46,1	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1
t387_B	5	47,4	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4
t387_C	8	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t388_A	2	42,6	0,0	0,0	0,0	42,6	42,6
t388_B	5	44,9	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
t388_C	8	46,9	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
t389_A	2	42,4	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4
t389_B	5	44,5	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
t389_C	8	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
t390_A	2	42,6	0,0	0,0	0,0	42,6	42,6
t390_B	5	44,6	0,0	0,0	0,0	44,6	44,6
t390_C	8	45,8	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8
t391_A	2	41,6	0,0	0,0	0,0	41,6	41,6
t391_B	5	44,1	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
t391_C	8	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t392_A	2	40,8	0,0	0,0	0,0	40,8	40,8
t392_B	5	43,5	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
t392_C	8	44,9	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
t393_A	2	40,2	0,0	0,0	0,0	40,2	40,2
t393_B	5	42,8	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
t393_C	8	43,8	0,0	0,0	0,0	43,8	43,8
t394_A	2	41,5	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5
t394_B	5	43,9	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
t394_C	8	46,6	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6
t395_A	2	46,3	0,0	0,0	0,0	46,3	46,3
t395_B	5	47,8	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
t395_C	8	50,1	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
t396_A	2	44,7	0,0	0,0	0,0	44,7	44,7
t396_B	5	46,4	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4
t396_C	8	49,3	0,0	0,0	0,0	49,3	49,3
t397_A	2	44,2	0,0	0,0	0,0	44,2	44,2
t397_B	5	46,1	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1
t397_C	8	48,8	0,0	0,0	0,0	48,8	48,8
t398_A	2	43,1	0,0	0,0	0,0	43,1	43,1
t398_B	5	44,9	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
t398_C	8	46,6	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6
t399_A	2	47,8	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
t399_B	5	48,3	0,0	0,0	0,0	48,3	48,3
t399_C	8	49,2	0,0	0,0	0,0	49,2	49,2
t400_A	2	41,7	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
t400_B	5	44,3	0,0	0,0	0,0	44,3	44,3
t400_C	8	46,9	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
t401_A	2	42,5	0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
t401_B	5	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
t401_C	8	47,4	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4
t402_A	2	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
t402_B	5	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
t402_C	8	50,2	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
t403_A	2	52,4	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4
t403_B	5	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t403_C	8	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
t404_A	2	53,1	0,0	0,0	0,0	53,1	53,1
t404_B	5	53,2	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2
t404_C	8	53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0
t405_A	2	41,7	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
t405_B	5	42,7	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7
t405_C	8	42,7	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7
t406_A	2	55,1	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t406_B	5	55,7	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
t406_C	8	55,8	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8
t407_A	2	55,1	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1
t407_B	5	55,7	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
t407_C	8	55,9	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
t408_A	2	55,3	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3
t408_B	5	55,9	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
t408_C	8	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
t409_A	2	55,5	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5
t409_B	5	56,1	0,0	0,0	0,0	56,1	56,1
t409_C	8	56,3	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3
t410_A	2	55,7	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
t410_B	5	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
t410_C	8	56,6	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6
t411_A	2	47,6	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6
t411_B	5	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t411_C	8	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
t412_A	2	50,1	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
t412_B	5	50,7	0,0	0,0	0,0	50,7	50,7
t412_C	8	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
t413_A	2	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t413_B	5	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0
t413_C	8	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5
t414_A	2	49,6	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
t414_B	5	50,3	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3
t414_C	8	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t415_A	2	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t415_B	5	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
t415_C	8	50,1	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
t416_A	2	53,9	0,0	0,0	0,0	53,9	53,9
t416_B	5	54,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0
t416_C	8	53,8	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8
t417_A	2	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
t417_B	5	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t417_C	8	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5
t418_A	2	47,7	0,0	0,0	0,0	47,7	47,7
t418_B	5	48,7	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7
t418_C	8	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t419_A	2	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
t419_B	5	48,4	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4
t419_C	8	49,3	0,0	0,0	0,0	49,3	49,3
t420_A	2	43,6	0,0	0,0	0,0	43,6	43,6
t420_B	5	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t420_C	8	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
t421_A	2	43,3	0,0	0,0	0,0	43,3	43,3
t421_B	5	45,6	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
t421_C	8	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t422_A	2	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t422_B	5	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5
t422_C	8	50,3	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3
t423_A	2	53,2	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2
t423_B	5	53,6	0,0	0,0	0,0	53,6	53,6
t423_C	8	53,4	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4
t424_A	2	52,7	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
t424_B	5	53,2	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2
t424_C	8	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t425_A	2	43,7	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7
t425_B	5	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t425_C	8	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
t426_A	2	45,6	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t426_B	5	47,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
t426_C	8	48,2	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2
t427_A	2	45,3	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3
t427_B	5	46,6	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6
t427_C	8	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
t428_A	2	45,1	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
t428_B	5	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5
t428_C	8	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
t429_A	2	44,4	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4
t429_B	5	46,6	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6
t429_C	8	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t430_A	2	44,4	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4
t430_B	5	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
t430_C	8	49,6	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
t431_A	2	44,3	0,0	0,0	0,0	44,3	44,3
t431_B	5	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
t431_C	8	49,7	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
t432_A	2	44,5	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
t432_B	5	46,3	0,0	0,0	0,0	46,3	46,3
t432_C	8	48,2	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2
t433_A	2	47,2	0,0	0,0	0,0	47,2	47,2
t433_B	5	47,9	0,0	0,0	0,0	47,9	47,9
t433_C	8	48,1	0,0	0,0	0,0	48,1	48,1
t434_A	2	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t434_B	5	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
t434_C	8	51,8	0,0	0,0	0,0	51,8	51,8
t435_A	2	51,6	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6
t435_B	5	52,1	0,0	0,0	0,0	52,1	52,1
t435_C	8	52,1	0,0	0,0	0,0	52,1	52,1
t436_A	2	51,5	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5
t436_B	5	51,9	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9
t436_C	8	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
t437_A	2	54,9	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
t437_B	5	55,2	0,0	0,0	0,0	55,2	55,2
t437_C	8	54,9	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
t438_A	2	54,2	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2
t438_B	5	54,7	0,0	0,0	0,0	54,7	54,7
t438_C	8	54,9	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
t439_A	2	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5
t439_B	5	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t439_C	8	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0
t440_A	2	43,8	0,0	0,0	0,0	43,8	43,8
t440_B	5	45,8	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8
t440_C	8	47,6	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6
t441_A	2	43,4	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4
t441_B	5	45,6	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
t441_C	8	47,1	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
t442_A	2	43,5	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
t442_B	5	45,8	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8
t442_C	8	47,3	0,0	0,0	0,0	47,3	47,3
t443_A	2	42,3	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
t443_B	5	44,5	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
t443_C	8	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t444_A	2	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0
t444_B	5	44,2	0,0	0,0	0,0	44,2	44,2
t444_C	8	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t445_A	2	41,9	0,0	0,0	0,0	41,9	41,9
t445_B	5	44,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
t445_C	8	45,4	0,0	0,0	0,0	45,4	45,4
t446_A	2	44,4	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t446_B	5	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9
t446_C	8	47,1	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
t447_A	2	52,2	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
t447_B	5	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t447_C	8	53,3	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
t448_A	2	51,3	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
t448_B	5	52,2	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
t448_C	8	52,7	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
t449_A	2	50,8	0,0	0,0	0,0	50,8	50,8
t449_B	5	51,8	0,0	0,0	0,0	51,8	51,8
t449_C	8	52,6	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6
t450_A	2	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t450_B	5	47,4	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4
t450_C	8	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t451_A	2	47,7	21,8	0,0	0,0	48,3	47,7
t451_B	5	48,2	23,0	0,0	0,0	48,8	48,2
t451_C	8	49,2	25,2	0,0	0,0	49,7	49,2
t452_A	2	43,5	23,5	0,0	0,0	44,9	43,5
t452_B	5	45,8	25,9	0,0	0,0	46,7	45,8
t452_C	8	48,7	26,9	0,0	0,0	49,3	48,7
t453_A	2	45,3	22,8	0,0	0,0	46,3	45,3
t453_B	5	47,1	23,4	0,0	0,0	47,8	47,1
t453_C	8	48,5	30,1	0,0	0,0	49,2	48,5
t454_A	2	51,0	33,6	0,0	0,0	51,5	51,1
t454_B	5	52,1	36,8	0,0	0,0	52,6	52,2
t454_C	8	52,9	40,4	0,0	0,0	53,6	53,1
t455_A	2	53,0	35,0	0,0	0,0	53,4	53,1
t455_B	5	53,4	37,3	0,0	0,0	53,8	53,5
t455_C	8	53,2	40,2	0,0	0,0	53,8	53,4
t456_A	2	53,2	35,1	0,0	0,0	53,6	53,3
t456_B	5	53,5	37,8	0,0	0,0	54,0	53,6
t456_C	8	53,3	37,2	0,0	0,0	53,8	53,4
t457_A	2	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t457_B	5	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t457_C	8	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t458_A	2	55,7	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
t458_B	5	56,3	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3
t458_C	8	56,5	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5
t459_A	2	55,9	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
t459_B	5	56,5	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5
t459_C	8	56,6	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6
t460_A	2	55,6	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6
t460_B	5	56,3	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3
t460_C	8	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
t461_A	2	55,9	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
t461_B	5	56,4	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
t461_C	8	56,5	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5
t462_A	2	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
t462_B	5	56,5	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5
t462_C	8	56,7	0,0	0,0	0,0	56,7	56,7
t463_A	2	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t463_B	5	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t463_C	8	51,1	0,0	0,0	0,0	51,1	51,1
t464_A	2	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
t464_B	5	52,5	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5
t464_C	8	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t465_A	2	48,8	0,0	0,0	0,0	48,8	48,8
t465_B	5	49,7	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
t465_C	8	50,6	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
t466_A	2	47,5	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t466_B	5	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t466_C	8	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
t467_A	2	52,5	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5
t467_B	5	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t467_C	8	52,7	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
t468_A	2	43,9	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
t468_A	2	42,4	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4
t468_B	5	46,4	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4
t468_B	5	45,4	0,0	0,0	0,0	45,4	45,4
t468_C	8	48,2	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2
t468_C	8	48,3	0,0	0,0	0,0	48,3	48,3
t469_A	2	53,7	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7
t469_B	5	54,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0
t469_C	8	54,3	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3
t470_A	2	57,9	0,0	0,0	0,0	57,9	57,9
t470_A	2	58,1	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1
t470_B	5	57,8	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
t470_B	5	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
t470_C	8	57,3	0,0	0,0	0,0	57,3	57,3
t470_C	8	57,5	0,0	0,0	0,0	57,5	57,5
t471_A	2	47,8	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8
t471_B	5	49,2	0,0	0,0	0,0	49,2	49,2
t471_C	8	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t472_A	2	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
t472_B	5	47,4	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4
t472_C	8	47,7	0,0	0,0	0,0	47,7	47,7
t473_A	2	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t473_B	5	47,4	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4
t473_C	8	49,4	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4
t474_A	2	42,3	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
t474_B	5	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t474_C	8	48,1	0,0	0,0	0,0	48,1	48,1
t475_A	2	42,1	0,0	0,0	0,0	42,1	42,1
t475_B	5	45,7	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
t475_C	8	48,2	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2
t476_A	2	51,3	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
t476_B	5	51,9	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9
t476_C	8	52,3	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
t477_A	2	47,7	0,0	0,0	0,0	47,7	47,7
t477_B	5	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t477_C	8	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t478_A	2	52,2	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
t478_B	5	52,7	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
t478_C	8	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t479_A	2	52,5	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5
t479_B	5	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
t479_C	8	53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0
t480_A	2	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
t480_B	5	49,8	0,0	0,0	0,0	49,8	49,8
t480_C	8	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
t481_A	2	42,3	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
t481_B	5	44,1	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
t481_C	8	45,3	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3
t482_A	2	40,6	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6
t482_B	5	42,9	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9
t482_C	8	44,4	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4
t483_A	2	40,1	0,0	0,0	0,0	40,1	40,1
t483_A	2	40,9	0,0	0,0	0,0	40,9	40,9
t483_B	5	43,5	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
t483_B	5	44,1	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t483_C	8	42,7	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7
t483_C	8	43,2	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2
t484_A	2	45,2	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
t484_B	5	46,8	0,0	0,0	0,0	46,8	46,8
t484_C	8	48,8	0,0	0,0	0,0	48,8	48,8
t485_A	2	50,6	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
t485_A	2	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t485_B	5	51,4	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
t485_B	5	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
t485_C	8	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
t485_C	8	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0
t486_A	2	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5
t486_B	5	47,7	0,0	0,0	0,0	47,7	47,7
t486_C	8	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t487_A	2	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5
t487_B	5	50,4	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4
t487_C	8	50,5	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
t488_A	2	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t488_B	5	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t488_C	8	54,3	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3
t489_A	2	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t489_B	5	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t489_C	8	54,3	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3
t490_A	2	54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4
t490_B	5	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t490_C	8	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
t491_A	2	49,4	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4
t491_B	5	50,3	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3
t491_C	8	51,3	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
t492_A	2	46,4	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4
t492_B	5	47,9	0,0	0,0	0,0	47,9	47,9
t492_C	8	48,9	0,0	0,0	0,0	48,9	48,9
t493_A	2	46,9	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
t493_B	5	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
t493_C	8	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t494_A	2	46,9	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
t494_B	5	48,6	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
t494_C	8	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
t495_A	2	48,7	28,9	25,0	0,0	49,7	48,7
t495_B	5	49,7	29,8	32,0	0,0	50,7	49,8
t495_C	8	49,7	23,6	18,5	0,0	50,4	49,7
t496_A	2	51,5	37,7	21,9	0,0	52,4	51,6
t496_B	5	52,3	40,6	25,4	0,0	53,3	52,6
t496_C	8	52,5	40,1	34,0	0,0	53,6	52,8
t497_A	2	51,5	40,1	23,9	0,0	52,6	51,8
t497_B	5	52,5	41,7	26,2	0,0	53,6	52,8
t497_C	8	52,7	41,7	33,5	0,0	53,9	53,1
t498_A	2	51,2	43,8	24,7	0,0	53,0	51,9
t498_B	5	52,5	44,3	25,7	0,0	54,0	53,1
t498_C	8	52,8	44,4	29,5	0,0	54,2	53,4
t499_A	2	51,1	53,3	21,4	0,0	56,9	55,3
t499_B	5	52,9	52,2	24,9	0,0	56,9	55,6
t499_C	8	53,1	50,9	34,7	0,0	56,4	55,2
t500_A	2	47,9	45,4	16,4	0,0	51,7	49,9
t500_B	5	48,7	45,2	17,2	0,0	51,9	50,3
t500_C	8	49,3	44,6	17,9	0,0	52,0	50,6
t501_A	2	46,5	41,1	24,1	0,0	49,7	47,7
t501_B	5	47,2	41,3	32,0	0,0	50,2	48,3
t501_C	8	48,5	41,2	32,1	0,0	50,9	49,3
t502_A	2	46,3	38,0	22,3	0,0	48,8	46,9

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t502_B	5	47,1	38,6	25,1	0,0	49,4	47,7
t502_C	8	48,4	38,6	27,6	0,0	50,3	48,9
t503_A	2	51,6	23,5	17,0	0,0	52,1	51,6
t503_B	5	52,1	25,7	19,7	0,0	52,5	52,1
t503_C	8	51,8	21,0	15,8	0,0	52,3	51,8
t504_A	2	46,1	35,8	17,1	0,0	48,4	46,5
t504_B	5	47,6	37,1	19,9	0,0	49,5	48,0
t504_C	8	48,5	37,3	23,0	0,0	50,1	48,8
t505_A	2	45,5	39,7	18,1	0,0	48,8	46,5
t505_B	5	47,0	40,0	20,2	0,0	49,6	47,8
t505_C	8	48,0	40,0	23,4	0,0	50,2	48,7
t506_A	2	47,0	43,8	27,2	0,0	50,7	48,7
t506_B	5	48,5	44,0	30,6	0,0	51,5	49,9
t506_C	8	48,6	43,8	29,2	0,0	51,5	49,9
t507_A	2	54,8	53,0	23,8	0,0	58,1	57,0
t507_B	5	55,2	51,8	33,4	0,0	57,8	56,9
t507_C	8	55,5	50,4	33,6	0,0	57,5	56,7
t508_A	2	57,9	42,5	13,3	0,0	58,3	58,1
t508_B	5	58,0	42,2	15,1	0,0	58,3	58,1
t508_C	8	57,6	41,5	15,8	0,0	57,9	57,7
t509_A	2	57,7	38,7	13,0	0,0	58,0	57,8
t509_B	5	57,8	38,7	14,0	0,0	58,1	57,9
t509_C	8	57,4	38,4	14,8	0,0	57,7	57,5
t510_A	2	57,6	32,4	11,9	0,0	57,8	57,7
t510_B	5	57,7	33,4	12,9	0,0	57,9	57,7
t510_C	8	57,4	33,3	14,4	0,0	57,5	57,4
t511_A	2	54,1	26,8	32,2	0,0	54,4	54,1
t511_B	5	54,2	28,6	32,9	0,0	54,6	54,2
t511_C	8	53,8	29,8	33,0	0,0	54,3	53,9
t512_A	2	53,8	29,7	26,3	0,0	54,2	53,8
t512_B	5	53,9	34,8	27,3	0,0	54,3	53,9
t512_C	8	53,5	35,3	32,2	0,0	54,1	53,6
t513_A	2	50,3	33,6	39,7	0,0	51,9	50,7
t513_B	5	50,6	39,0	39,8	0,0	52,5	51,2
t513_C	8	51,3	39,4	40,4	0,0	53,0	51,9
t514_A	2	52,4	34,7	41,8	0,0	53,7	52,8
t514_B	5	53,0	37,5	41,9	0,0	54,2	53,4
t514_C	8	53,9	43,4	40,8	0,0	55,2	54,4
t515_A	2	52,6	33,3	41,6	0,0	53,8	53,0
t515_B	5	53,2	35,3	41,6	0,0	54,3	53,5
t515_C	8	54,2	41,1	41,7	0,0	55,4	54,7
t516_A	2	47,7	31,4	37,3	0,0	49,8	48,1
t516_B	5	48,6	35,9	37,3	0,0	50,6	49,1
t516_C	8	50,1	38,5	37,4	0,0	51,8	50,6
t517_A	2	54,2	29,1	23,7	0,0	54,5	54,2
t517_B	5	54,3	34,2	22,8	0,0	54,6	54,3
t517_C	8	53,8	34,2	24,3	0,0	54,2	53,9
t517_D	11	52,0	26,6	23,2	0,0	52,5	52,0
t518_A	2	54,8	28,8	26,3	0,0	55,1	54,8
t518_B	5	54,8	33,6	26,2	0,0	55,2	54,9
t518_C	8	54,3	33,6	29,7	0,0	54,7	54,4
t518_D	11	52,2	25,0	25,8	0,0	52,7	52,2
t519_A	2	54,0	25,4	25,4	0,0	54,3	54,0
t519_B	5	54,0	26,0	25,4	0,0	54,3	54,0
t519_C	8	53,5	22,3	26,8	0,0	53,9	53,6
t519_D	11	52,1	24,1	26,5	0,0	52,5	52,1
t520_A	2	53,1	30,7	26,5	0,0	53,6	53,1
t520_B	5	53,0	31,9	22,4	0,0	53,4	53,0
t520_C	8	52,4	32,2	23,5	0,0	52,9	52,4
t520_D	11	51,5	22,1	23,4	0,0	52,0	51,5

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t520_E	14	50,7	24,2	23,6	0,0	51,3	50,8
t520_F	17	50,1	24,7	24,7	0,0	50,8	50,1
t521_A	2	53,2	17,5	23,6	0,0	53,6	53,2
t521_B	5	53,6	15,9	24,7	0,0	53,9	53,6
t521_C	8	53,6	16,3	26,0	0,0	54,0	53,6
t521_D	11	53,7	16,5	26,3	0,0	54,1	53,7
t521_E	14	55,4	16,9	25,2	0,0	55,6	55,4
t521_F	17	56,5	19,5	27,2	0,0	56,7	56,5
t522_A	2	48,4	17,6	22,5	0,0	49,4	48,4
t522_B	5	48,8	16,1	23,7	0,0	49,7	48,8
t522_C	8	48,7	16,4	24,7	0,0	49,6	48,7
t522_D	11	48,1	16,6	24,7	0,0	49,2	48,1
t522_E	14	47,7	17,0	24,9	0,0	48,8	47,7
t522_F	17	47,3	20,2	25,8	0,0	48,6	47,4
t523_A	2	51,8	16,9	24,9	0,0	52,3	51,8
t523_B	5	52,3	15,9	26,5	0,0	52,8	52,3
t523_C	8	52,7	16,2	27,8	0,0	53,1	52,7
t523_D	11	53,7	17,7	28,9	0,0	54,1	53,8
t523_E	14	58,9	18,1	29,6	0,0	59,0	58,9
t523_F	17	60,8	20,4	34,7	0,0	60,9	60,8
t524_A	2	48,5	18,3	25,8	0,0	49,5	48,5
t524_B	5	49,4	18,5	27,5	0,0	50,2	49,4
t524_C	8	50,0	18,7	28,3	0,0	50,8	50,1
t524_D	11	52,0	18,1	29,5	0,0	52,5	52,0
t525_A	2	43,8	19,5	26,5	0,0	46,2	43,8
t525_B	5	45,4	19,7	28,1	0,0	47,3	45,4
t525_C	8	46,2	18,7	28,6	0,0	47,8	46,3
t525_D	11	49,4	18,2	29,9	0,0	50,3	49,4
t526_A	2	43,6	0,0	28,2	0,0	45,2	43,7
t526_B	5	45,3	0,0	30,1	0,0	46,6	45,4
t526_C	8	45,6	0,0	29,5	0,0	46,8	45,7
t526_D	11	46,4	0,0	32,0	0,0	47,6	46,6
t527_A	2	44,6	0,0	27,8	0,0	46,0	44,7
t527_B	5	45,9	0,0	29,4	0,0	47,0	46,0
t527_C	8	45,8	0,0	29,3	0,0	47,0	45,9
t527_D	11	45,6	0,0	29,4	0,0	46,8	45,7
t528_A	2	47,1	0,0	27,9	0,0	47,9	47,2
t528_B	5	47,5	0,0	29,3	0,0	48,3	47,6
t528_C	8	47,3	0,0	29,4	0,0	48,2	47,4
t528_D	11	47,0	0,0	29,6	0,0	47,9	47,1
t529_A	2	62,3	0,0	46,0	0,0	62,5	62,4
t529_B	5	62,3	0,0	46,6	0,0	62,5	62,4
t529_C	8	62,4	0,0	46,5	0,0	62,6	62,5
t529_D	11	62,8	0,0	46,4	0,0	63,0	62,9
t530_A	2	63,3	0,0	52,6	0,0	63,9	63,7
t530_B	5	63,3	0,0	53,0	0,0	63,9	63,7
t530_C	8	63,5	0,0	52,8	0,0	64,1	63,9
t530_D	11	63,8	0,0	52,5	0,0	**64,3**	64,1
t531_A	2	62,8	0,0	52,2	0,0	63,4	63,2
t531_B	5	62,8	0,0	52,7	0,0	63,5	63,2
t531_C	8	63,2	0,0	52,5	0,0	63,8	63,6
t531_D	11	63,5	0,0	52,3	0,0	64,0	63,8
t532_A	2	63,0	0,0	51,7	0,0	63,5	63,3
t532_B	5	62,9	0,0	52,4	0,0	63,5	63,3
t532_C	8	63,1	0,0	52,4	0,0	63,7	63,4
t532_D	11	63,2	0,0	52,1	0,0	63,8	63,6
t533_A	2	61,6	35,1	50,8	0,0	62,2	62,0
t533_B	5	61,5	36,0	51,6	0,0	62,3	61,9
t533_C	8	61,7	28,3	51,6	0,0	62,4	62,1
t533_D	11	62,4	28,7	51,5	0,0	63,0	62,8

toetspunt	toetshoogte (m)	wegen dB	industrielawaai activiteiten LV 25 dB(A)	industrielawaai activiteiten Intratuin dB(A)	industrielawaai activiteiten Donker Groen dB(A)	gecumuleerd geluid (incl. hinderlijkheid) dB	gezamenlijk geluid (t.b.v. geluidwering) dB
t534_A	2	45,5	39,2	41,2	0,0	50,2	47,5
t534_B	5	46,4	38,4	45,4	0,0	51,6	49,3
t534_C	8	48,0	36,7	44,6	0,0	51,8	49,9
t534_D	11	51,1	37,0	44,0	0,0	53,2	52,0
t535_A	2	45,4	39,5	43,0	0,0	50,6	48,0
t535_B	5	46,5	38,3	43,5	0,0	51,0	48,7
t535_C	8	48,5	36,7	43,6	0,0	51,7	49,9
t535_D	11	51,6	37,0	42,5	0,0	53,3	52,2
t536_A	2	47,0	38,6	42,8	0,0	51,0	48,8
t536_B	5	47,4	38,6	42,8	0,0	51,2	49,1
t536_C	8	49,0	39,0	42,9	0,0	52,0	50,3
t536_D	11	52,1	36,8	42,9	0,0	53,7	52,7
t537_A	2	47,8	38,8	42,5	0,0	51,3	49,3
t537_B	5	48,7	38,9	42,6	0,0	51,8	50,0
t537_C	8	50,1	39,2	42,7	0,0	52,6	51,1
t537_D	11	53,7	39,5	42,7	0,0	55,0	54,2
t538_A	2	50,0	38,3	43,0	0,0	52,5	51,0
t538_B	5	50,9	39,7	43,2	0,0	53,2	51,8
t538_C	8	52,1	39,9	42,9	0,0	53,9	52,8
t538_D	11	53,9	39,2	41,5	0,0	55,0	54,3
t539_A	2	52,5	36,6	43,0	0,0	54,0	53,1
t539_B	5	53,0	40,6	43,2	0,0	54,6	53,7
t539_C	8	53,6	40,8	42,8	0,0	55,0	54,1
t539_D	11	54,6	40,6	41,7	0,0	55,6	55,0
t540_A	2	48,5	36,1	36,3	0,0	50,5	49,0
t540_B	5	49,7	40,8	36,4	0,0	51,8	50,4
t540_C	8	51,3	41,1	32,1	0,0	52,7	51,7
t540_D	11	51,2	41,7	32,0	0,0	52,7	51,7
t541_E	14	59,6	36,3	39,7	0,0	59,9	59,7
t541_F	17	61,5	36,3	39,9	0,0	61,7	61,6
t542_E	14	52,6	36,2	39,2	0,0	53,7	52,9
t542_F	17	53,5	36,5	39,2	0,0	54,4	53,7

Bijlage 10: Indirecte akoestische effecten

Model: Kopie van indirecte effecten (referentie)
Groep: gemeentewegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	Type	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
w08	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	489,21	6,69	3,37
w09	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	6183,01	6,67	3,37
w10	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	6278,12	6,69	3,37
w11	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	6183,01	6,69	3,37
w12	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	573,12	6,67	3,43
w13	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	1250,44	6,84	2,91
w14	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1250,44	6,68	3,33
w15	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1387,43	6,74	3,42
w16	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	12461,13	6,69	3,37
w17	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	642,11	6,81	2,98
w18	Trivium	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	4463,43	6,74	3,42
w19	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7848,81	6,69	3,37
w20	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	9146,96	6,69	3,37
w21	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7816,78	6,68	3,38
w22	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	8090,97	6,68	3,38
w23	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	8623,56	6,68	3,38
w24	Nachtegaal	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1998,07	6,73	3,43
w25	Nachtegaal	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1868,35	6,73	3,43
w26	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	200,96	6,72	3,47
w27	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	755,06	6,72	3,47
w28	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	529,14	6,72	3,47
w29	Zwaluw	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	292,76	6,72	3,47
w30	Zwaluw	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	331,93	6,72	3,47

Model: Kopie van indirecte effecten (referentie)
Groep: gemeentewegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet


Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
w08	0,78	94,30	96,94	94,75	3,93	2,14	3,73	1,77	0,92	1,52	False	1,5
w09	0,82	94,40	97,20	94,09	3,81	1,96	3,90	1,79	0,84	2,01	False	1,5
w10	0,78	94,14	96,85	94,60	4,04	2,20	3,83	1,82	0,94	1,57	False	1,5
w11	0,78	94,38	96,98	94,82	3,88	2,11	3,68	1,74	0,90	1,50	False	1,5
w12	0,78	98,57	99,25	98,69	0,99	0,53	0,93	0,44	0,23	0,38	False	1,5
w13	0,78	91,40	95,61	91,43	5,16	2,72	5,23	3,44	1,67	3,34	False	1,5
w14	0,82	91,37	95,62	90,90	5,87	3,07	6,01	2,76	1,32	3,09	False	1,5
w15	0,68	95,96	97,69	96,38	2,63	1,55	2,82	1,41	0,76	0,80	False	1,5
w16	0,78	94,26	96,92	94,71	3,96	2,16	3,76	1,78	0,92	1,53	False	1,5
w17	0,78	96,62	98,32	96,63	2,03	1,04	2,06	1,35	0,64	1,32	False	1,5
w18	0,68	96,34	97,91	96,73	2,38	1,40	2,55	1,28	0,69	0,72	False	1,5
w19	0,78	94,64	97,13	95,06	3,70	2,01	3,51	1,66	0,86	1,43	False	1,5
w20	0,78	94,05	96,80	94,52	4,10	2,24	3,89	1,84	0,96	1,59	False	1,5
w21	0,78	94,80	97,21	95,21	3,59	1,95	3,40	1,61	0,84	1,39	False	1,5
w22	0,78	94,77	97,20	95,18	3,61	1,96	3,42	1,62	0,84	1,40	False	1,5
w23	0,78	94,76	97,20	95,18	3,61	1,96	3,42	1,62	0,84	1,40	False	1,5
w24	0,68	97,13	98,37	97,44	1,86	1,09	2,00	1,00	0,54	0,56	False	1,5
w25	0,68	96,95	98,27	97,28	1,98	1,16	2,12	1,07	0,57	0,60	False	1,5
w26	0,68	99,76	99,86	99,78	0,16	0,09	0,17	0,09	0,05	0,05	False	1,5
w27	0,68	99,79	99,88	99,81	0,14	0,08	0,15	0,07	0,04	0,04	False	1,5
w28	0,68	99,71	99,84	99,74	0,19	0,11	0,20	0,10	0,05	0,06	False	1,5
w29	0,68	99,98	99,99	99,98	0,01	0,01	0,02	0,01	--	--	False	1,5
w30	0,68	99,73	99,85	99,76	0,18	0,10	0,19	0,09	0,05	0,05	False	1,5

Model: indirecte effecten (uit rapport)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	Type	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
w01	interne weg 15%	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	234,12	6,66	3,45
w02	TuincentrumWeg	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	1560,82	6,66	3,45
w03	TuincentrumWeg	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	1560,82	6,66	3,45
w04	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1488,00	6,72	3,47
w05	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	2984,57	6,66	3,44
w06	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	11,61	7,52	0,82
w07	TuincentrumWeg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1572,42	6,66	3,44
w08	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	489,21	6,69	3,37
w09	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7133,01	6,67	3,37
w10	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7228,12	6,69	3,37
w11	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	7133,01	6,69	3,37
w12	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1523,12	6,67	3,43
w13	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	1450,44	6,84	2,91
w14	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	1450,44	6,68	3,33
w15	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	4087,43	6,74	3,42
w16	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	14361,13	6,69	3,37
w17	Bredaseweg	W1	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	642,11	6,81	2,98
w18	Trivium	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	4463,43	6,74	3,42
w19	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	8648,81	6,69	3,37
w20	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	10146,96	6,69	3,37
w21	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	8616,78	6,68	3,38
w22	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	8890,97	6,68	3,38
w23	Lage Vaartkant	W1	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	9623,56	6,68	3,38
w24	Nachtegaal	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1998,07	6,73	3,43
w25	Nachtegaal	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	1868,35	6,73	3,43
w26	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	200,96	6,72	3,47
w27	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	755,06	6,72	3,47
w28	Wintertaling	W1	Referentiewegdek	Verdeling	30	30	30	529,14	6,72	3,47
w29	Zwaluw	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	292,76	6,72	3,47
w30	Zwaluw	W13	Elementenverharding in keperverband	Verdeling	30	30	30	331,93	6,72	3,47

Model: indirecte effecten (uit rapport)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
w01	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w02	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w03	0,78	99,85	99,92	99,87	0,10	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04	False	1,5
w04	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	False	1,5
w05	0,78	99,50	99,74	99,55	0,34	0,18	0,32	0,15	0,08	0,13	False	1,5
w06	0,81	--	--	--	61,00	72,00	63,00	39,00	28,00	37,00	False	1,5
w07	0,78	99,06	99,51	99,14	0,65	0,35	0,61	0,29	0,15	0,25	False	1,5
w08	0,78	94,30	96,94	94,75	3,93	2,14	3,73	1,77	0,92	1,52	False	1,5
w09	0,82	94,40	97,20	94,09	3,81	1,96	3,90	1,79	0,84	2,01	False	1,5
w10	0,78	94,14	96,85	94,60	4,04	2,20	3,83	1,82	0,94	1,57	False	1,5
w11	0,78	94,38	96,98	94,82	3,88	2,11	3,68	1,74	0,90	1,50	False	1,5
w12	0,78	98,57	99,25	98,69	0,99	0,53	0,93	0,44	0,23	0,38	False	1,5
w13	0,78	91,40	95,61	91,43	5,16	2,72	5,23	3,44	1,67	3,34	False	1,5
w14	0,82	91,37	95,62	90,90	5,87	3,07	6,01	2,76	1,32	3,09	False	1,5
w15	0,68	95,96	97,69	96,38	2,63	1,55	2,82	1,41	0,76	0,80	False	1,5
w16	0,78	94,26	96,92	94,71	3,96	2,16	3,76	1,78	0,92	1,53	False	1,5
w17	0,78	96,62	98,32	96,63	2,03	1,04	2,06	1,35	0,64	1,32	False	1,5
w18	0,68	96,34	97,91	96,73	2,38	1,40	2,55	1,28	0,69	0,72	False	1,5
w19	0,78	94,64	97,13	95,06	3,70	2,01	3,51	1,66	0,86	1,43	False	1,5
w20	0,78	94,05	96,80	94,52	4,10	2,24	3,89	1,84	0,96	1,59	False	1,5
w21	0,78	94,80	97,21	95,21	3,59	1,95	3,40	1,61	0,84	1,39	False	1,5
w22	0,78	94,77	97,20	95,18	3,61	1,96	3,42	1,62	0,84	1,40	False	1,5
w23	0,78	94,76	97,20	95,18	3,61	1,96	3,42	1,62	0,84	1,40	False	1,5
w24	0,68	97,13	98,37	97,44	1,86	1,09	2,00	1,00	0,54	0,56	False	1,5
w25	0,68	96,95	98,27	97,28	1,98	1,16	2,12	1,07	0,57	0,60	False	1,5
w26	0,68	99,76	99,86	99,78	0,16	0,09	0,17	0,09	0,05	0,05	False	1,5
w27	0,68	99,79	99,88	99,81	0,14	0,08	0,15	0,07	0,04	0,04	False	1,5
w28	0,68	99,71	99,84	99,74	0,19	0,11	0,20	0,10	0,05	0,06	False	1,5
w29	0,68	99,98	99,99	99,98	0,01	0,01	0,02	0,01	--	--	False	1,5
w30	0,68	99,73	99,85	99,76	0,18	0,10	0,19	0,09	0,05	0,05	False	1,5

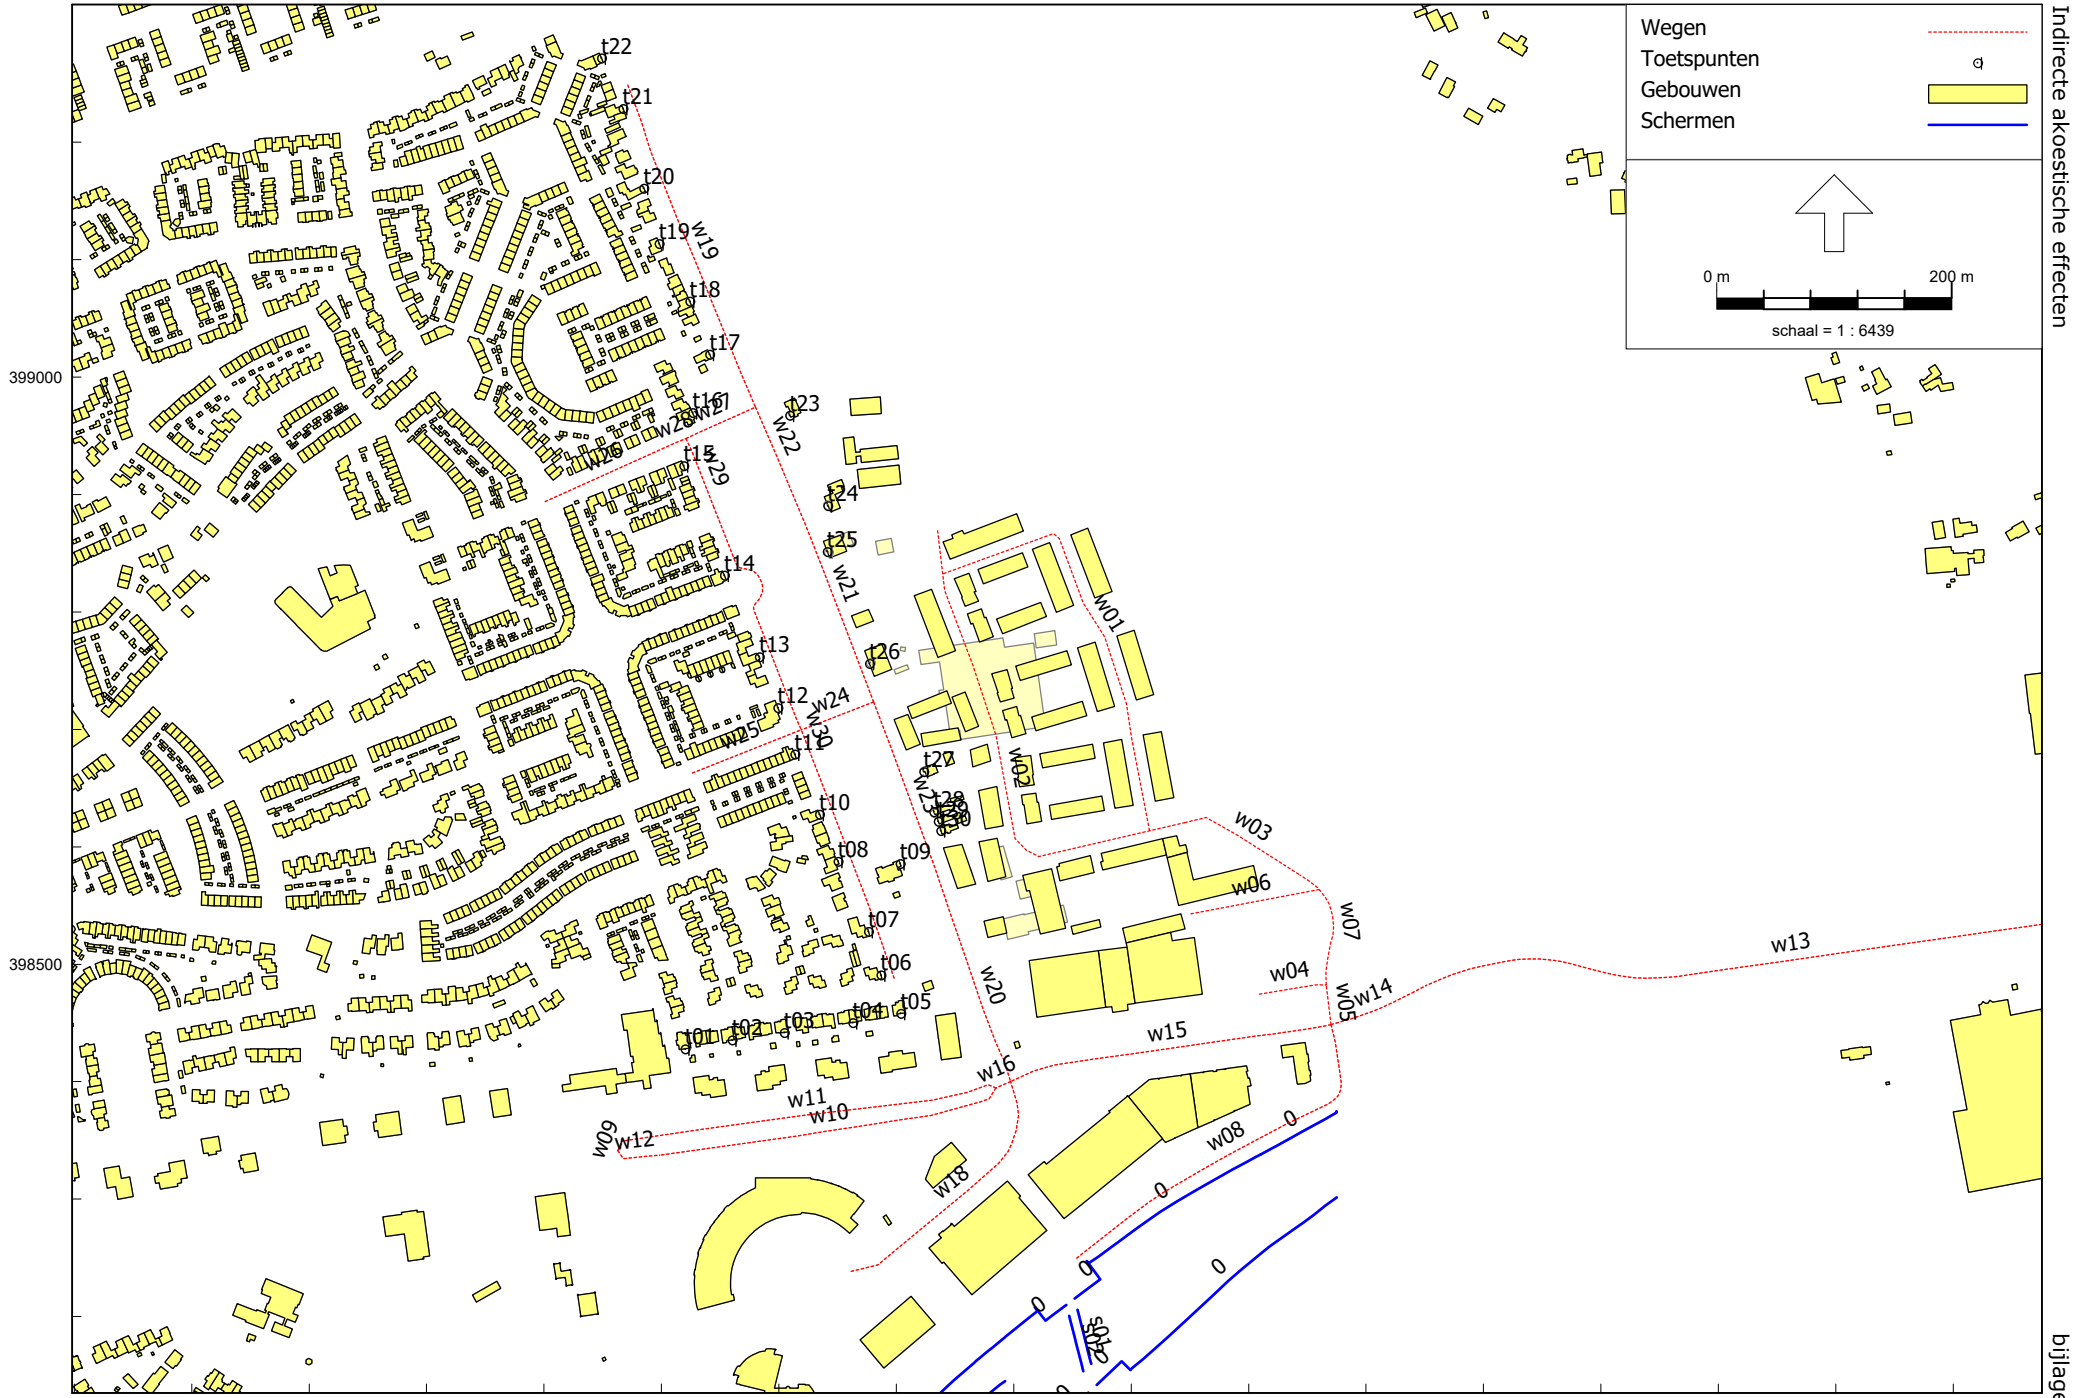

Tritium Advies
Indirecte akoestische effecten

260017911A
bijlage 10

Omgevingswet, [versie B (indirecte akoestische effecten) - indirecte effecten (uit rapport)] , Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: indirecte effecten (uit rapport)
Model Achtergrond: Kopie van indirecte effecten (referentie)
Groep: Waarde=gemeentewegen / Referentie=gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
t01_A	toetspunt	2,00	50,2	49,5	0,7
t01_B	toetspunt	5,00	51,1	50,4	0,7
t02_A	toetspunt	2,00	49,5	48,9	0,6
t02_B	toetspunt	5,00	51,1	50,5	0,6
t03_A	toetspunt	2,00	50,1	49,5	0,6
t03_B	toetspunt	5,00	51,8	51,2	0,6
t04_A	toetspunt	2,00	50,1	49,5	0,6
t04_B	toetspunt	5,00	51,6	51,0	0,6
t05_A	toetspunt	2,00	50,9	50,3	0,6
t05_B	toetspunt	5,00	51,8	51,2	0,6
t06_A	toetspunt	2,00	51,8	51,3	0,5
t06_B	toetspunt	5,00	53,1	52,5	0,6
t07_A	toetspunt	2,00	52,6	52,0	0,6
t07_B	toetspunt	5,00	53,5	52,9	0,6
t08_A	toetspunt	2,00	51,6	51,0	0,6
t08_B	toetspunt	5,00	52,5	51,9	0,7
t09_A	toetspunt	2,00	58,6	57,8	0,8
t09_B	toetspunt	5,00	59,5	58,6	0,9
t10_A	toetspunt	2,00	51,8	51,3	0,5
t10_B	toetspunt	5,00	52,7	52,1	0,6
t11_A	toetspunt	2,00	52,4	52,0	0,4
t11_B	toetspunt	5,00	53,2	52,8	0,5
t12_A	toetspunt	2,00	52,1	51,8	0,3
t12_B	toetspunt	5,00	53,0	52,6	0,4
t13_A	toetspunt	2,00	51,7	51,3	0,4
t13_B	toetspunt	5,00	52,4	52,0	0,5
t14_A	toetspunt	2,00	50,7	50,4	0,4
t14_B	toetspunt	5,00	51,7	51,3	0,4
t15_A	toetspunt	2,00	51,4	51,1	0,4
t15_B	toetspunt	5,00	52,4	52,0	0,4
t16_A	toetspunt	2,00	53,9	53,5	0,4
t16_B	toetspunt	5,00	55,7	55,3	0,4
t17_A	toetspunt	2,00	61,3	60,9	0,4
t17_B	toetspunt	5,00	61,6	61,2	0,4
t18_A	toetspunt	2,00	61,8	61,3	0,4
t18_B	toetspunt	5,00	61,9	61,5	0,4
t19_A	toetspunt	2,00	60,2	59,8	0,4
t19_B	toetspunt	5,00	60,6	60,2	0,4
t20_A	toetspunt	2,00	61,9	61,5	0,4
t20_B	toetspunt	5,00	62,0	61,6	0,4
t21_A	toetspunt	2,00	63,7	63,2	0,4
t21_B	toetspunt	5,00	63,4	63,0	0,4
t22_A	toetspunt	2,00	52,9	52,5	0,4
t22_B	toetspunt	5,00	53,8	53,4	0,4
t23_A	toetspunt	2,00	59,8	59,4	0,4
t23_B	toetspunt	5,00	60,1	59,7	0,4
t24_A	toetspunt	2,00	59,7	59,4	0,3
t24_B	toetspunt	5,00	60,1	59,7	0,3
t25_A	toetspunt	2,00	64,3	63,9	0,5
t25_B	toetspunt	5,00	64,1	63,7	0,4
t26_A	toetspunt	2,00	64,7	64,0	0,6
t26_B	toetspunt	5,00	64,4	63,8	0,5
t27_A	toetspunt	2,00	61,6	61,3	0,3
t27_B	toetspunt	5,00	61,8	61,5	0,3
t28_A	toetspunt	2,00	62,8	62,5	0,4
t28_B	toetspunt	5,00	62,9	62,5	0,4
t29_A	toetspunt	2,00	62,6	62,2	0,3
t29_B	toetspunt	5,00	62,7	62,3	0,3
t30_A	toetspunt	2,00	62,7	62,4	0,2
t30_B	toetspunt	5,00	62,7	62,5	0,2

Verkeersonderzoek Lage Vaartkant update 2026

Gemeente Etten-Leur

Goudappel
MOBILITEIT BEWEEGT ONS


3.3 Intensiteiten

Tabel 3.1 geeft de verkeersintensiteiten weer van relevante wegvakken binnen Etten-Leur voor de referentievariant, variant 1 en variant 2a, inclusief de verschillen ten opzichte van de referentievariant. Figuur 3.3 toont de wegvaknummers op een kaart.

Nr.	Straatnaam	Intensiteiten referentie	Intensiteiten V1	Verschil V1 t.o.v. referentie	Intensiteiten V2a	Verschil V2a t.o.v. referentie
1	Oostelijke randweg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	6.600	6.600
2	Ontsluiting Bredaseweg	n.v.t.	3.200	3.200	3.200	3.200
3	Bredaseweg	1.700	4.400	2.700	10.200	8.500
4	Aantakking oostelijke randweg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2.100	2.100
5	Oostelijke randweg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8.600	8.600
6	Bredaseweg	13.700	15.600	1.900	14.500	800
7	Oostpoort	31.800	32.800	1.000	32.600	800
8	Bredaseweg	22.700	23.500	800	24.500	1.800
9	Lage Vaartkant	10.000	11.000	1.000	3.600	-6.400
10	Lage Vaartkant	8.800	9.600	800	1.900	-6.900
11	Lage Vaartkant	8.600	9.400	800	2.000	-6.600
12	Schoonhout	11.600	11.600	0	12.500	900
13	Parklaan	18.000	18.700	700	18.500	500
14	Liesbosweg	7.500	7.900	400	7.800	300
15	Plantijnlaan	12.700	12.900	200	14.800	2.100
16	Spoorlaan	5.300	5.300	0	5.300	0
17	Concordialaan	3.700	3.700	0	5.300	1.600
18	Vijfhuizenweg	7.000	7.100	100	3.600	-3.400
19	Ambachtlaan	3.000	3.100	100	3.400	400
20	Pottenbakkerstraat	3.200	3.300	100	4.500	1.300
21	Lange Brugstraat	2.400	2.400	0	2.400	0
22	Kapelstraat	2.300	2.300	0	2.800	500
23	Lindenbleek	2.600	2.600	0	3.200	600
24	Lichttorenhoofd	2.600	2.600	0	1.000	-1.600
25	Lange brugstraat	1.900	1.900	0	2.900	1.000
26	Attelakenseweg	4.600	4.600	0	6.400	1.800
27	Liesbosweg	6.900	7.000	100	5.600	-1.300
28	Leursebaan	11.700	11.800	100	12.400	700
29	Donkerstraat	4.500	4.600	100	4.900	400
30	Tuindersweg	2.800	2.900	100	3.000	200
31	N389	7.900	8.000	100	8.000	100
32	Rijsdijk	8.500	8.500	0	8.300	-200
33	Rijsdijk	8.700	8.700	0	8.700	0
34	Aletta Jacobslaan	7.300	7.300	0	7.400	100
35	Concordialaan	10.500	10.600	100	10.700	200
36	Spoorlaan	11.000	11.300	300	11.100	100
37	Markt	9.300	9.600	300	9.500	200
38	Beiaard	11.700	12.000	300	11.900	200
39	Couperuslaan	7.300	7.300	0	7.100	-200
40	Hilsebaan	2.900	3.200	300	3.200	300
41	Bollenstraat	300	400	100	800	500
42	Bredaseweg	1.400	1.600	200	1.500	100

43	Sprundelsebaan	6.600	6.700	100	6.700	100
44	N394	7.200	7.200	0	7.300	100
45	A58	96.800	97.200	400	96.700	-100
46	A58	82.300	82.500	200	82.400	100
47	A58	87.600	88.100	500	88.200	600

Tabel 3.1: Wegvakken met verkeersverschuivingen (mvt/etm, afgerond op 100-tallen)

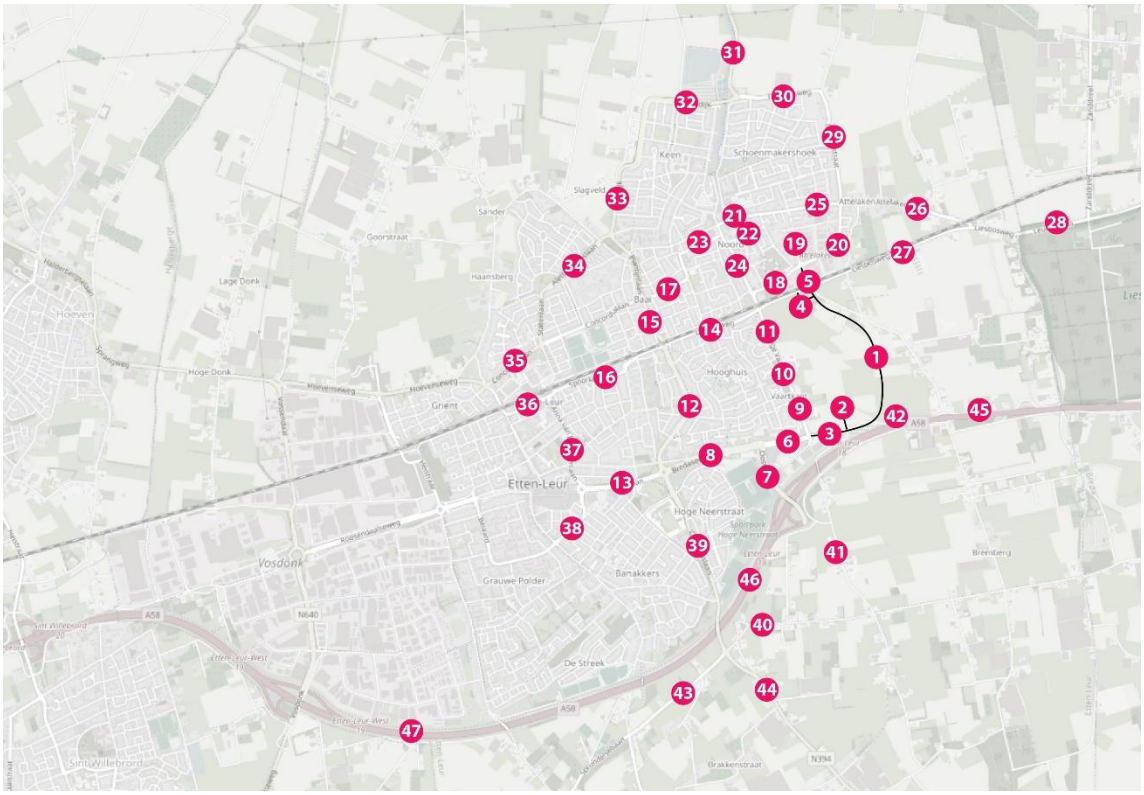

Figuur 3.3: Wegvaknummers